


黄補7-1

黄檗公園園路改修工事（その4）

位置図 1 : 5,000 (A3)

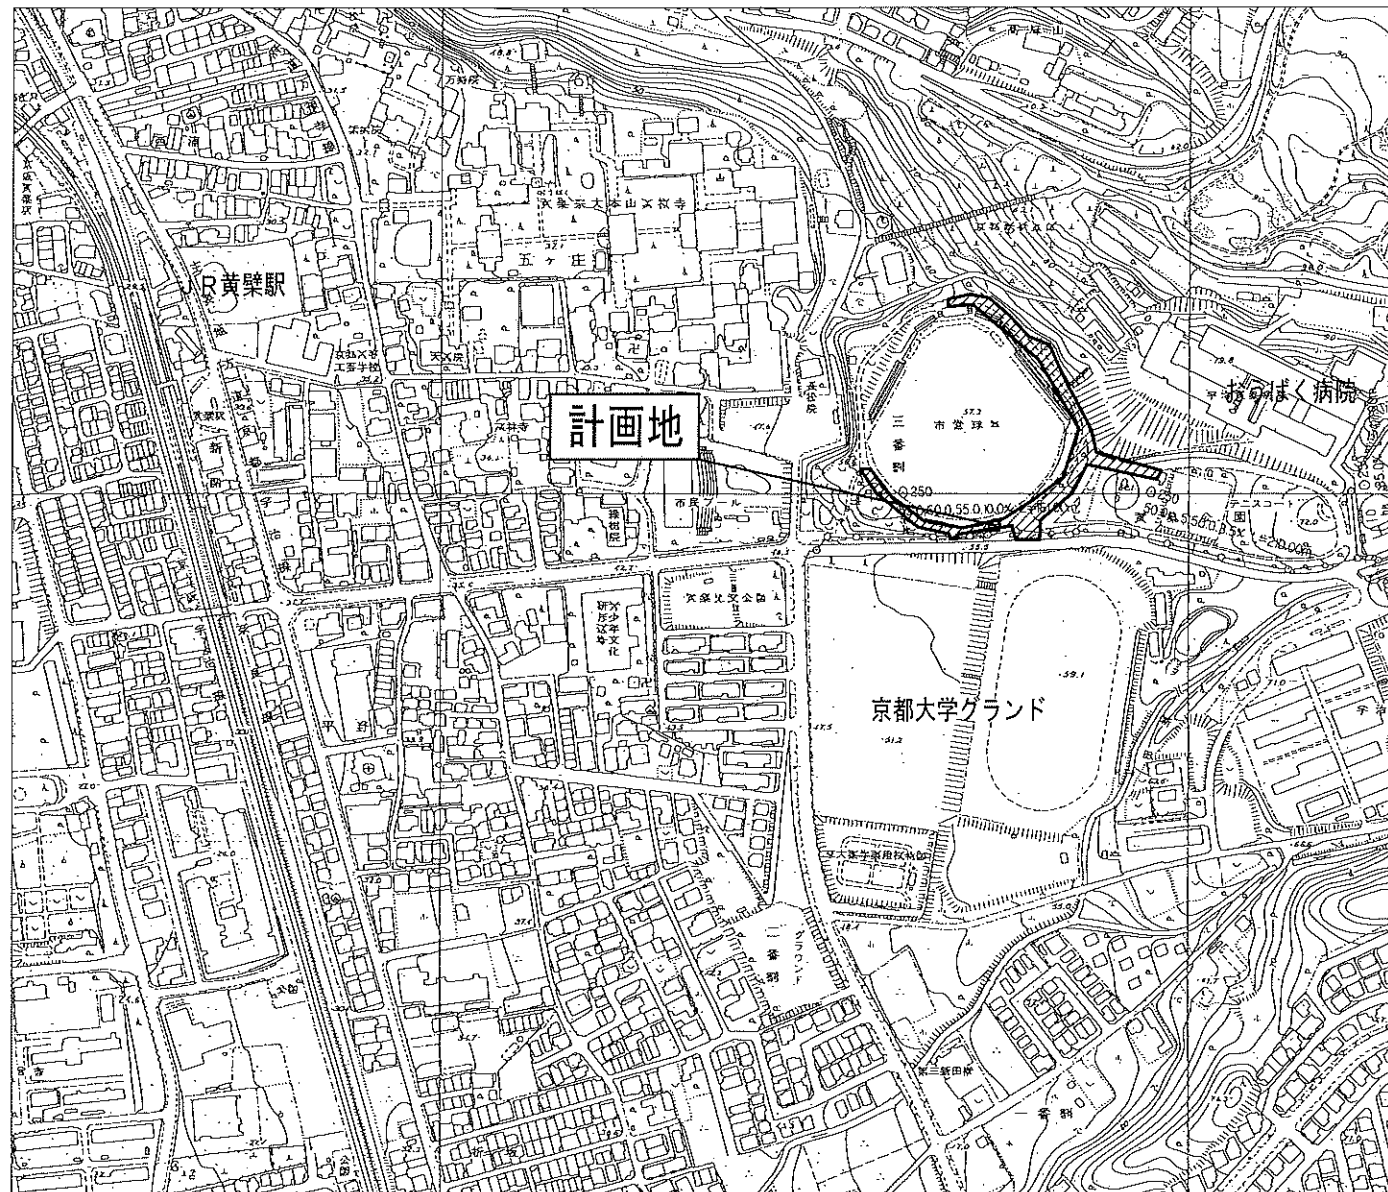

圖面目錄


圖 番	圖 面 名 稱	縮 尺	備 考
1 / 47	位置圖	1:400	
2 / 47	(現況) 平面圖-1	1:400	
3 / 47	(現況) 平面圖-2	1:400	
4 / 47	(現況) 平面圖-3	1:400	
5 / 47	撤去(施設) 平面圖-1	1:400	
6 / 47	撤去(施設) 平面圖-2	1:400	
7 / 47	撤去(施設) 平面圖-3	1:400	
8 / 47	撤去(雨水・污水排水) 平面圖-1	1:400	
9 / 47	撤去(雨水・污水排水) 平面圖-3	1:400	
10 / 47	撤去(給水設備) 平面圖-1	1:400	
11 / 47	撤去(給水設備) 平面圖-2	1:400	
12 / 47	撤去(給水設備) 平面圖-3	1:400	
13 / 47	撤去(電気設備) 平面圖-2	1:400	
14 / 47	撤去(電気設備) 平面圖-3	1:400	
15 / 47	施設平面圖-1	1:400	
16 / 47	施設平面圖-2	1:400	
17 / 47	施設平面圖-3	1:400	
18 / 47	雨水排水平面圖-1	1:400	
19 / 47	污水排水平面圖-1	1:400	
20 / 47	雨水管路縱斷圖	H=1:300 V=1:60	
21 / 47	雨水排水平面圖-3	1:400	
22 / 47	給水設備平面圖-2	1:400	
23 / 47	給水設備平面圖-3	1:400	
24 / 47	電気設備平面圖-2	1:400	
25 / 47	電気設備平面圖-3	1:400	
26 / 47	施工寸法圖-1	1:400	
27 / 47	施工寸法圖-2	1:400	
28 / 47	施工寸法圖-3	1:400	
29 / 47	詳細圖-1	1:400	
30 / 47	詳細圖-2	1:400	
31 / 47	詳細圖-3	圖示	
32 / 47	詳細圖-4	圖示	
33 / 47	詳細圖-5	圖示	

[illegible]


令和7年度

宇治市 都市整備部 公園緑地課

1 : 2,500 (A3)

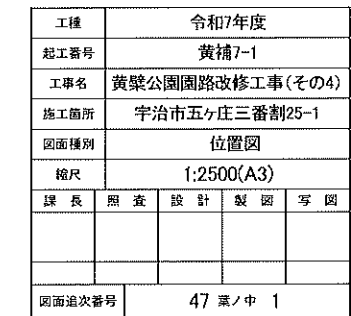


(現況) 平面図-1 1:400 (A3)

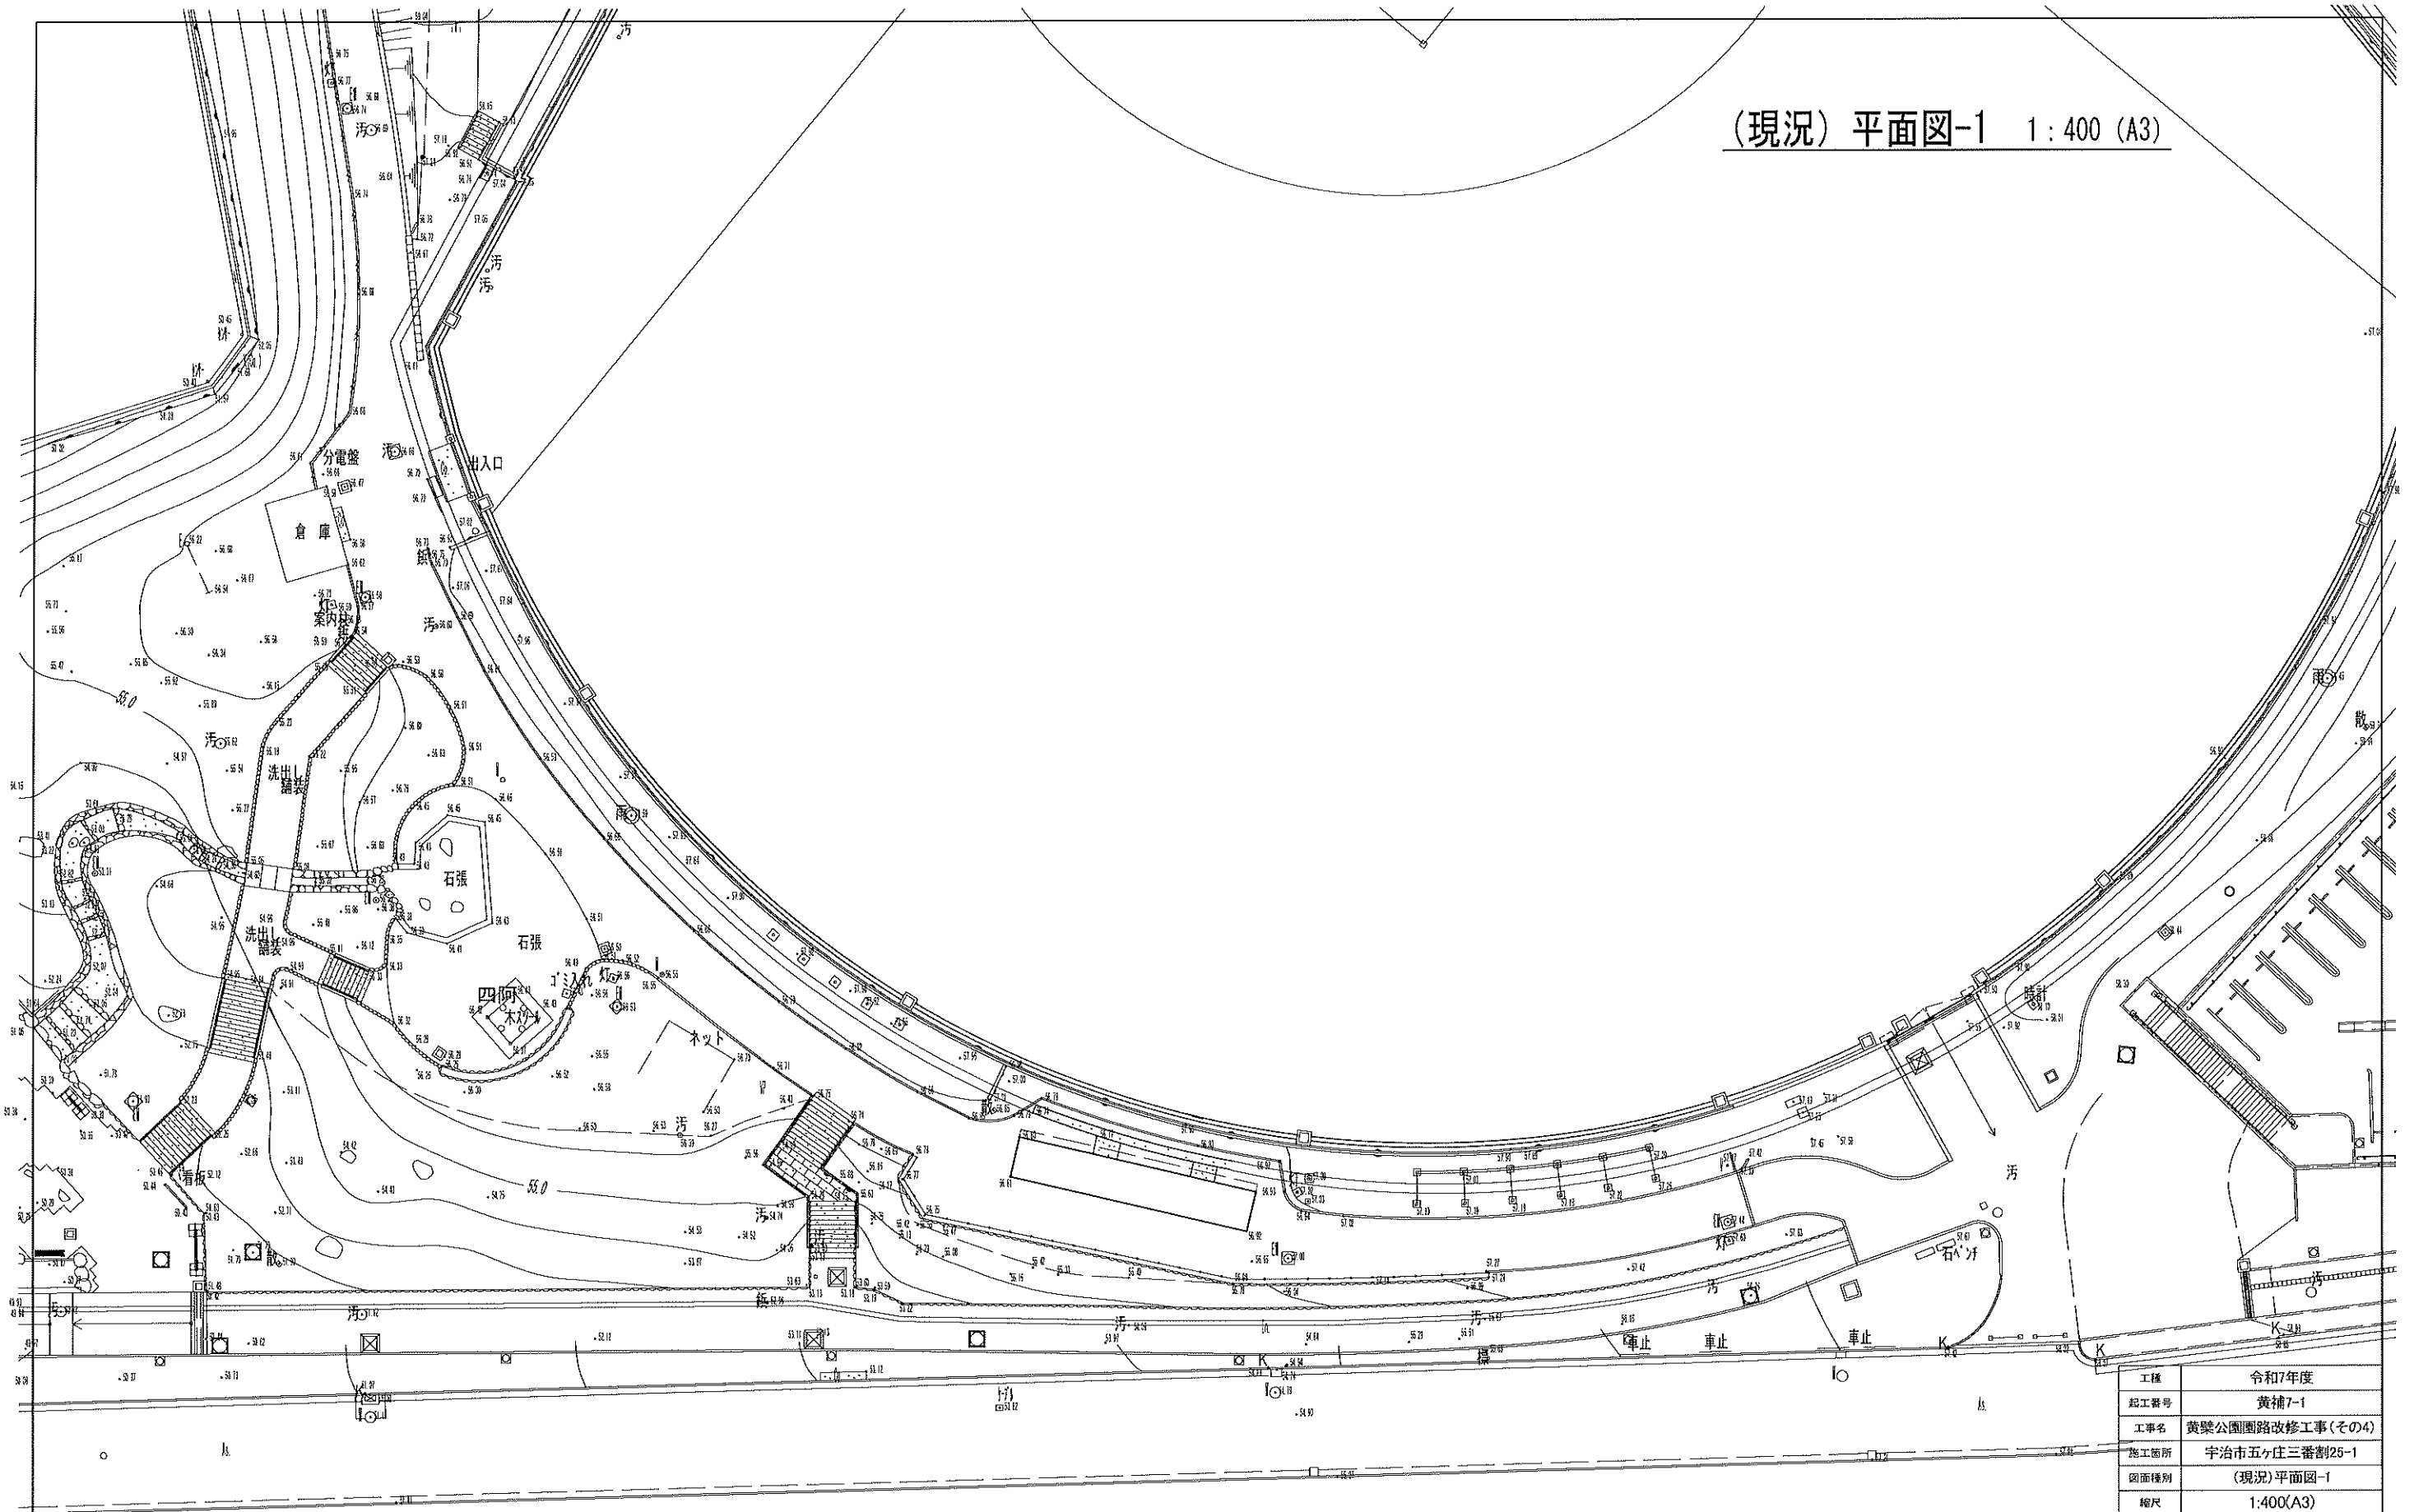


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	(現況)平面図-1			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 案ノ中 2			

(現況) 平面図-2 1:400 (A3)

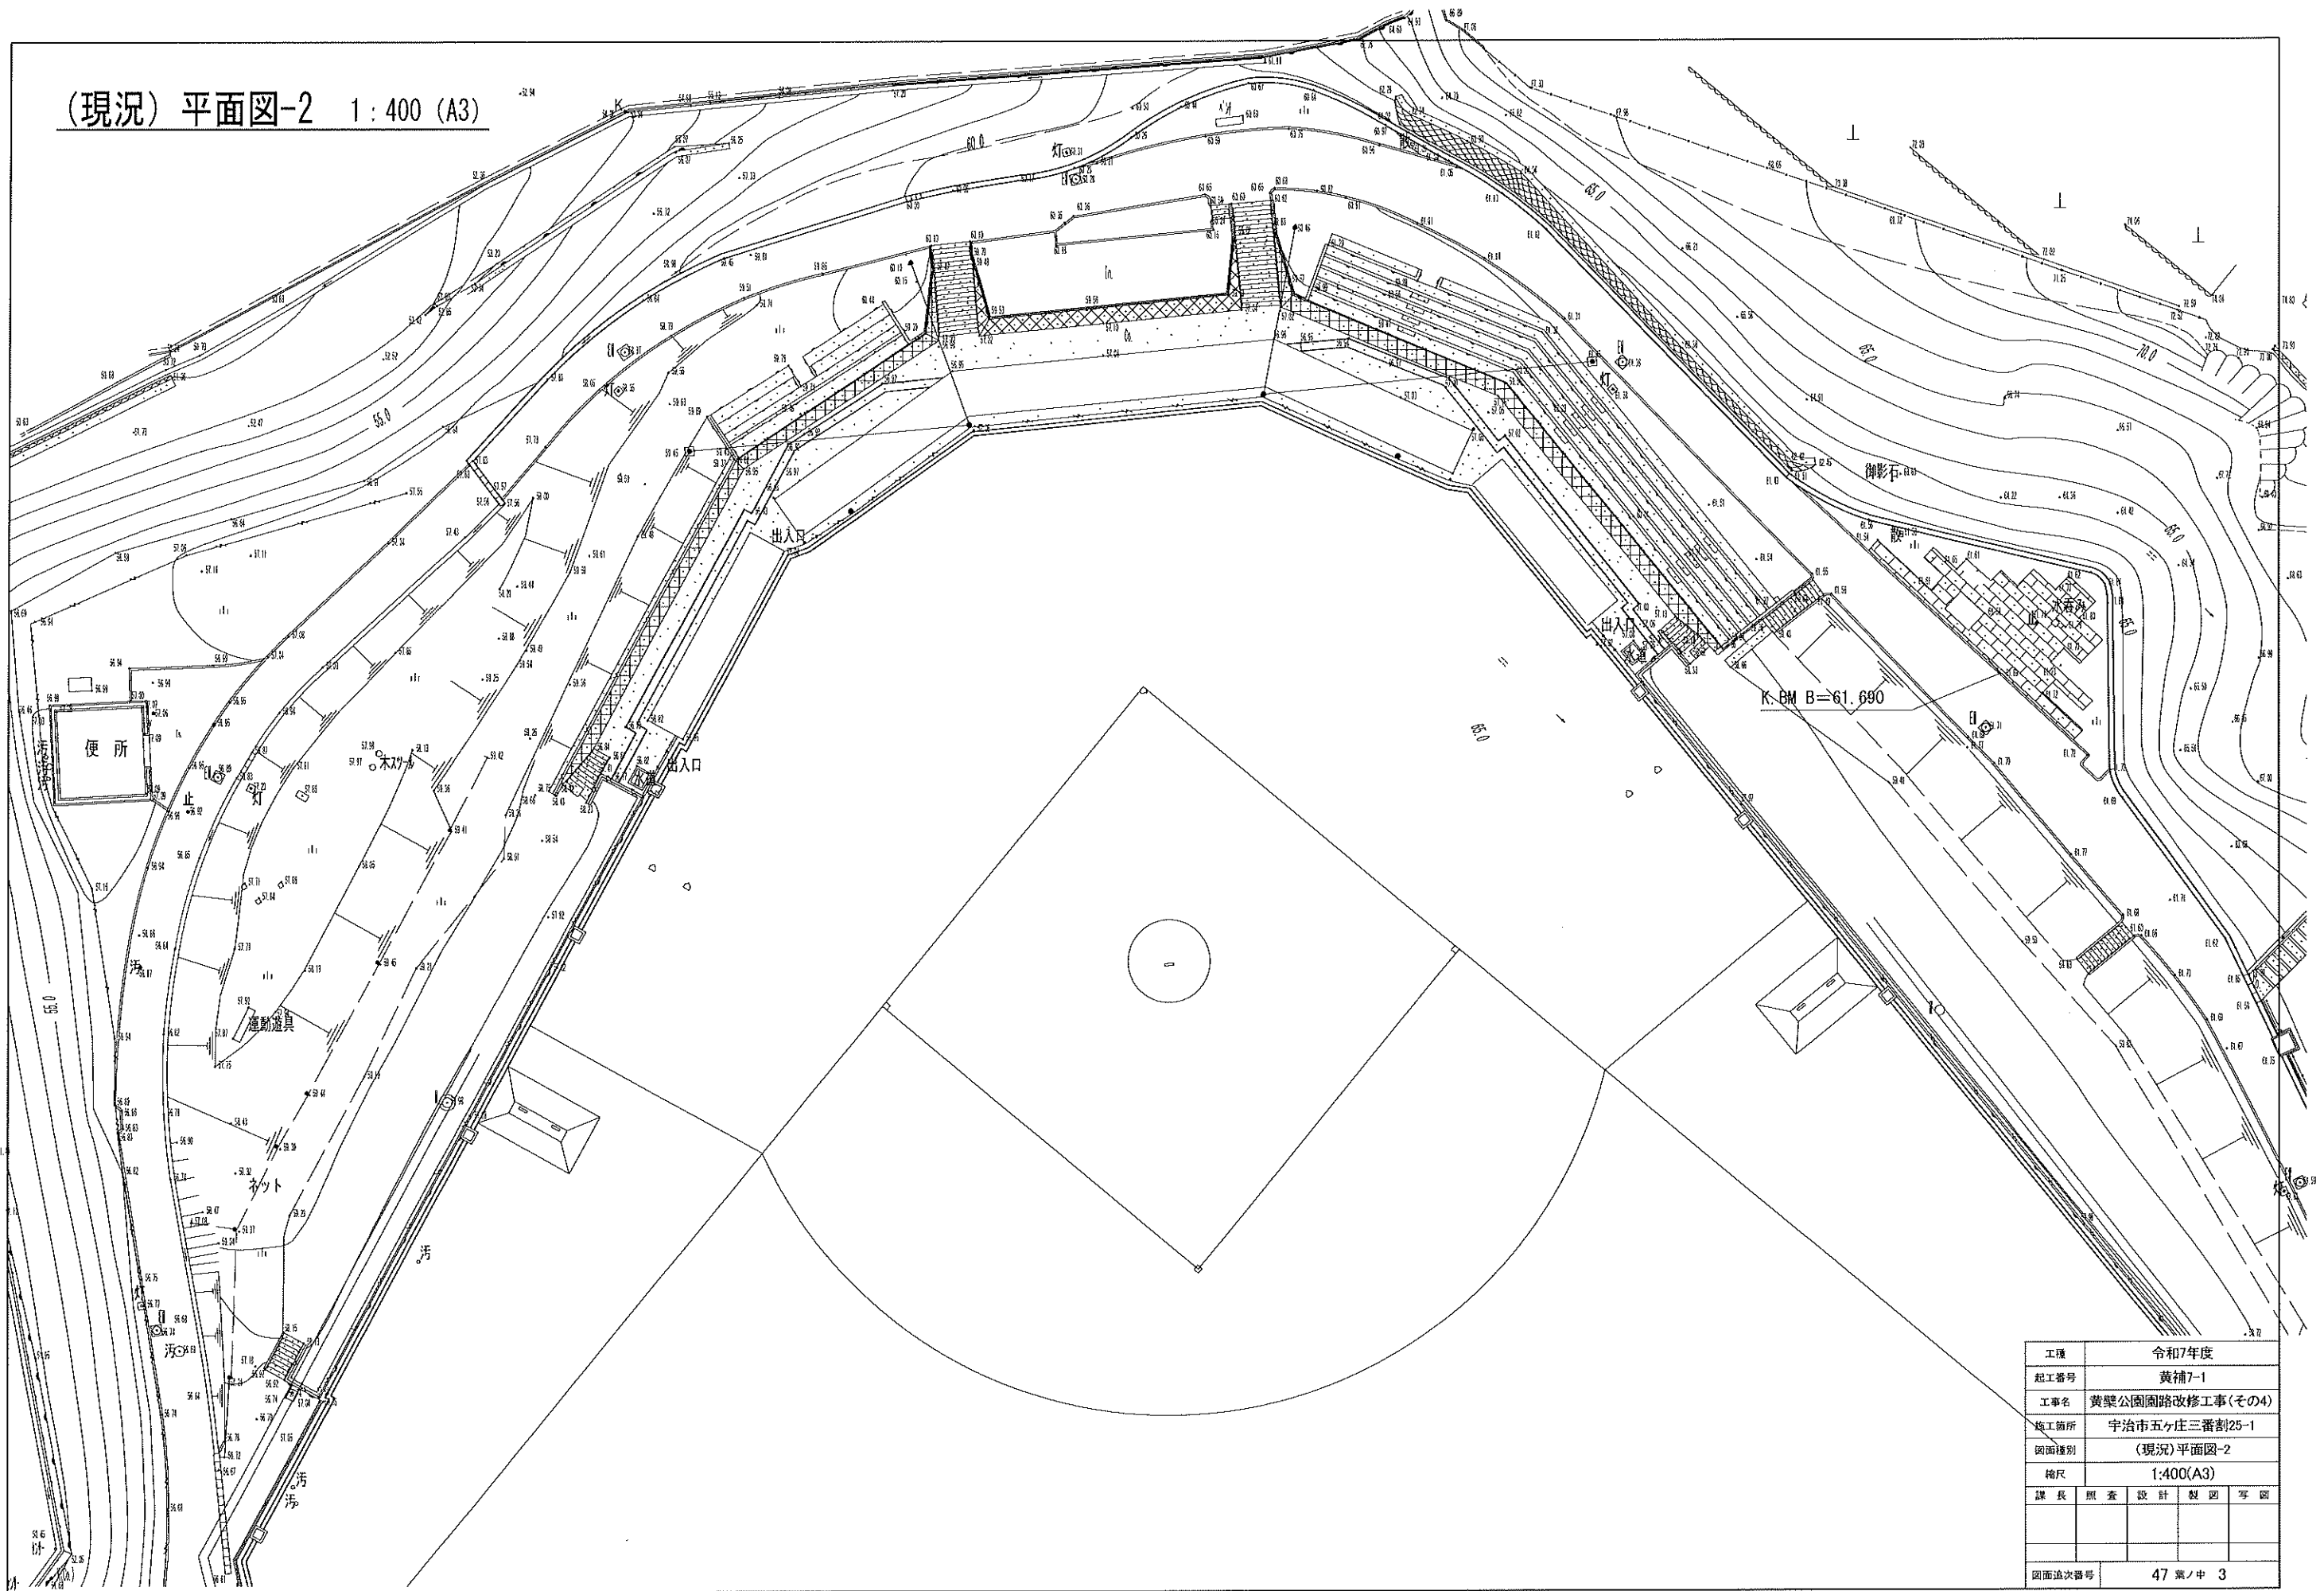



工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	(現況)平面図-2			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 案ノ中 3			

(現況) 平面図-3 1:400 (A3)

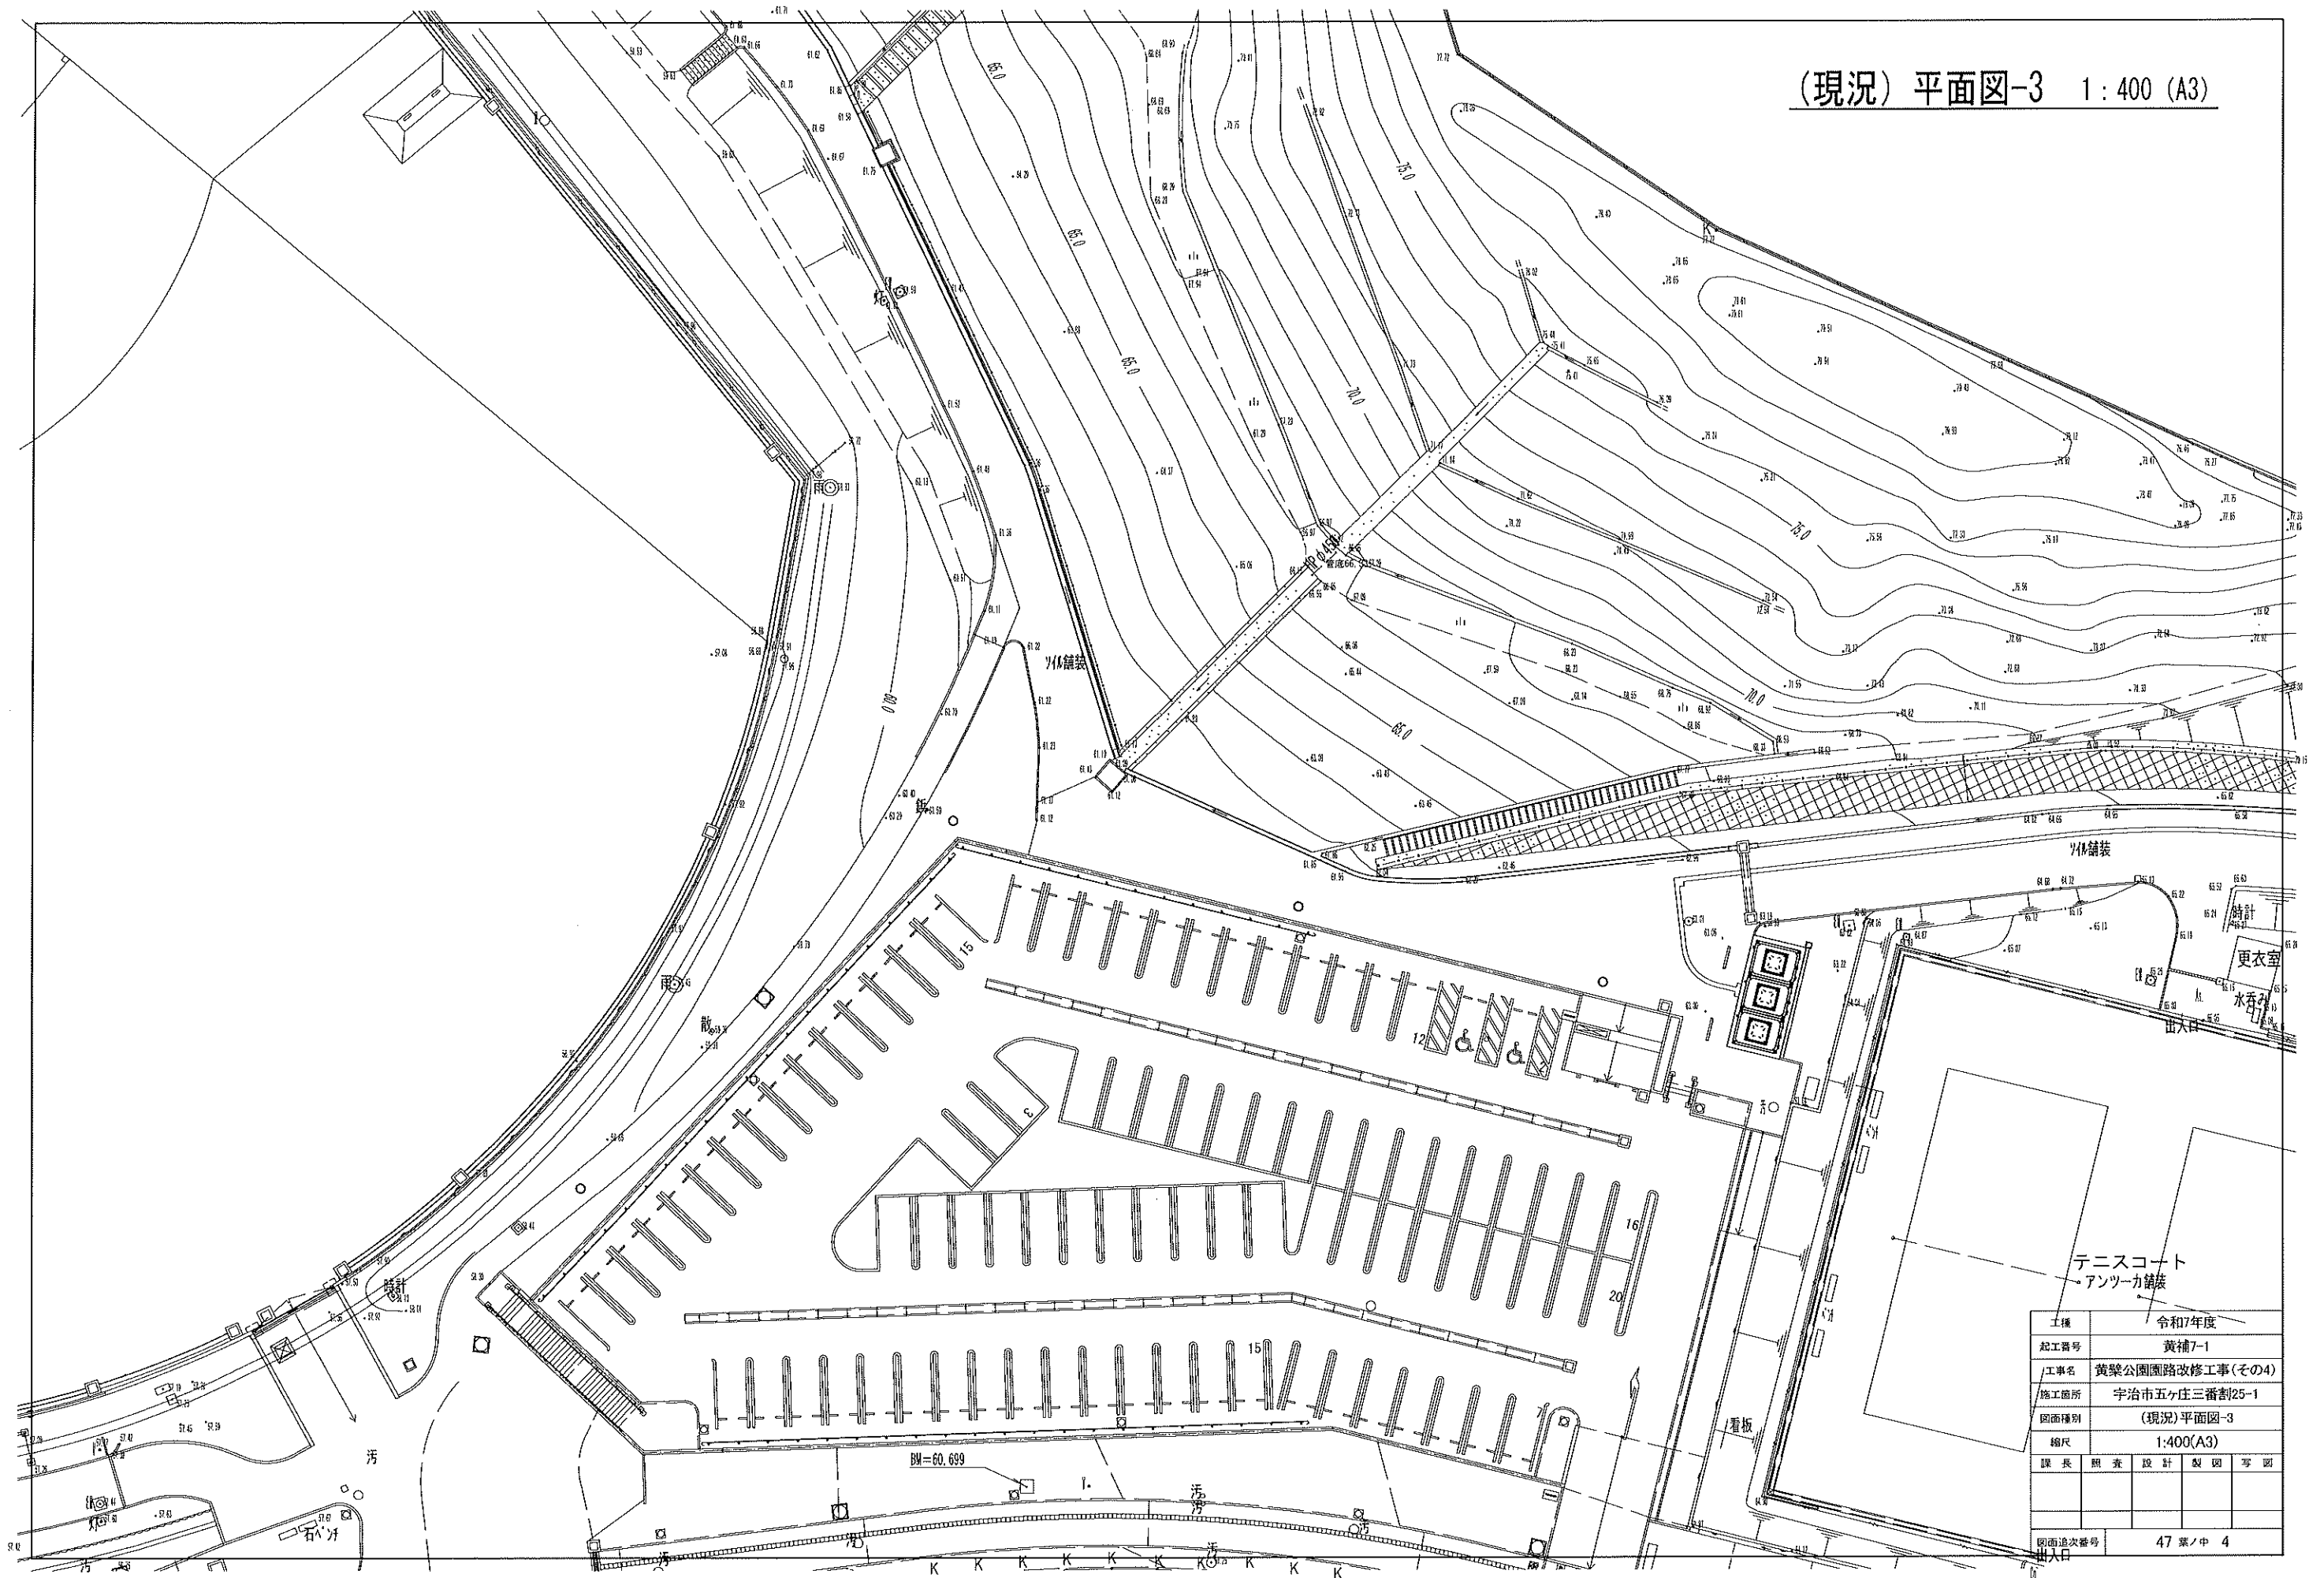


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	(現況)平面図-3			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追記番号	47 葉ノ中 4			

撤去（施設）平面図-1 1:400 (A3)

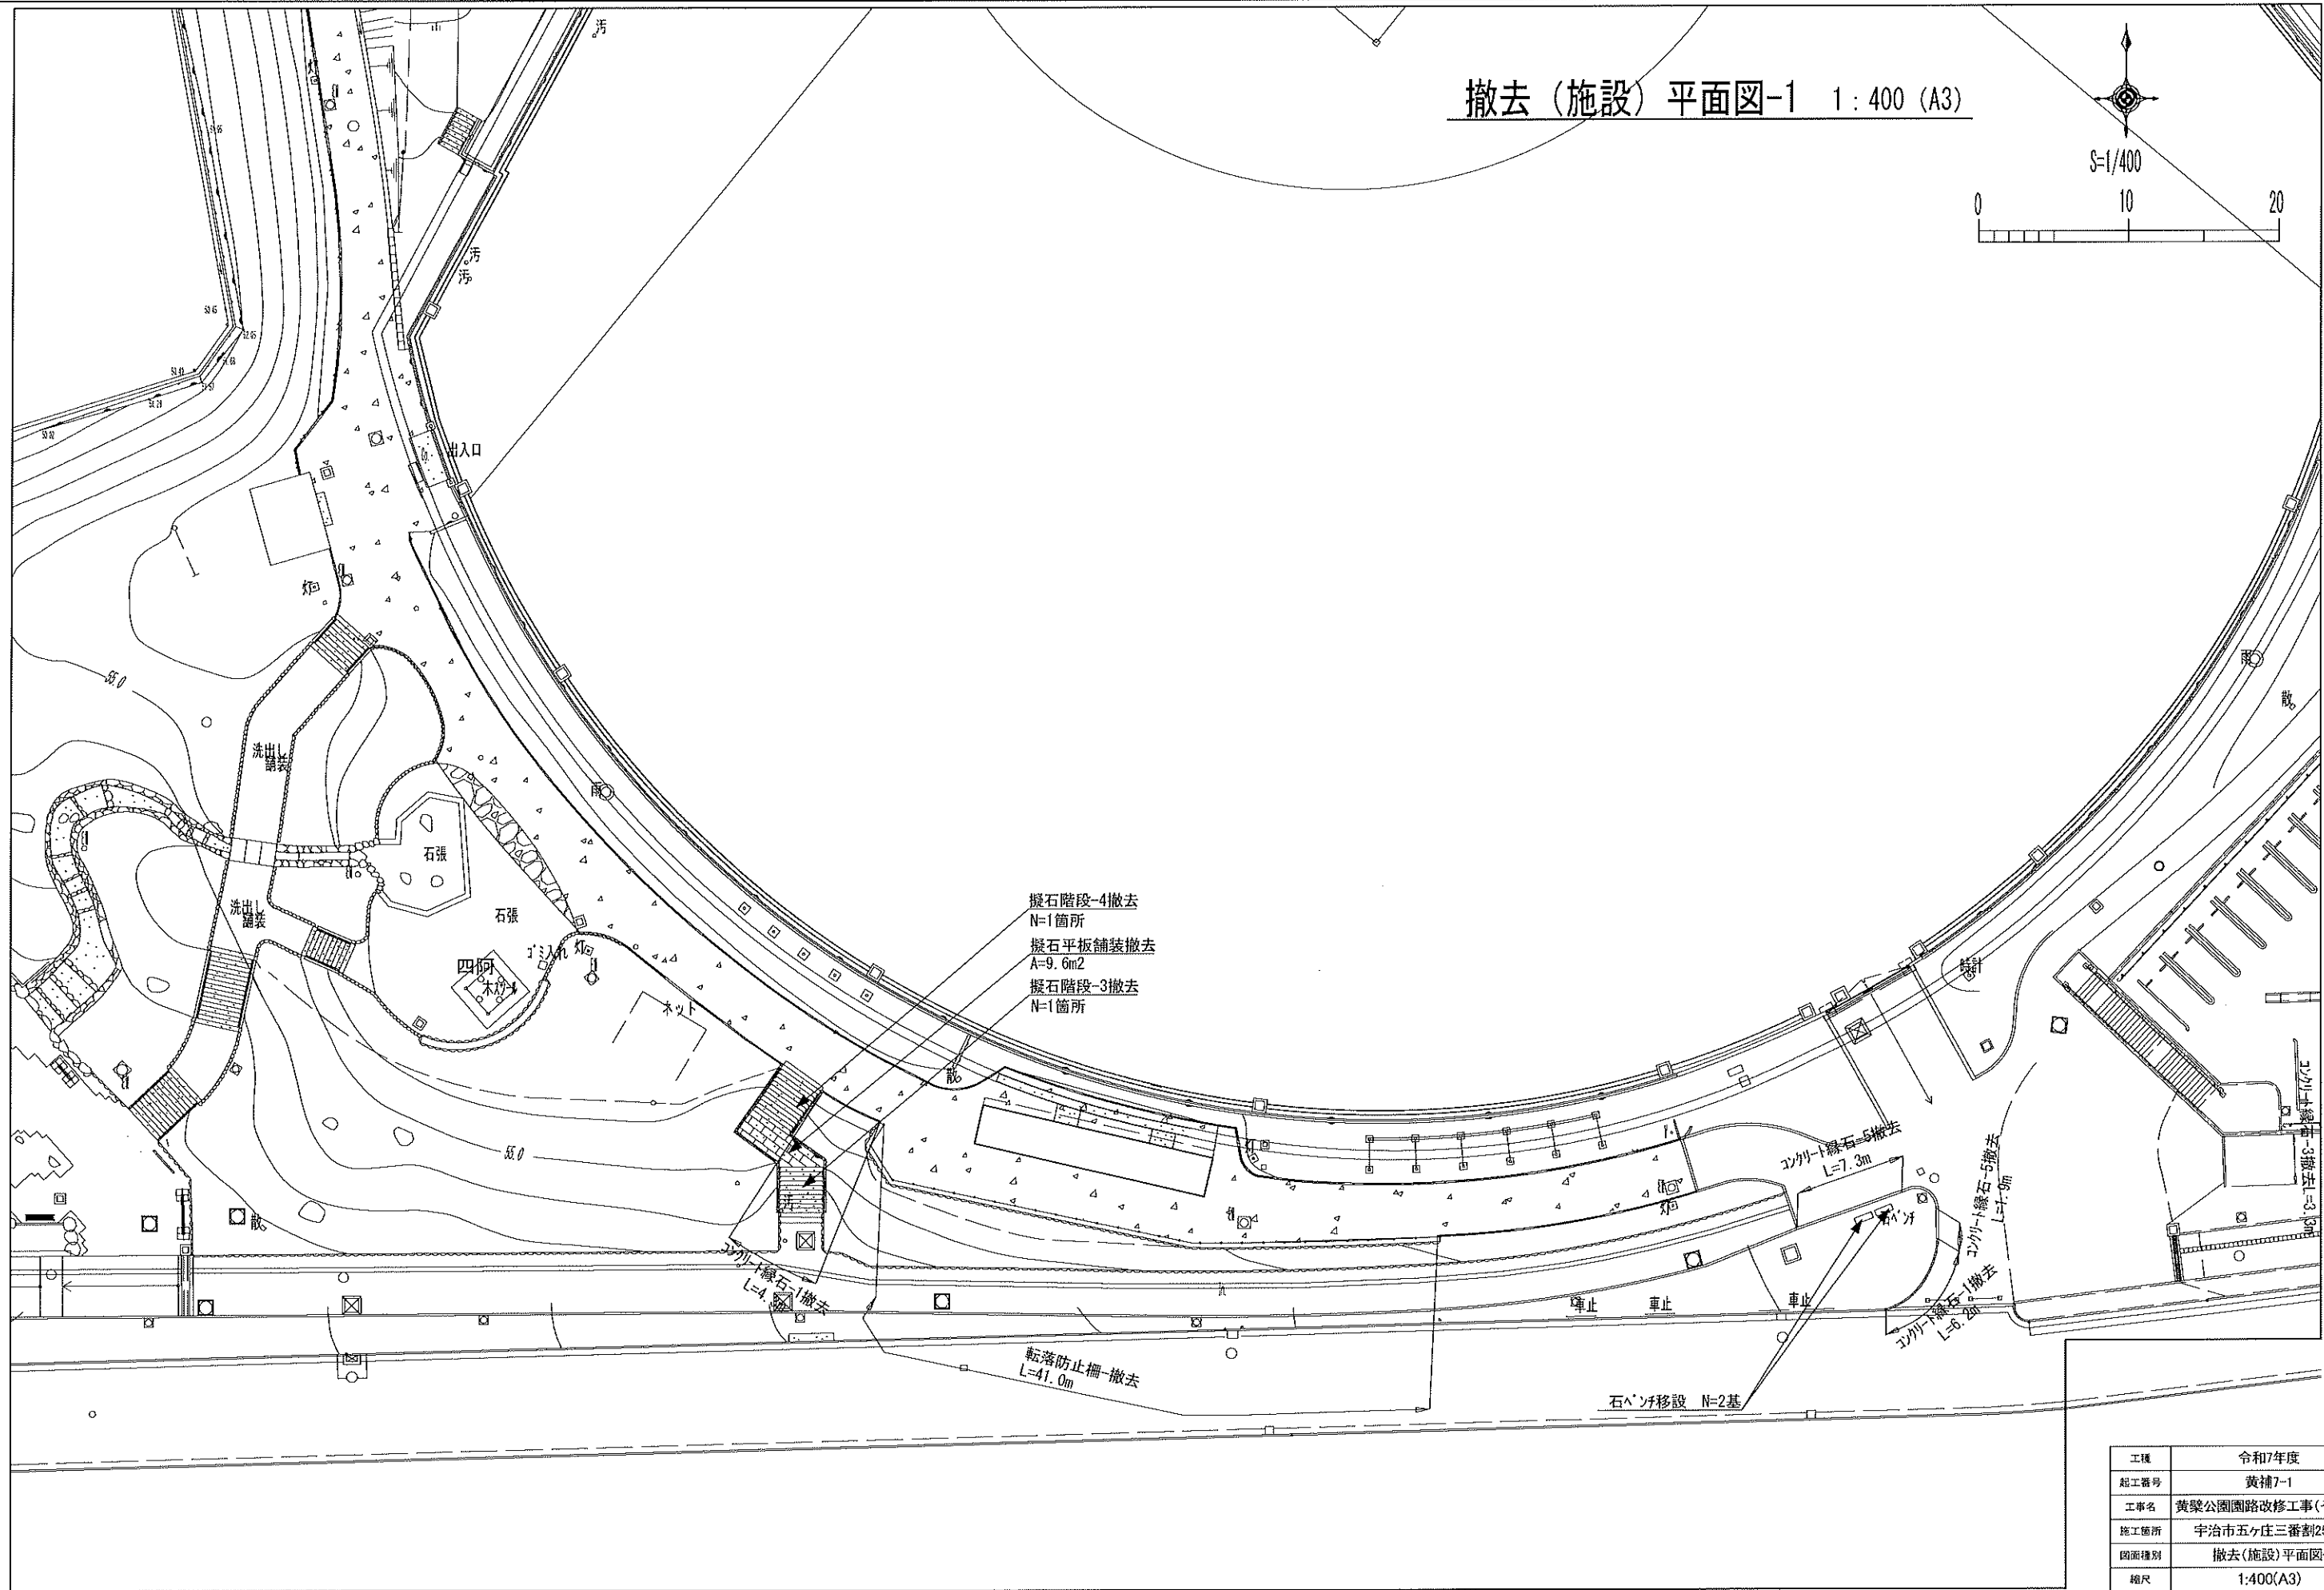
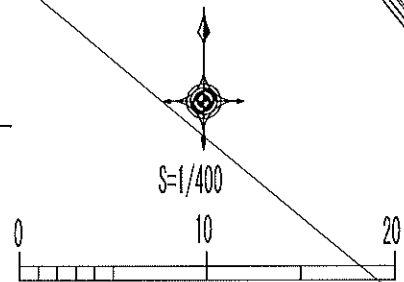


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	撤去(施設)平面図-1			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 5			

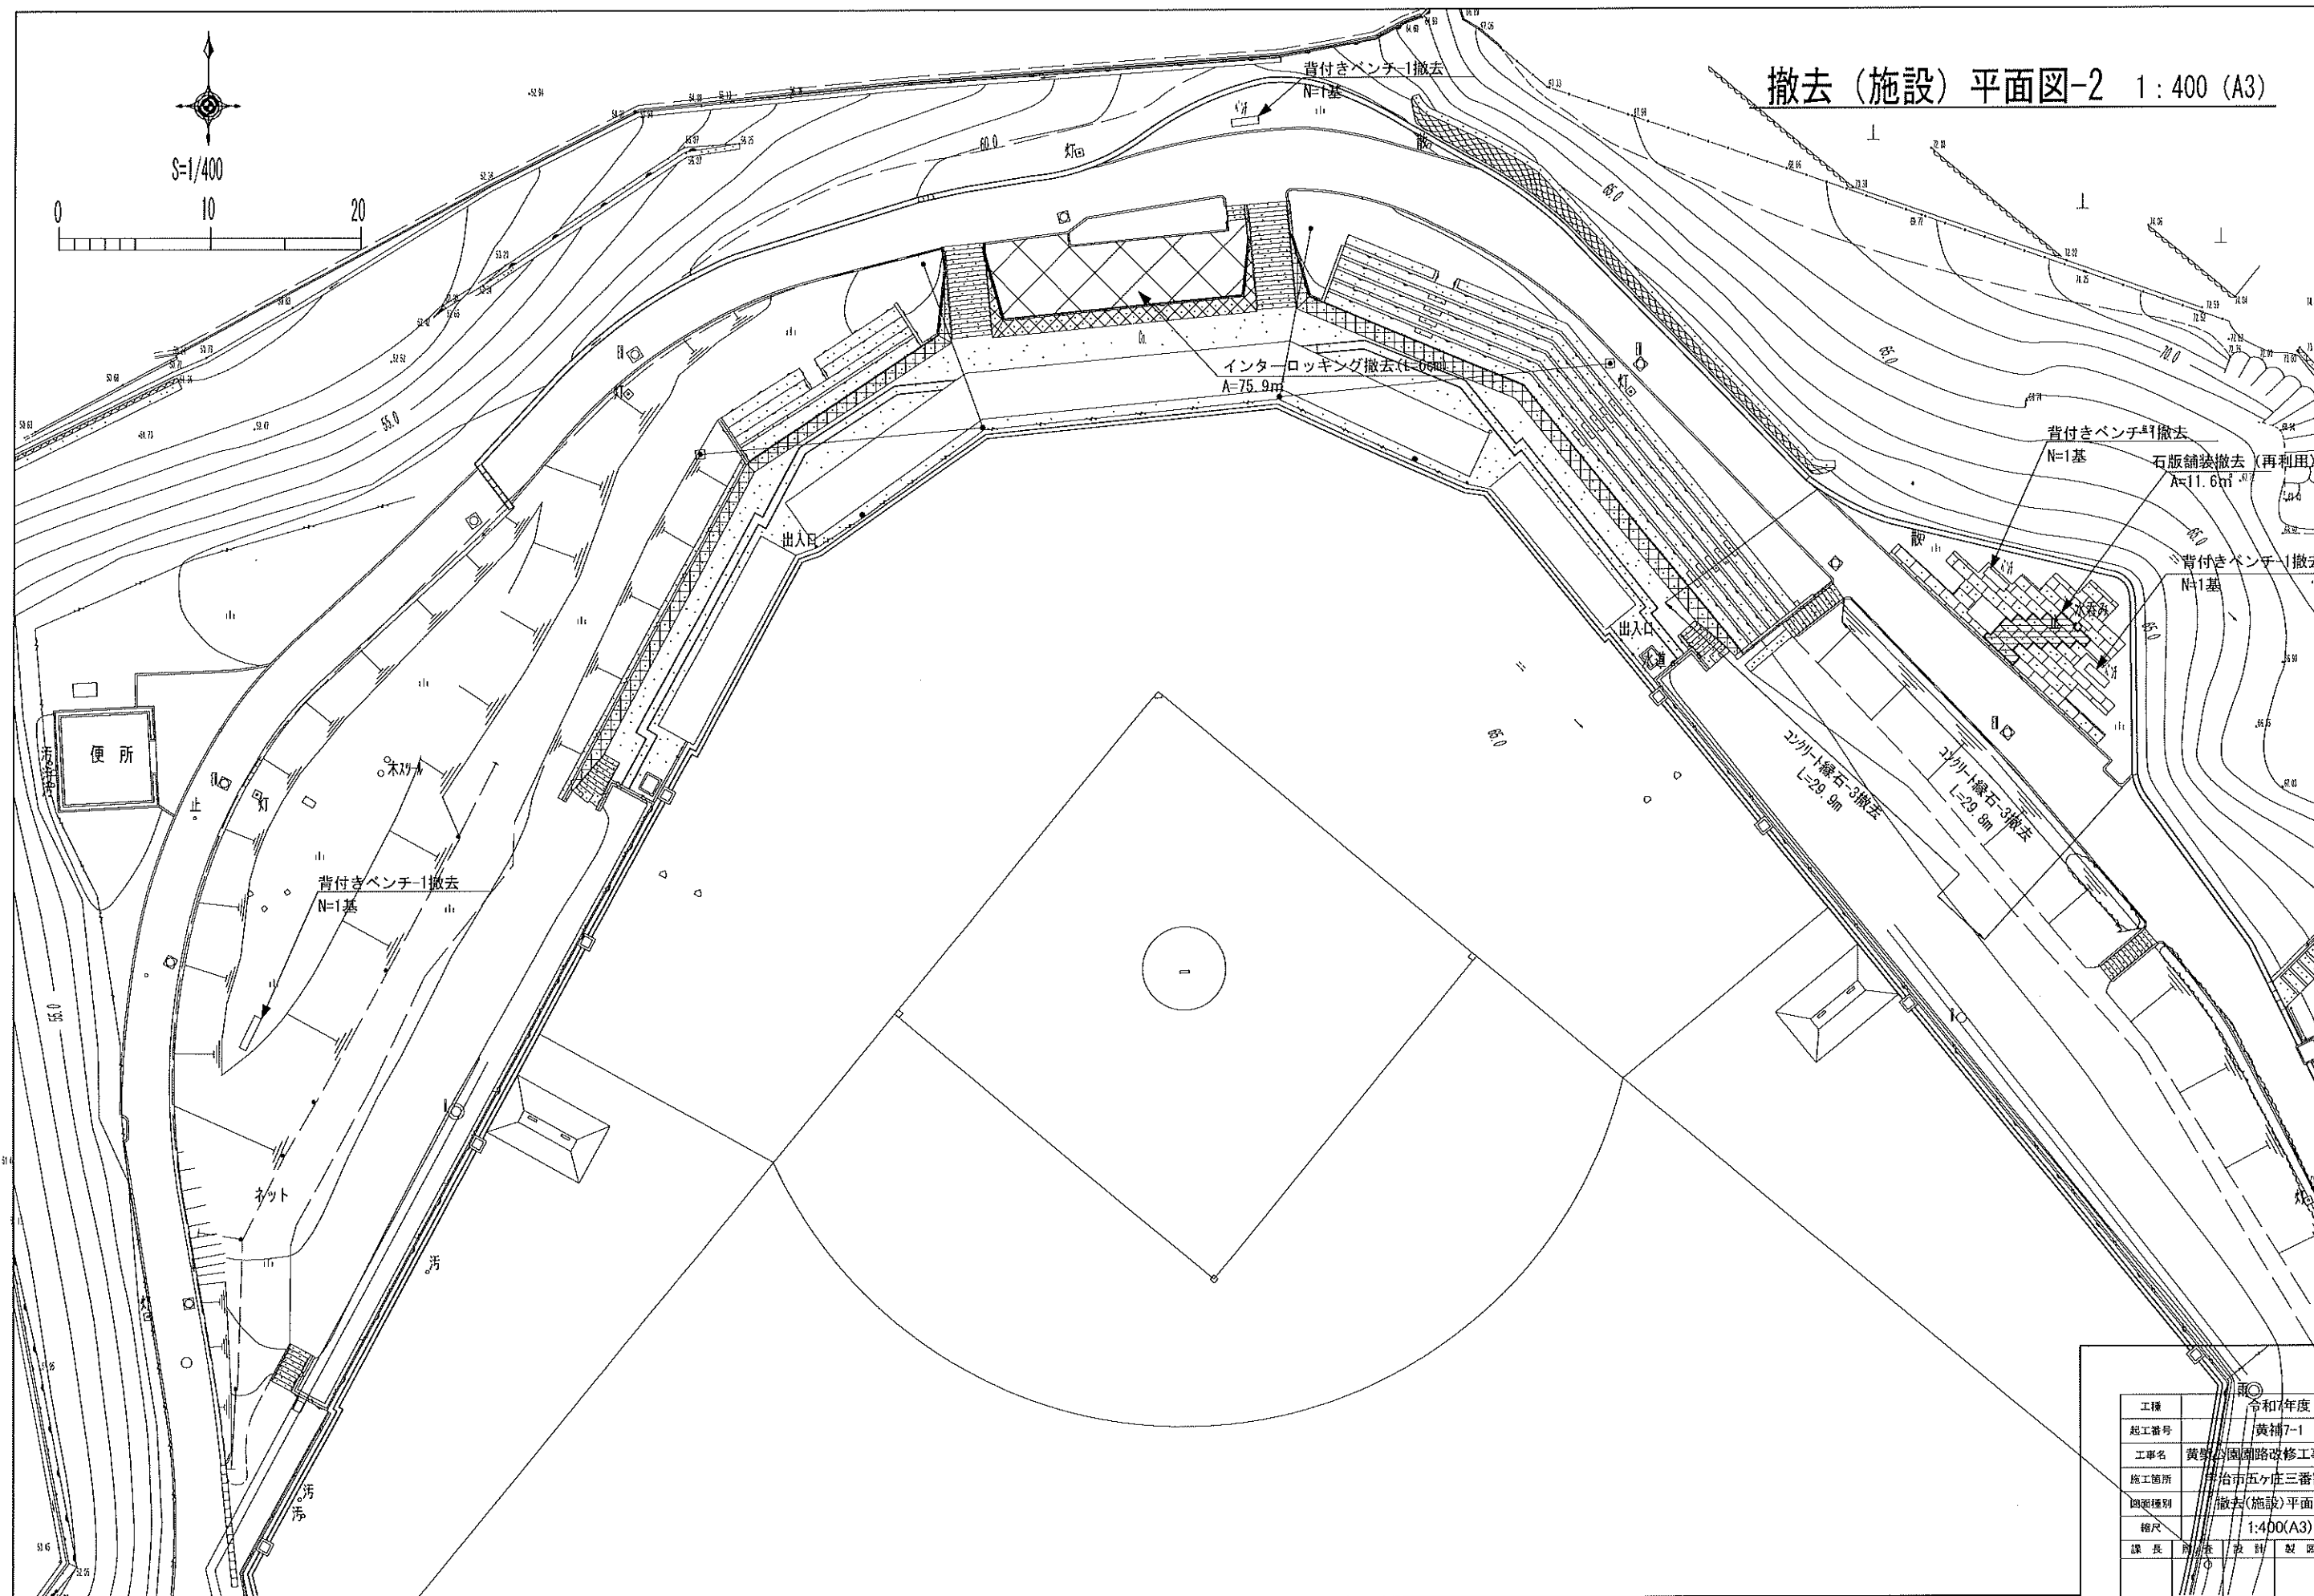



工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄旗公園園路改修工事(その4)
施工箇所	井治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	撤去(施設)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
課長	前田 俊
設計	坂田 孝
製図	野田 孝
図面追次番号	47 葉ノ中 6

撤去（施設）平面図-3 1:400 (A3)

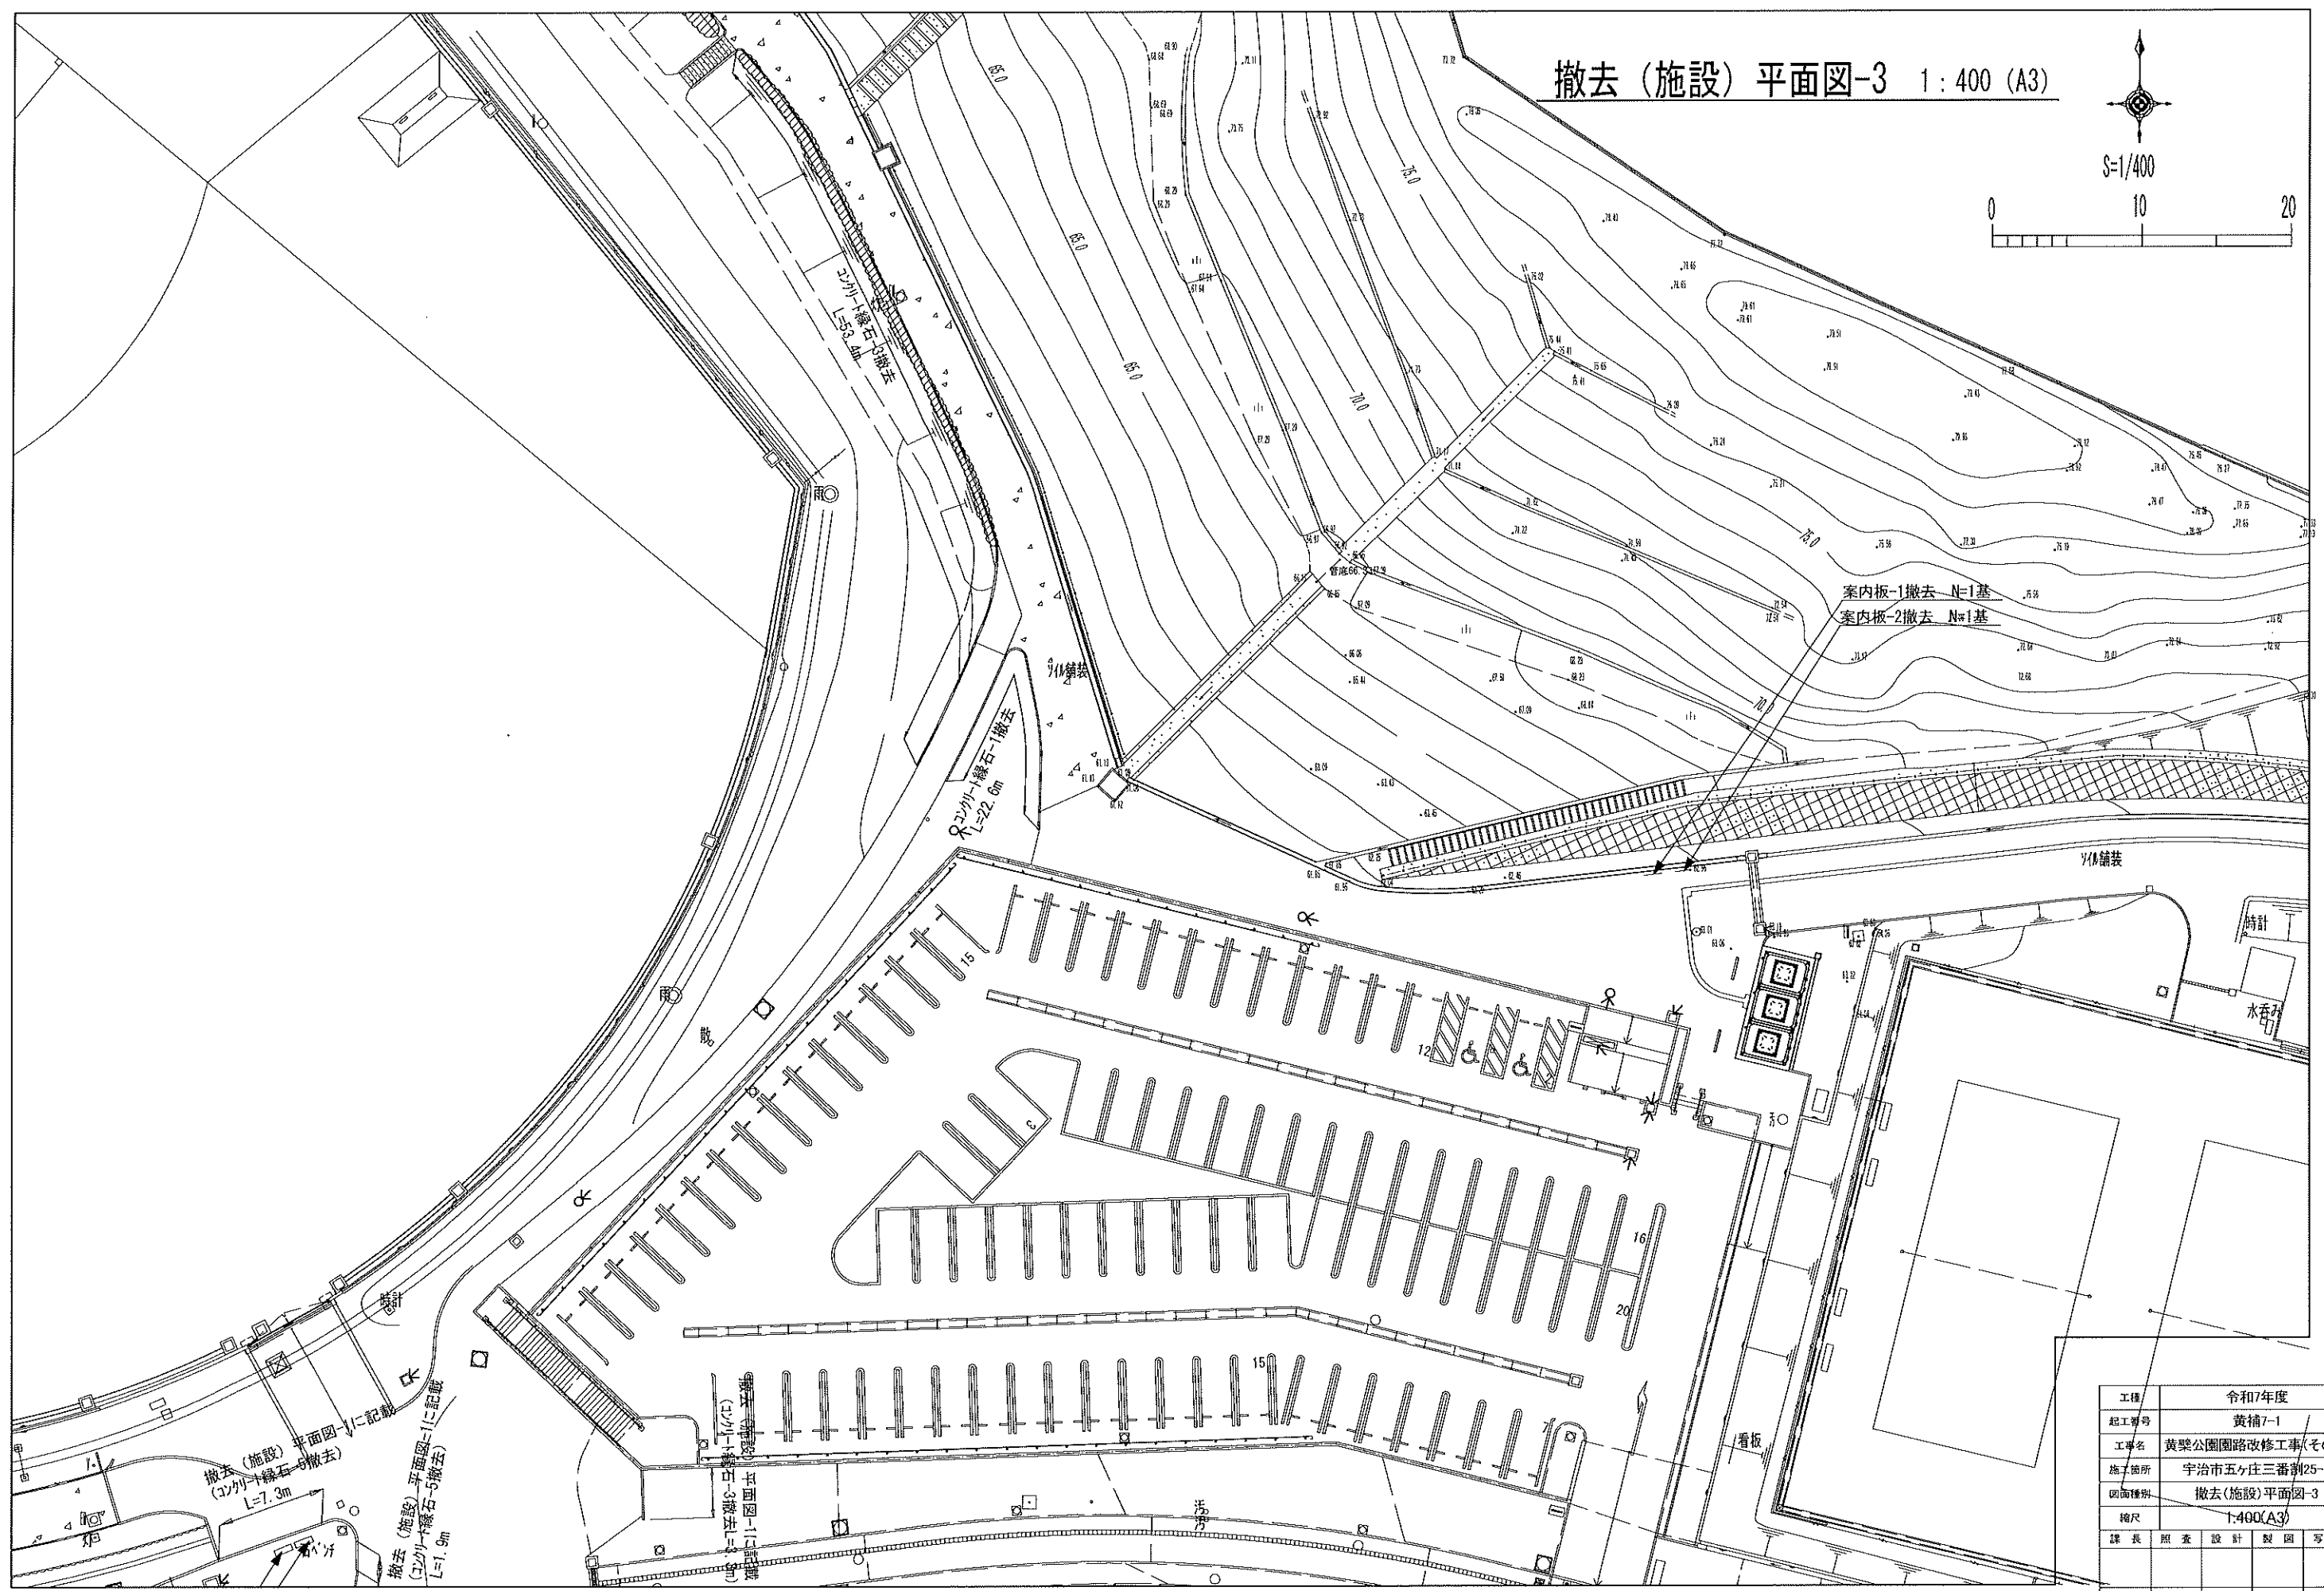


工種	令和7年度			
起工番号	黄楠7-1			
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)			
施工場所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種類	撤去(施設)平面図-3			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面通次番号	47 葉ノ中 7			

撤去（雨水・汚水排水）平面図-1 1:400 (A3)

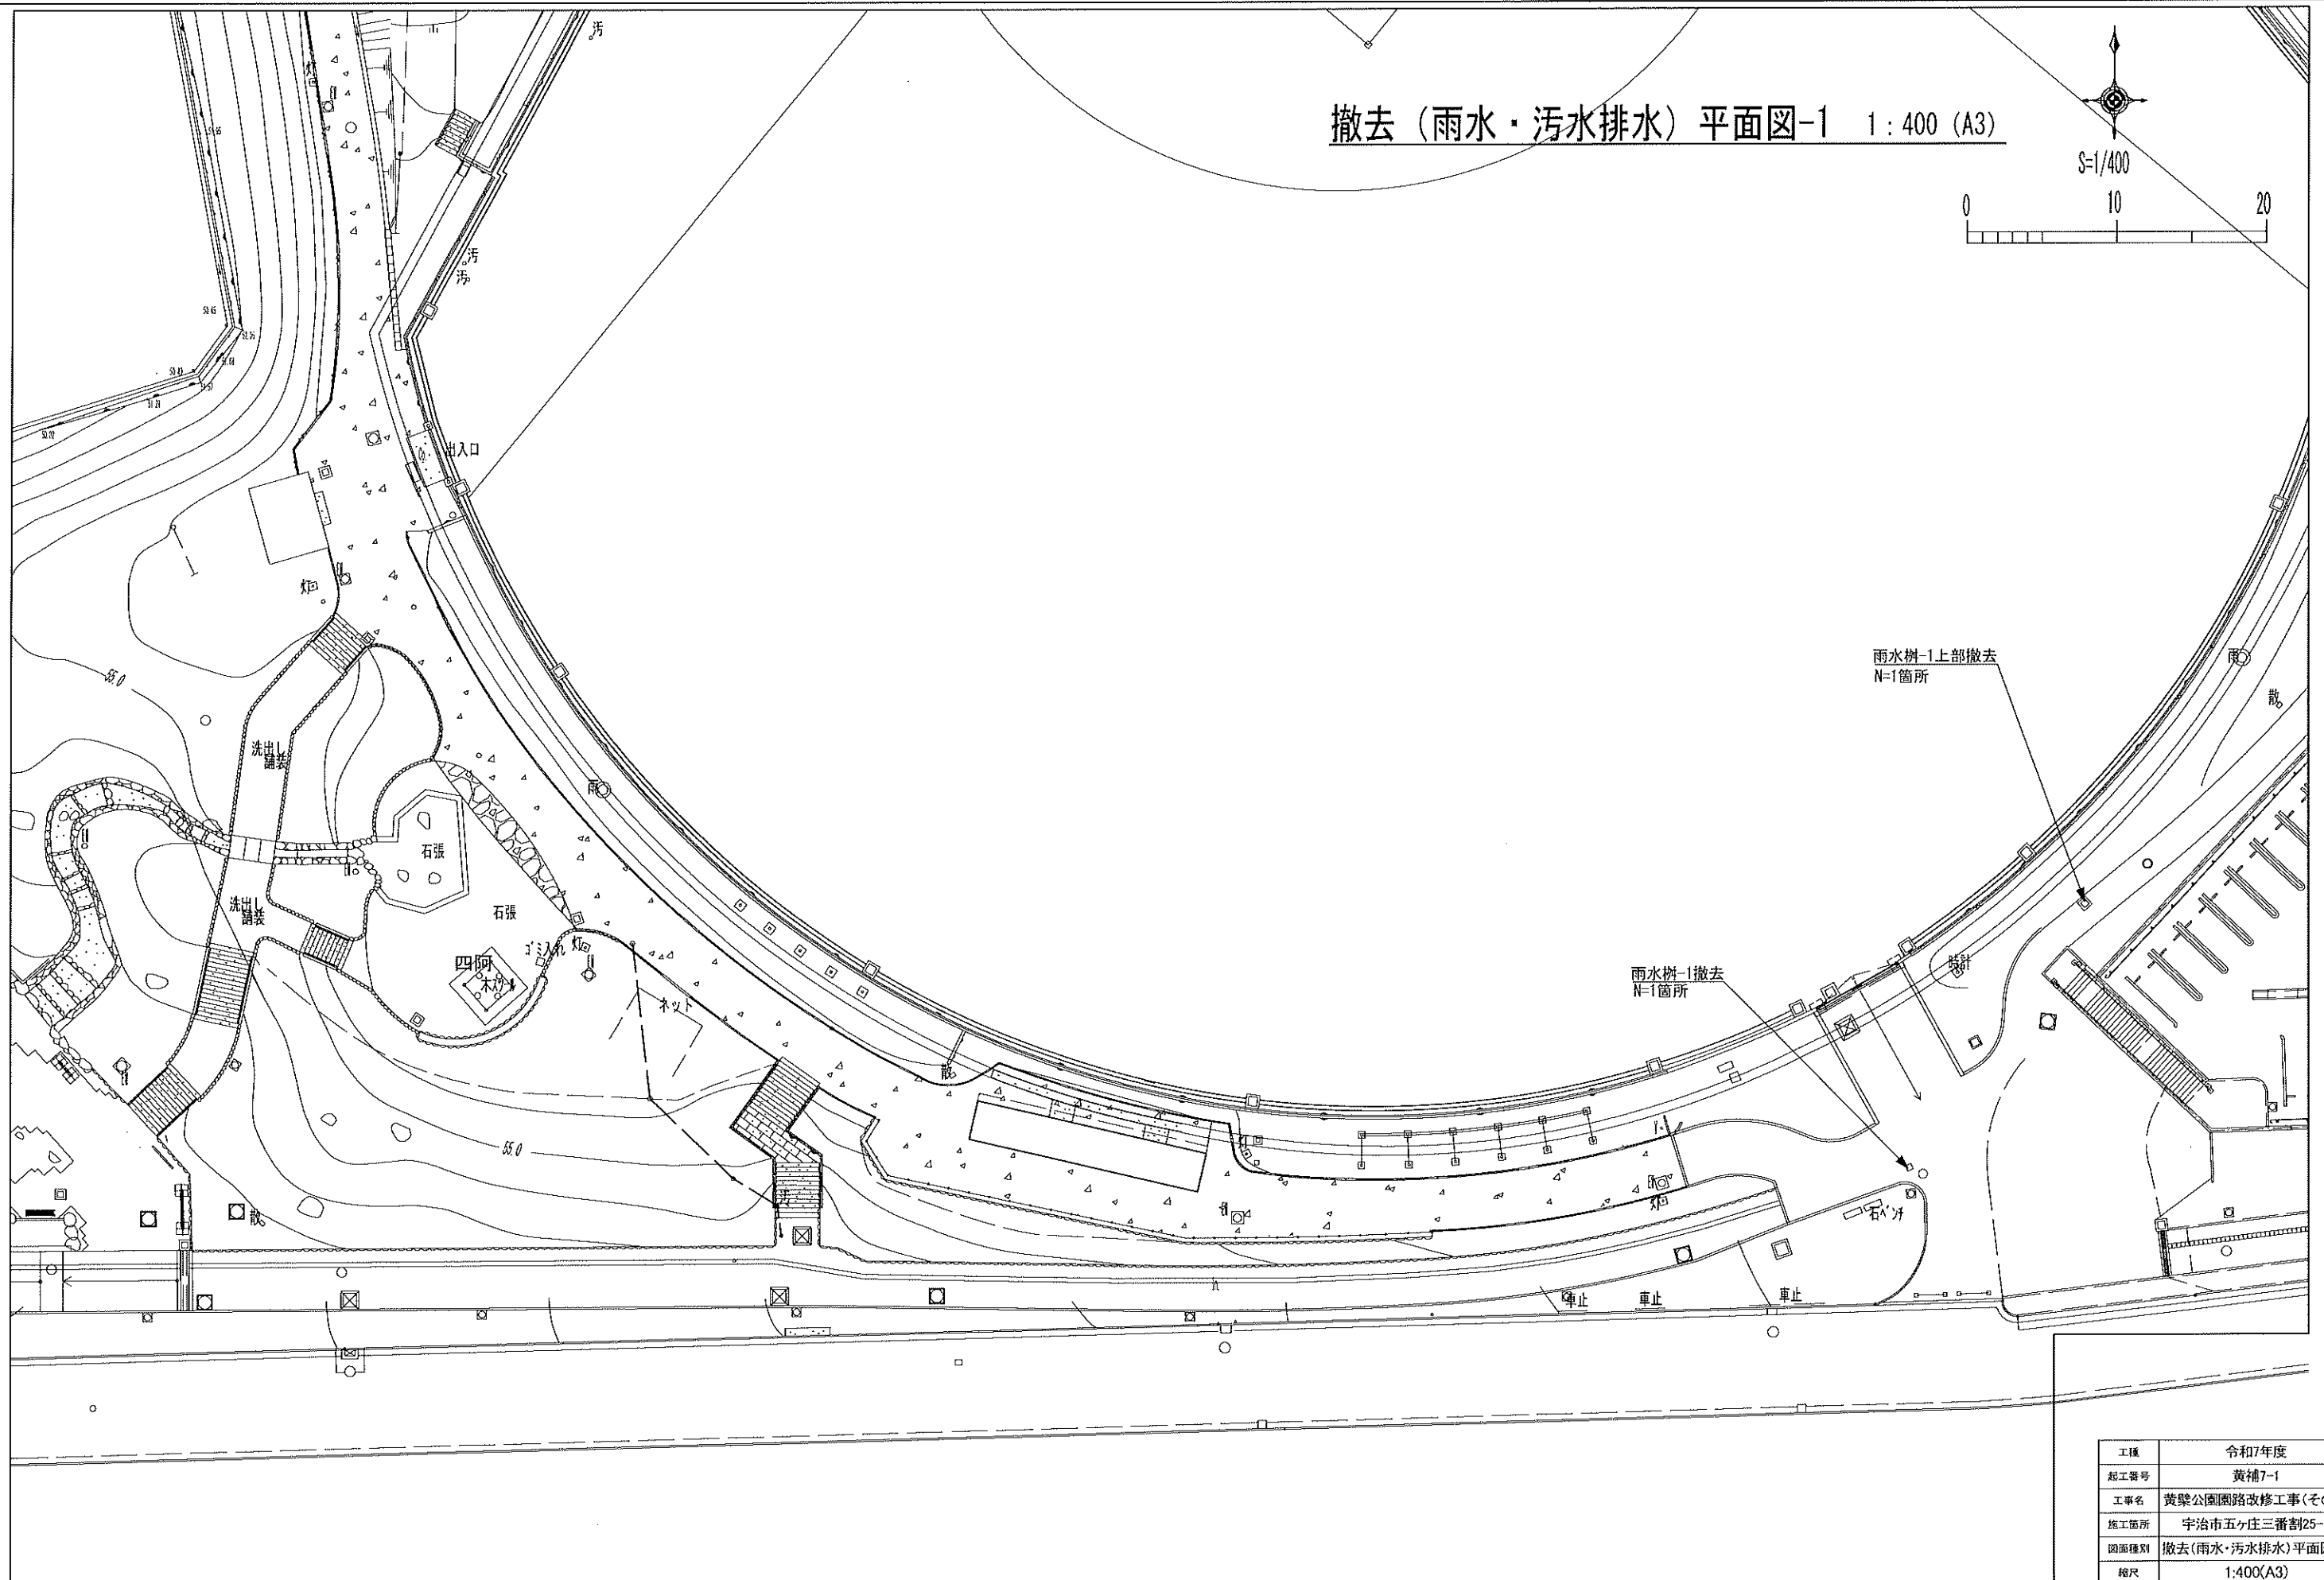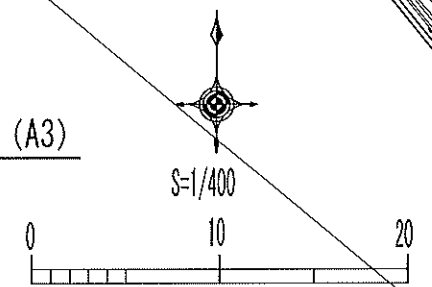

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄鰐公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	撤去(雨水・汚水排水)平面図-1			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号 47 葉ノ 8				

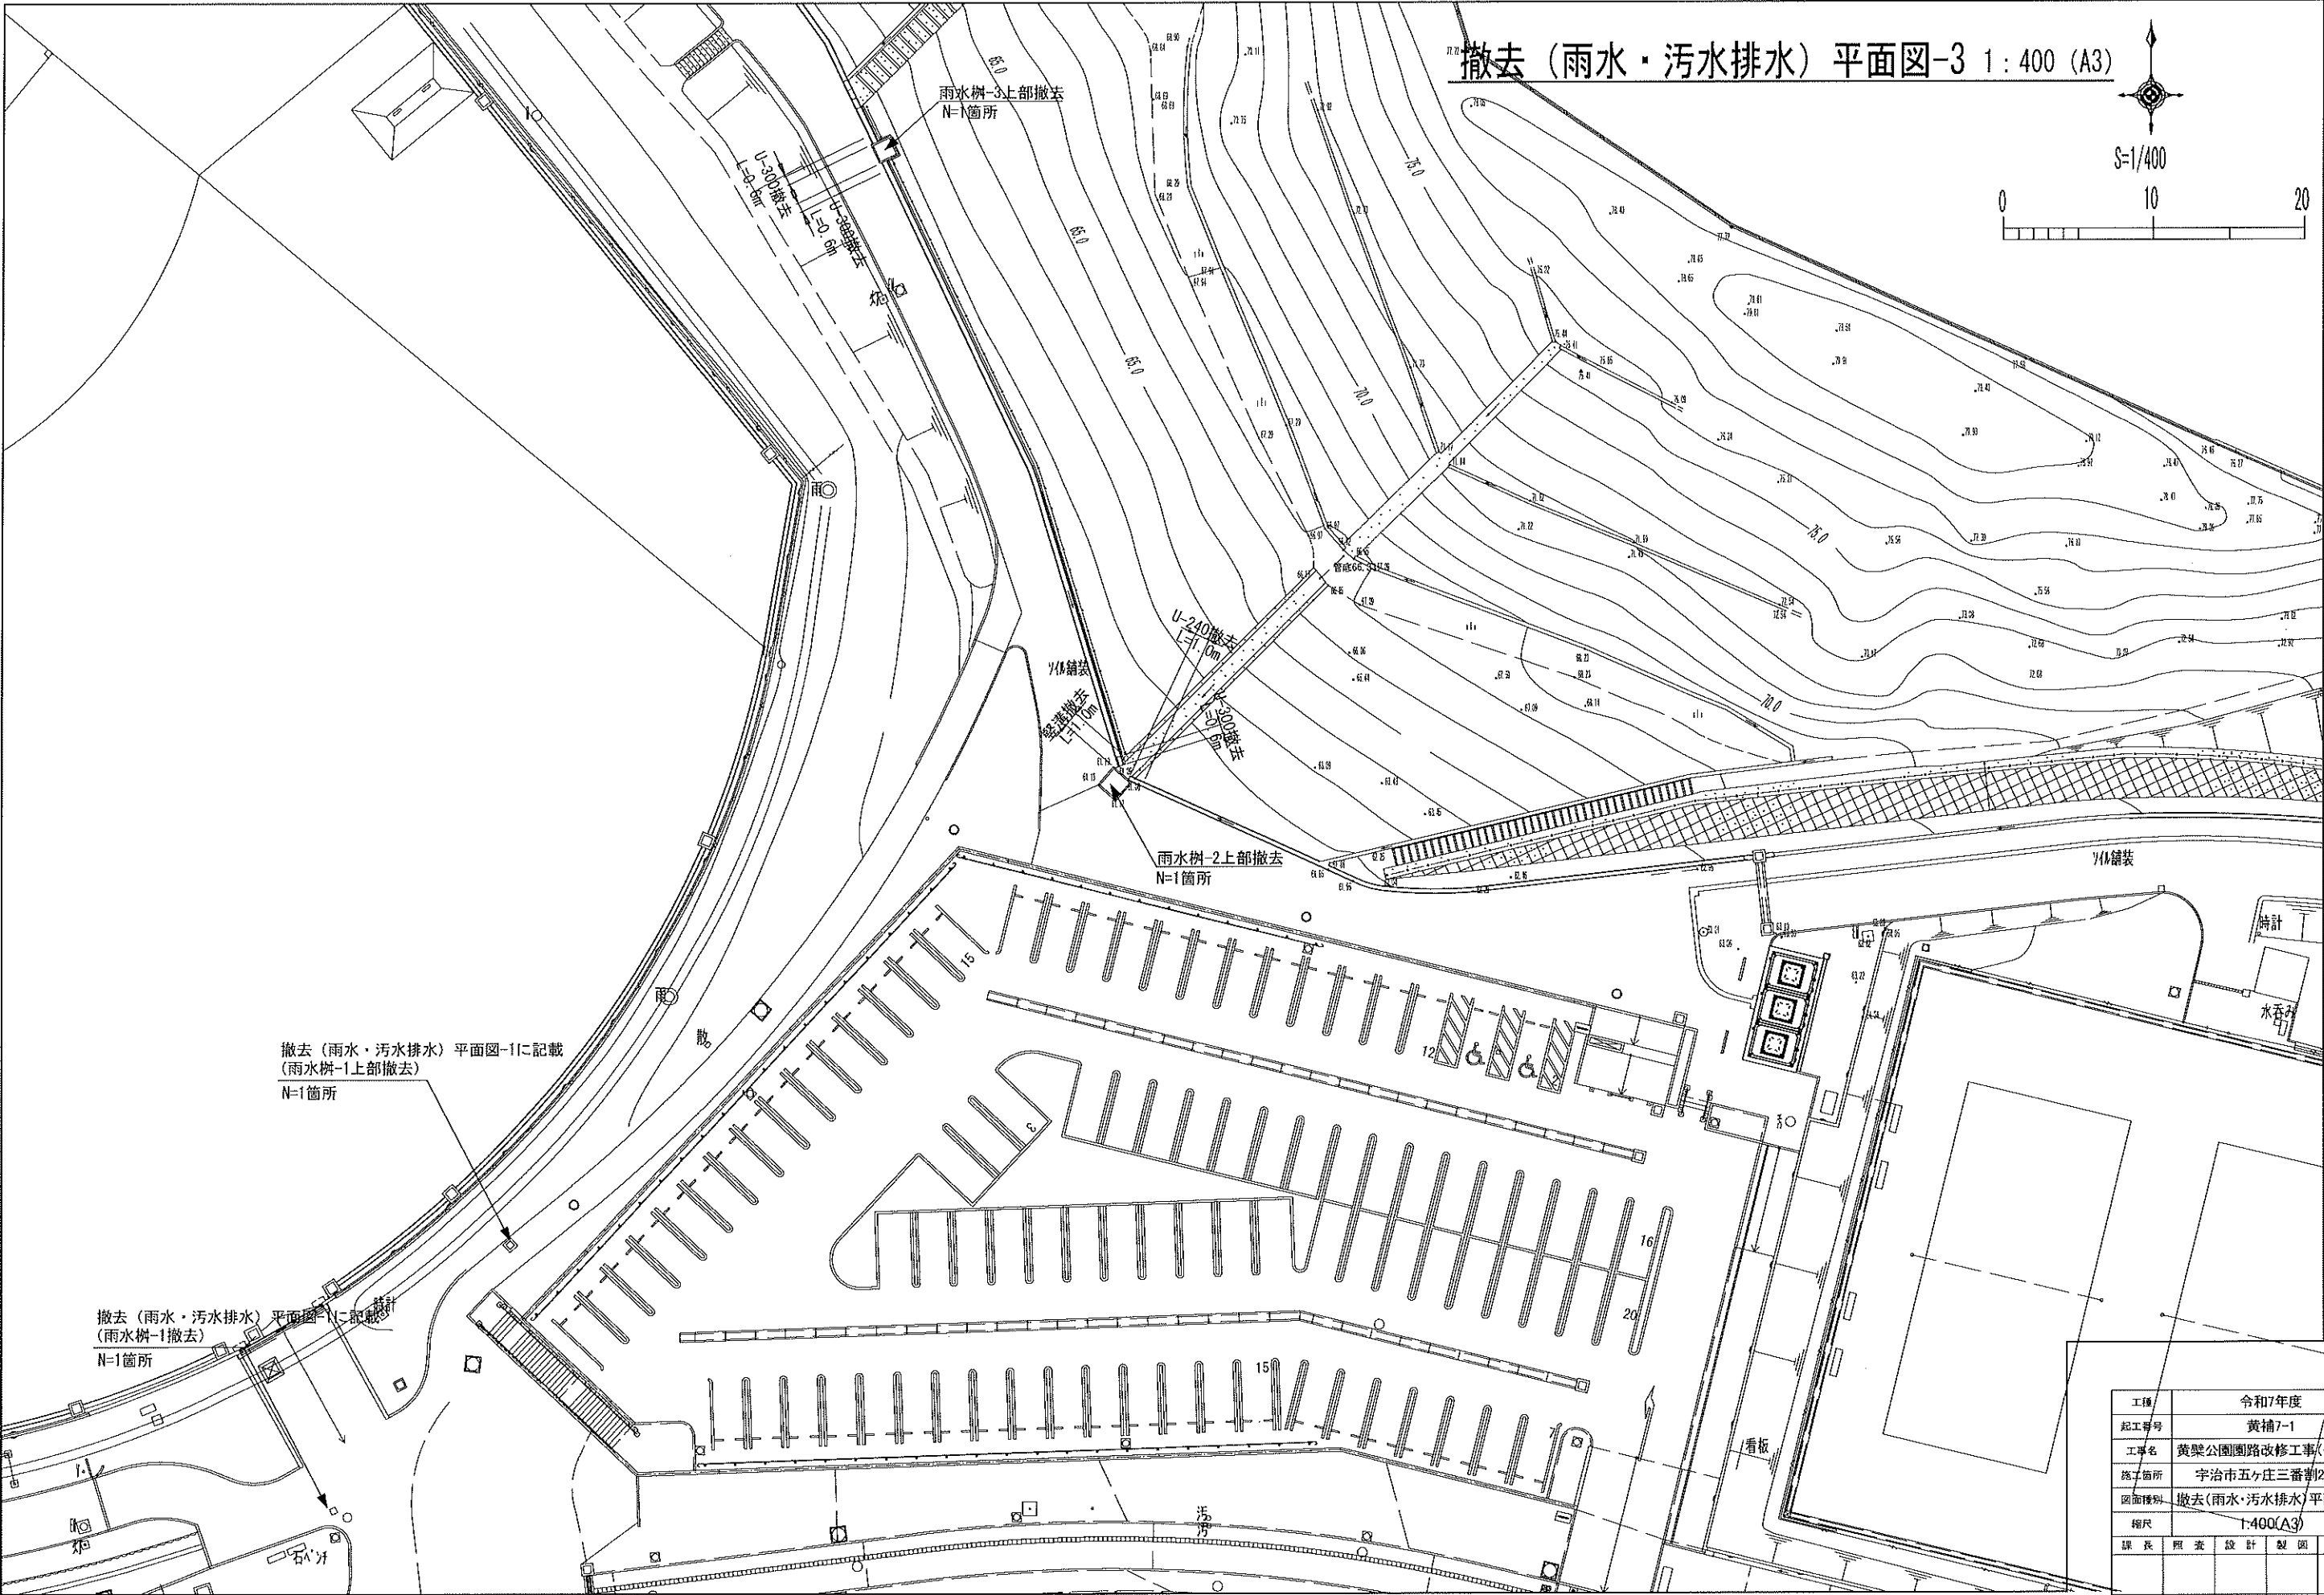



撤去（雨水・污水排水）平面図-3 1：400（A3）

撤去（雨水・污水排水）平面図-1に記載
（雨水樹-1上部撤去）
N=1箇所


撤去（雨水・污水排水）平面図-1に記載
（雨水樹-1撤去）
N=1箇所

工種	令和7年度				
起工番号	黄補7-1				
工事名	黄桒公園園路改修工事(その4)				
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1				
図面種別	撤去（雨水・污水排水）平面図-3				
縮尺	1:400(A3)				
課長	照査	設計	製図	写図	
図面追次番号					47 葉ノ中 9


撤去（給水設備）平面図-1 1:400 (A3)

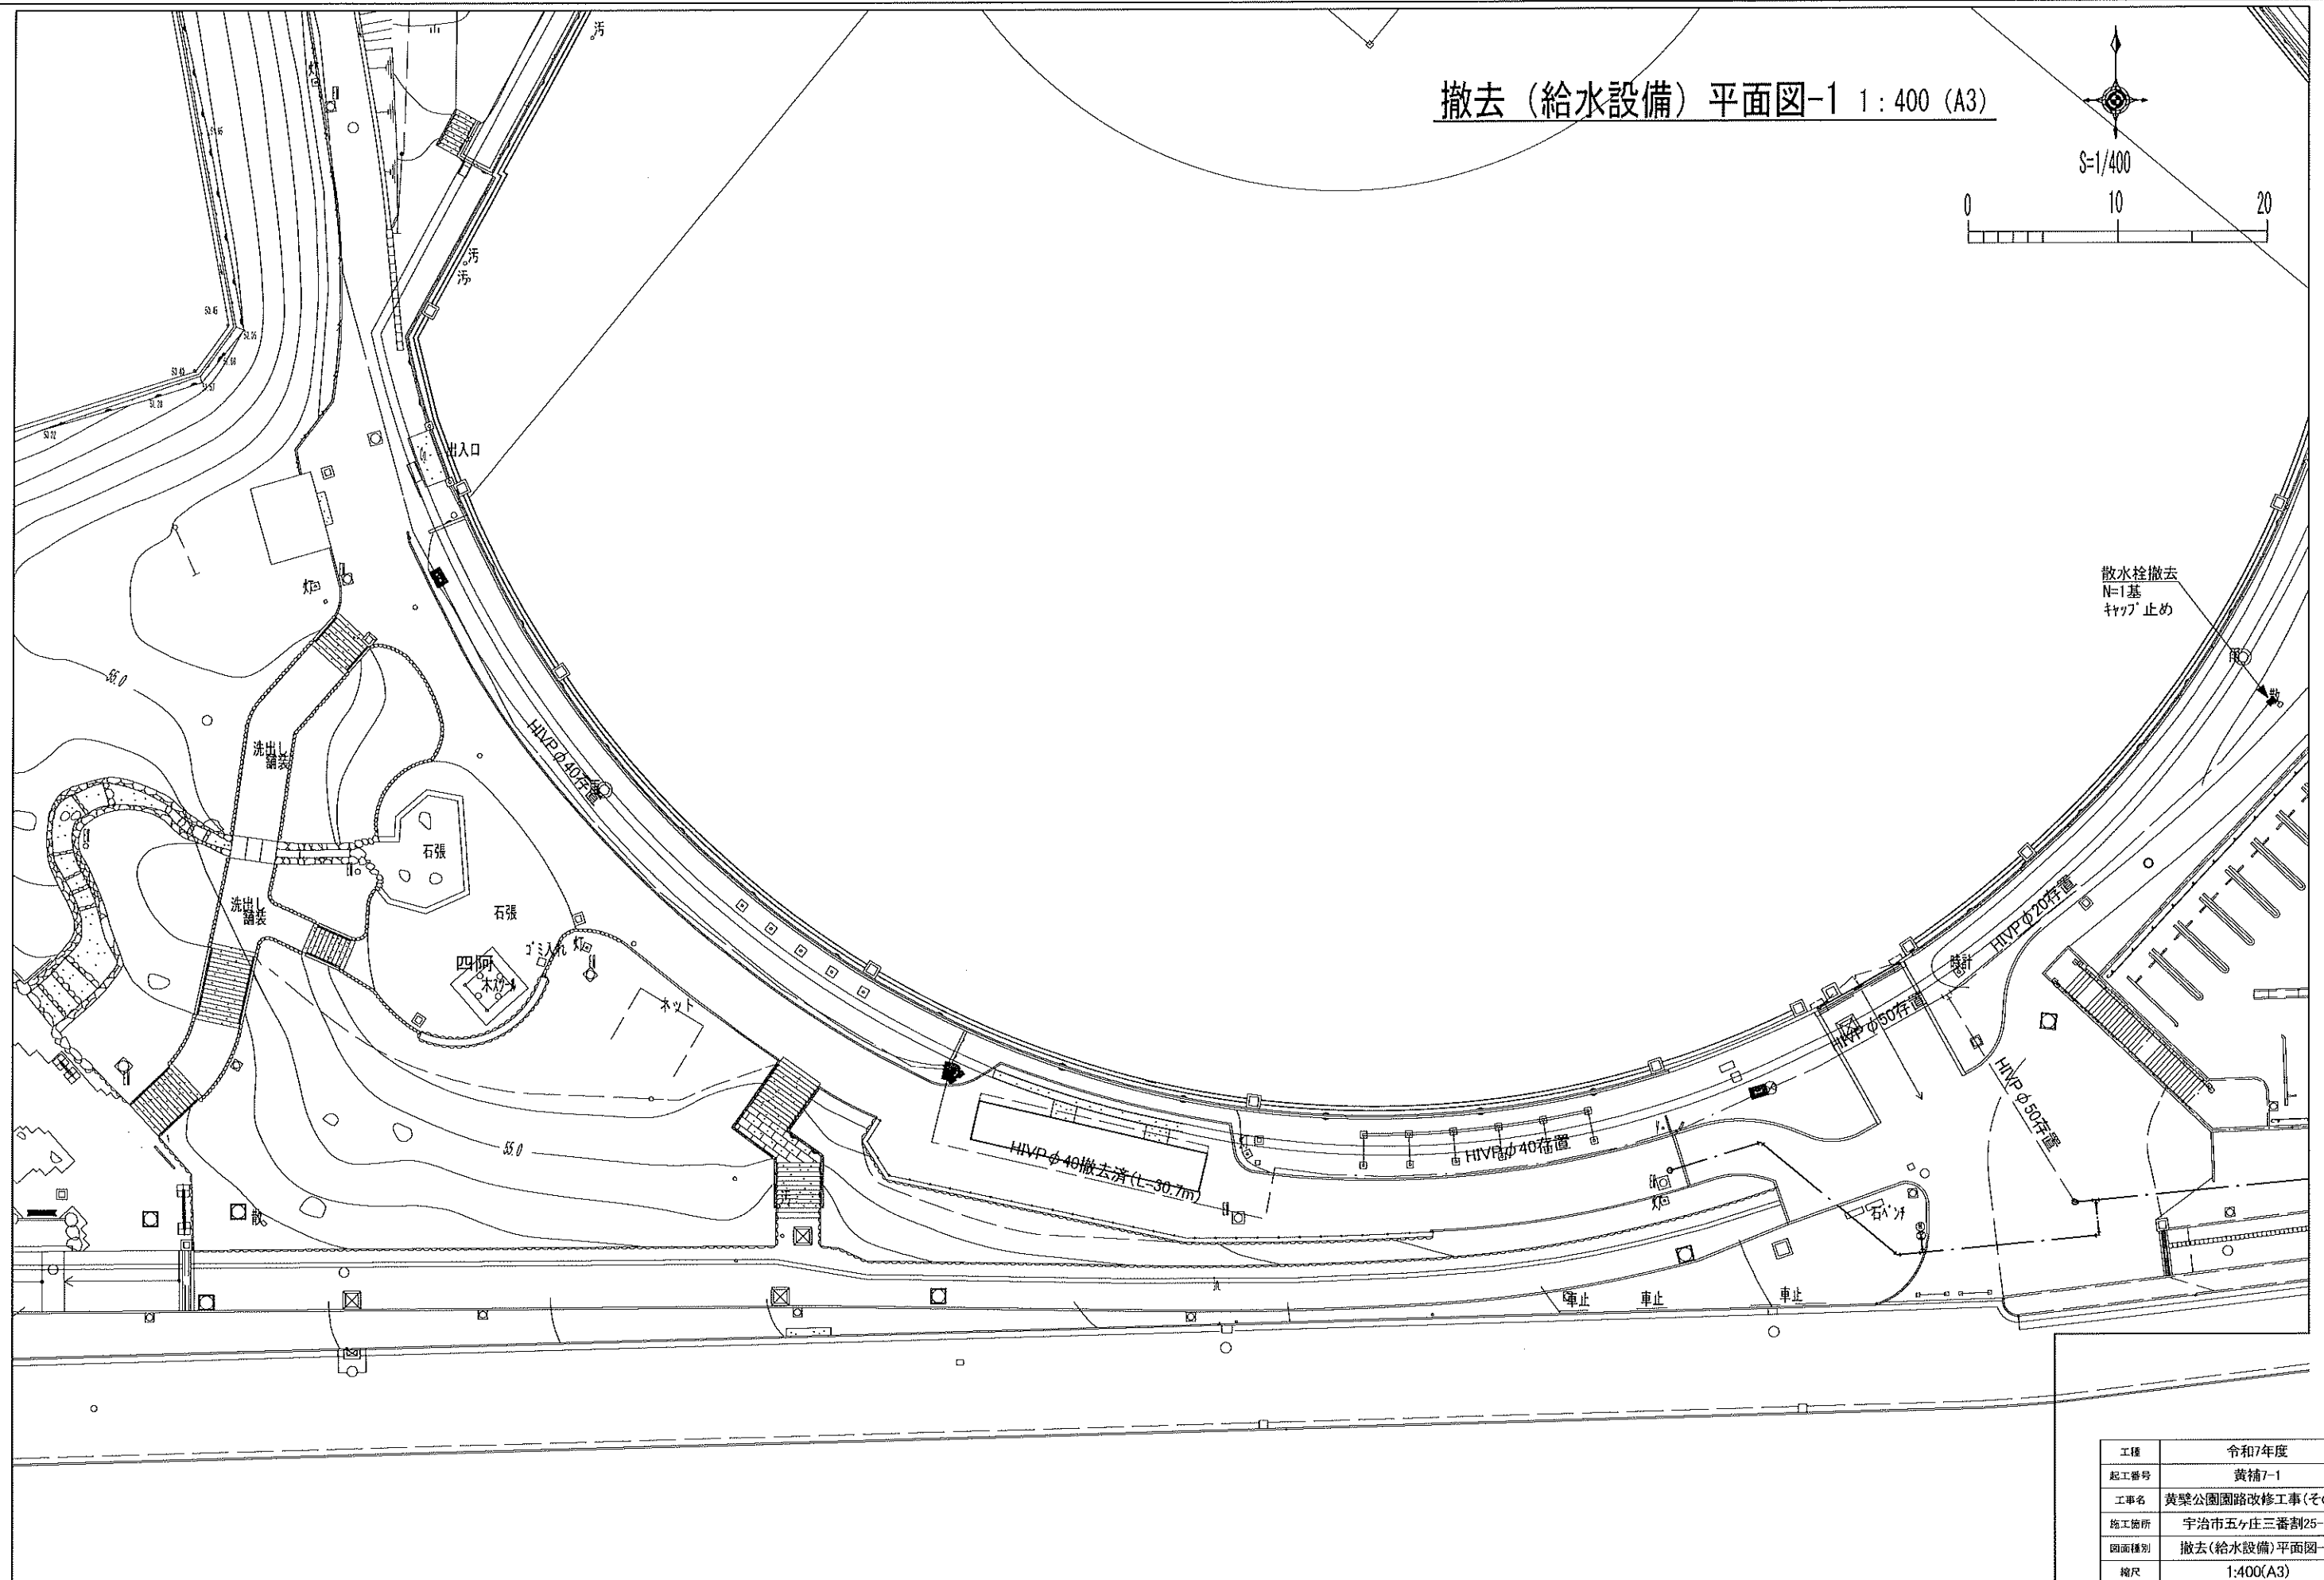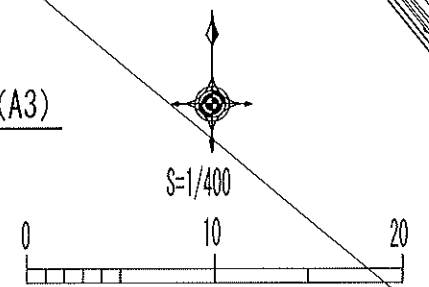

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槩公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	撤去(給水設備)平面図-1			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 10			

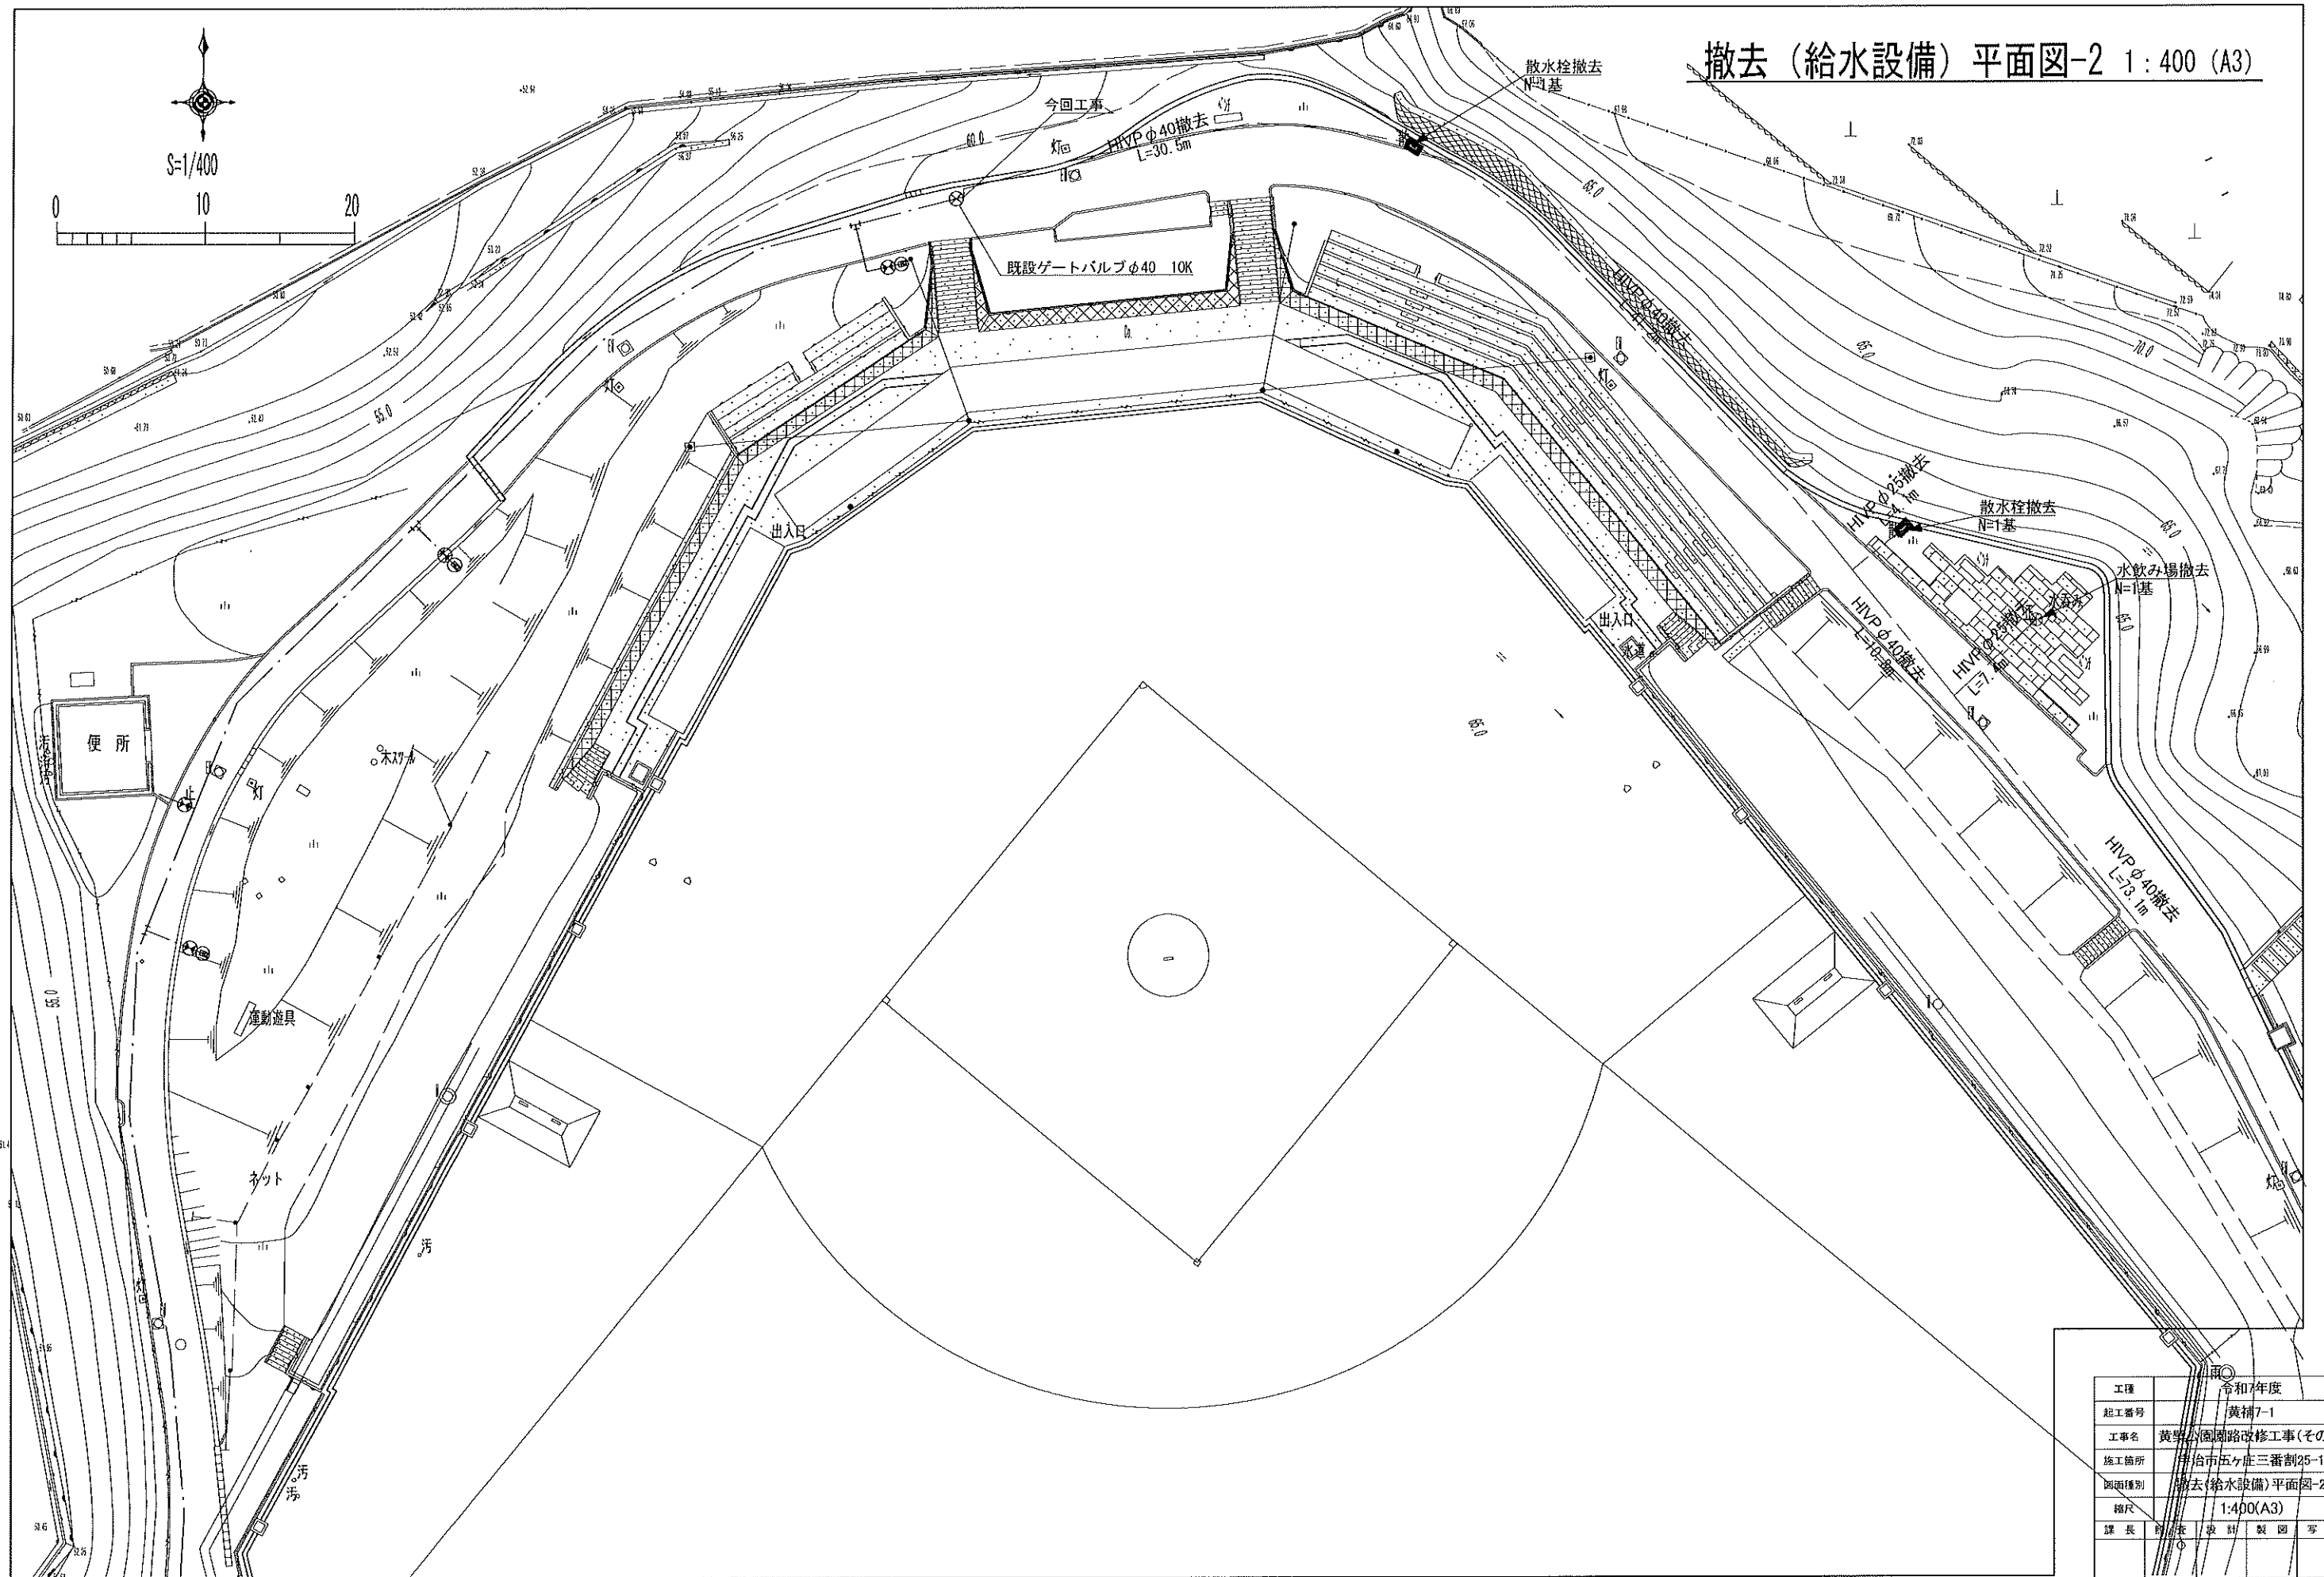


工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄旗公園園路改修工事(その4)
施工箇所	平治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	撤去(給水設備)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
課長	前田 俊
技師	佐藤 誠
製図	佐藤 誠
写図	佐藤 誠
図面追次番号	47 葉ノ中 11

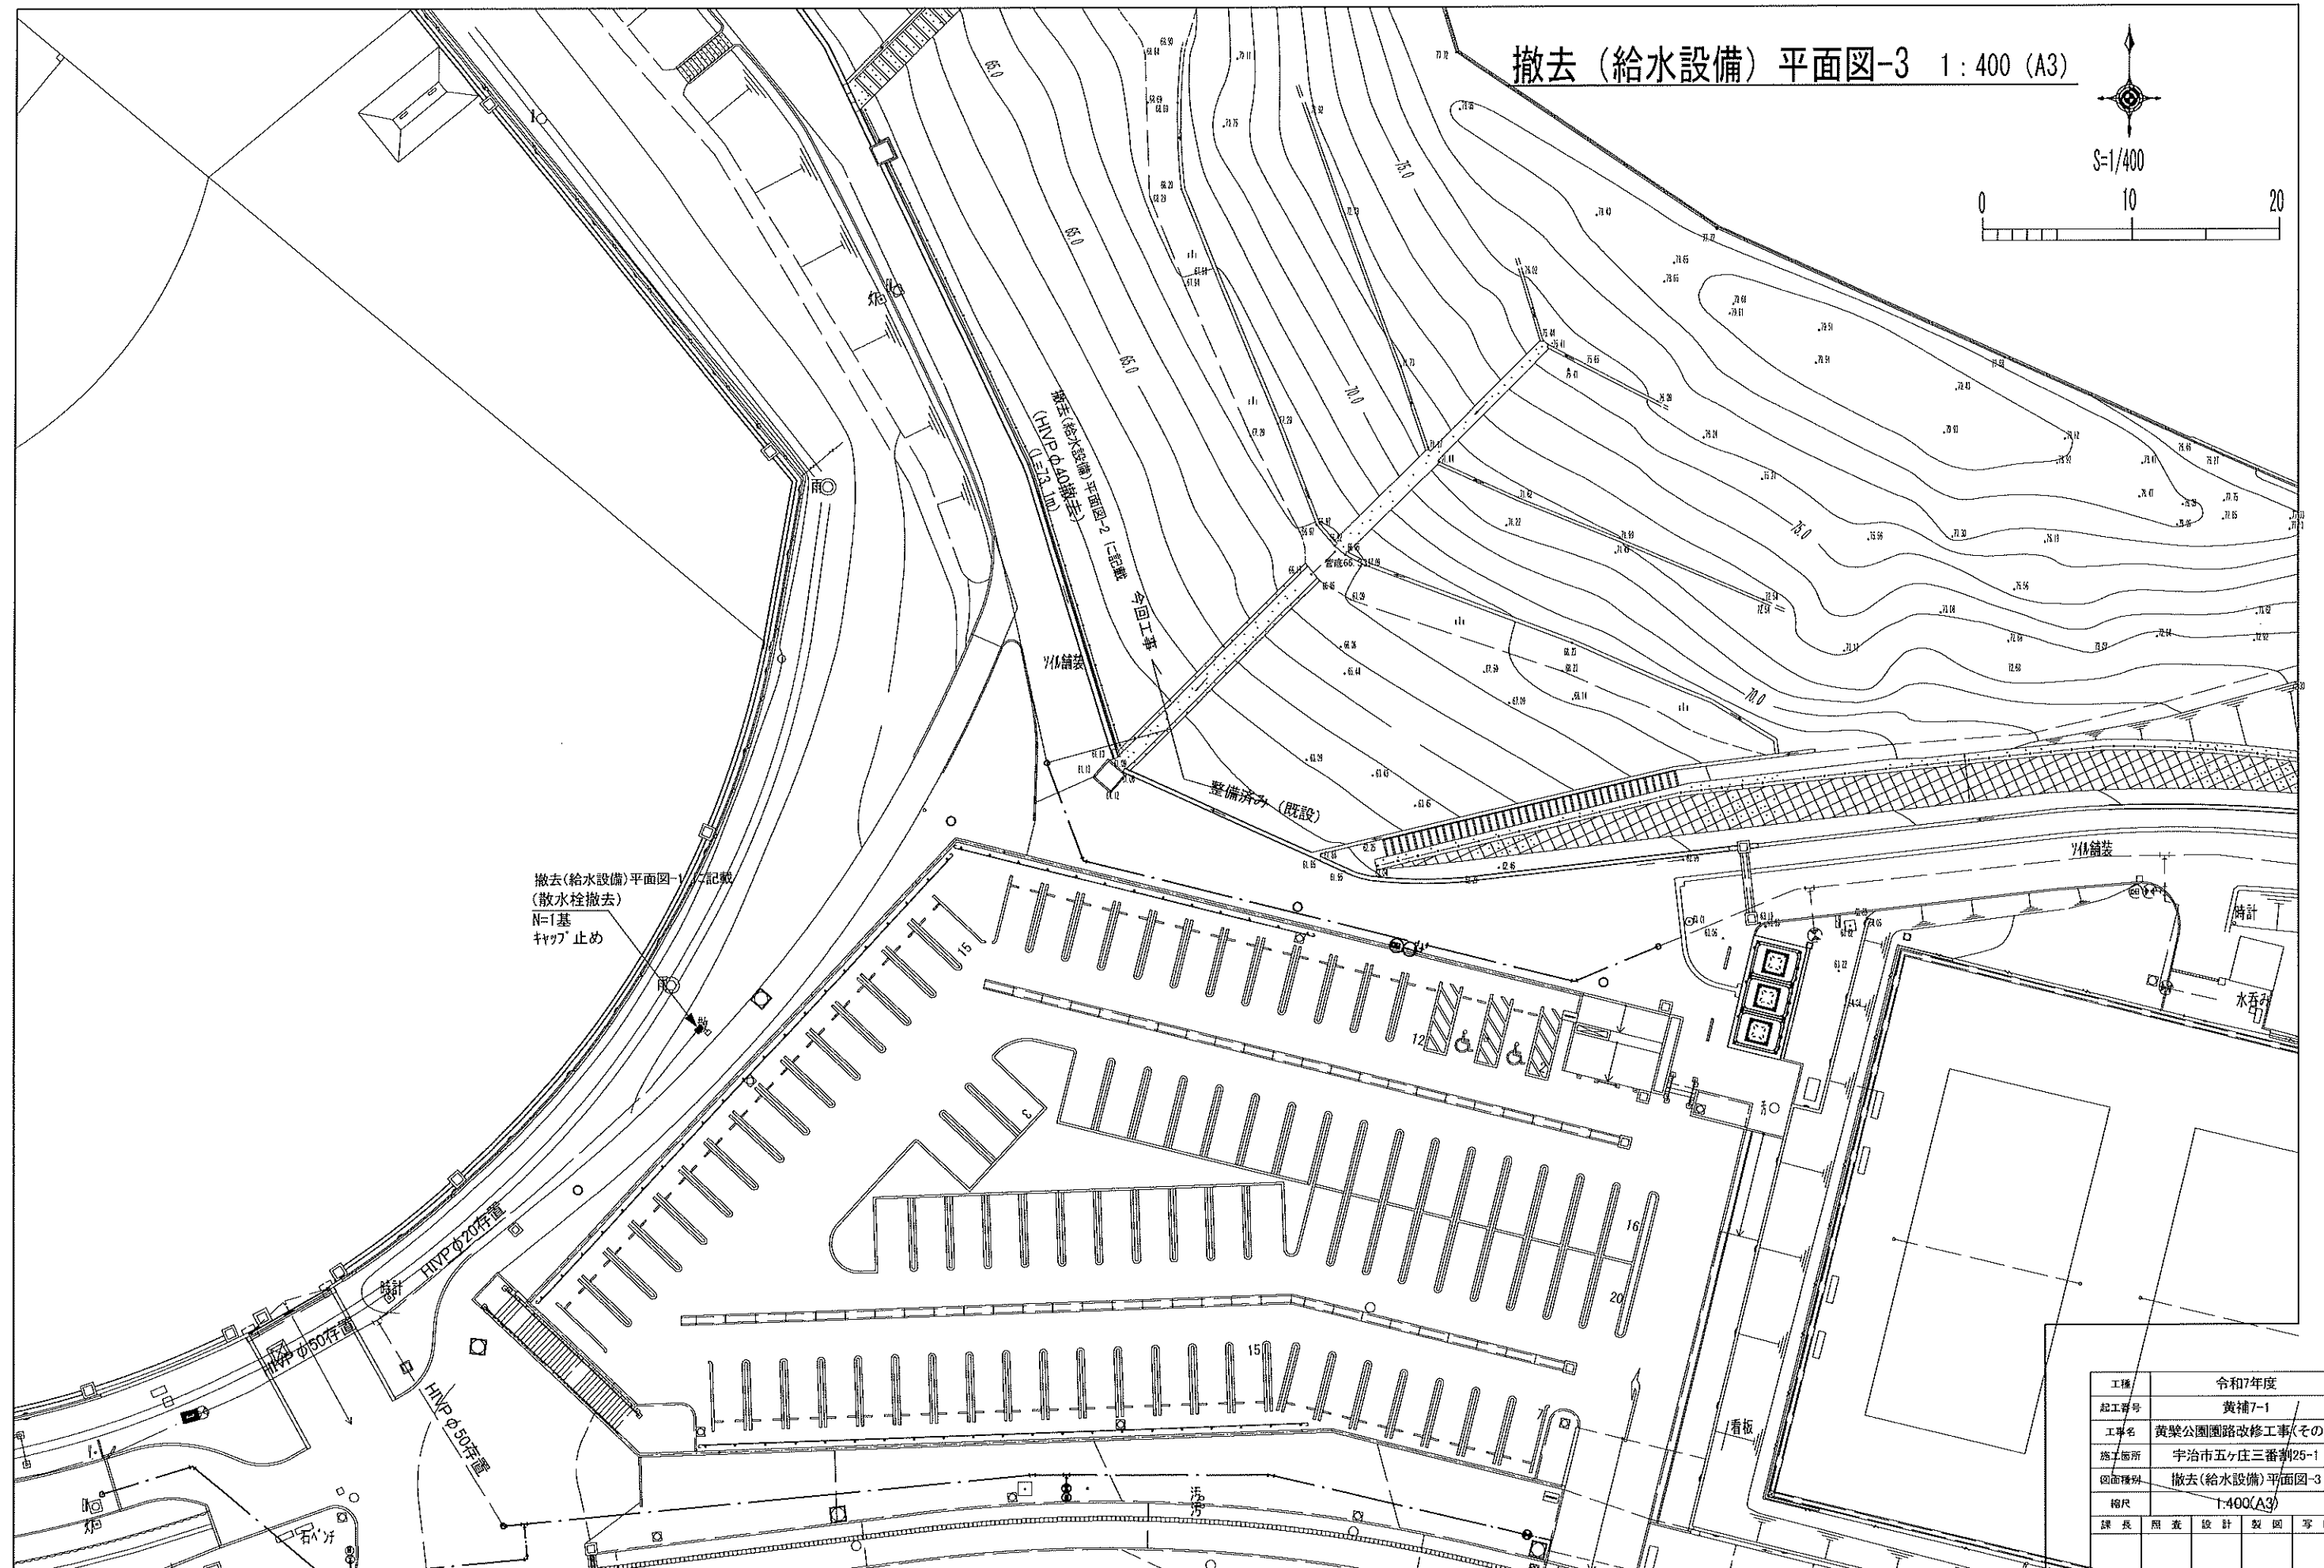


工種	令和7年度				
起工番号	黄補7-1				
工事名	黄桒公園園路改修工事(その4)				
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1				
図面種別	撤去(給水設備)平面図-3				
縮尺	1:400(A3)				
課長	監査	設計	製図	写図	
図面追記番号		47 案ノ 12			

撤去（電気設備）平面図-2 1:400 (A3)

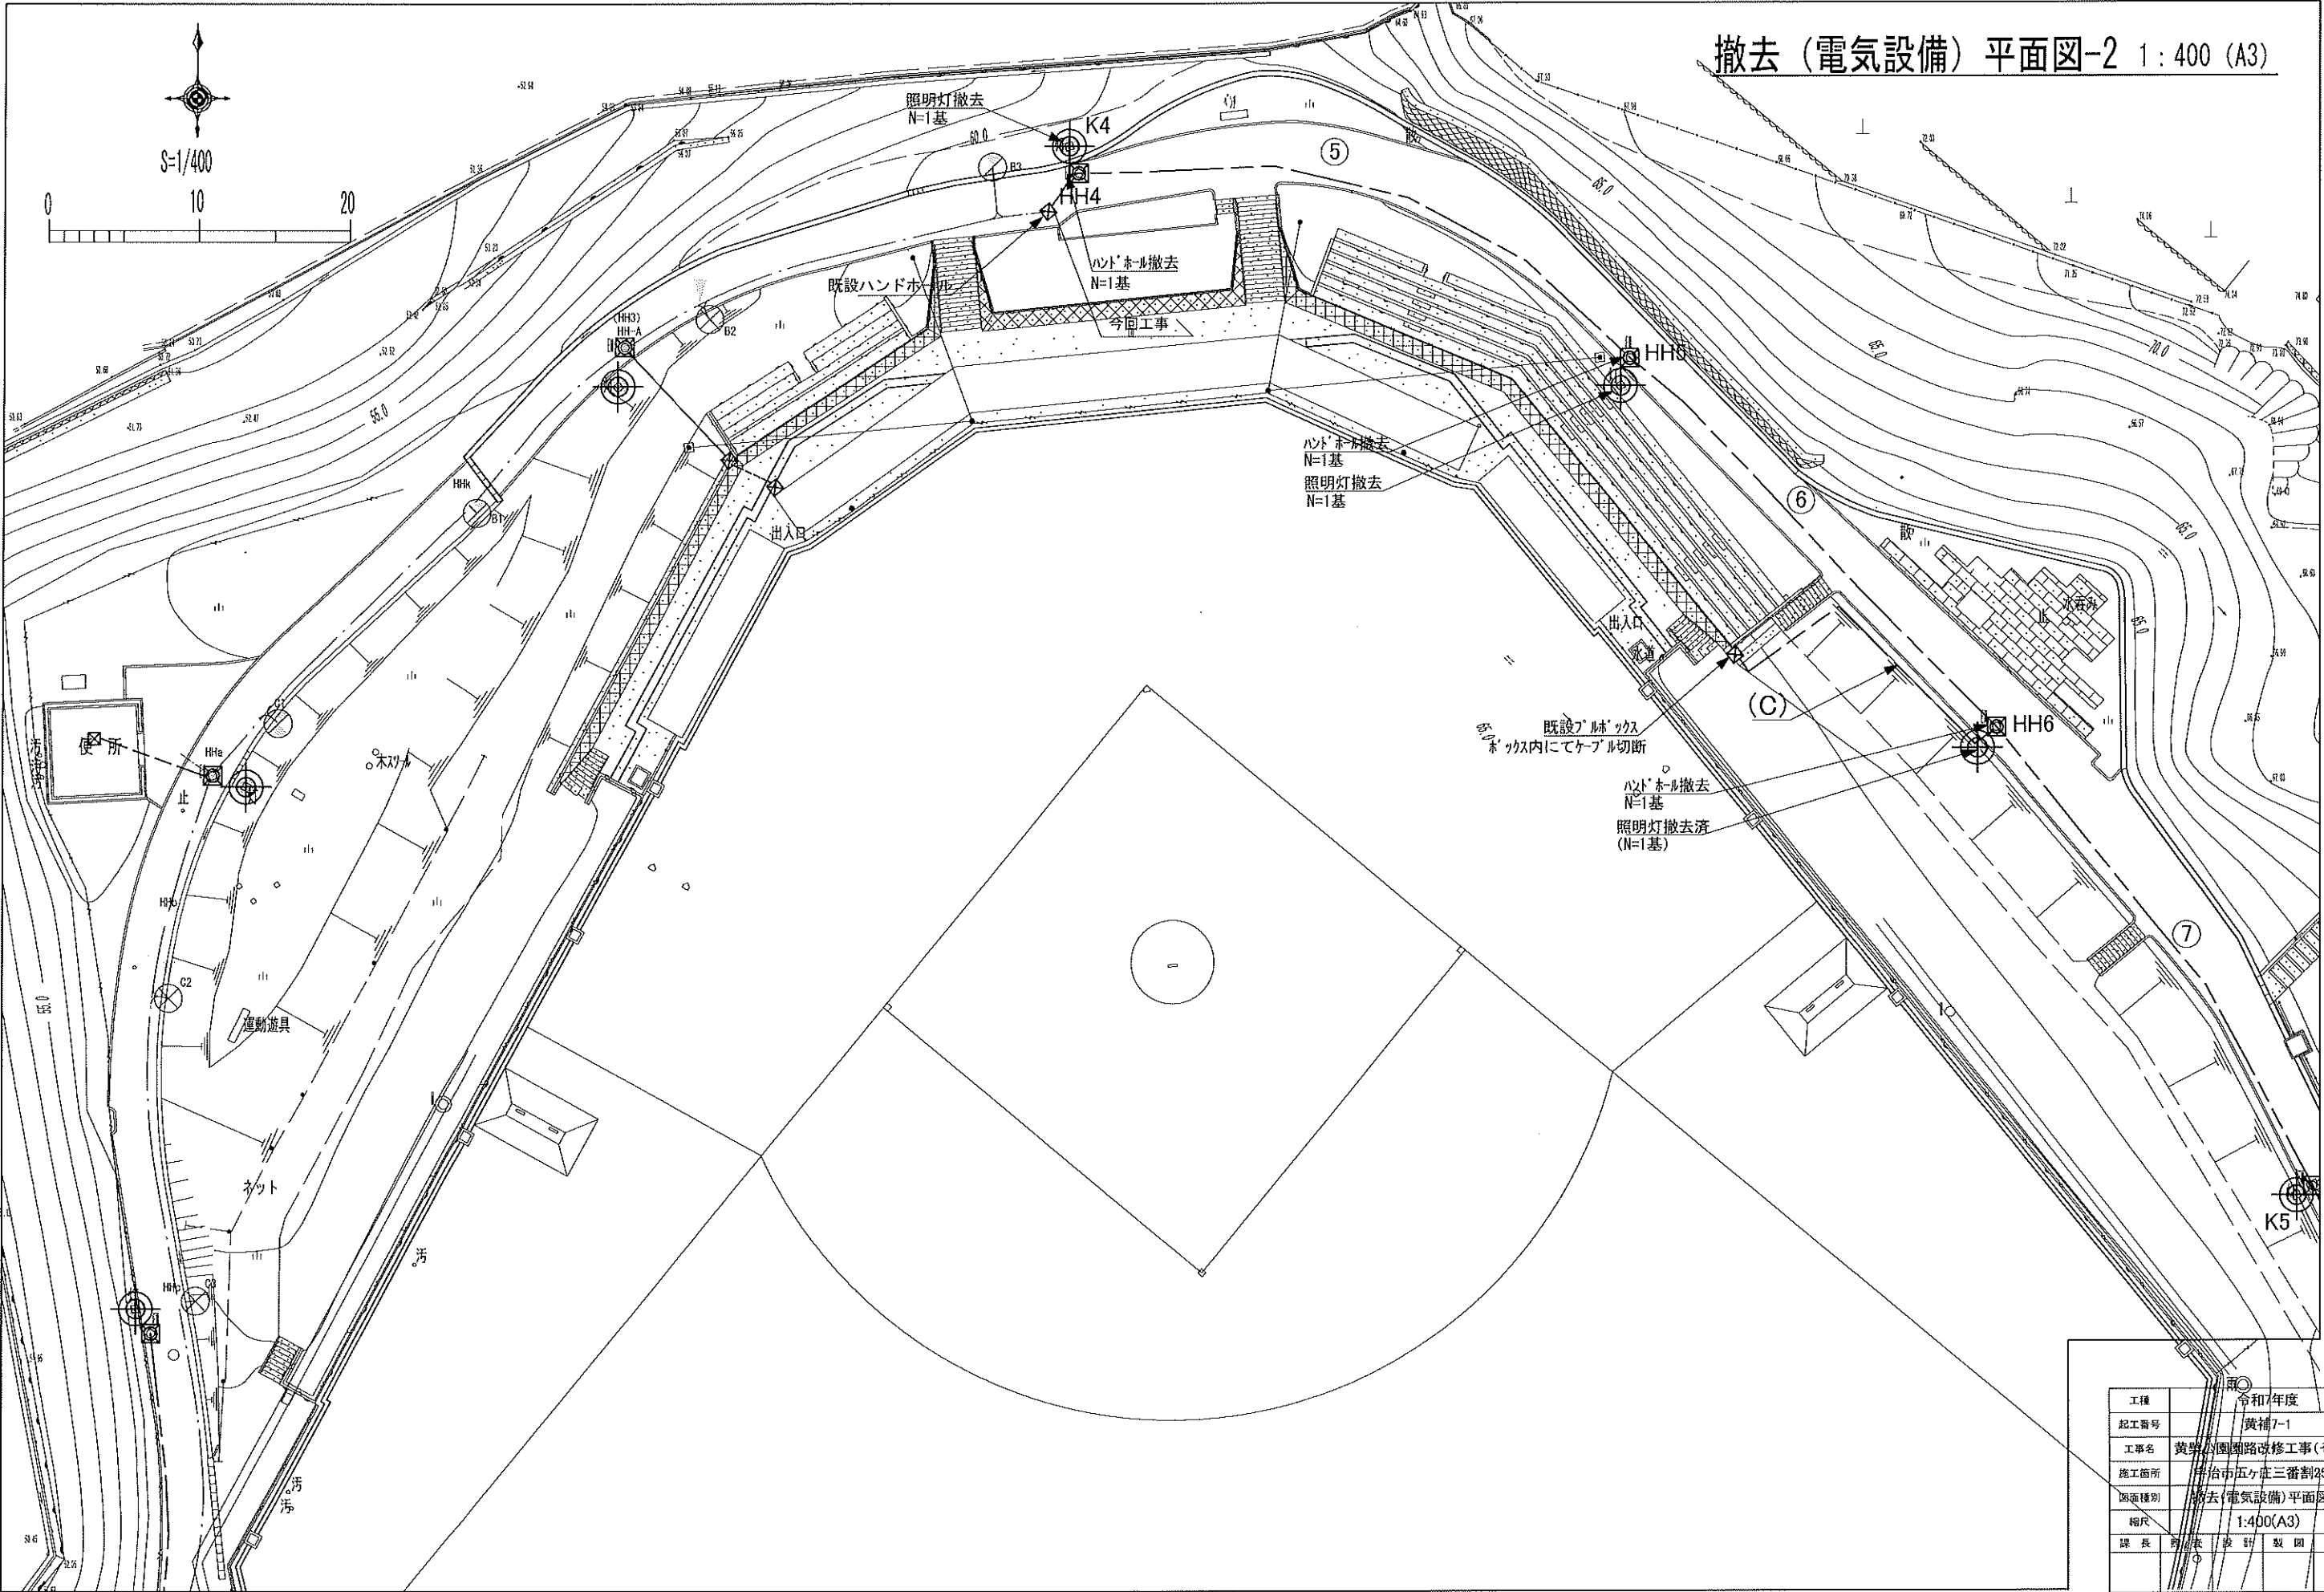

工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄旗公園園路改修工事(その4)
施工箇所	半田市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	撤去(電気設備)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
課長	前田
設計	製図
写図	
図面追次番号	47 葉ノ中 13

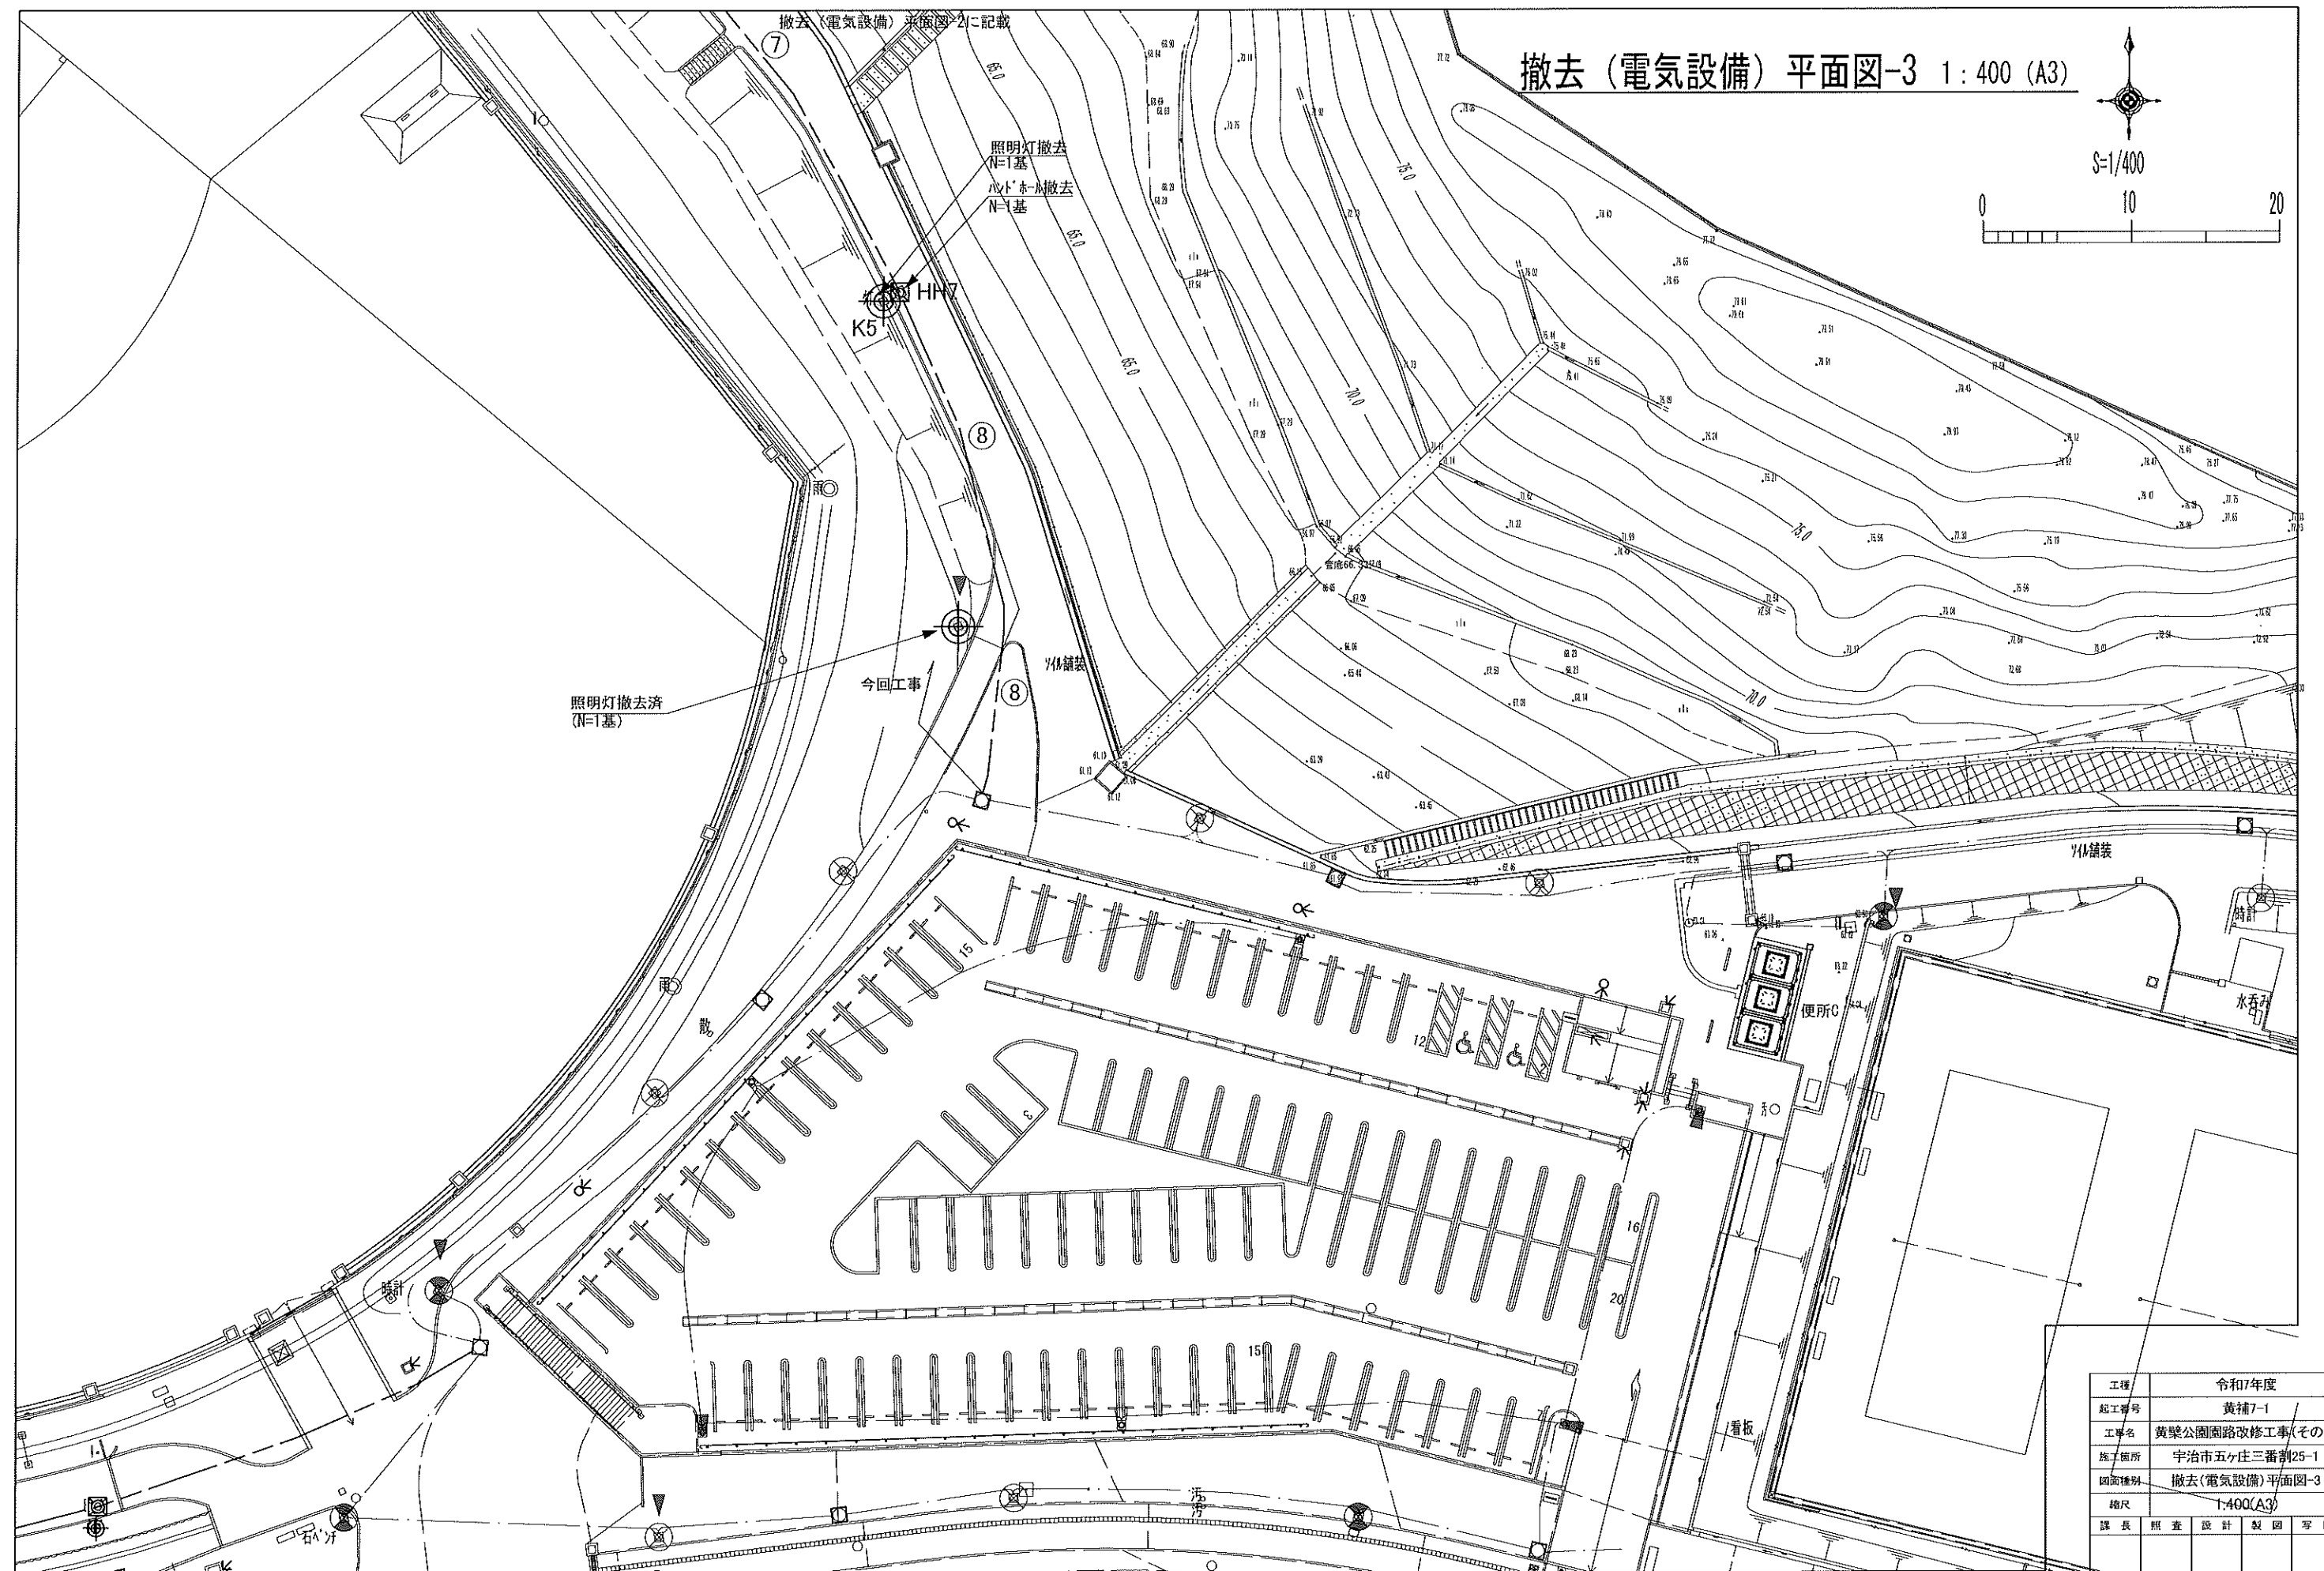


工程	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄瀬公園園路改修工事(その4)
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	撤去(電気設備)平面図-3
縮尺	1:400(A3)
課長	照査
設計	製図
写図	
図面追加番号	47 葉ノ中 14


(A3)

S=1/400

0 10 20

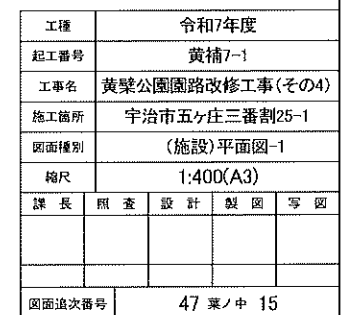


施設平面図-2 1:400 (A3)

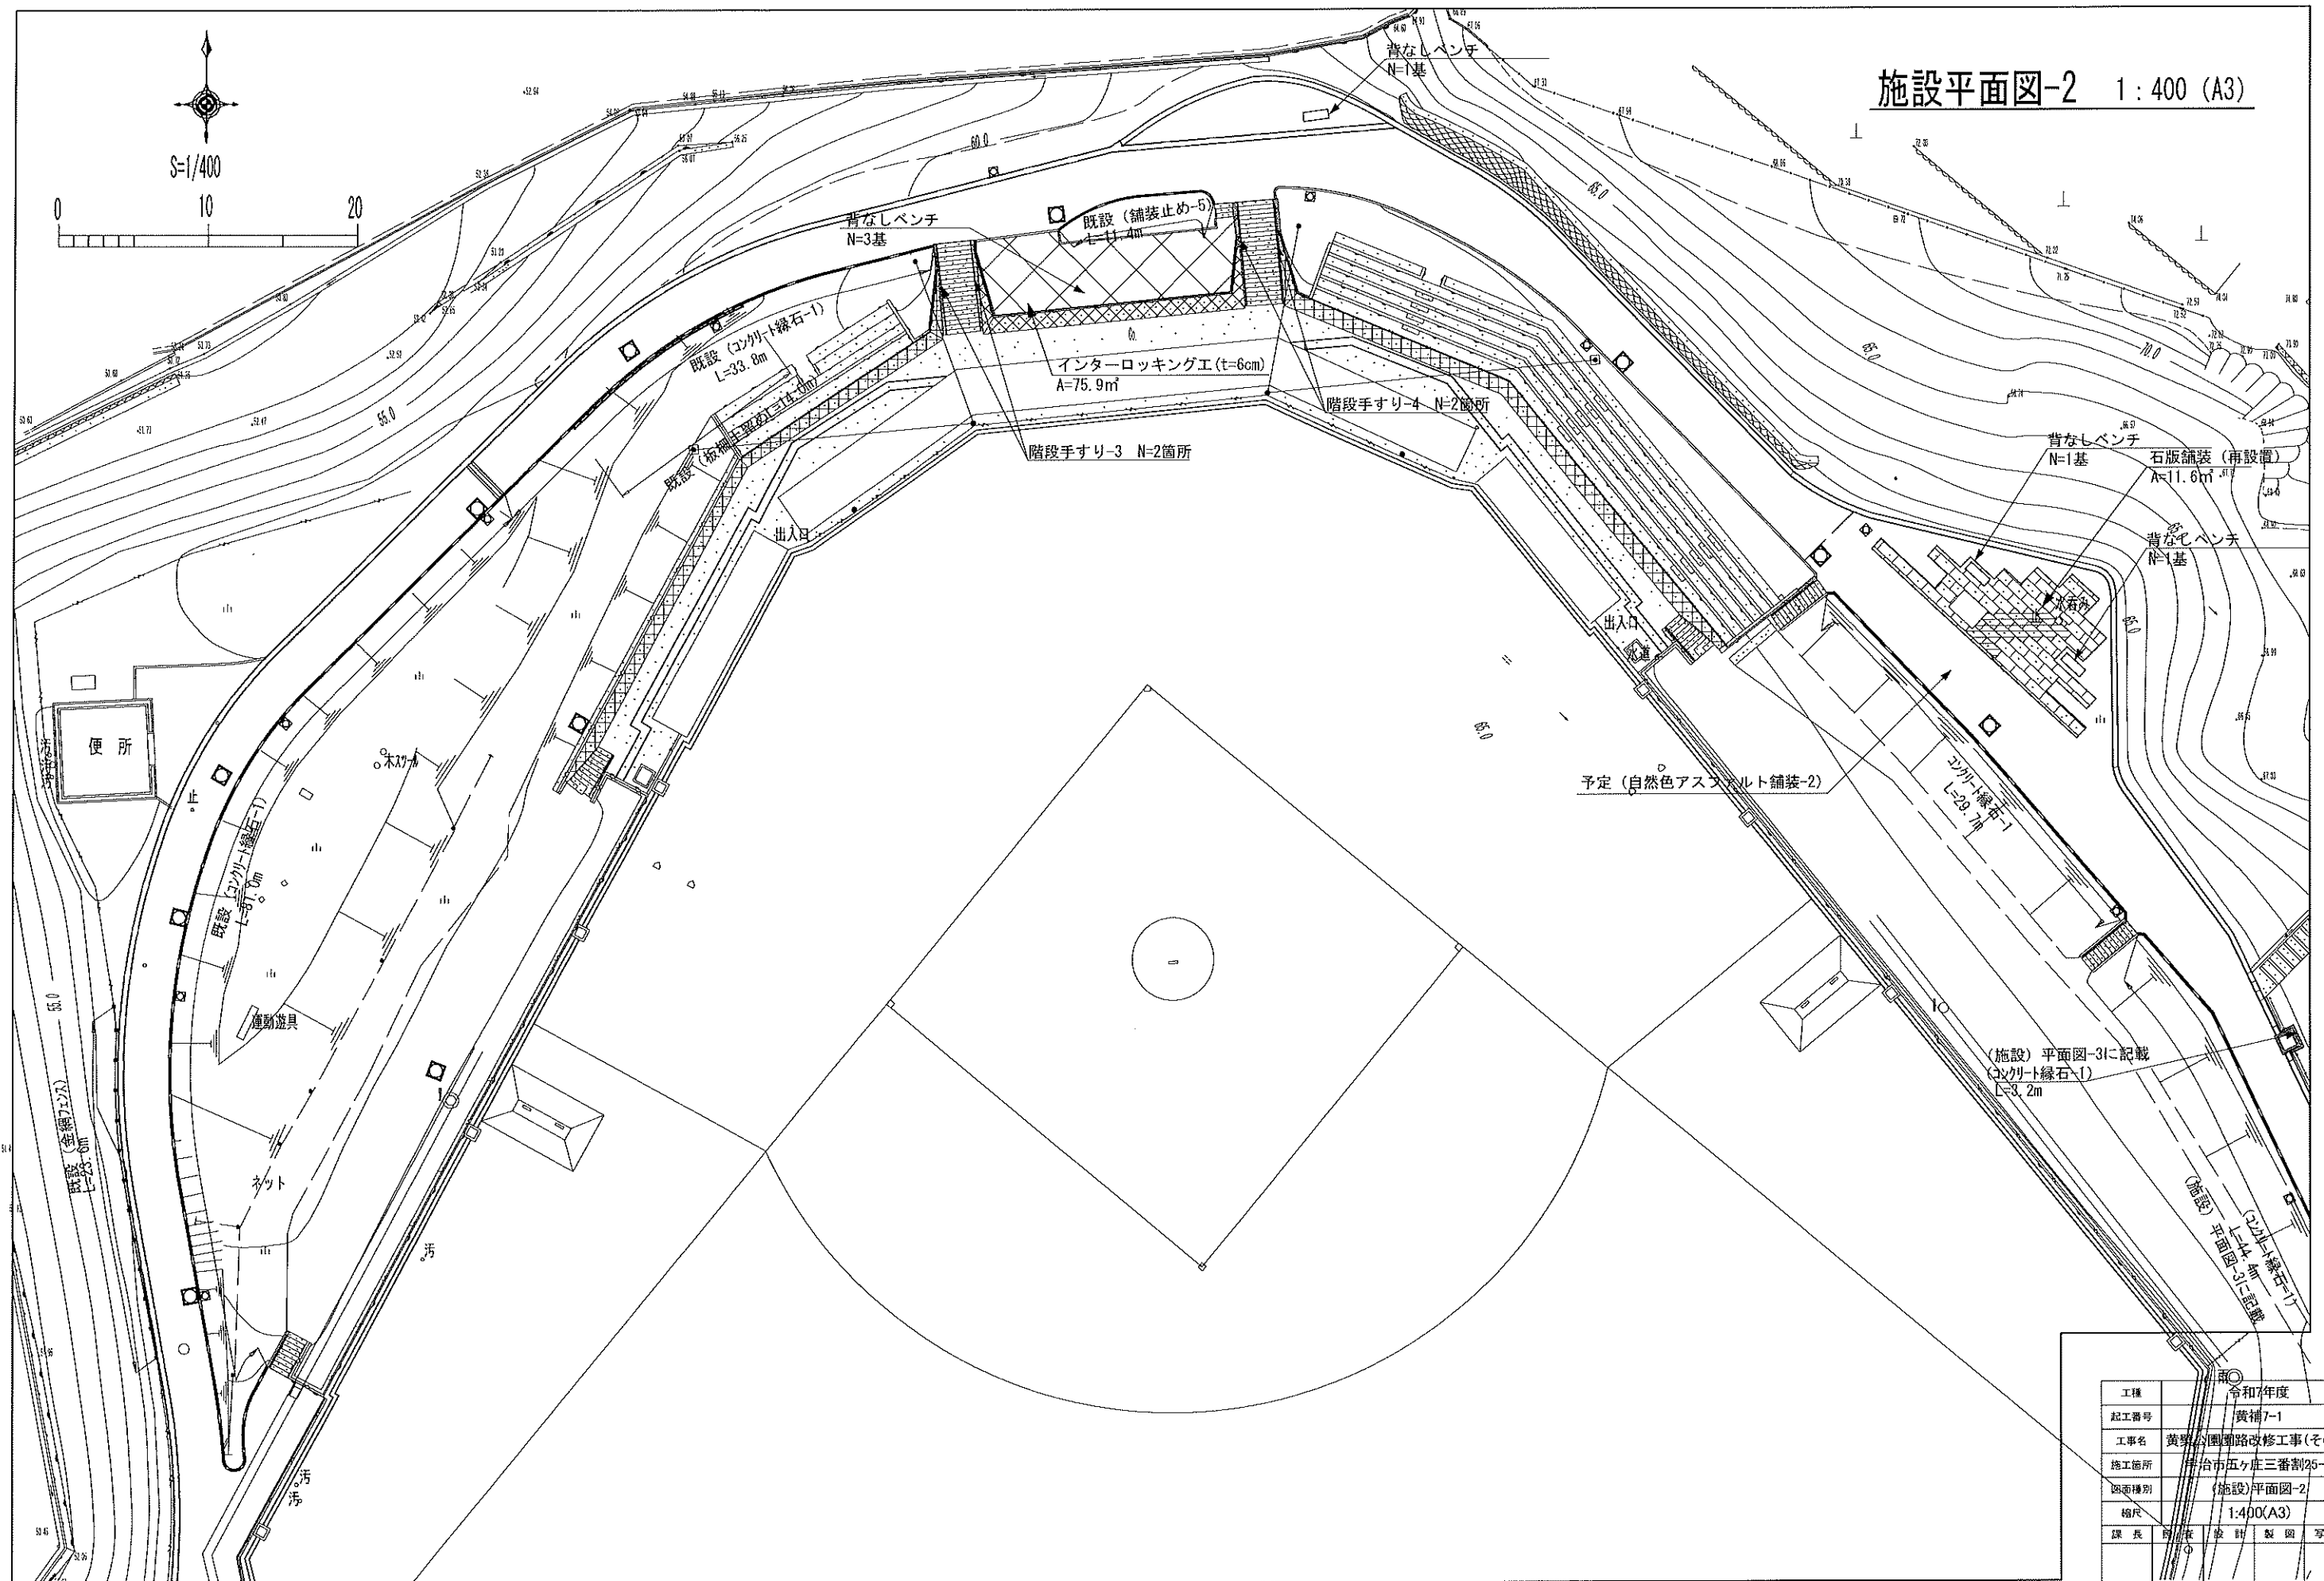



工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄葉公園園路改修工事(その4)
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	(施設)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
課長	前 表 監 計 製 図 写 図
図面追次番号	47 葉ノ 16

0 10 20

S=1/400


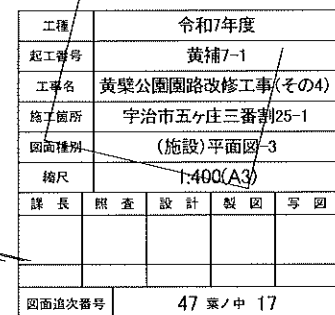


雨水排水平面図-1 1 : 400 (A3)

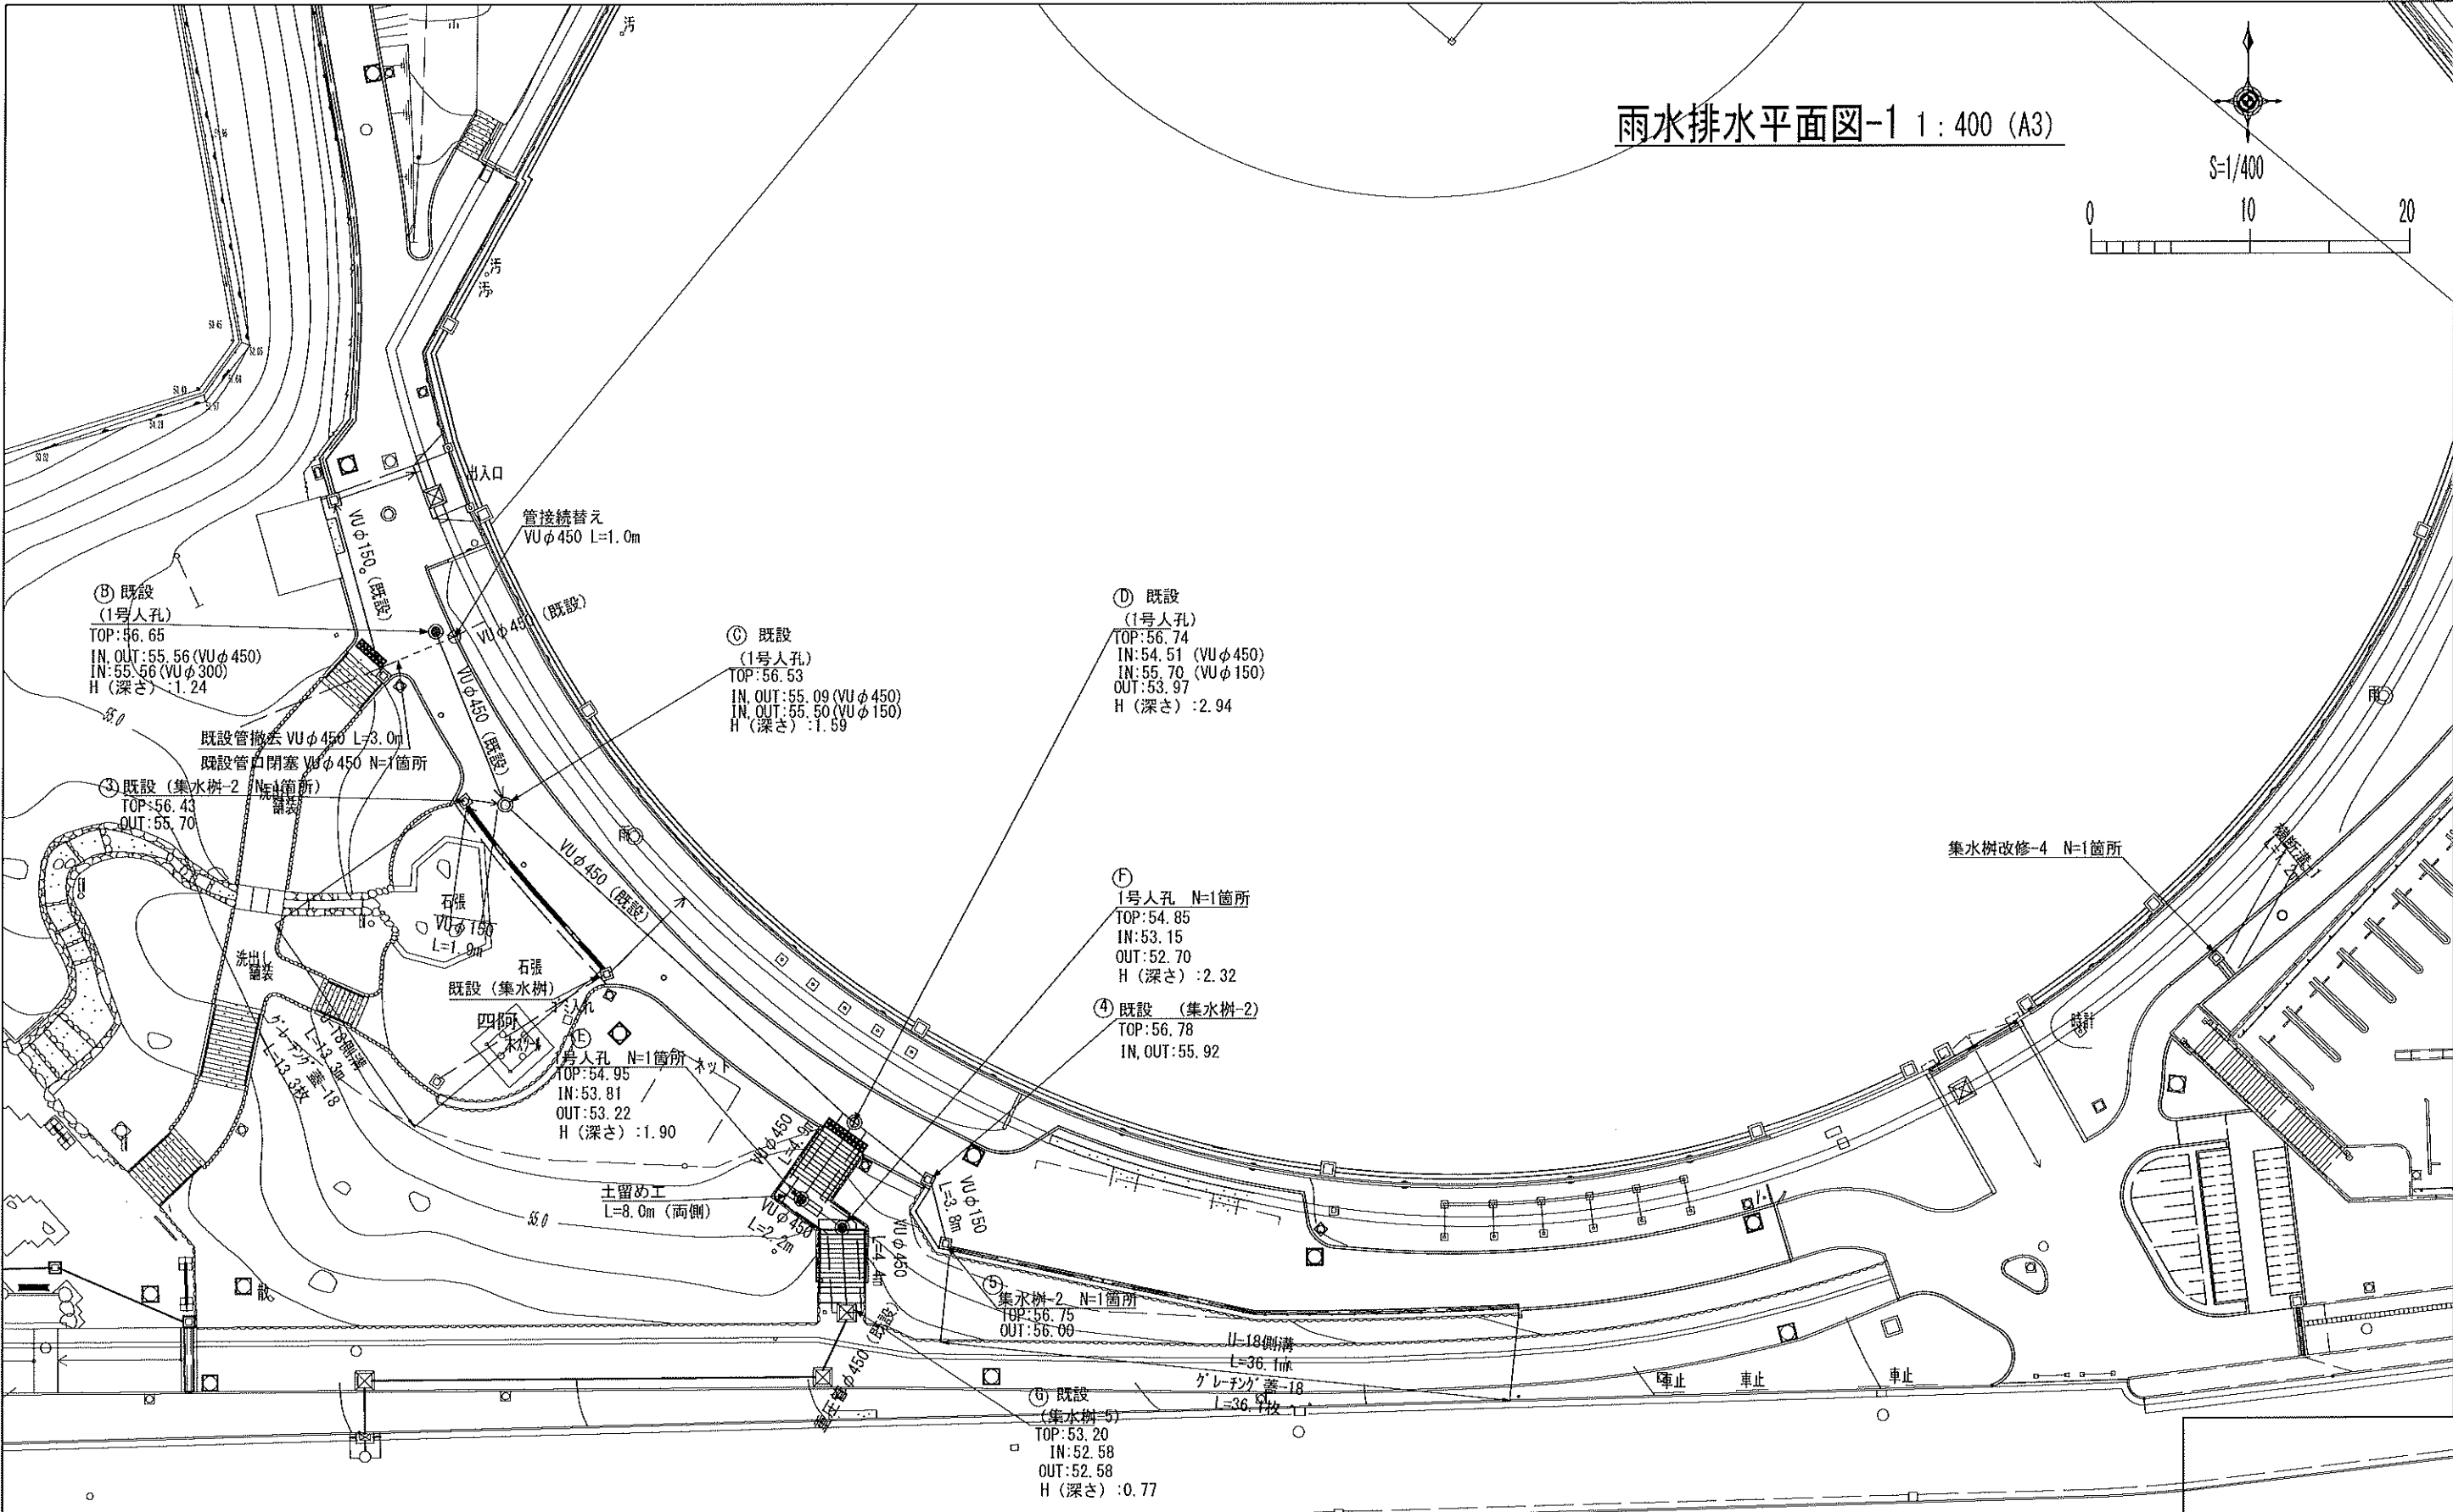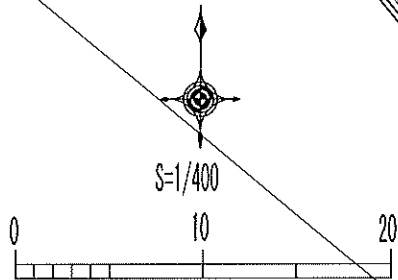


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槳公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	(雨水排水)平面図-1			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 18			

汚水排水平面図-1 1:400 (A3)

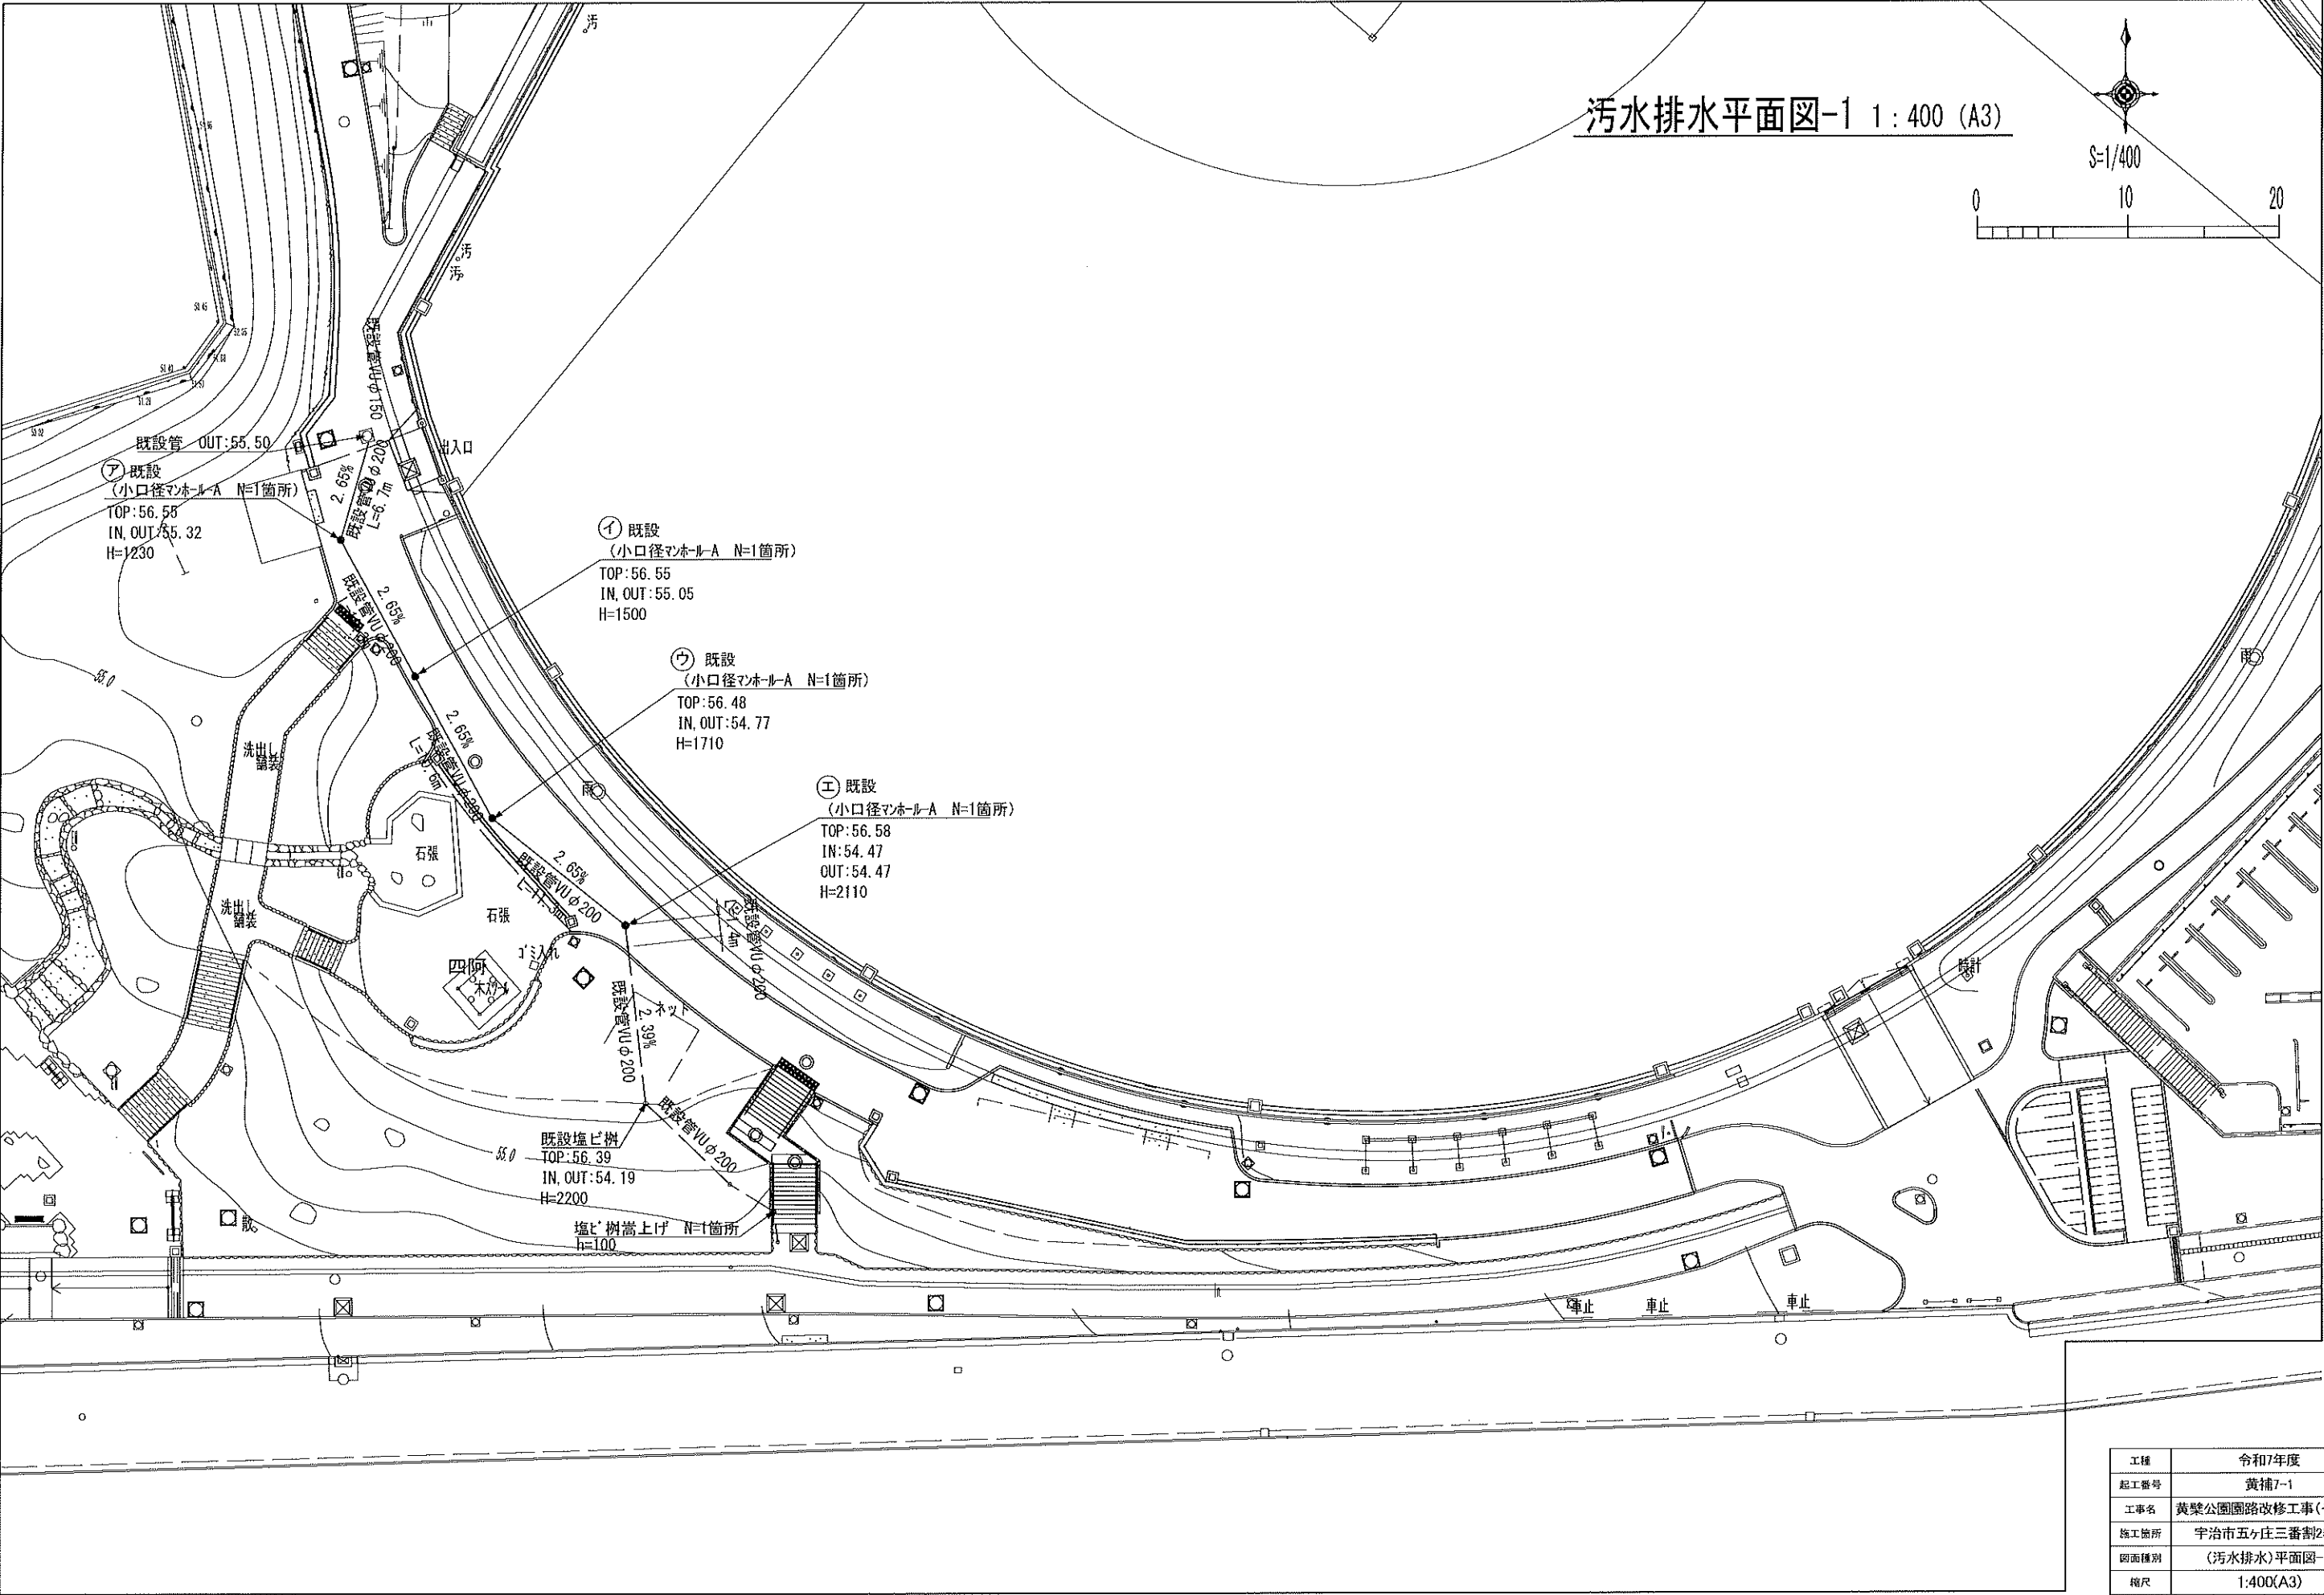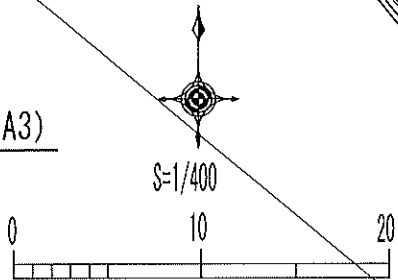


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄桒公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	(汚水排水)平面図-1			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面通次番号	47 案ノ中 19			

雨水管縦断図 平面図-1

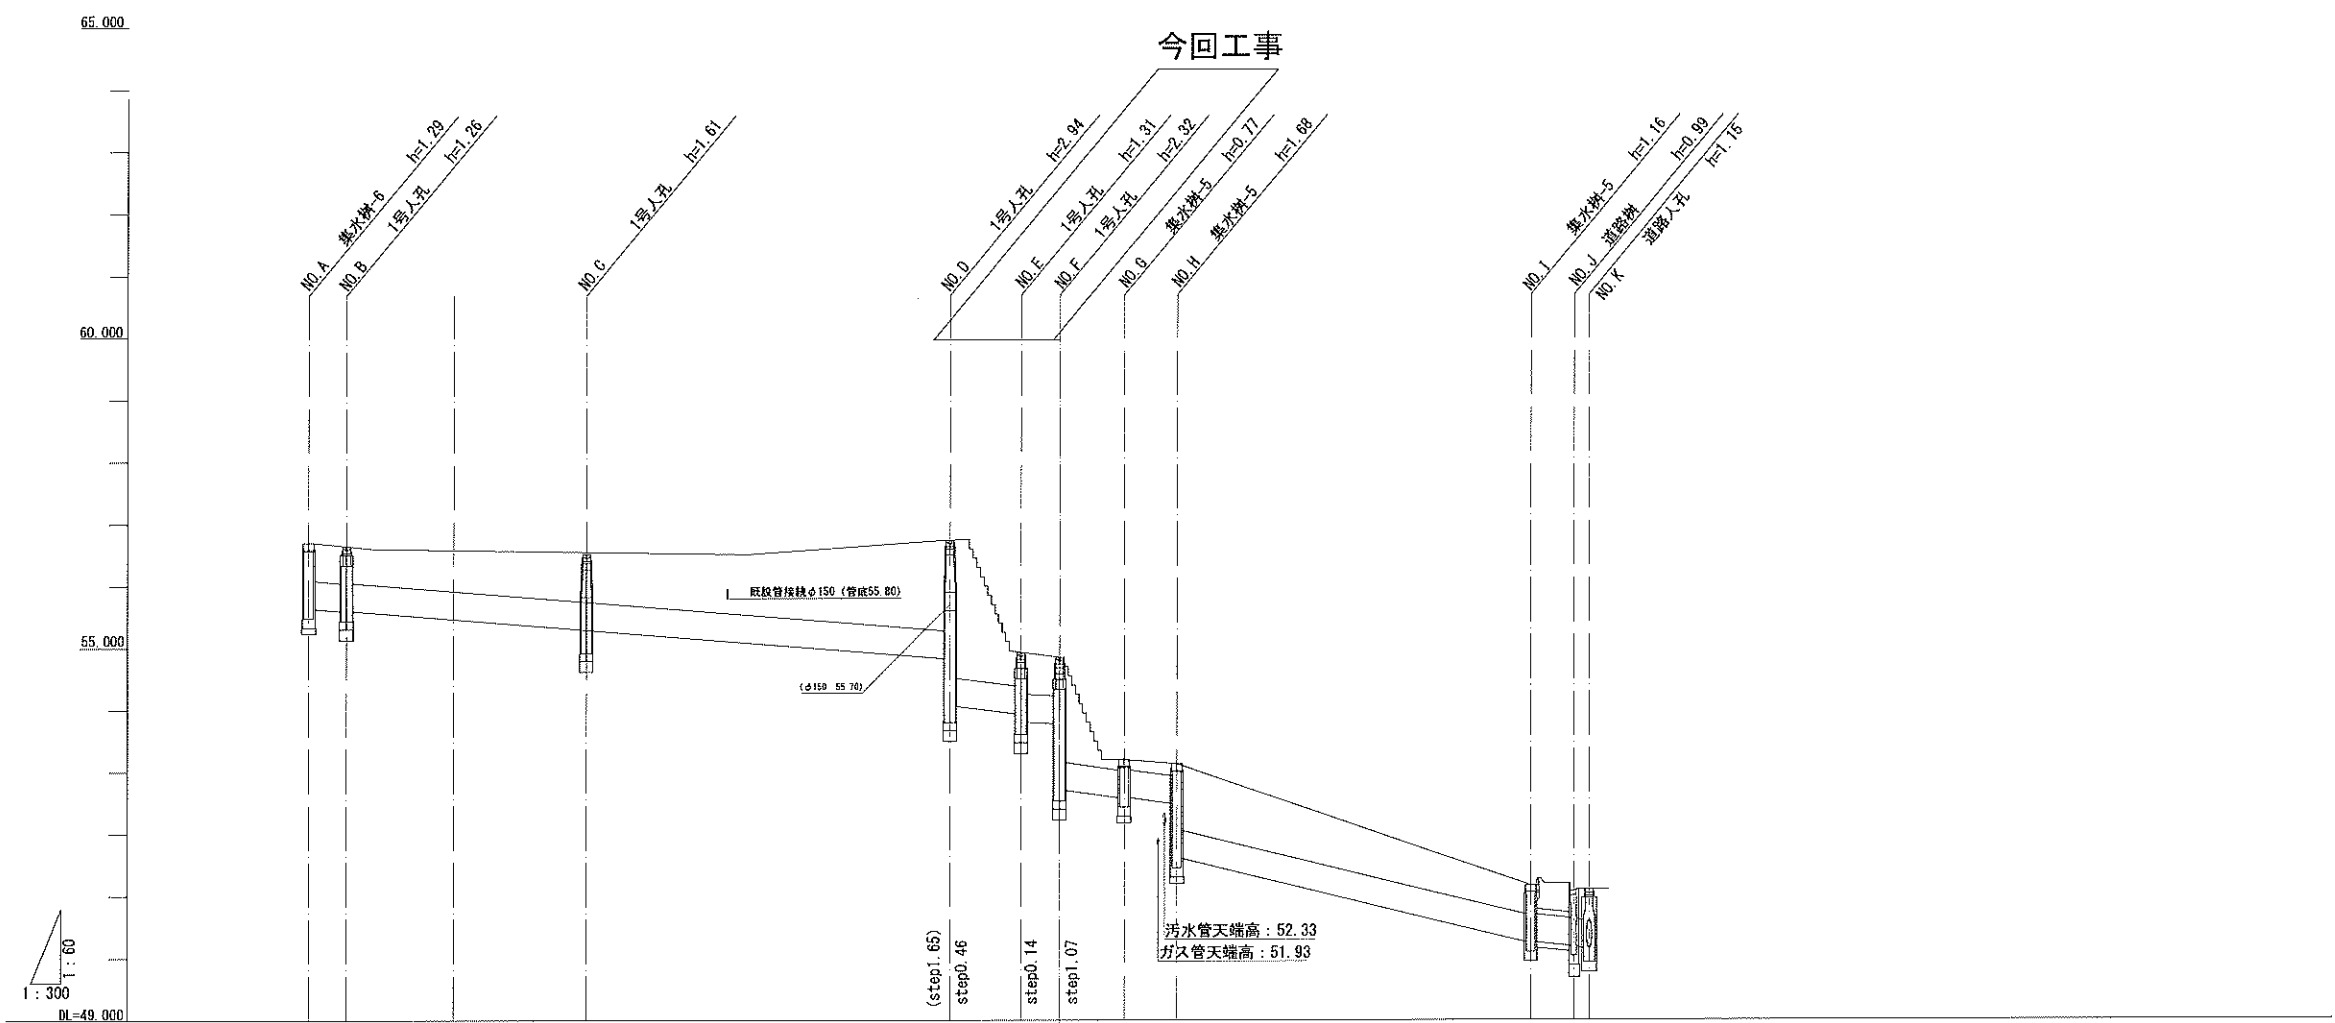


管 番 号																				
管 径	VU Φ 450 L=2.2		VU Φ 450 L=18.8		VU Φ 450 L=28.8		VU Φ 450 L=4.9		VU Φ 450 L=2.2		VU Φ 450 L=4.4		重圧管 Φ 450 L=3.5		重圧管 Φ 450 L=27.8		重圧管 Φ 450 L=3.2		360° 巻 Φ 450 L=0.12	
勾 配	2.72%		2.50%		2.00%		2.00%		2.00%		2.72%		2.57%		4.85%		2.71%		2.50%	
土 被 り	0.683		0.693		0.993		1.770 2.230		0.540 0.880		0.820 1.690		0.160 0.102 0.992		0.382		0.298 0.230		0.343	
管 底 高	55.62		55.56		55.09		54.51 54.05		53.95 53.81		53.77 52.70		52.58		52.48 51.60		50.25		50.163 50.160	
地 盤 高	56.76		56.65		56.53		56.74		54.95		54.85		53.20		53.13		51.17		51.00 51.11	
追加距離	0.00		3.100		22.630		52.186		58.012		61.158		66.428		70.174		99.462		102.972 104.201	
単 距 離 (中心間距離)	0.000		3.100		19.530		29.556		5.826		3.148		5.270		4.286		28.748		3.510 1.229	
人 孔 N o.	NO. A 集水鉢-5 1号人孔		NO. B 1号人孔		NO. C 1号人孔		NO. D 1号人孔		NO. E 1号人孔		NO. F 1号人孔		NO. G 集水鉢-5		NO. H 集水鉢-5		NO. I 集水鉢-5		NO. J 道路排水 1号人孔 NO. K 道路排水 1号人孔	

工 種	令和7年度				
起工番号	黄補7-1				
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)				
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1				
図面種別	雨水管路縦断図				
縮尺	H=1:600 V=1:120(A3)				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 真	
図面追次番号	47 葉ノ中 20				

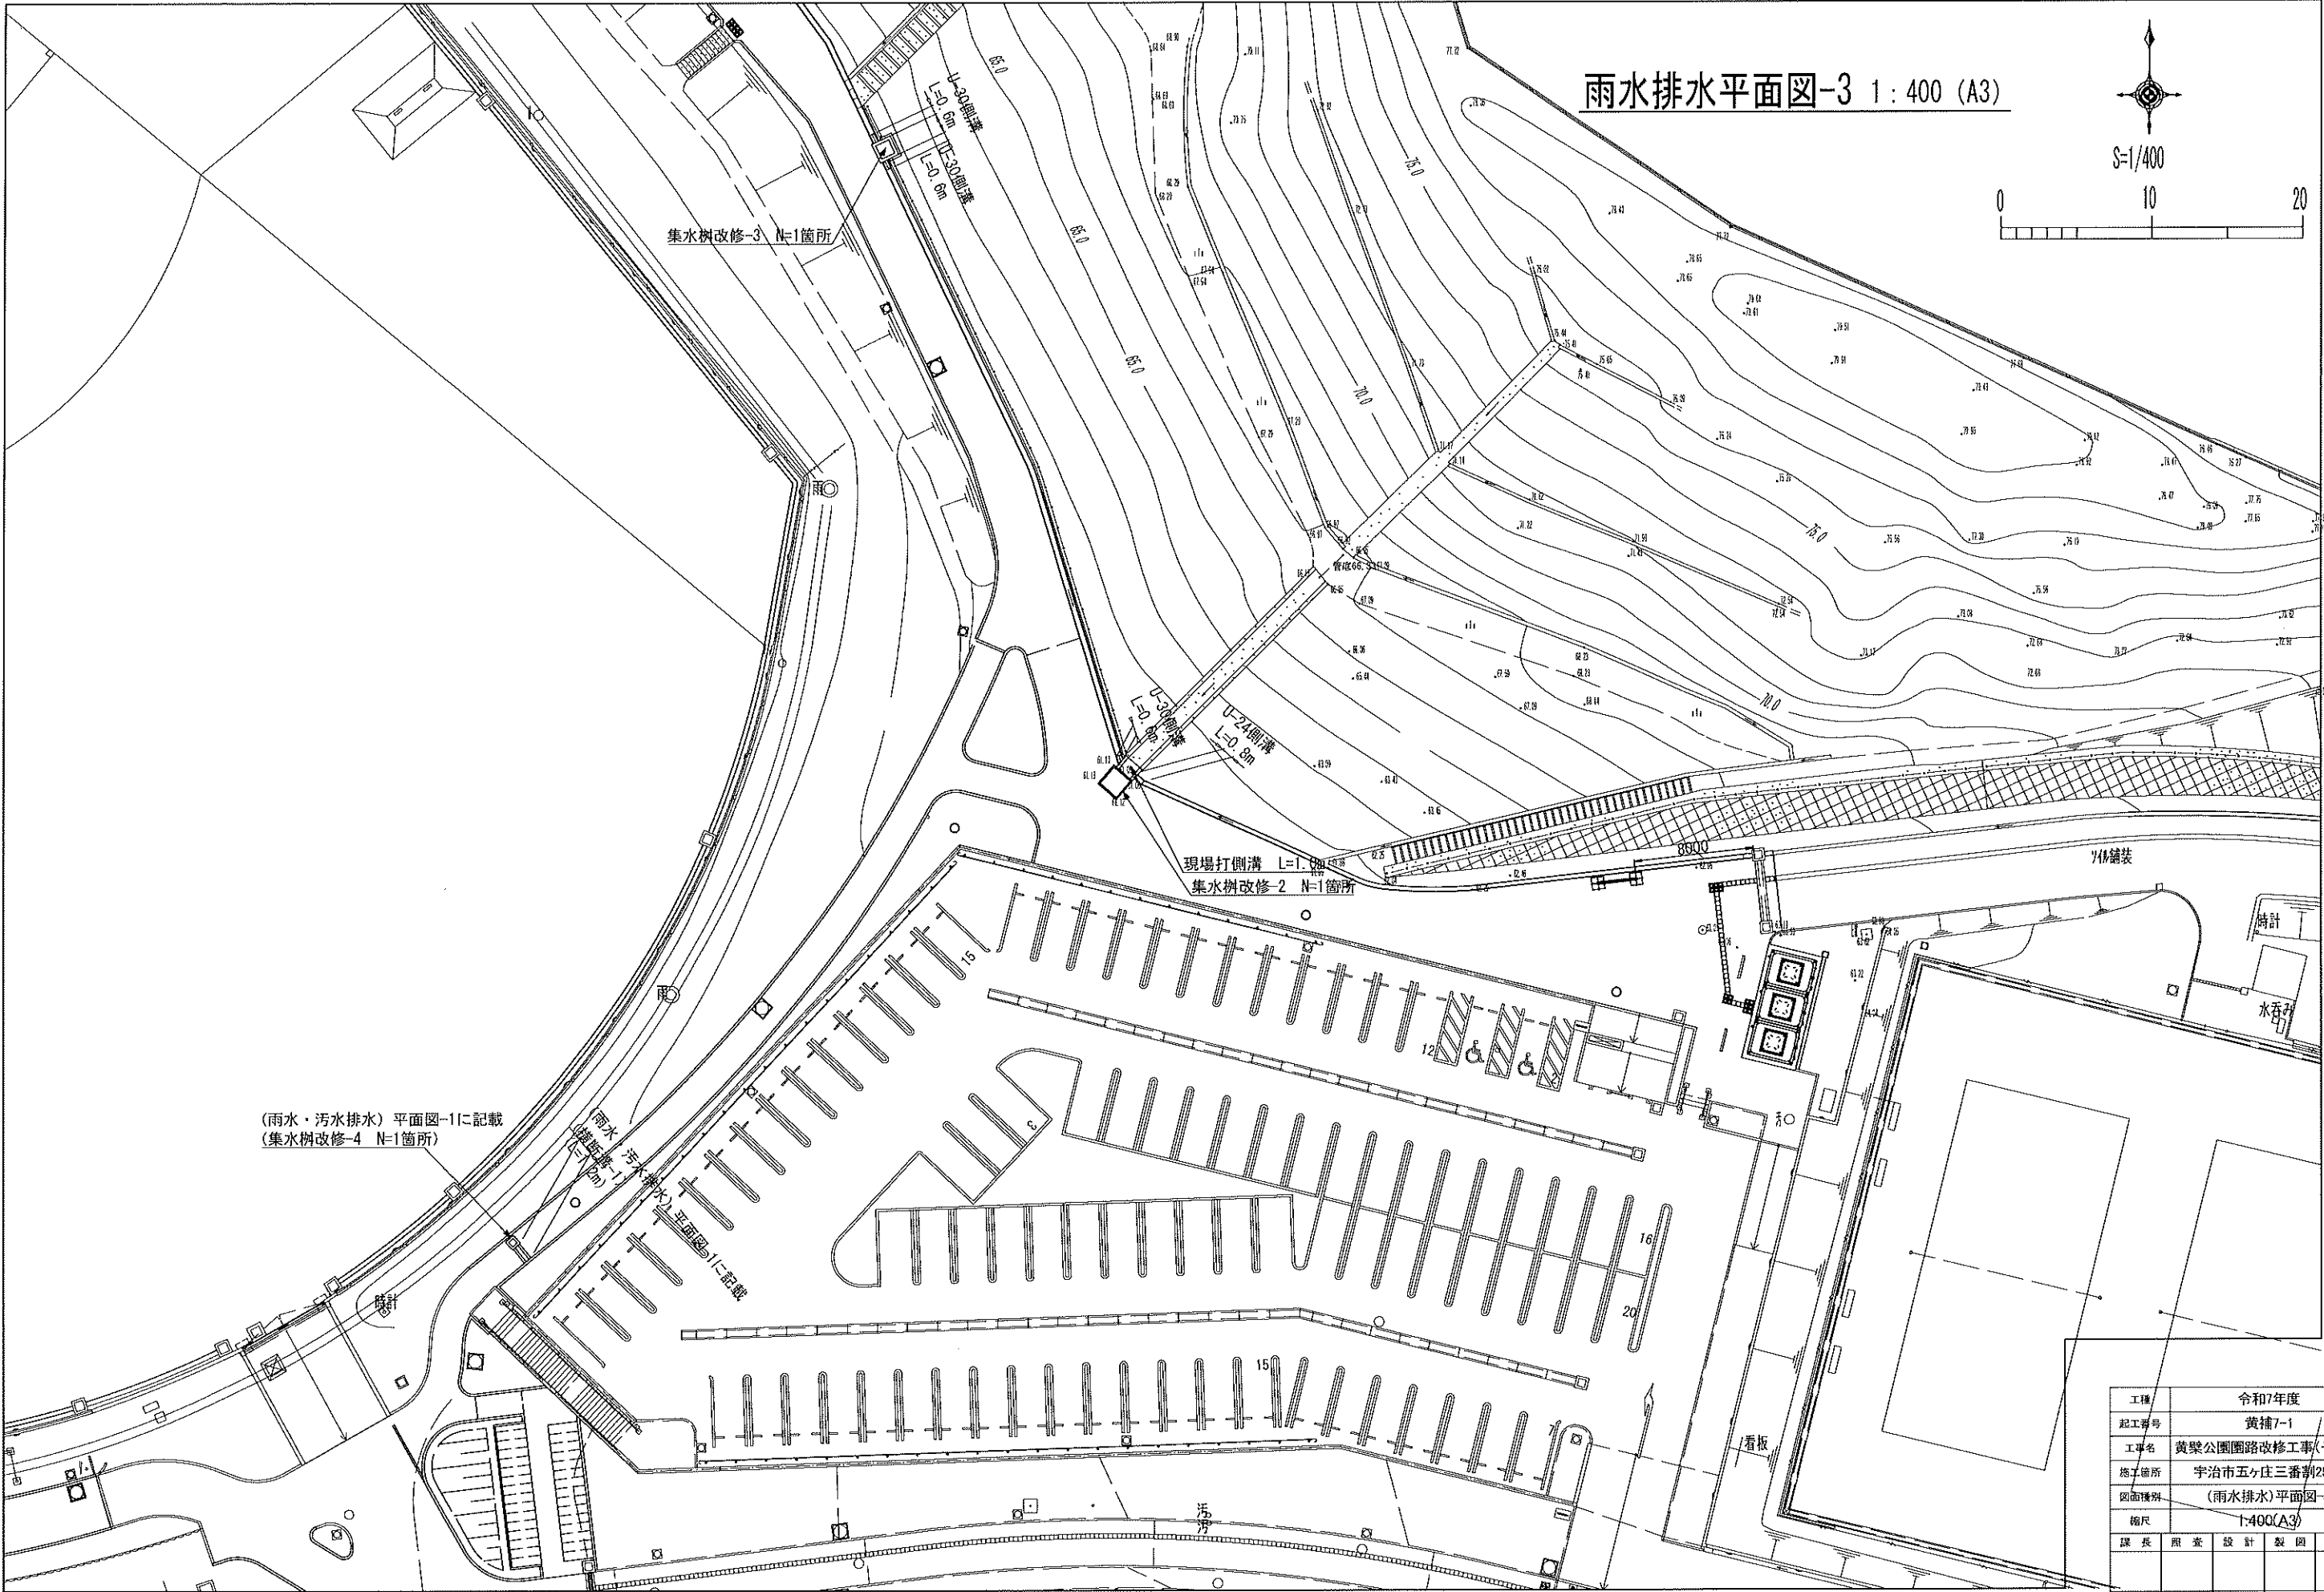

雨水排水平面図-3 1:400 (A3)

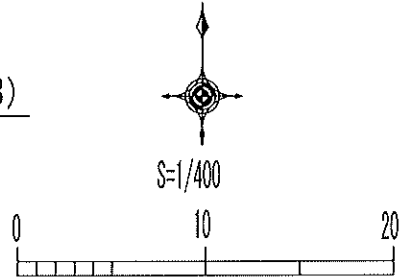


(雨水・汚水排水) 平面図-1に記載
(集水樹改修-4 N=1箇所)

(雨水・汚水排水) 平面図-1に記載
(集水樹改修-4 N=1箇所)



工種	令和7年度				
起工番号	黄補7-1				
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)				
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1				
図面種類	(雨水排水)平面図-3				
縮尺	1:400(A3)				
課長	照査	設計	製図	写図	
図面退次番号					47 葉ノ中 21

給水設備平面図-2 1:400 (A3)

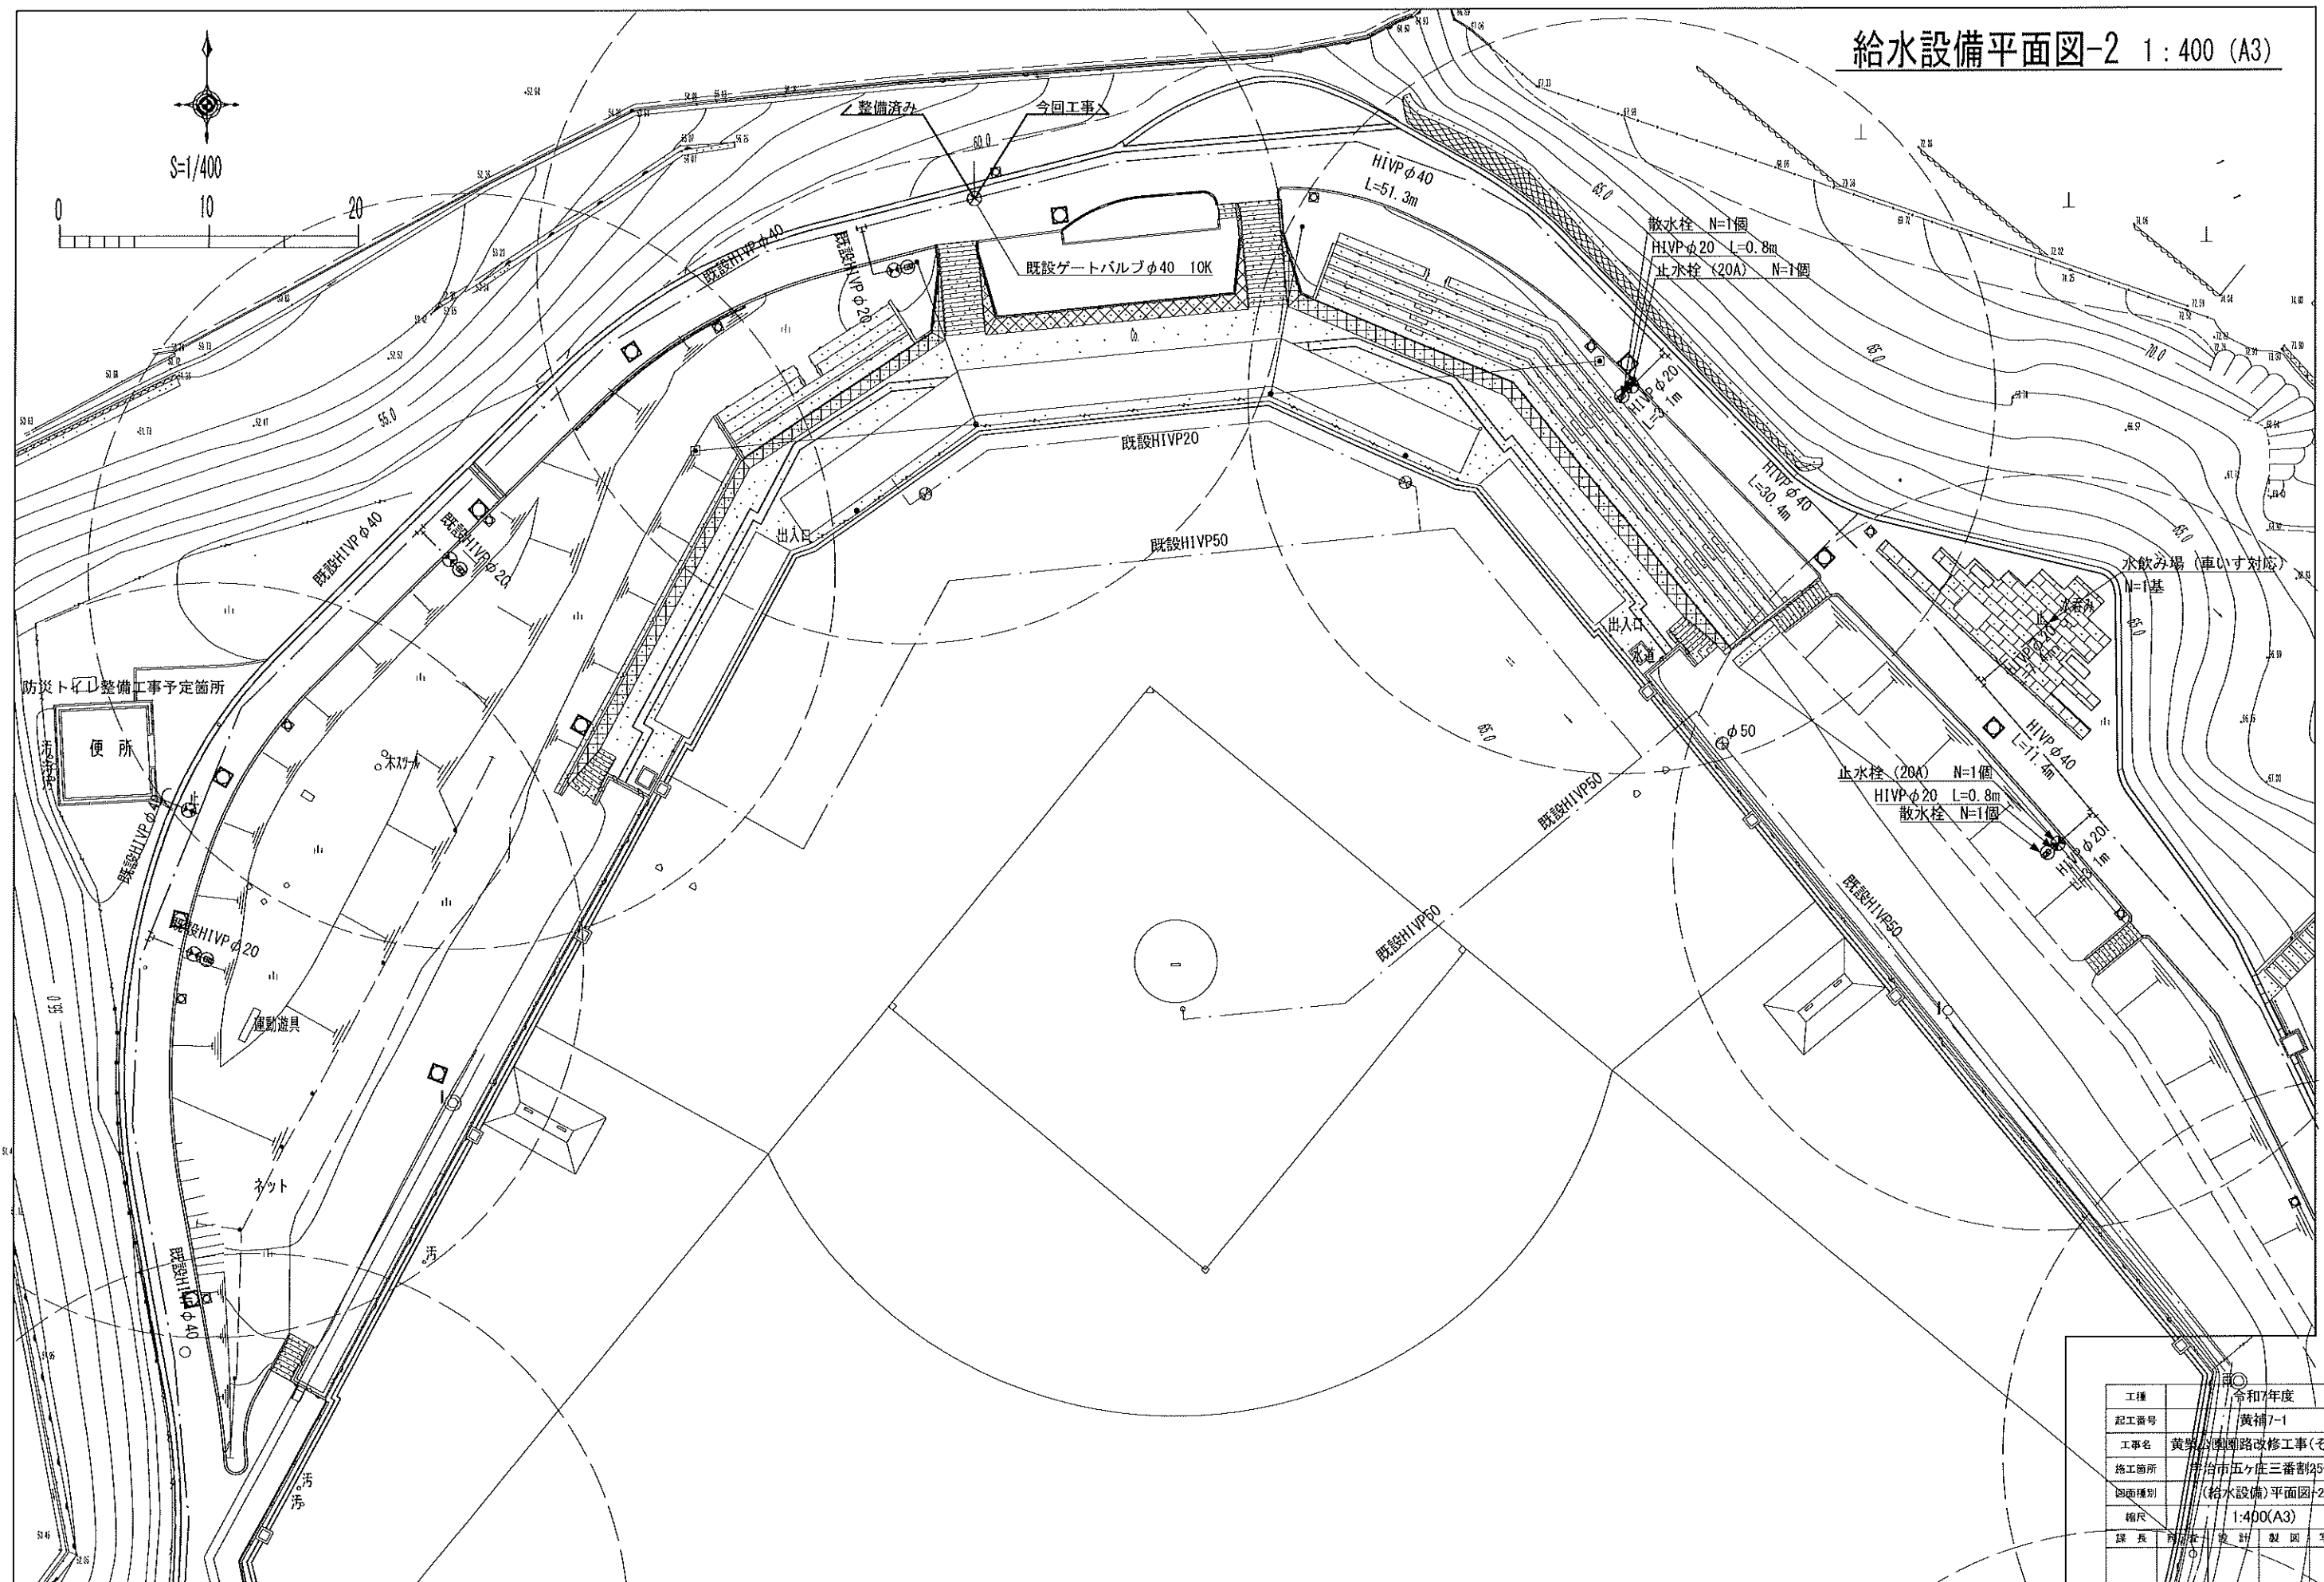


工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄葉公園道路改修工事(その4)
施工箇所	牛治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	(排水設備)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
課長	設計製図写図
図面追次番号	47 葉ノ 22

給水設備平面図-3 1:400 (A3)

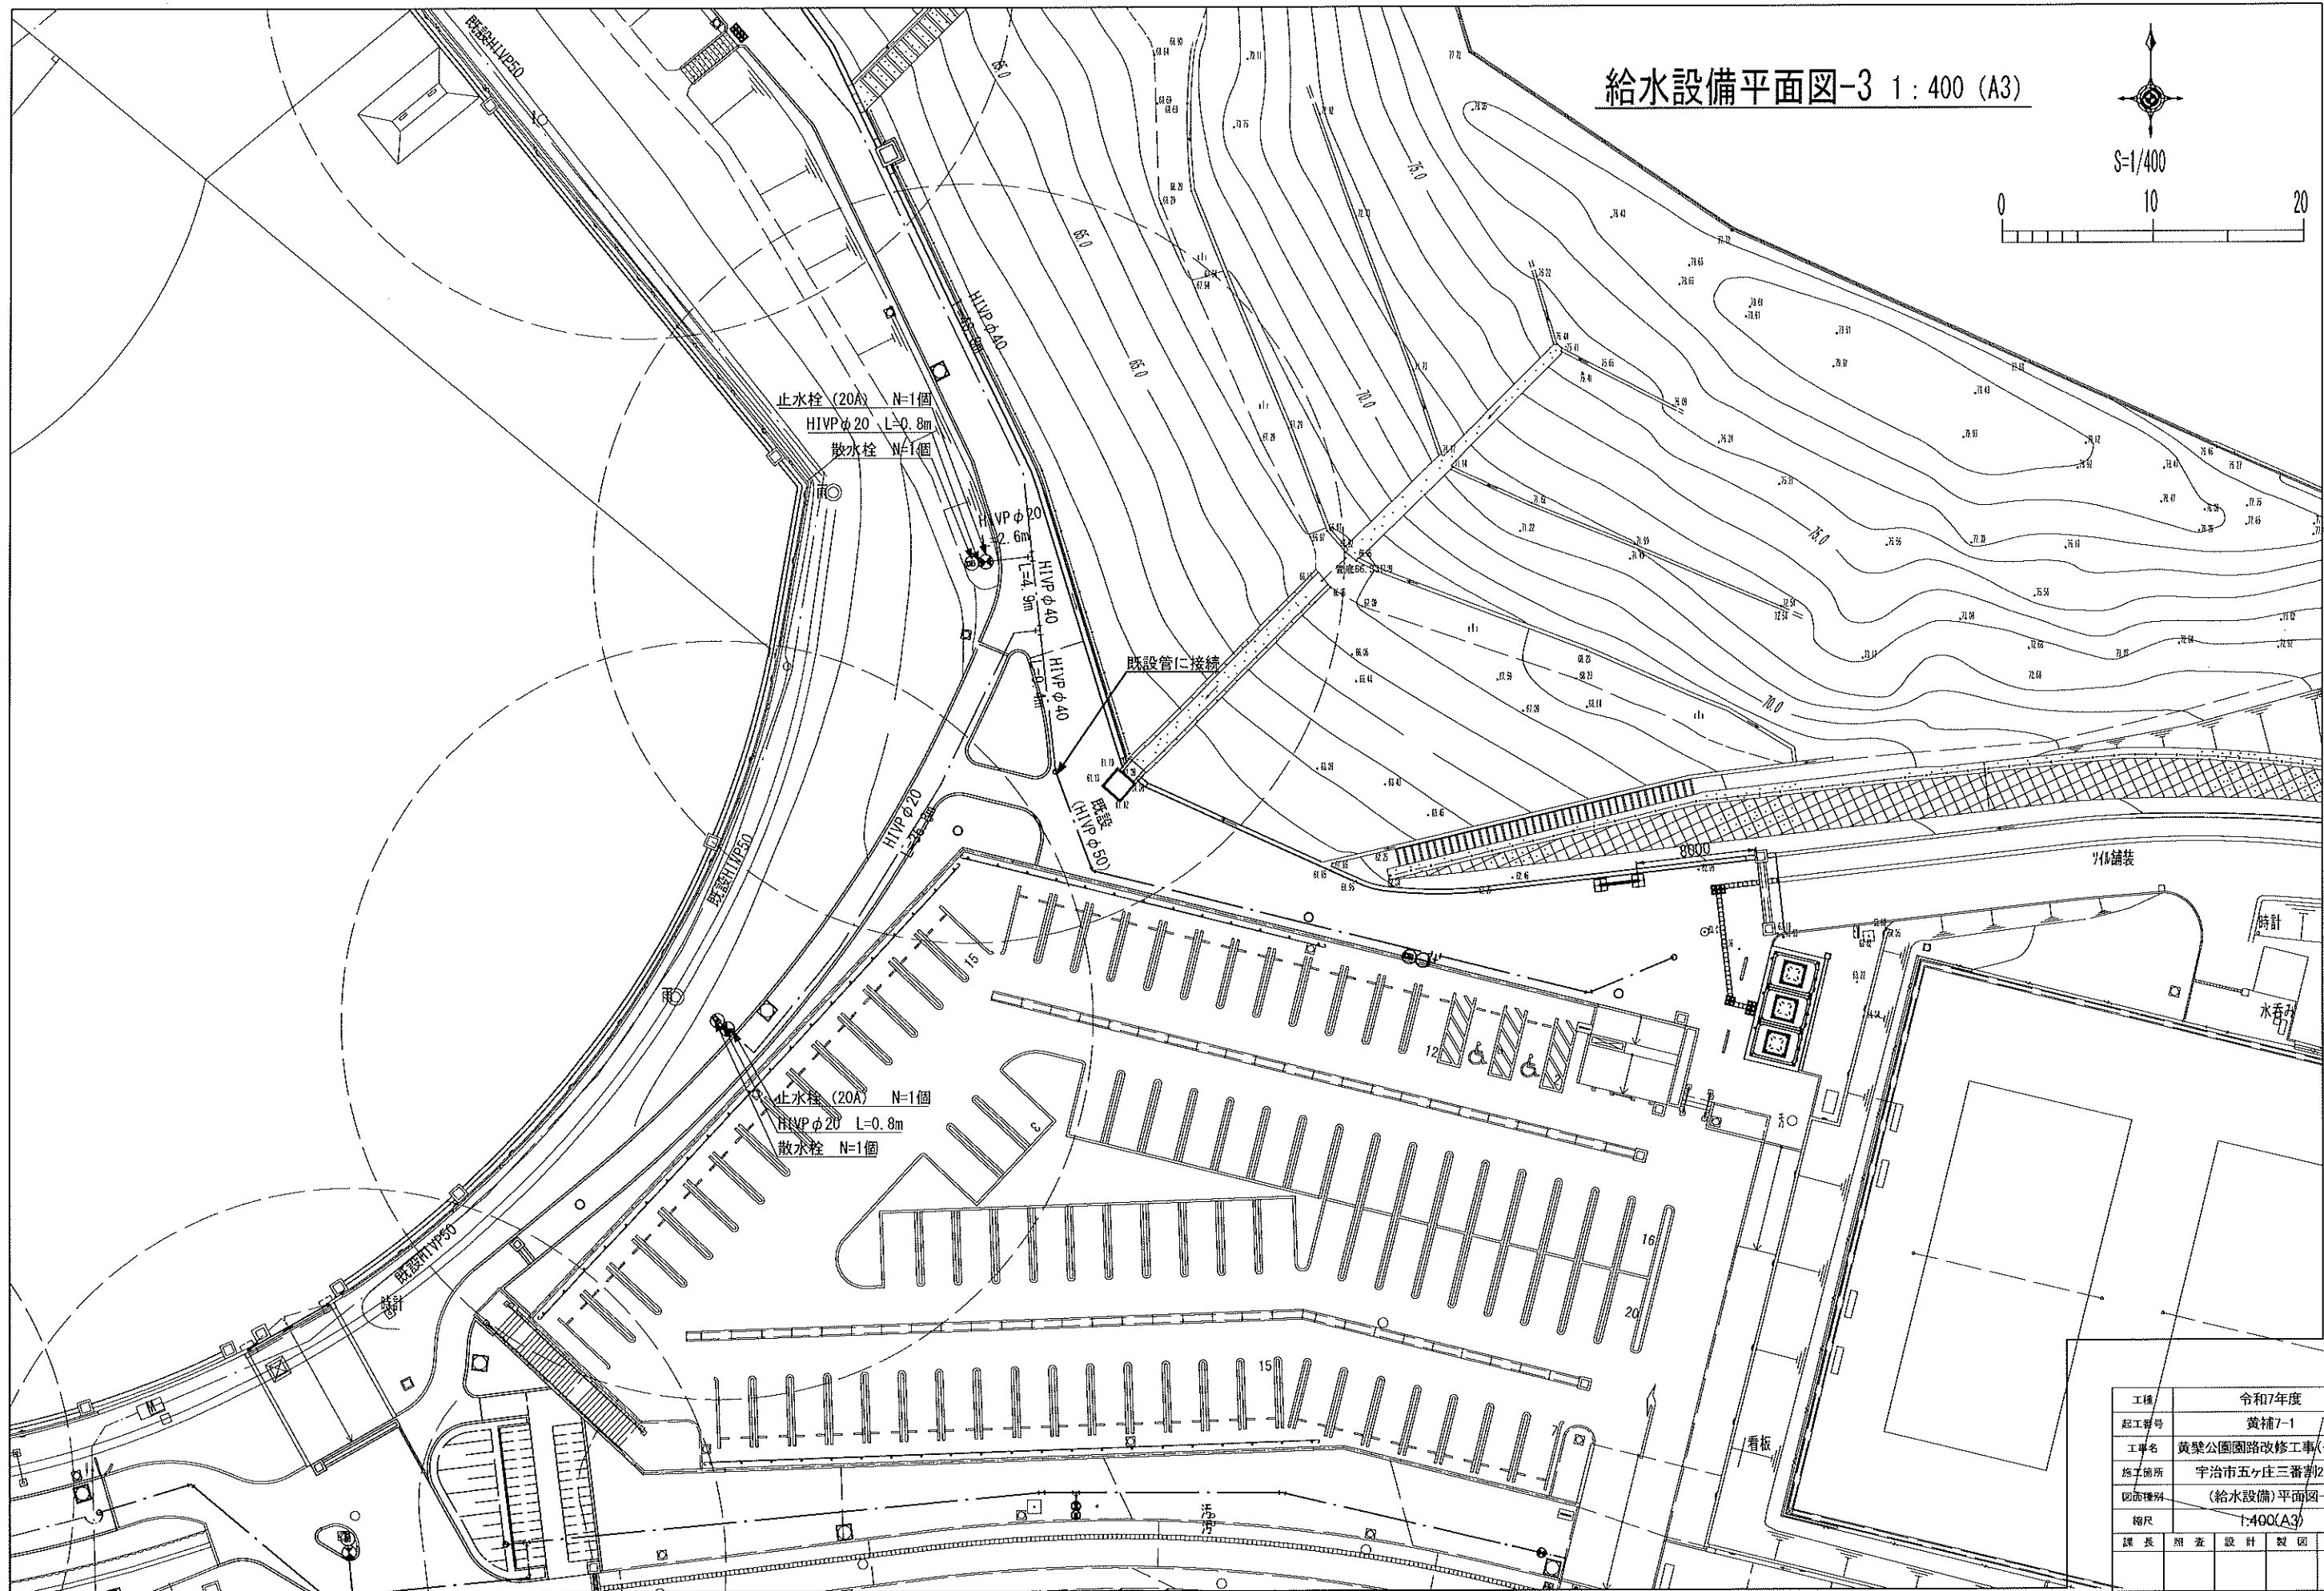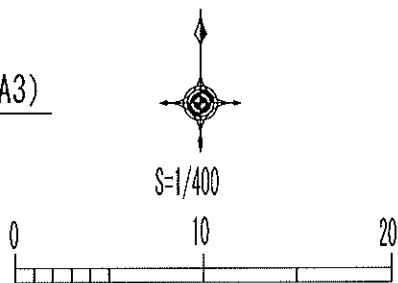



工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槩公園園路改修工事(その4)			
施工場所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	(給水設備)平面図-3			
縮尺	1:400(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号 47 葉ノ中 23				

電気設備平面図-2 1:400 (A3)

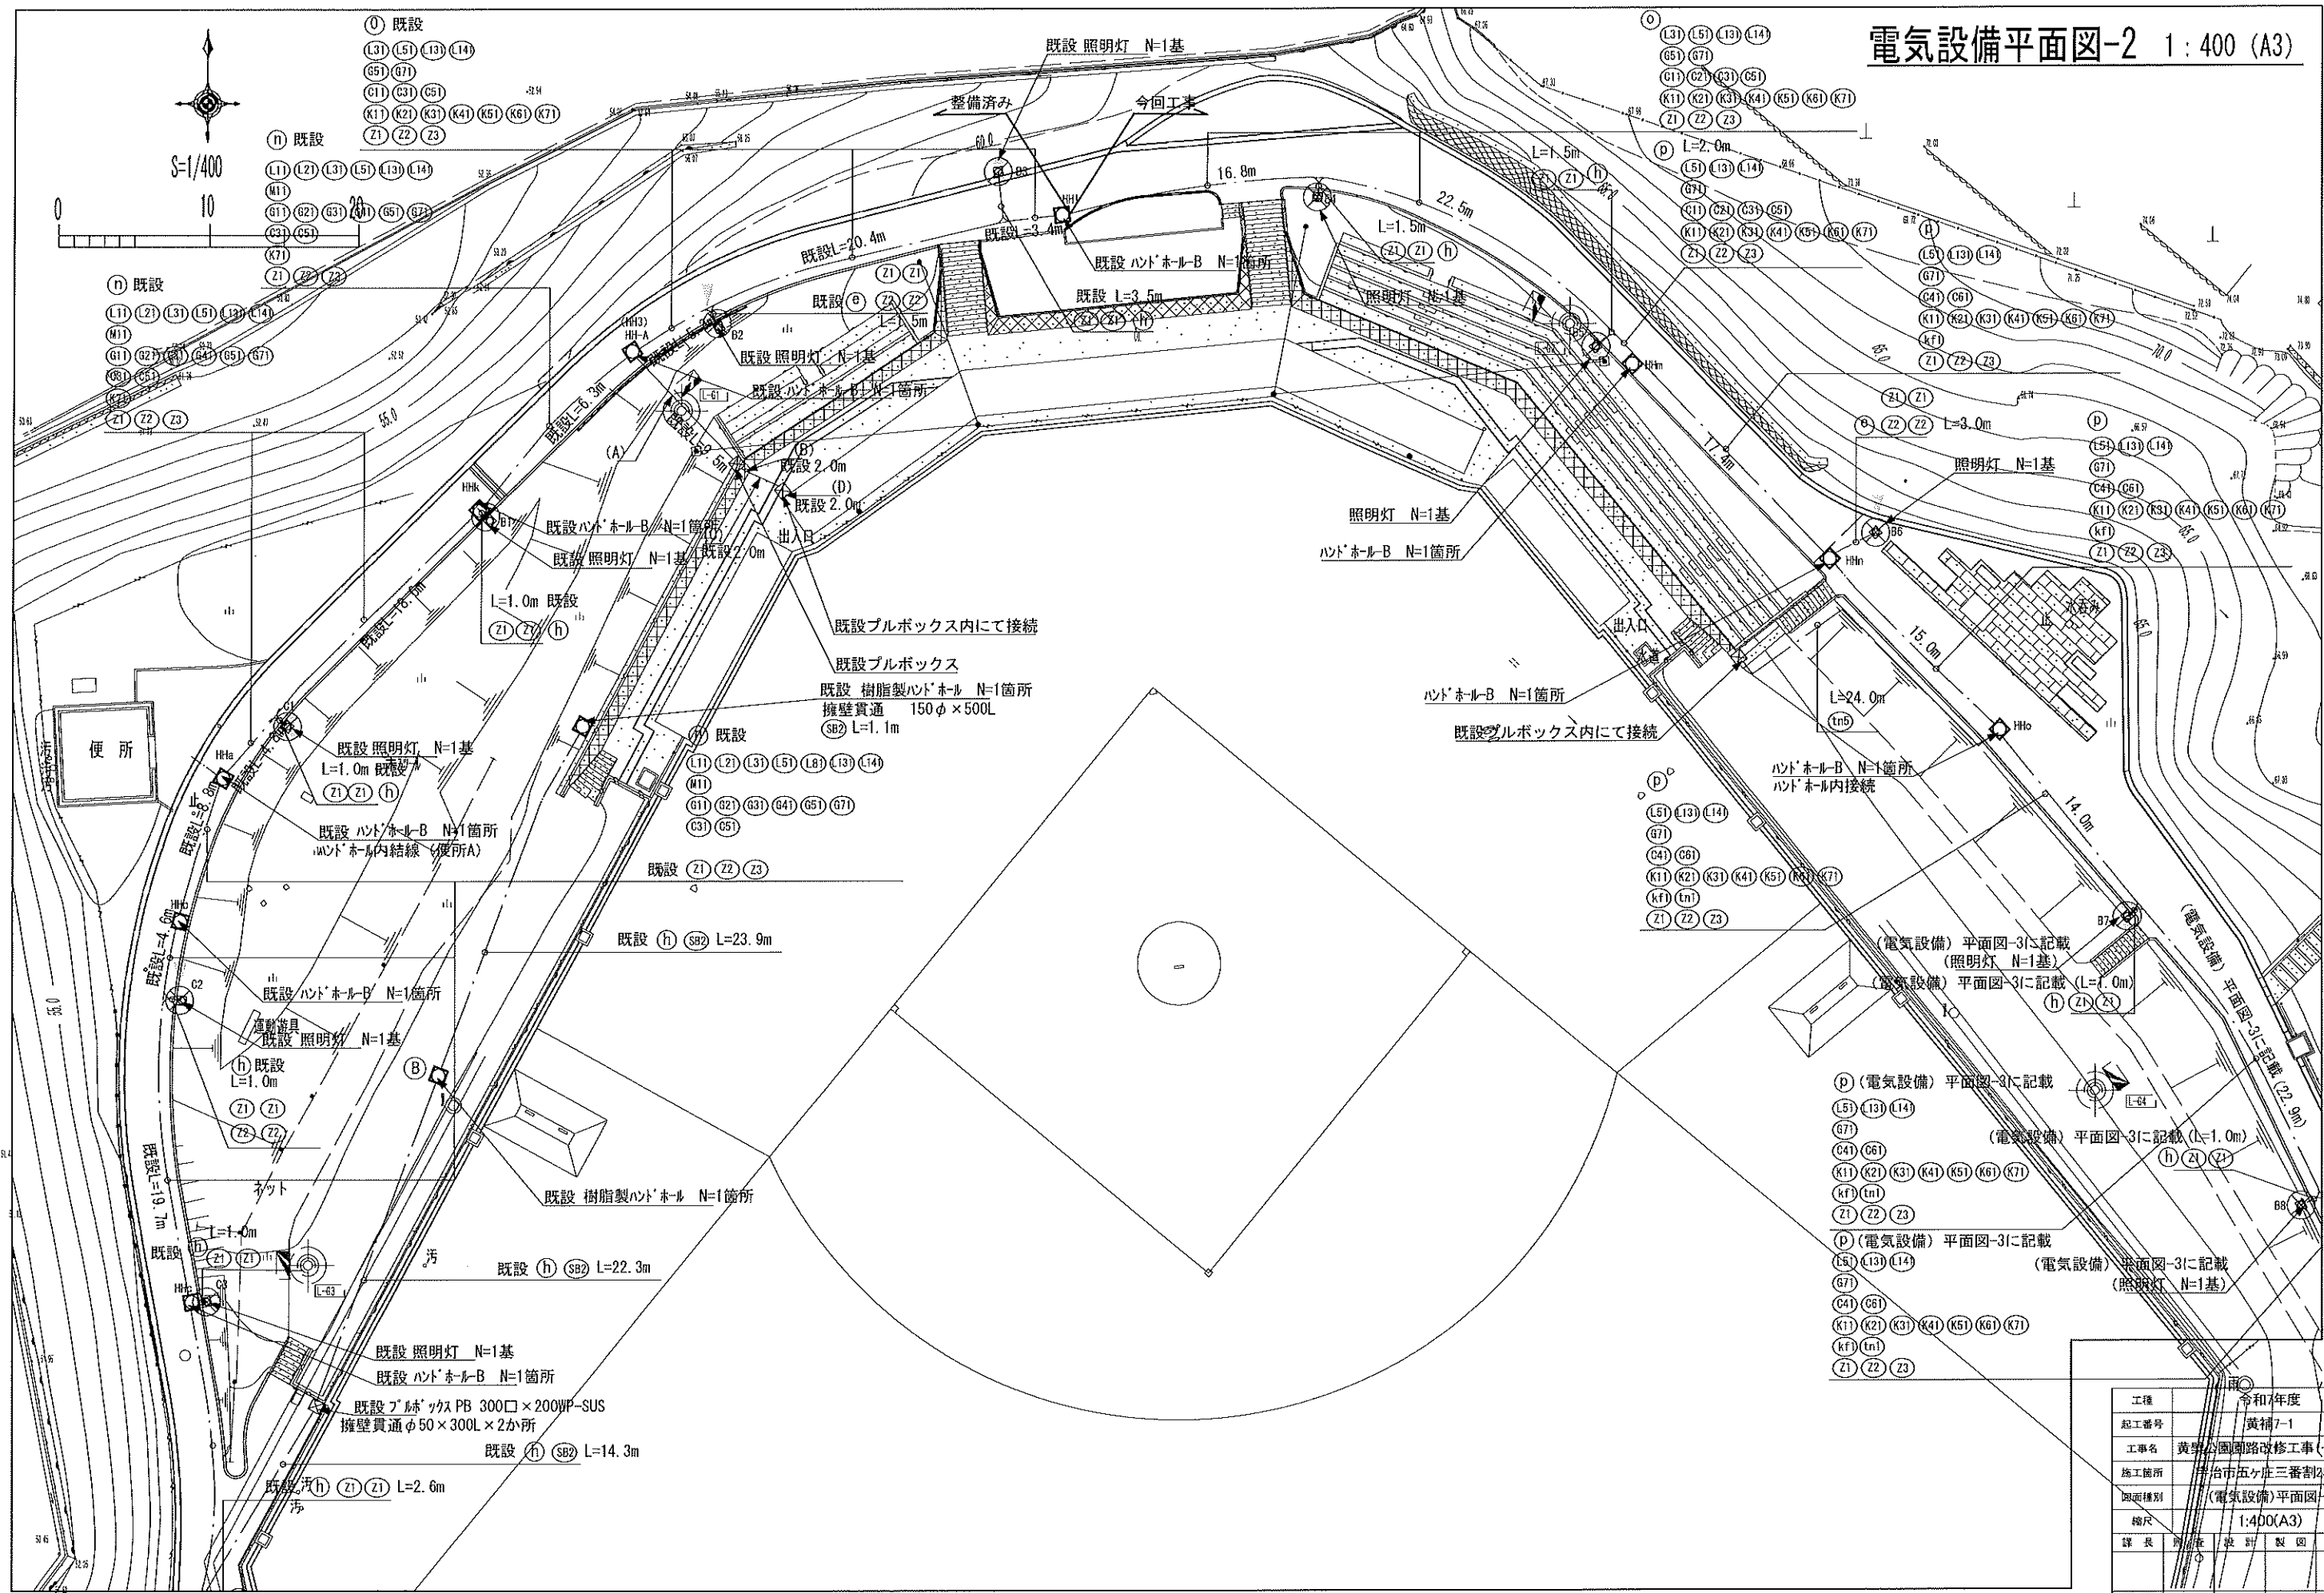


工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄瀬公園園路改修工事(その4)
施工箇所	市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	(電気設備)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
図面番号	47 葉ノ中 24

電気設備平面図-3 1:400 (A3)

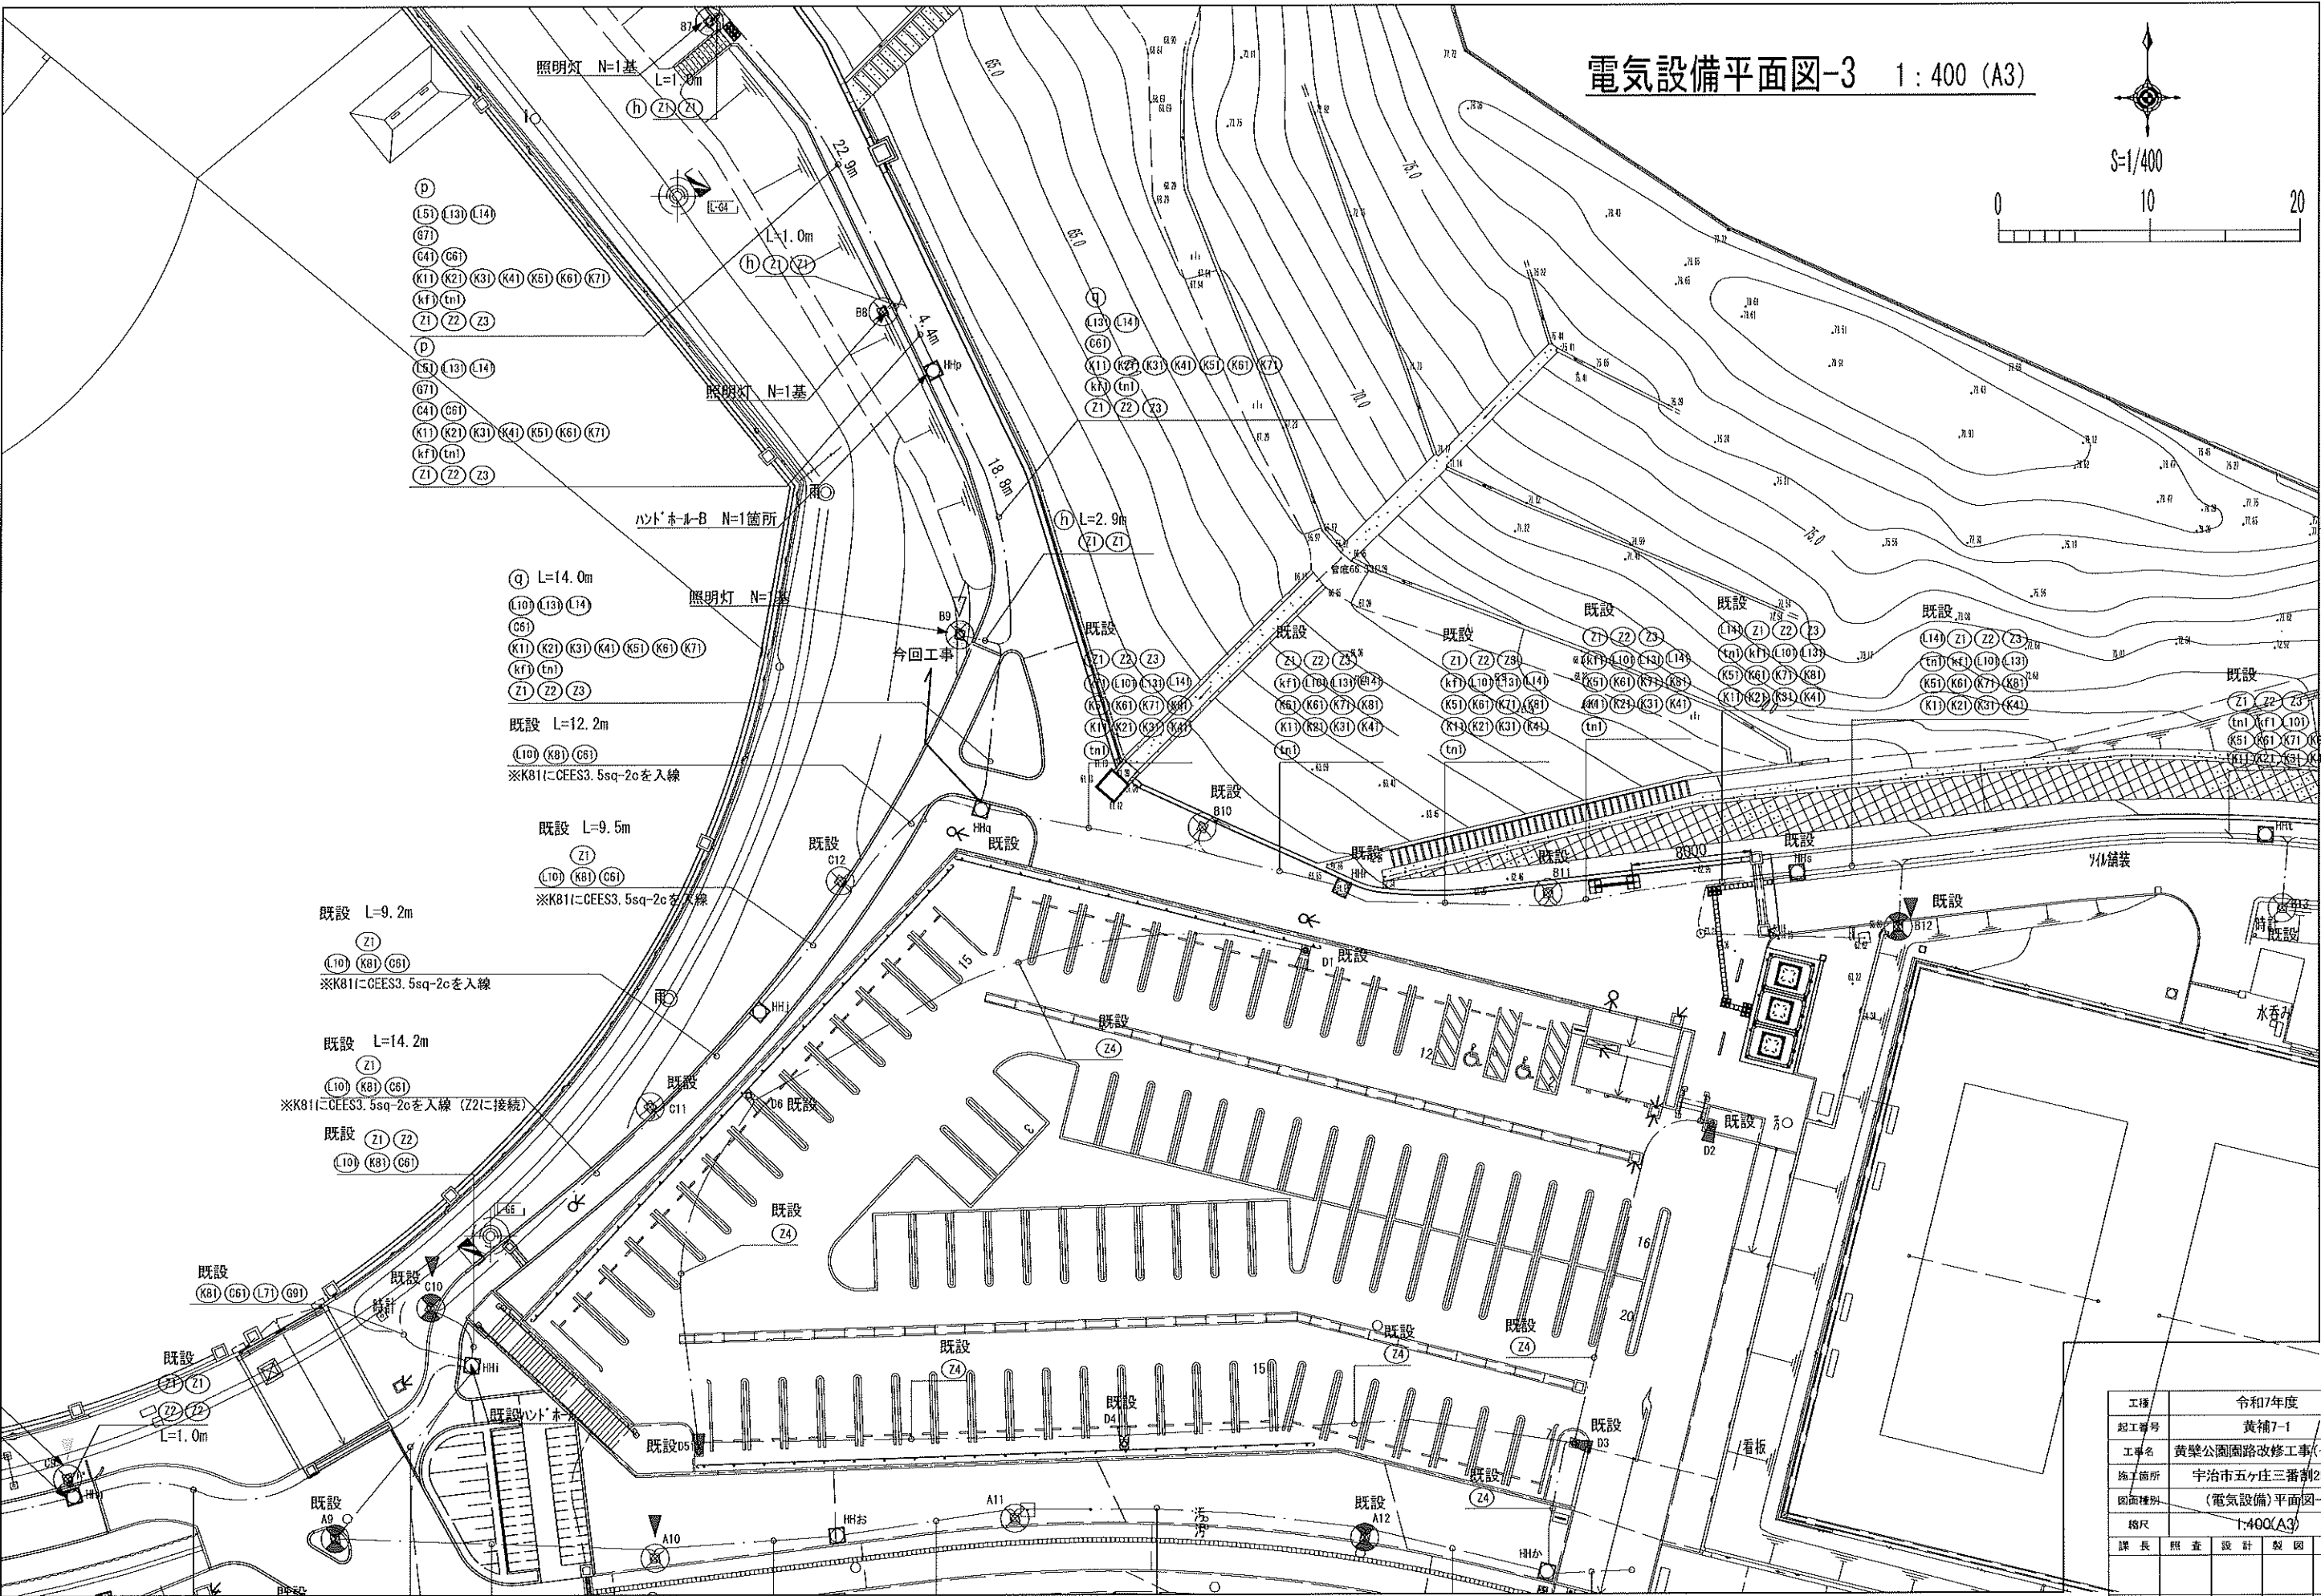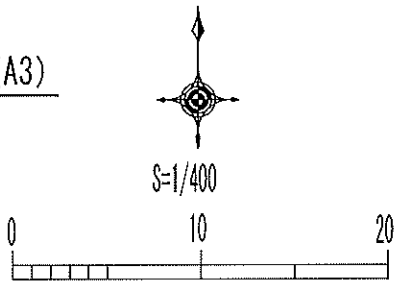

工事	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄桷公園園路改修工事(その4)
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	(電気設備)平面図-3
縮尺	1:400(A3)
課長	照査
設計	製図
写図	
図面追次番号	47 葉 / 中 25

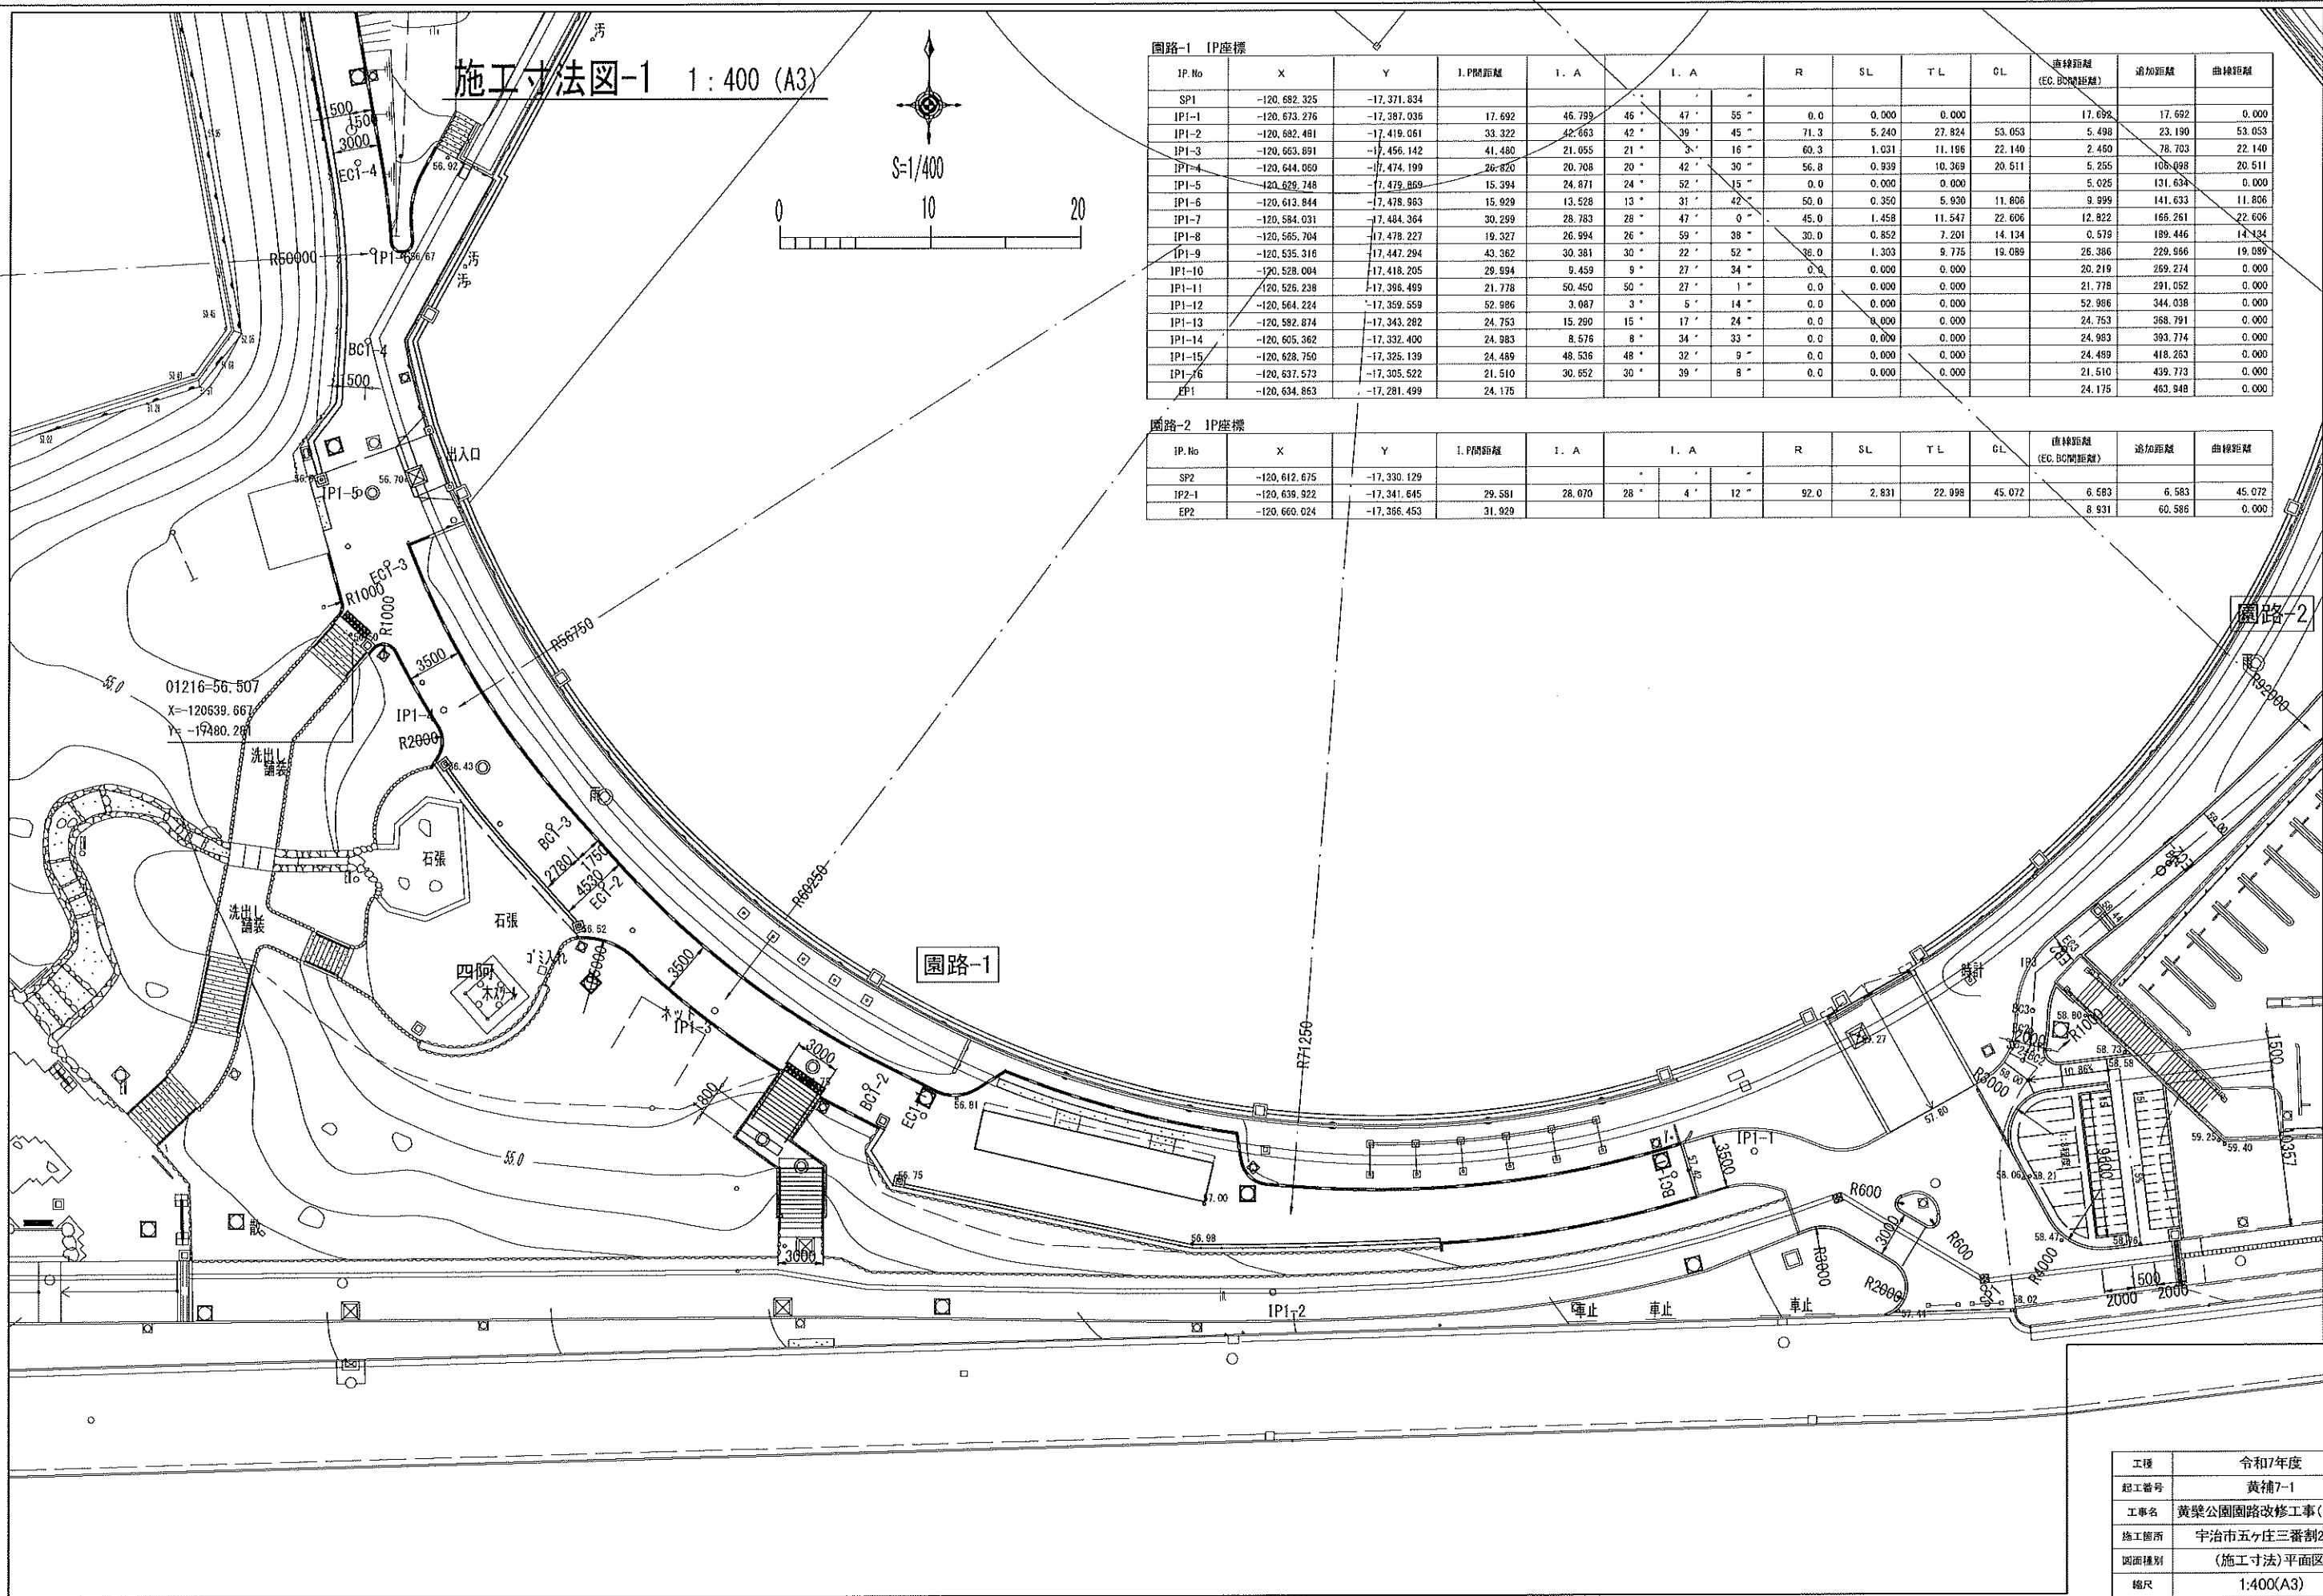

施工寸法図-1 1:400 (A3)

園路-1 IP座標


IP.No	X	Y	1.P間距離	I. A	I. A	R	SL	T L	CL	直線距離 (EC, BC間距離)	追加距離	曲線距離	
SP1	-120.682.325	-17.371.834											
IP1-1	-120.673.276	-17.397.036	17.692	46.799	46°	47°	55°	0.0	0.000	0.000	17.692	17.692	0.000
IP1-2	-120.682.481	-17.419.061	33.322	42.663	42°	39°	45°	71.3	5.240	27.824	53.053	23.190	53.053
IP1-3	-120.663.891	-17.456.142	41.480	21.055	21°	3°	16°	60.3	1.031	11.196	22.140	2.450	78.703
IP1-4	-120.644.060	-17.474.199	26.820	20.708	20°	42°	30°	56.8	0.939	10.369	20.511	5.255	108.098
IP1-5	-120.629.748	-17.479.869	15.394	24.871	24°	52°	15°	0.0	0.000	0.000	5.025	131.634	0.000
IP1-6	-120.613.844	-17.478.983	15.929	13.528	13°	31°	42°	50.0	0.350	5.930	11.806	9.999	141.633
IP1-7	-120.584.031	-17.484.364	30.299	28.783	28°	47°	0°	45.0	1.458	11.547	22.606	12.822	168.261
IP1-8	-120.565.704	-17.478.227	19.327	26.994	26°	59°	38°	30.0	0.852	7.201	14.134	0.579	189.446
IP1-9	-120.535.316	-17.447.294	43.362	30.381	30°	22°	52°	36.0	1.303	9.775	19.089	26.386	229.966
IP1-10	-120.528.004	-17.418.205	29.994	9.459	9°	27°	34°	0.0	0.000	0.000	20.219	259.274	0.000
IP1-11	-120.526.238	-17.398.499	21.778	50.450	50°	27°	1°	0.0	0.000	0.000	21.778	291.052	0.000
IP1-12	-120.564.224	-17.359.559	52.986	3.087	3°	5°	14°	0.0	0.000	0.000	52.986	344.038	0.000
IP1-13	-120.582.874	-17.343.282	24.753	15.290	15°	17°	24°	0.0	0.000	0.000	24.753	368.791	0.000
IP1-14	-120.605.362	-17.332.400	24.983	8.576	8°	34°	33°	0.0	0.000	0.000	24.983	393.774	0.000
IP1-15	-120.628.750	-17.325.139	24.489	48.536	48°	32°	9°	0.0	0.000	0.000	24.489	418.283	0.000
IP1-16	-120.637.573	-17.305.522	21.510	30.852	30°	39°	8°	0.0	0.000	0.000	21.510	439.773	0.000
EP1	-120.634.863	-17.281.499	24.175								24.175	463.948	0.000

園路-2 IP座標

IP.No	X	Y	I.P間距離	I. A	I. A			R	SL	T L	CL	直線距離 (EC, BC間距離)	追加距離	曲線距離
SP2	-120,612.675	-17,330.129												
IP2-1	-120,639.922	-17,341.645	29.581	28.070	28 °	4 °	12 °	92.0	2.831	22.998	45.072	6.583	6.583	45.072
EP2	-120,660.024	-17,366.453	31.929									8.931	60.586	0.000

工機	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	(施工寸法)平面図-1
縮尺	1:400(A3)
課長	照査
設計	製図
写図	
図面追次番号	47 葉ノ中 26

施工寸法図-2 1:400 (A3)

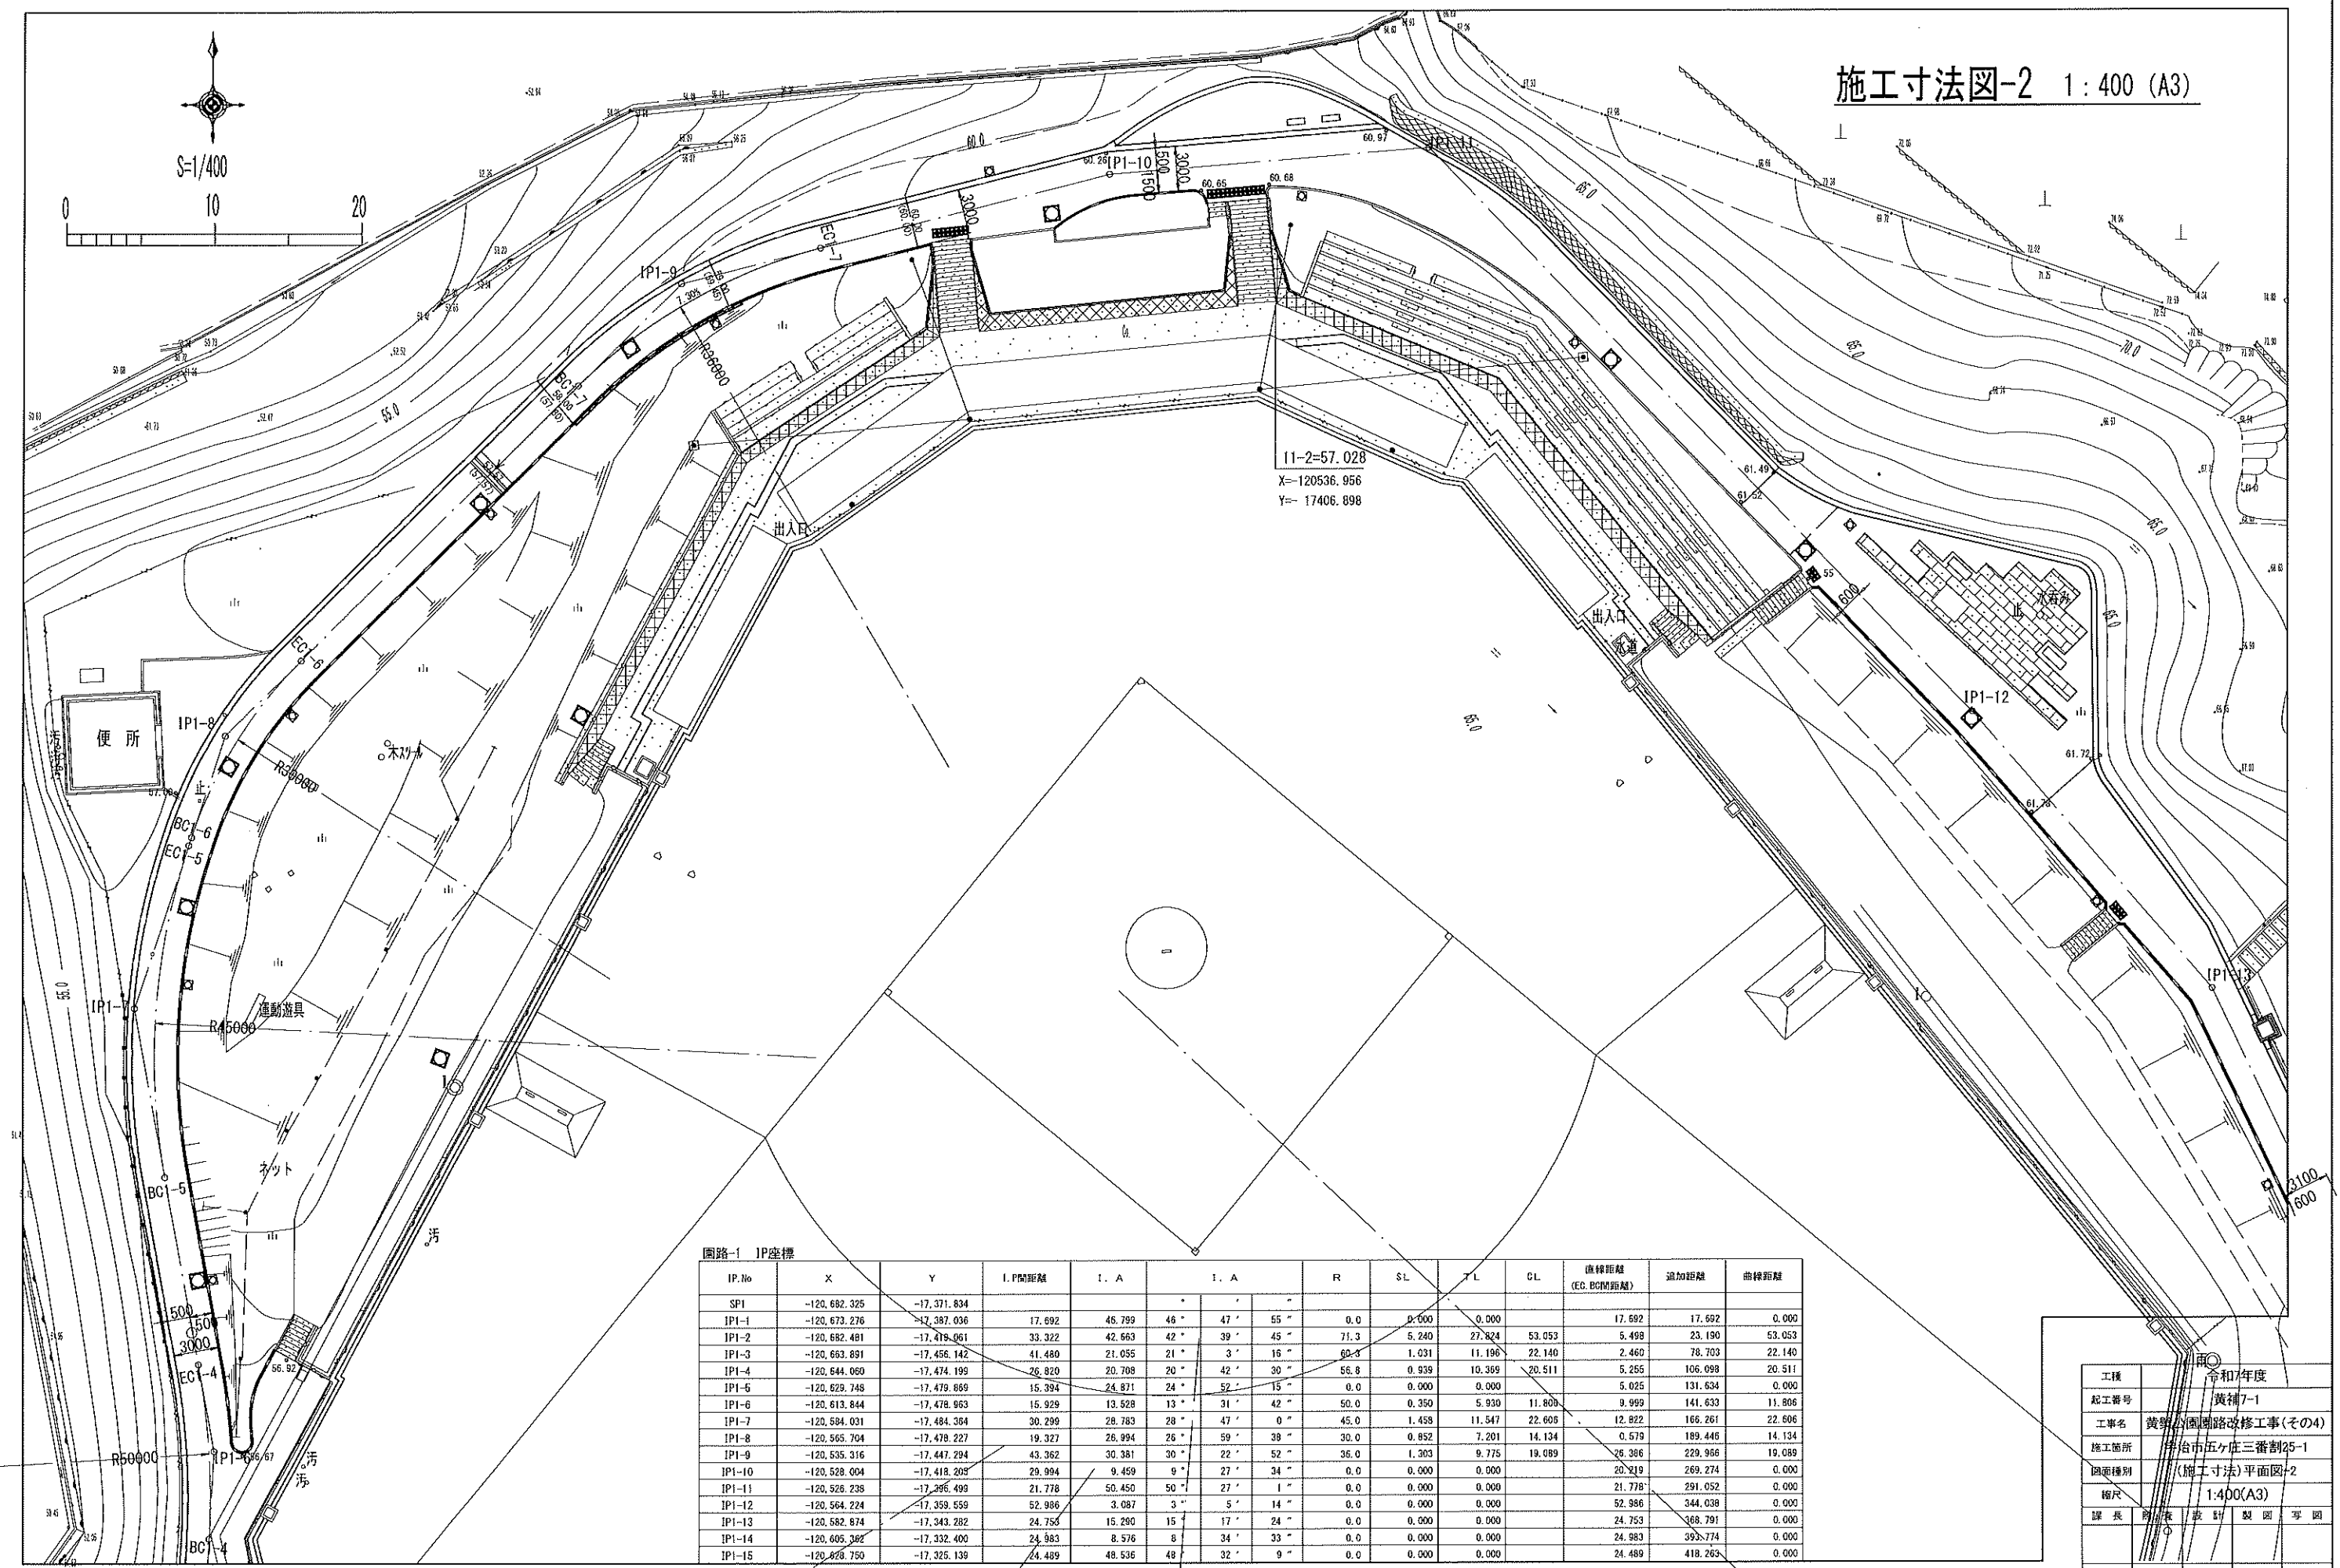

図表-1 IP座標

IP.No	X	Y	I. P間距離	I. A	I. A	R	SL	TL	CL	直線距離 (EG, BC間距離)	追加距離	曲線距離		
SP1	-120,682.325	-17,371.834												
IP1-1	-120,673.276	-17,387.036	17.692	46.799	46 °	47 °	55 °	0.0	0.000	0.000	17.692	17.692	0.000	
IP1-2	-120,682.481	-17,419.061	33.322	42.663	42 °	39 °	45 °	71.3	5.240	27.824	53.053	5.498	23.190	53.053
IP1-3	-120,663.891	-17,456.142	41.480	21.055	21 °	3 °	16 °	60.3	1.031	11.196	22.140	2.460	78.703	22.140
IP1-4	-120,644.060	-17,474.199	26.820	20.708	20 °	42 °	30 °	56.8	0.939	10.369	20.511	5.255	106.098	20.511
IP1-5	-120,629.748	-17,479.669	15.394	24.871	24 °	52 °	15 °	0.0	0.000	0.000	5.025	131.634	0.000	0.000
IP1-6	-120,613.844	-17,478.963	15.929	13.528	13 °	31 °	42 °	50.0	0.350	5.930	11.809	9.999	141.633	11.806
IP1-7	-120,584.031	-17,484.384	30.299	28.783	28 °	47 °	0 °	45.0	1.458	11.547	22.605	12.822	166.261	22.606
IP1-8	-120,565.704	-17,478.227	19.327	26.994	26 °	59 °	38 °	30.0	0.852	7.201	14.134	0.579	189.446	14.134
IP1-9	-120,535.316	-17,447.294	43.362	30.381	30 °	22 °	52 °	36.0	1.303	9.775	19.089	26.386	229.966	19.089
IP1-10	-120,528.004	-17,418.205	29.994	9.459	9 °	27 °	34 °	0.0	0.000	0.000	20.219	269.274	0.000	0.000
IP1-11	-120,526.238	-17,396.499	21.778	50.450	50 °	27 °	1 °	0.0	0.000	0.000	21.778	291.052	0.000	0.000
IP1-12	-120,564.224	-17,359.559	52.986	3.087	3 °	5 °	14 °	0.0	0.000	0.000	52.986	344.038	0.000	0.000
IP1-13	-120,582.874	-17,343.282	24.755	15.290	15 °	17 °	24 °	0.0	0.000	0.000	24.753	368.791	0.000	0.000
IP1-14	-120,605.382	-17,332.400	24.983	8.576	8 °	34 °	33 °	0.0	0.000	0.000	24.983	393.774	0.000	0.000
IP1-15	-120,628.750	-17,325.139	24.489	48.536	48 °	32 °	9 °	0.0	0.000	0.000	24.489	418.263	0.000	0.000

工機	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄旗公園道路改修工事(その4)
施工箇所	平治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	(施工寸法)平面図-2
縮尺	1:400(A3)
課長	設計製図
図面追次番号	47 葉ノ中 27

3)




[illegible]

IP、Ns	X	Y	IP图例	I、A	I、A	R	SL	TL	CL	采样面积 (E 62.43m)	注:IP图例	注:IP图例		
SP2	-120.412.575	-17.320.129												
IP2-1	-120.433.932	-17.341.456	20.581	28.070	28	4	12	92.0	2.831	22.950	45.072	6.583	53	45.072
IP2	-120.440.034	-17.366.433	31.919									8.927	70.585	0.000

コンクリート縁石-1撤去

コンクリート縁石-5撤去

擬石階段-3, 4撤去

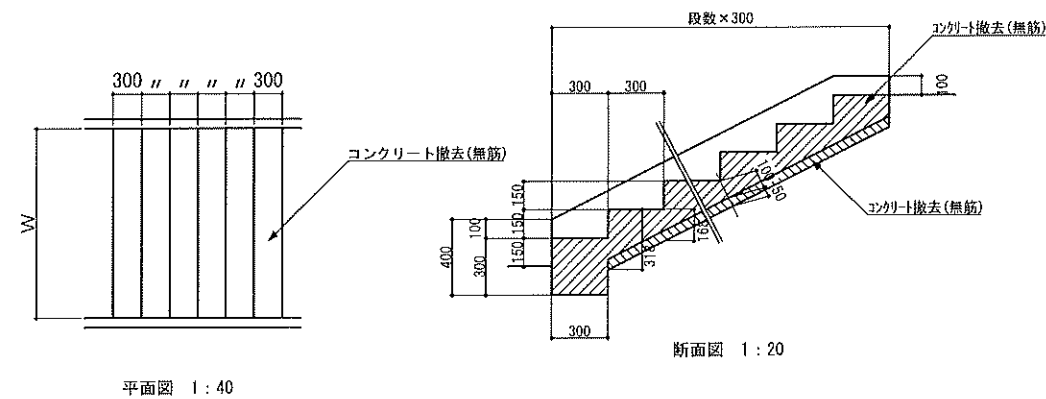
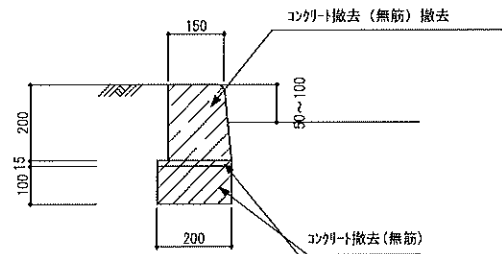
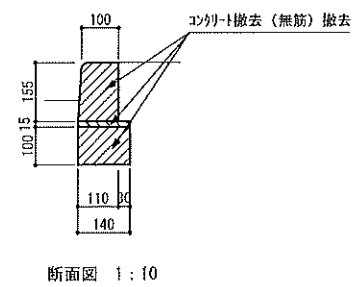


名 称	幅員 (m)	段数	備 考
擬石階段-3撤去	3.000	12段	
擬石階段-4撤去	3.000	12段	

コンクリート縁石-3撤去


U-240撤去

U-300撤去

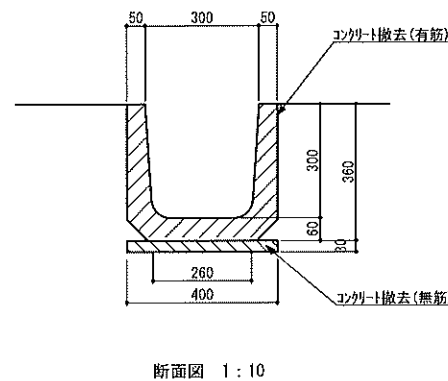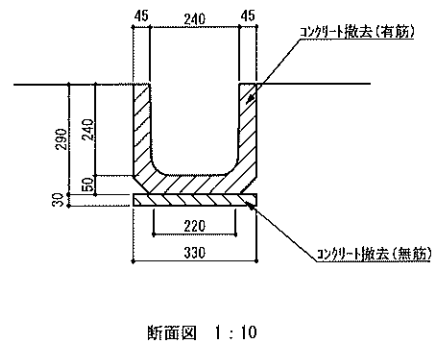


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-1			
縮尺	図示 (A3)			
課 長	照 査	設 計	監 査	写 真
図面追次番号		47 葉ノ中 29		


雨水桝-1撤去

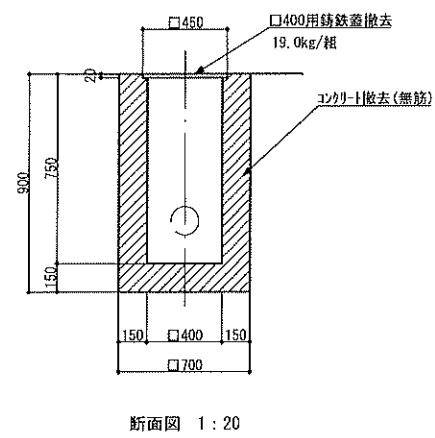


水飲み撤去

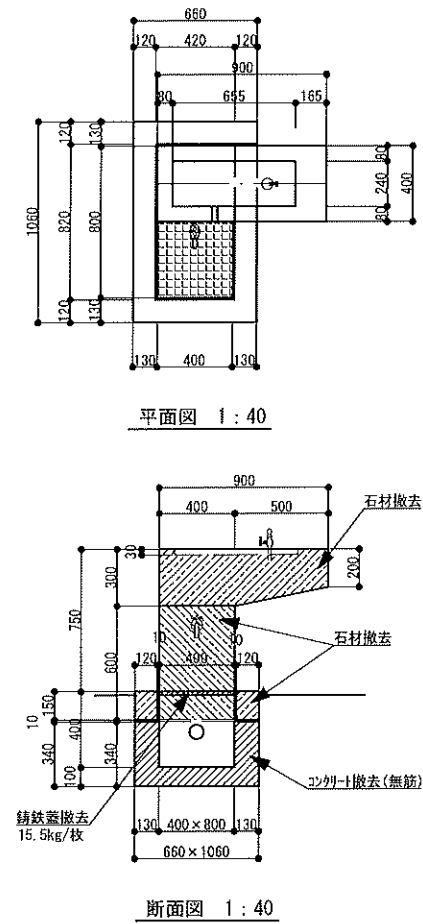


インターロッキング 舗装-1撤去

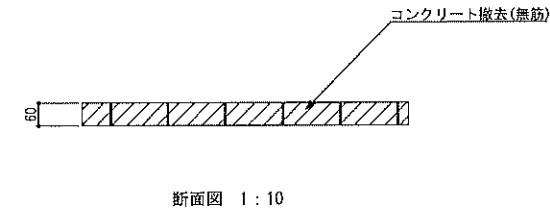


土壌安定処理舗装撤去

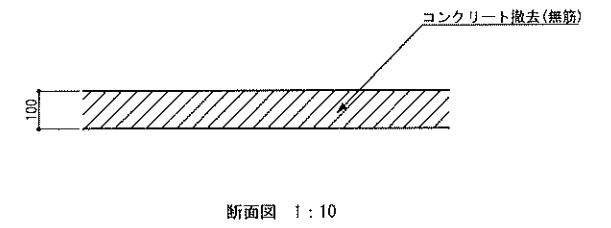


縦溝撤去

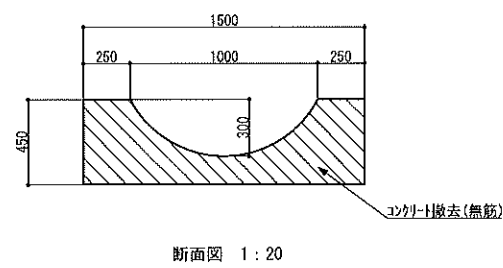


擬石平板舗装撤去

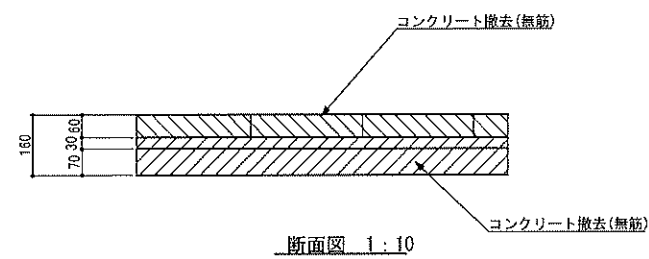


アスファルト舗装-1撤去

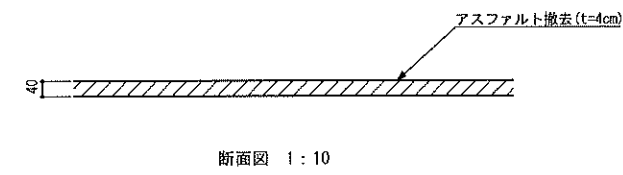

背付ベンチ-1撤去

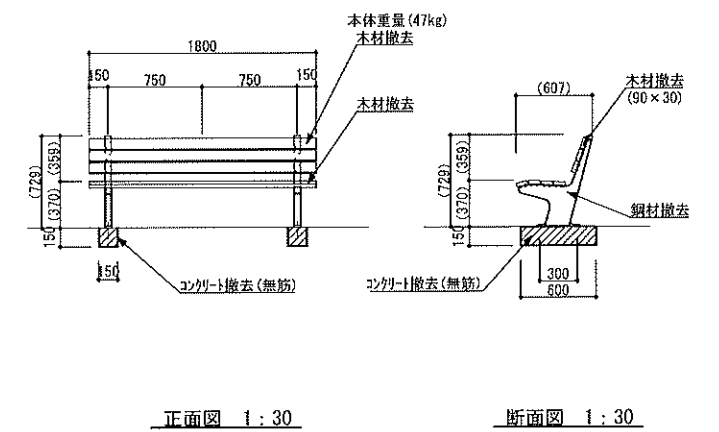

工程	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄桊公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-2			
縮尺	図示(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 30			

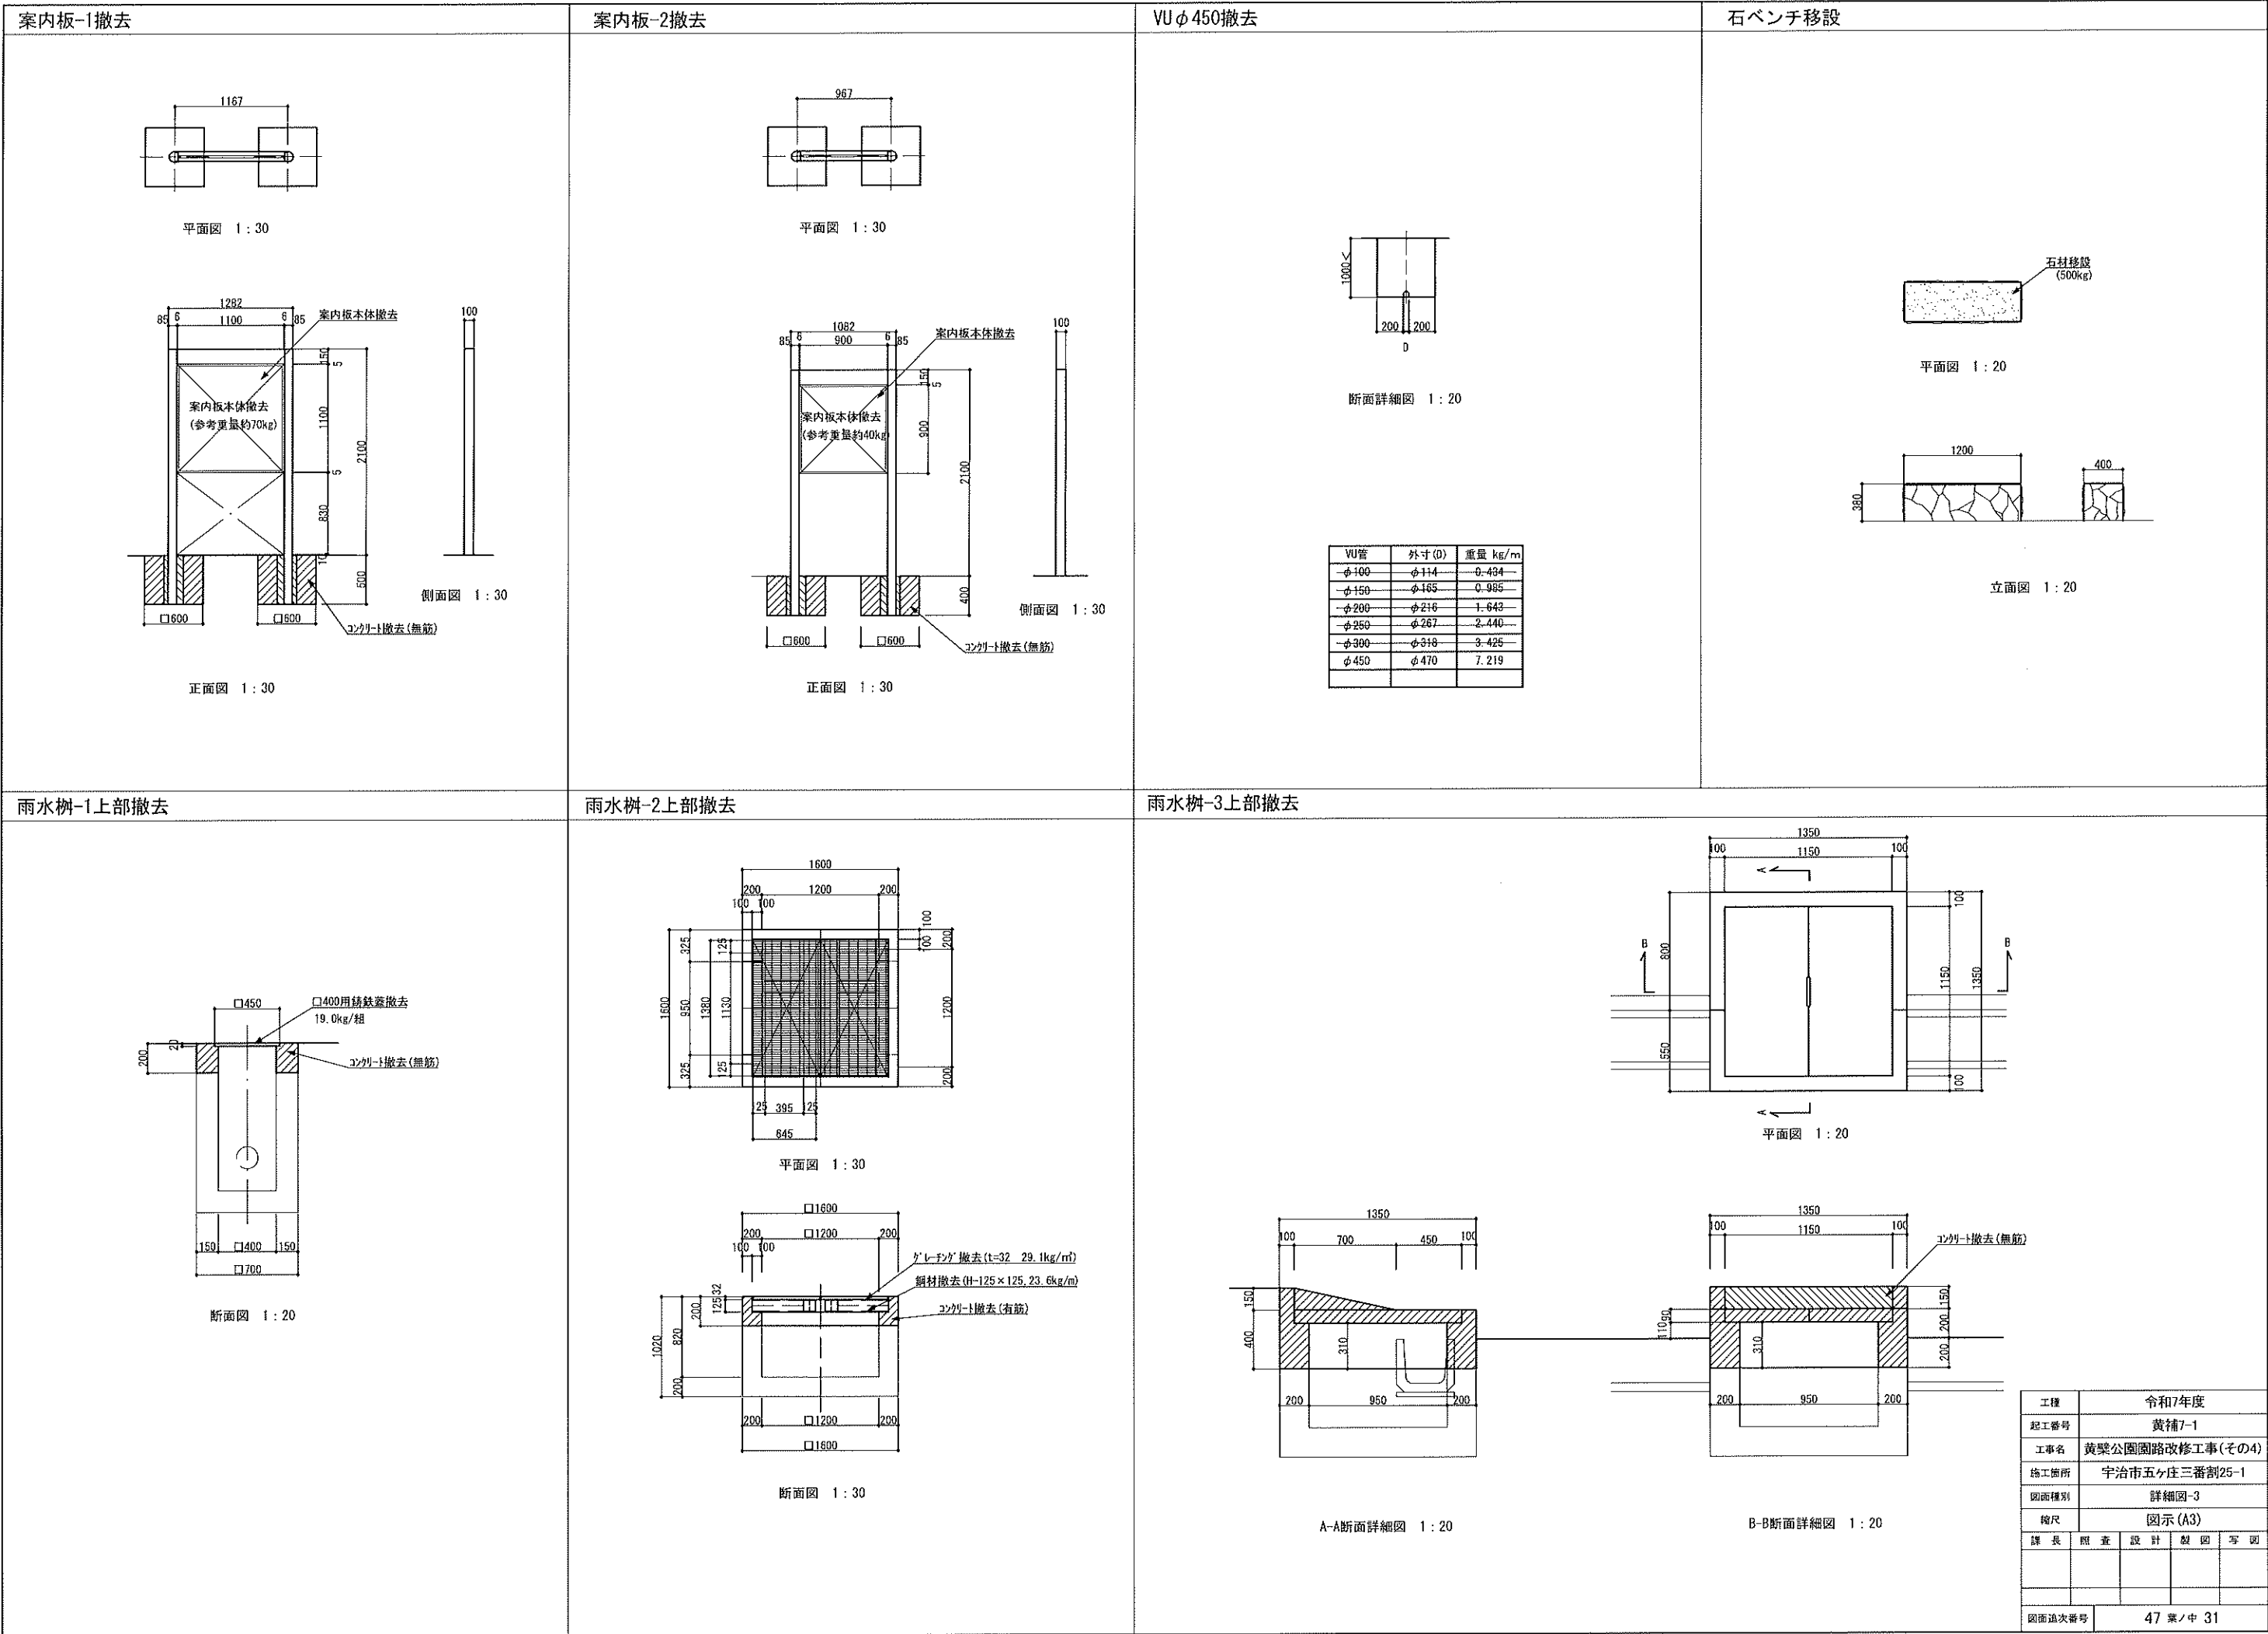


石版鋪裝撤去




断面詳細図 1:10


轉落防止柵撤去

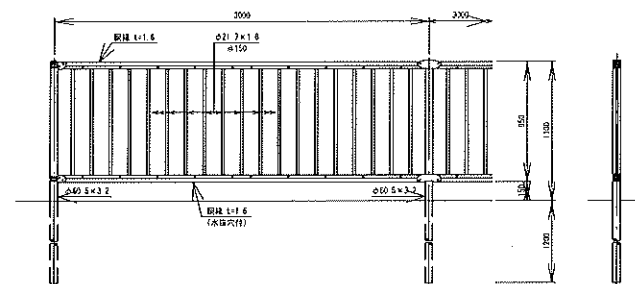

散水栓撤去

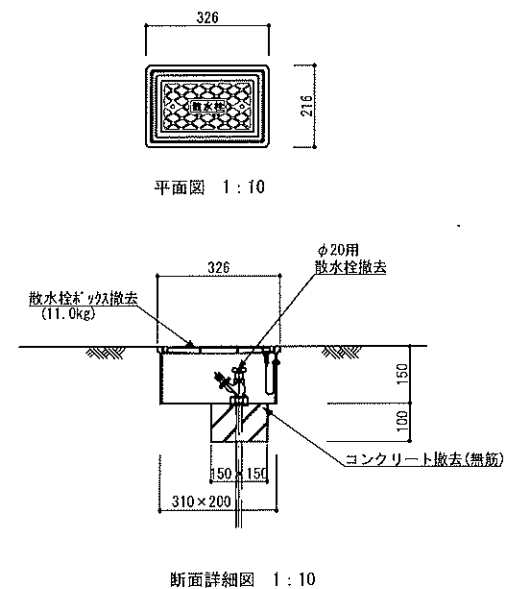

HIVP $\phi 25 \cdot \phi 40 \cdot \phi 50$ 撤去

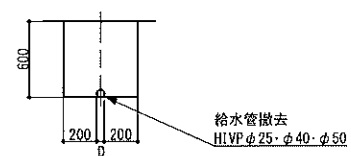

断面詳細図 1:30

HIVP管	外寸(D)	重量 kg/m
φ25	φ32	0.439
φ40	φ48	0.774
φ50	φ60	1.098

工種	令和7年度				
起工番号	黄補7-1				
工事名	黄槩公園園路改修工事(その4)				
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1				
図面種別	詳細図-4				
縮尺	図示 (A3)				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
図面追欠番号	47 葉ノ中 32				

U-18側溝

鉄筋コンクリートU形 U-18
JIS A5372

砂利 1:3 空層
再生グラツシャーラン (RC-40) 基礎

断面詳細図 1:10

特記事項
・目地モルタルは配合1:2、目地幅7mmを標準とする。

U-30側溝

鉄筋コンクリートU形 U-30
JIS A5372

砂利 1:3 空層
再生グラツシャーラン (RC-40) 基礎

断面詳細図 1:10

グレーチング 蓋-18

U型側溝蓋
細目グレーチング 蓋 ノンスリップ L=1000
グレーチング 蓋-18・・・T-6 A=171 9.0kg/枚

クランプ 止め

断面詳細図 1:10

雨水管 (VUφ150、φ300、φ450)

断面詳細図 1:10

呼径	A	H	D	d	t
100	514	314	114	100	3.1
150	565	365	165	100	5.1
200	616	416	216	100	6.6
250	667	467	267	150	7.8
300	718	518	318	150	9.2
350	770	570	370	150	10.6
400	820	620	420	150	11.8
450	870	670	470	150	13.2
500	920	720	520	200	14.6
600	1030	830	630	200	17.8

U-24側溝

鉄筋コンクリートU形 U-24
JIS A5372

砂利 1:3 空層
再生グラツシャーラン (RC-40) 基礎

断面詳細図 1:10

特記事項
・目地モルタルは配合1:2、目地幅7mmを標準とする。

横断溝-1

グレーチング 蓋細目ノンスリップタイプ 溝幅250用
T-6 鎖付

コンクリート (18-8-20BB)

再生グラツシャーラン (RC-40) 基礎

断面詳細図 1:10

現場打側溝

グレーチング 蓋細目ノンスリップタイプ 溝幅1000用
T-6 176.9kg/m

コンクリート (18-8-20BB)

再生グラツシャーラン (RC-40) 基礎

断面詳細図 1:20

塩ビ柵嵩上げ

汚水蓋φ200 取り外し、再設置
嵩上げ VU管φ200 L=100

既設VU管φ200

詳細図 1:20

工程	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄鰐公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-5			
縮尺	図示(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 33			

コンクリート舗装-1

自然色アスファルト舗装-2

集水樹-2, 3

断面詳細図 1 : 10

特記事項
・伸検目地は樹脂発泡体t=10mm、@10mとする

断面詳細図 1 : 10

特記事項
・路床設計CBRIは8%とする。

共通平面図 1 : 20

共通断面図 1 : 20

樹番号	名称	グレーチング 蓋仕様	重量 (kg)	ステップ φ19	天端高	流入高	流出高	樹深(h)mm	接続管
①	集水樹-2	T-6 細目ノスリッパ 鎖付	42.1	2	55.55	55.60	55.60	1100	VUφ300
②	集水樹-2	T-6 細目ノスリッパ 鎖付	42.1	—	55.50	—	55.76	890	VUφ150
③	集水樹-2	T-6 細目ノスリッパ 鎖付	42.1	—	55.43	—	55.79	880	VUφ150
④	集水樹-2	T-6 細目ノスリッパ 鎖付	42.1	2	55.78	55.92	55.92	1010	VUφ150
⑤	集水樹-2	T-6 細目ノスリッパ 鎖付	42.1	—	55.75	—	56.00	900	VUφ150
⑥	集水樹-3	T-26 細目ノスリッパ 鎖付	60.3	—	57.60	—	57.05	600	VUφ150

擬石平板舗装

集水樹改修-2

集水樹改修-3

集水樹改修-1, 4

断面詳細図 1 : 10


断面詳細図 1 : 30

断面詳細図 1 : 20

改修断面図 1 : 20

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槩公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-6			
縮尺	図示 (A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 34			


コンクリート縁石-1

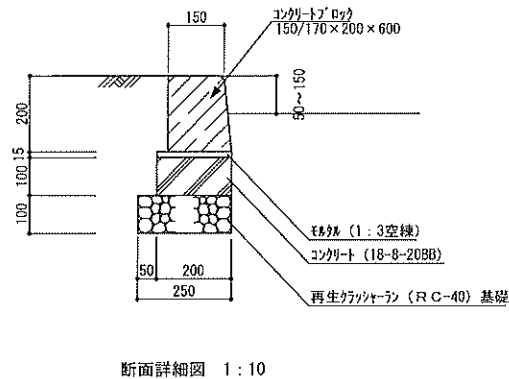


特記事項

- ・ 目地モルタルは配合1:2、目地幅7mmを標準とする。
- ・ コンクリート基礎部には、悪靱系目地 $t=10\text{mm}@10\text{m}$ を標準に伸縮目地を設けること。


石版鋪裝

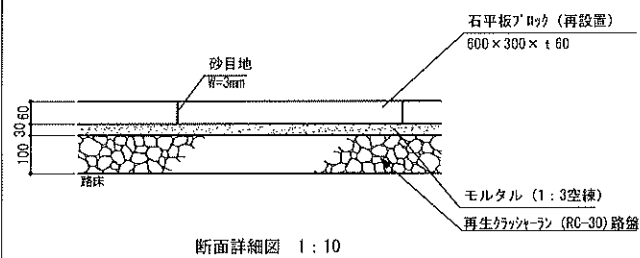

園路標準横断図(参考)

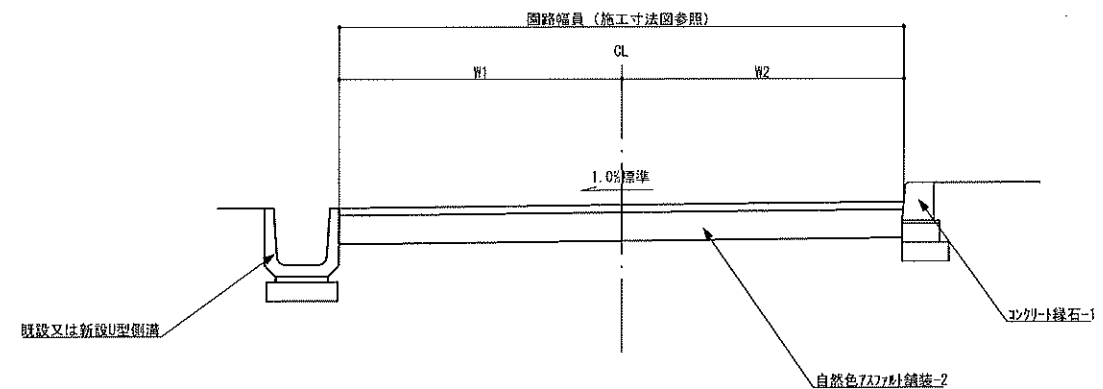


コンクリート縁石-2

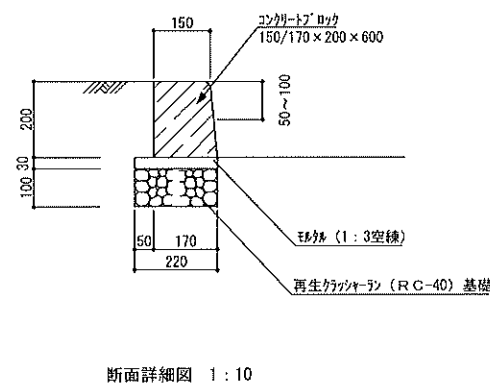

・目地モルタルは配合1:2、目地幅7mmを標準とする


舗装止め-5

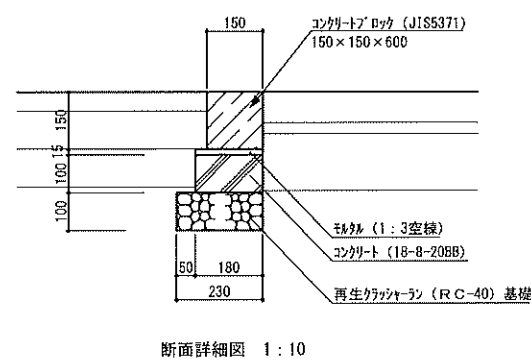

特記事項

- ・ 目地モルタルは配合1:2、目地幅7mmを標準とする。
- ・ コンクリート基礎部には、珪青系目地t=10mm@10mmを標準に伸縮目地を設けること。


点字ブロック舗装-1

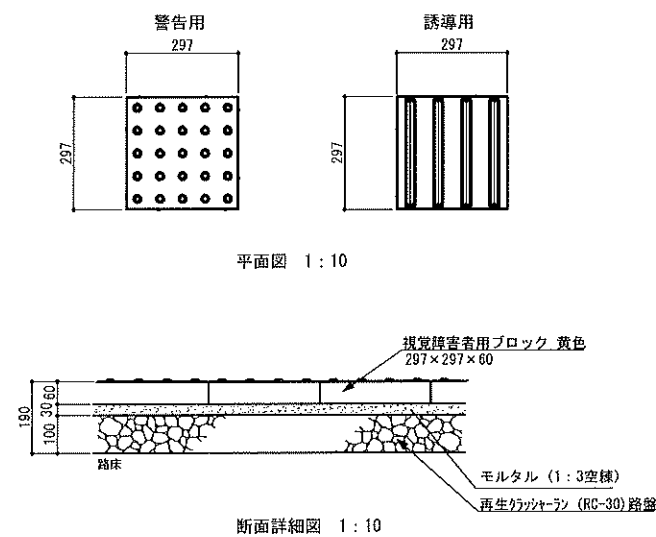

特記事項


- ・ 路床設計CBRは8%とする。
- ・ 舗装表層のすべり抵抗値はBPN40以上（湿潤状態）とする。
- ・ ブロック標準品の曲げ強度は3.0MPa以上とする。
- ・ 屈曲点の内角が135度以下の場合は、警告ブロックを設置すること。
- ・ 舗装ブロックは監督員の指示による。

車輪止め

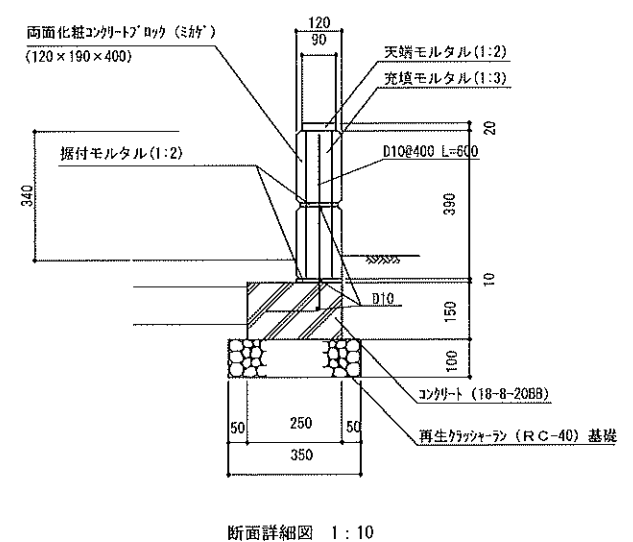

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄葉公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-7			
縮尺	図示 (A3)			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 真
図面追次番号	47 葉ノ中 35			


1号人孔（雨水）E,F

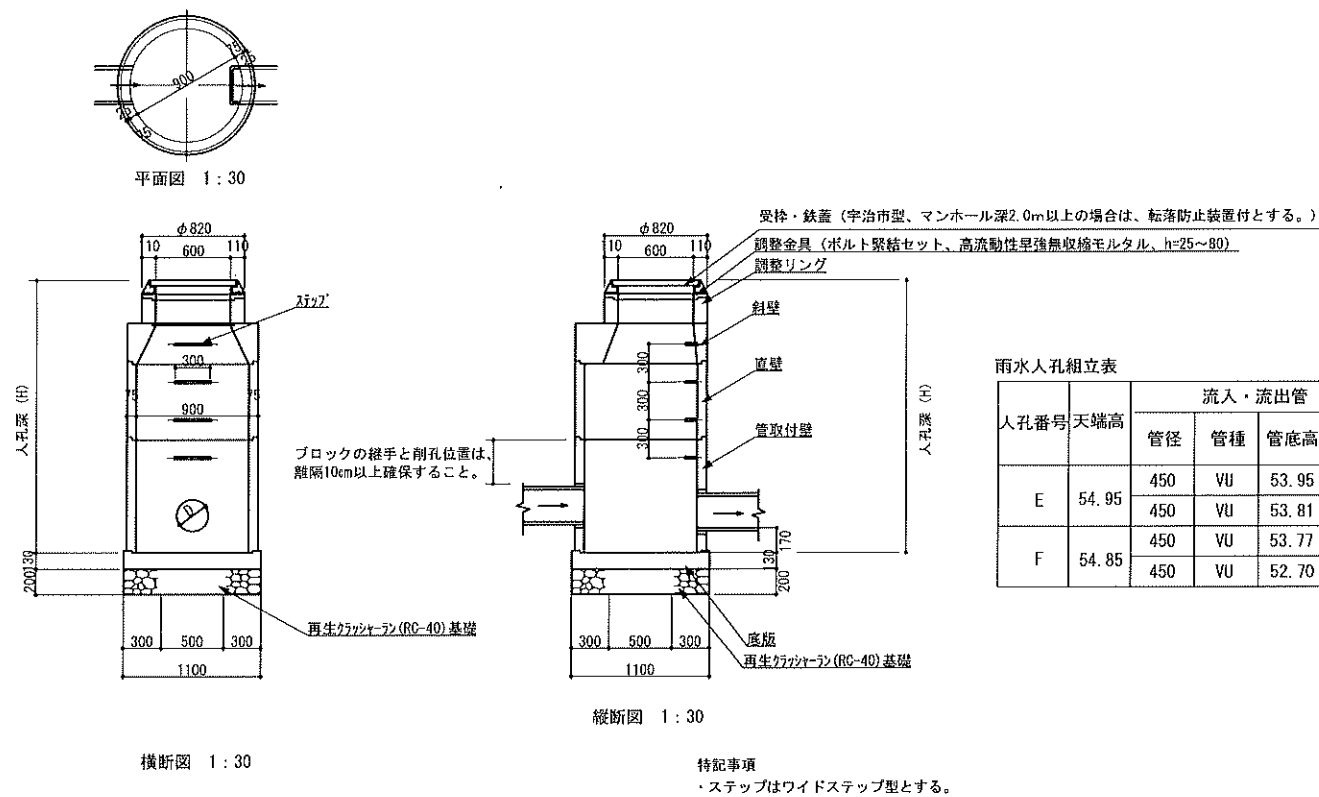


雨水人孔組立表

人孔番号	天端高	流入・流出管			底版			管取付壁 M1B							直壁 M1S						斜壁 M1T			調整リング MR				調整金具		受枠・鉄蓋	転落防止装置	耐摩耗板 t=20mm	備 考
		管径	管種	管底高	P	PF	PB	60	90	120	150	180	SC	SF	30	60	90	120	150	180	TP	30	45	60	5	10	15	20	25	45			
E	54.95	450	VU	53.95		1			1												1					1			1			—	H=1.310
		450	VU	53.81																						1							
F	54.85	450	VU	53.77		1						1									1					2			1	1	1	φ900	H=2.320
		450	VU	52.70																													


土留め工（参考）

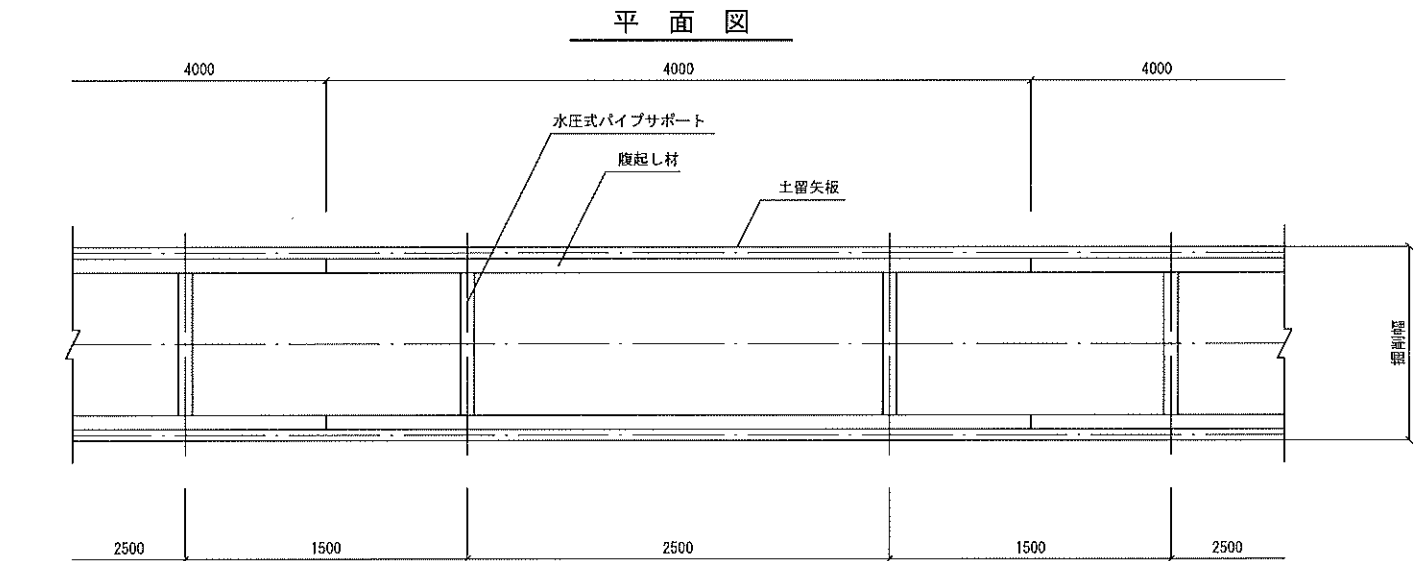

矢板長 (m)		掘削深H (m)	矢板厚 (cm)	支保工	最大腹起し間隔 (m)				腹起し材 (cm)
					H1	H2	H3	H4	
1.50		H≤1.30	4	1段	0.50			0.80	7.5
2.00		1.50≤H≤1.80			0.50			1.30	
2.50		1.80<H≤2.00			0.70			1.30	
2.50		2.00<H≤2.30		2段	0.50	0.80		1.00	
3.00		2.30<H≤2.80			0.80	1.00		1.00	
3.50		2.80<H≤3.30			0.85	1.20		1.25	
4.00		3.30<H≤3.50			0.85	1.40		1.25	
4.00		3.50<H≤3.80		3段	0.80	1.00	1.00	1.00	

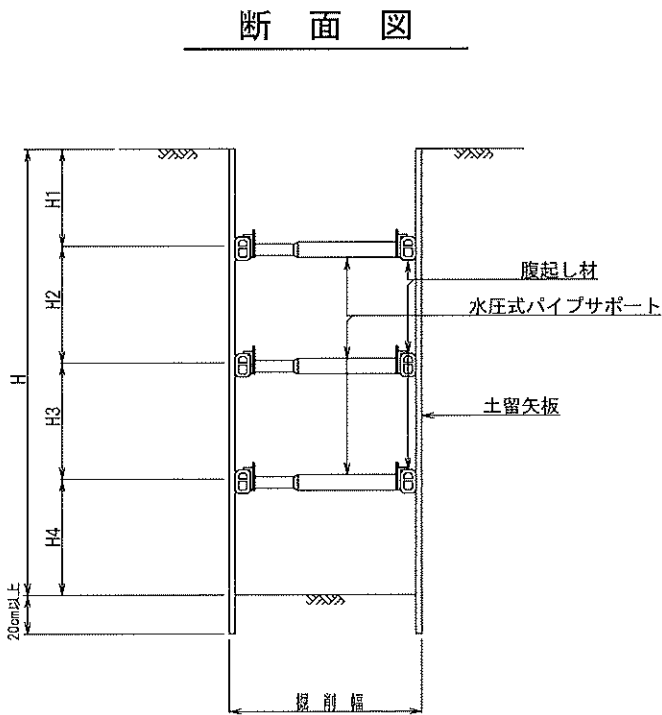


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-8			
縮尺	図示(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号		47 業ノ中 36		

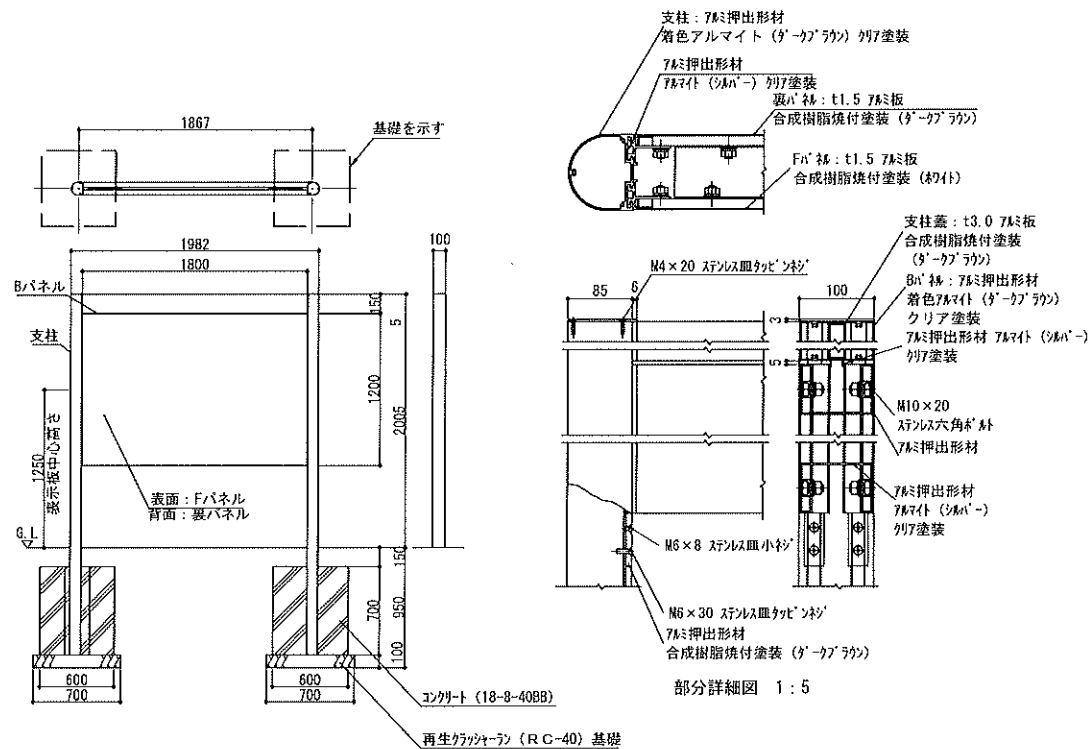

支柱 : アルミ押出形材、着色アルマイト (ダークブラウン) クリア塗装
Bパネル : アルミ押出形材、着色アルマイト (ダークブラウン) クリア塗装
Fパネル : t1.5 アルミ板、合成樹脂焼付塗装 (ホワイト)
裏パネル : t1.5 アルミ板、合成樹脂焼付塗装 (ダークブラウン)


※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
※表示内容は、既設案内板と同等の内容とする。
(詳細は監督員の指示による。)
※ (一社) 日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。

転落防止柵

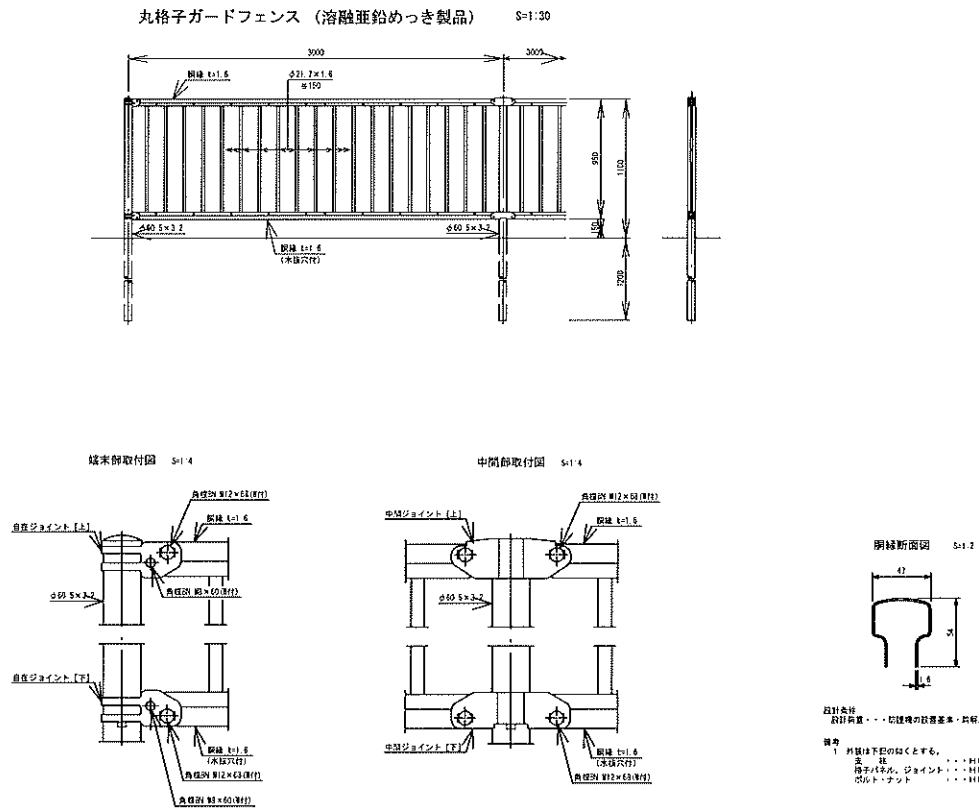


工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-9			
縮尺	図示 (A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 表ノ中 37			


擬石階段手すり-2, 3

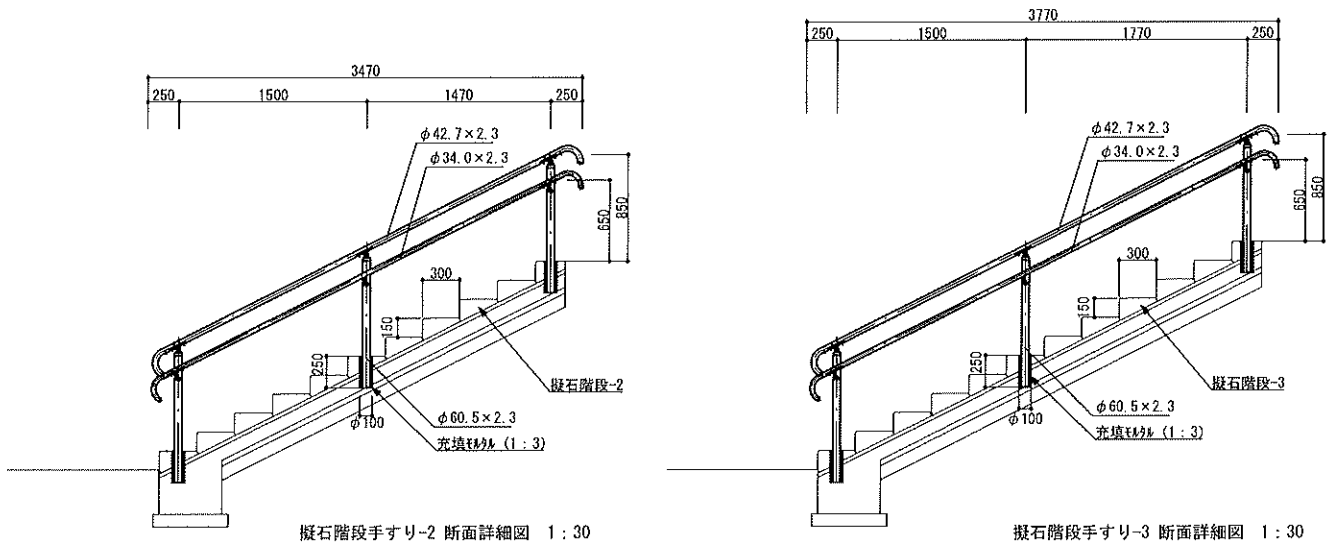

階段手すり-3

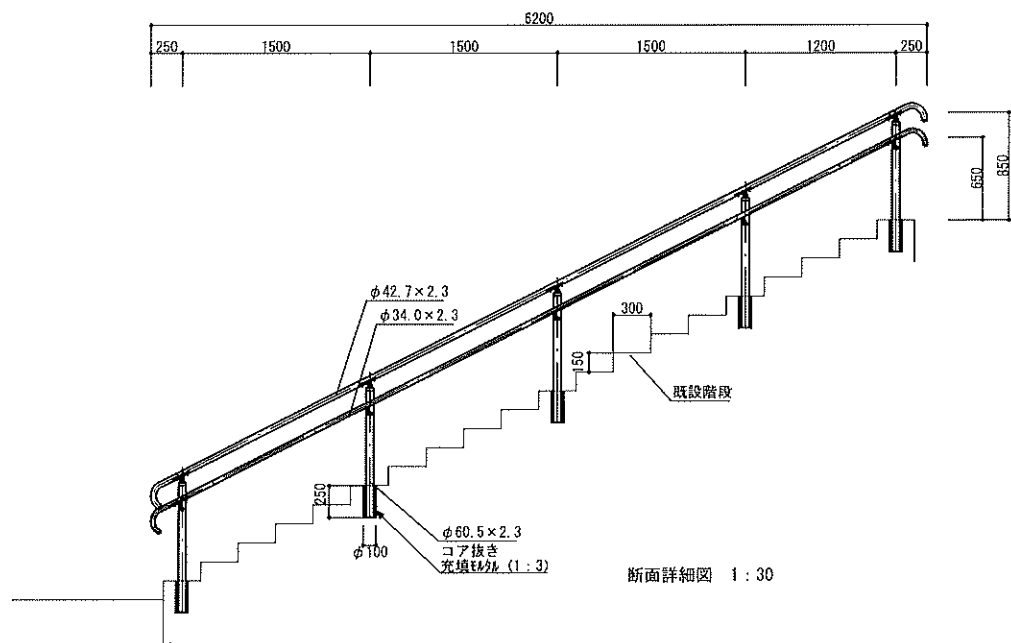


擬石階段-2, 3

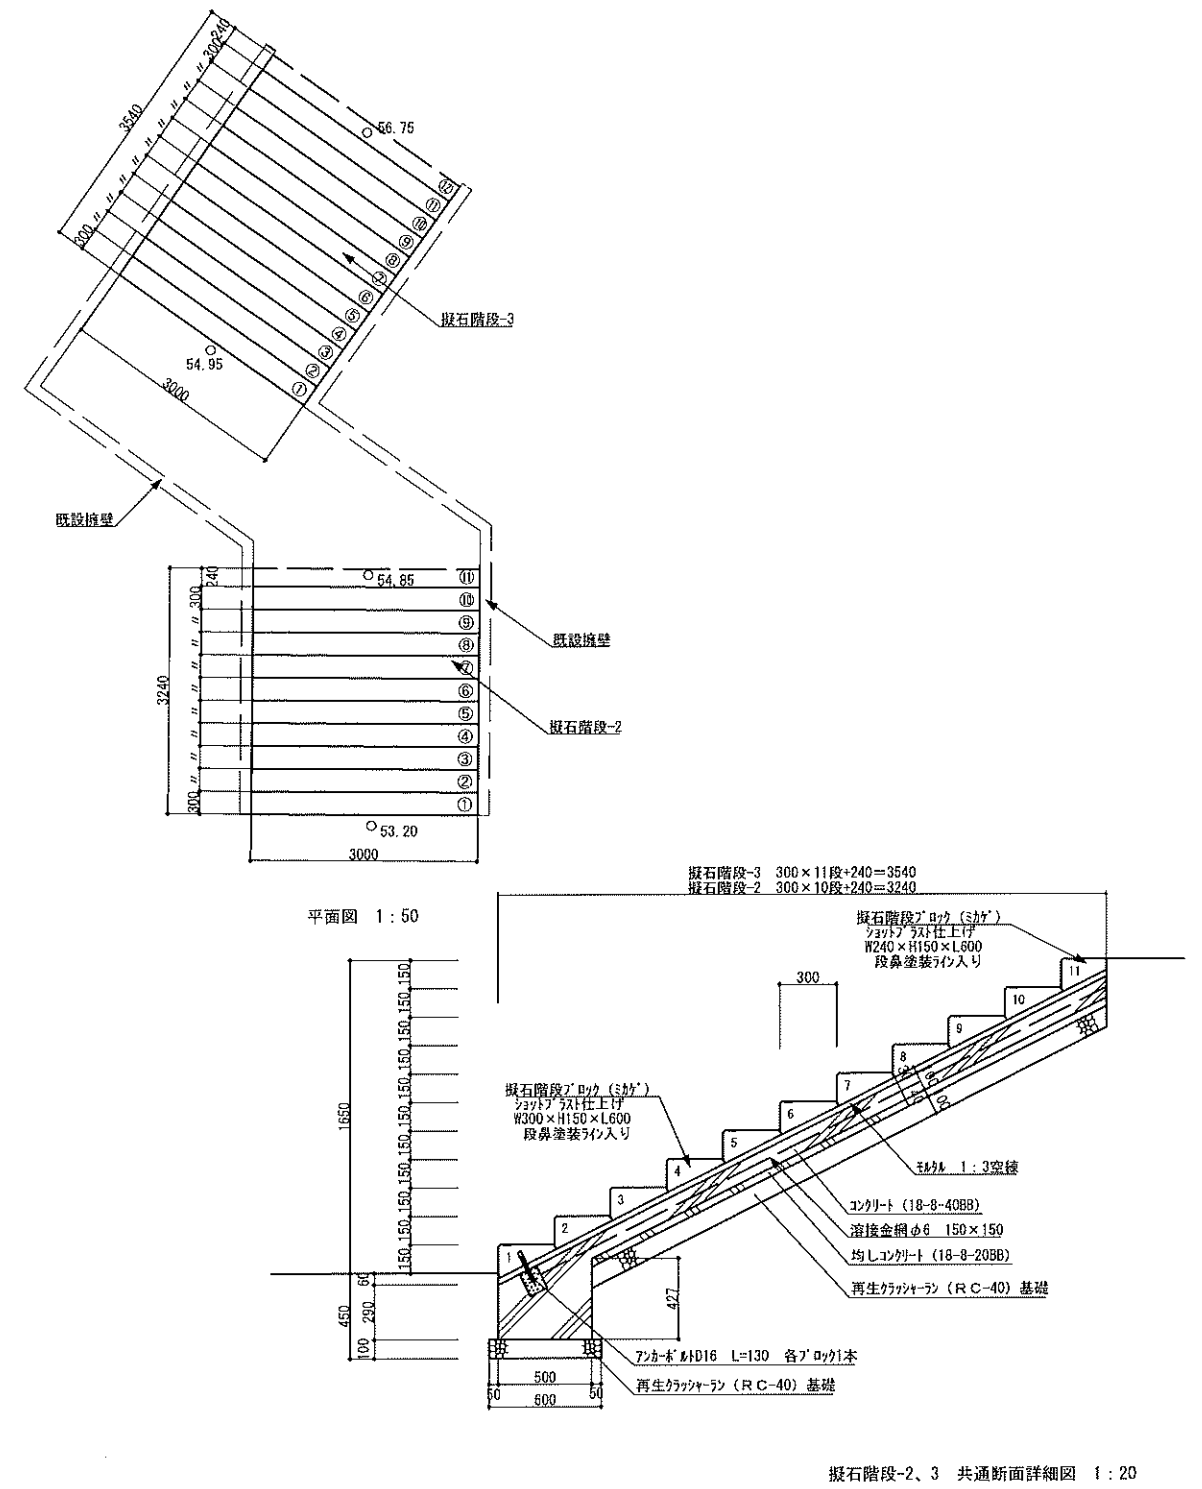


工種	令和7年度
起工番号	黄補7-1
工事名	黄檗公園園路改修工事(その4)
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1
図面種別	詳細図-10
縮尺	図示(A3)
課長	照査
設計	製図
監製	監製
図面追次番号	47 葉ノ中 38


階段手すり-4

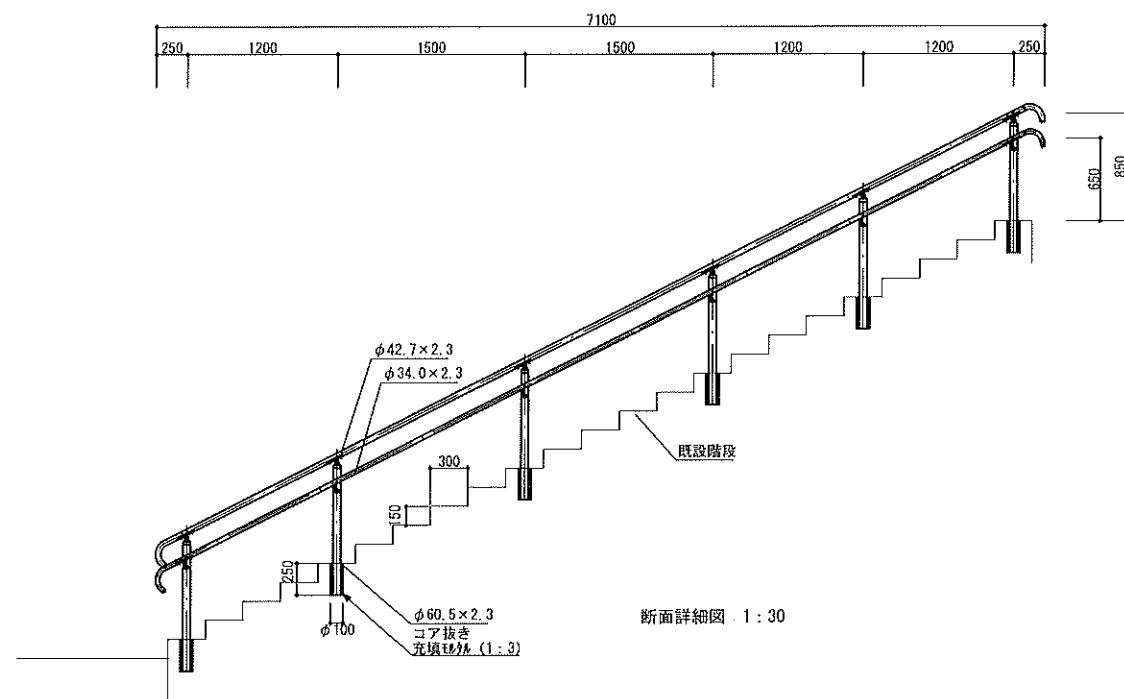

コンクリート階段手すり-1,2

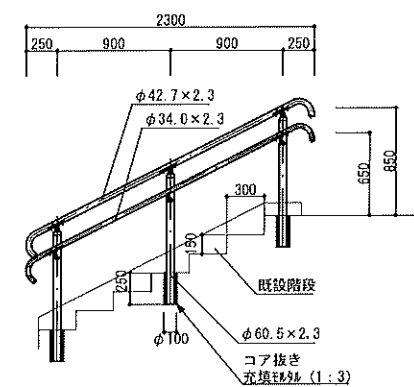


コンクリート階段手すり-1 断面詳細図 1:30

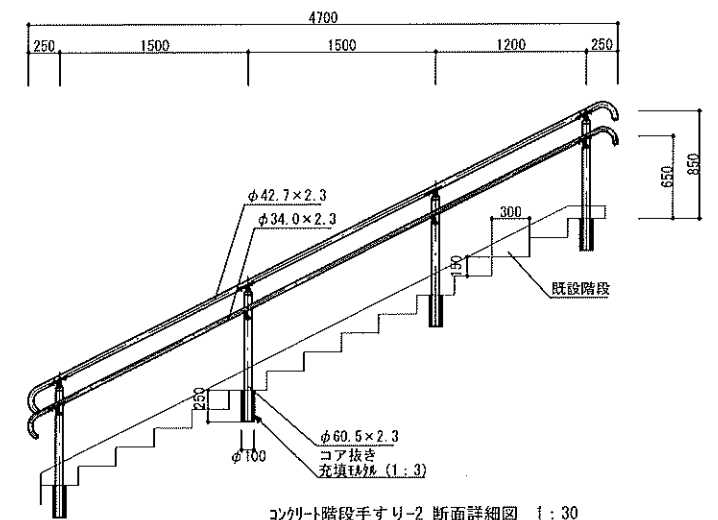


コンクリート階段手すり-2 断面詳細図 1:30

コンクリート階段手すり-3,4

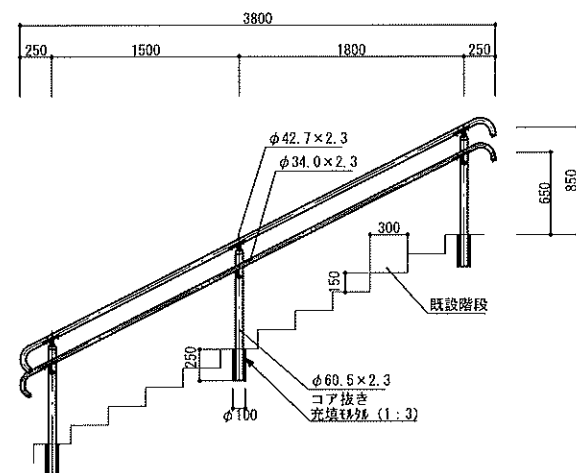


コンクリート階段手すり-3 断面詳細図 1:30

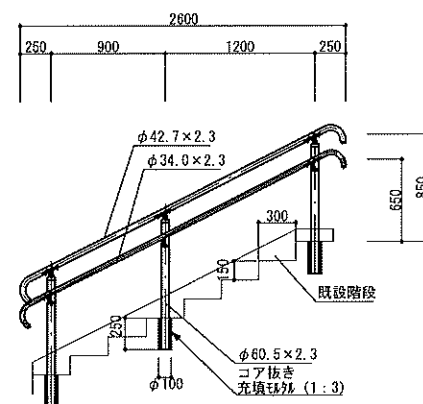

コンクリート階段手すり-4 断面詳細図 1:30

ペンチ(背なし)設置工


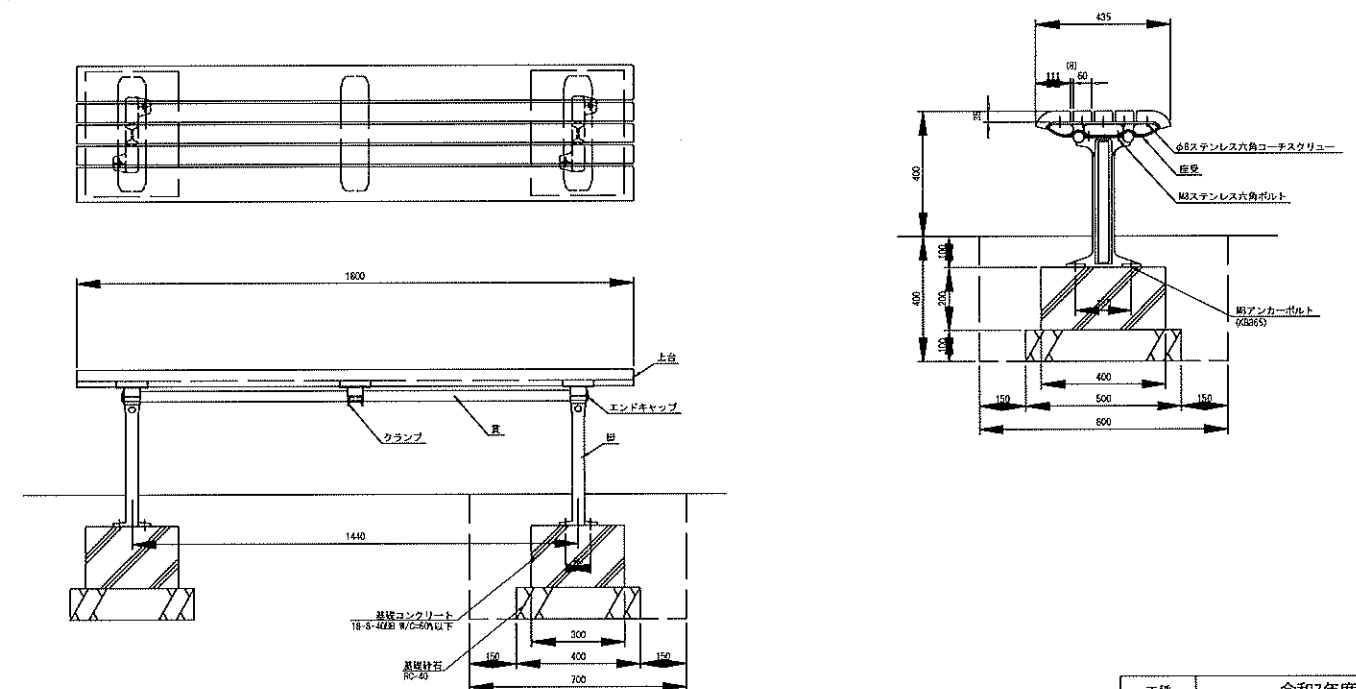


上台 : REKWOOD (レッド)
座受 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレイッシュブラック)
員 : φ34アルミ押出型材 アルミ口仕上 (ブラック)
樹脂エンドキャップ付 (ブラック)
クランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレイッシュブラック)
脚 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グレイッシュブラック)
質量 : 48kg



※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
 ※(社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
 ※(社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

工種	令和7年度			
起工番号	黄幡7-1			
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ丘三番割25-1			
図面種別	詳細図-11			
縮尺	図示(A3)			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 真
図面追記番号	47 葉ノ中 39			


水飲み場設置工

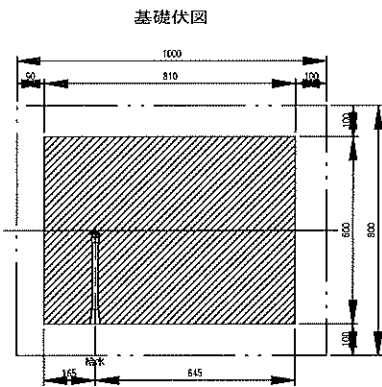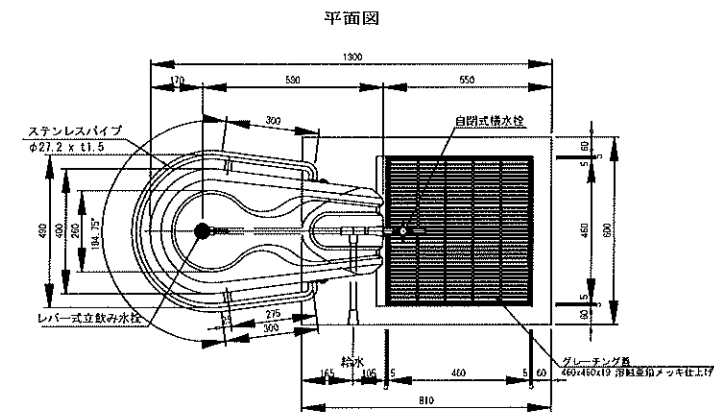

- 仕様
- ・グレーチングは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
 - ・ステンレス部は、#400バフ仕上げとする。
 - ・ポルト類は、亜鉛メッキとする。
 - ・排水方向は、打ち合せの上、決定するものとする。
 - ・本製品は、(社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。

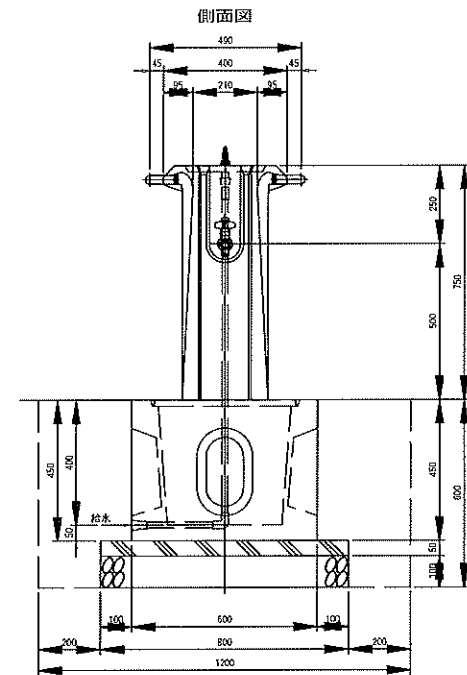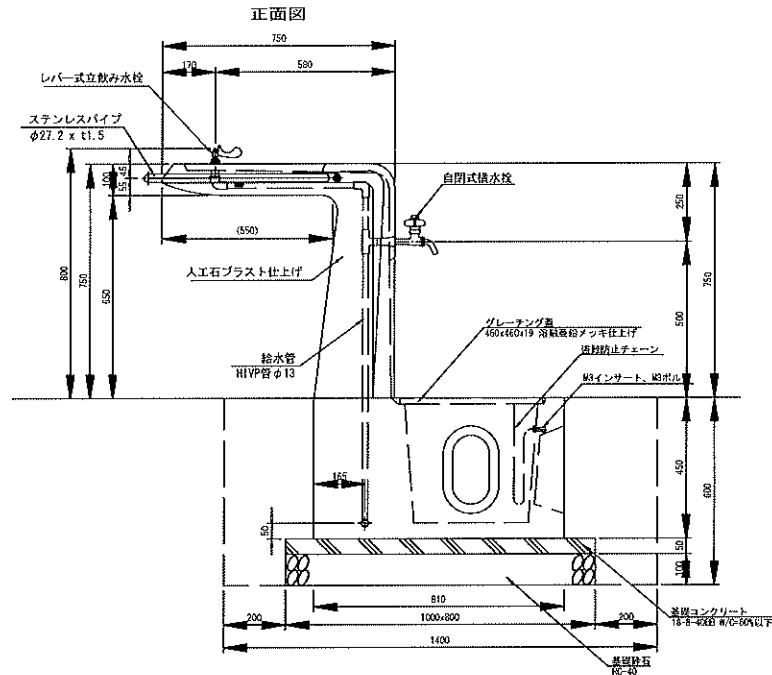


給水管

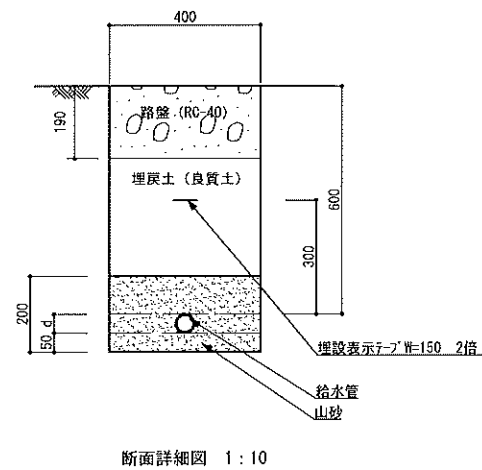


口径	d
20A	26
30A	38
40A	48
50A	60


止水栓(20A, 40A)

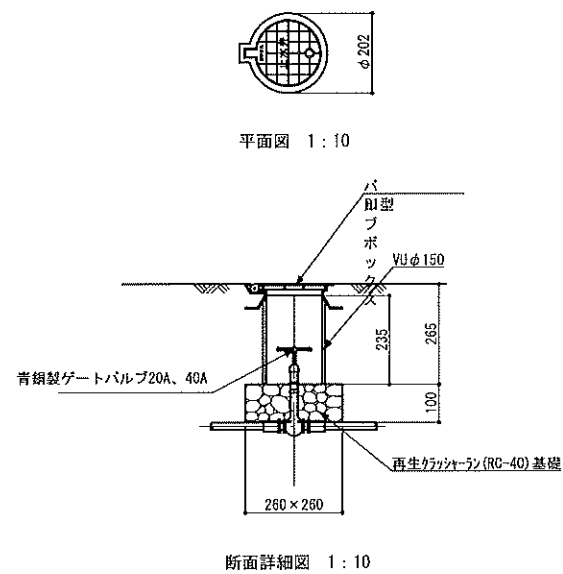

散水栓

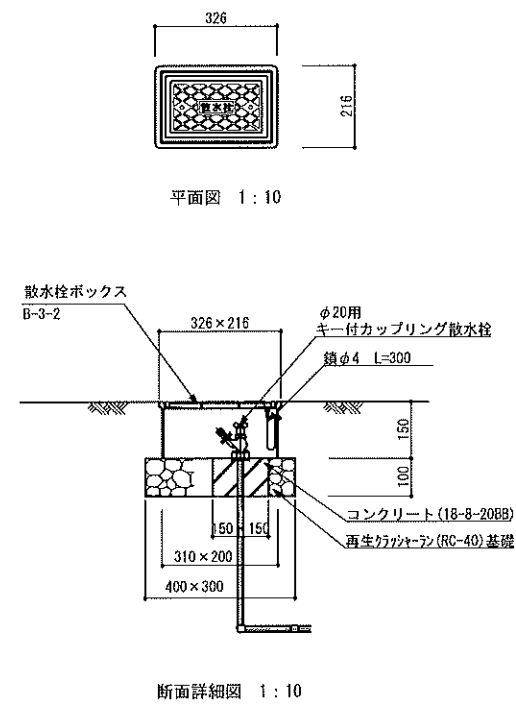

インターロッキング工

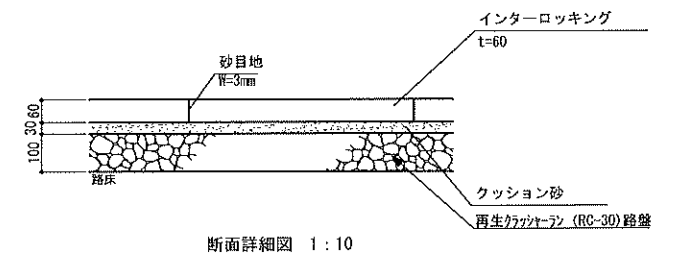

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄鰐公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-12			
縮尺	図示(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 40			

照明灯撤去

灯具撤去(12kg)
本体:鋼製

鋼製ポール撤去(79kg)

STK 400
φ89.1×t2.5

Φ139.8×t3.5
STK 400

コンクリート撤去(無筋)

断面詳細図 1:30

ハンドホール撤去

平面図 1:30

断面詳細図 1:30

コンクリート撤去(有筋)
本体重量(960kg)

鉄蓋撤去(38kg)

電線撤去、電線管撤去

断面詳細図 1:30

	埋設本数	埋設深さ	床掘幅(W)
a	1本	0.6m	430
b	2本	0.6m	450
c	3本	0.6m	490
d	4本	0.6m	520
e	5本	0.6m	550
f	7本	0.6m	550
g	8本	0.6m	550
h	10本	0.6m	550

電線	単位重量	電線	単位重量
CV14sq-2c	0.435kg/m	CVV2sq-2c	0.125kg/m
CV14sq-3c	0.595	CVV2sq-4c	0.180
CV22sq-3c	0.860	CVV3.5sq-2c	0.165
CV3.5sq-2c	0.165		
CV38sq-3c	1.410	電線管	
CV5.5sq-2c	0.235	FEP30	0.20
CV5.5sq-3c	0.300	FEP50	0.40
CV 8sq-2c	0.300	FEP80	0.80
CV 8sq-3c	0.395		

ハンドホール-A, B

平面図 1:20

断面詳細図 1:20

鉄蓋

PCハンドホール 900×900×900
国土交通省型番 H2-9

鉄外 1:3

再生グラツェン(RC-40)基礎

鉄蓋仕様	記号	耐荷重
ハンドホール-A		2t耐重
ハンドホール-B		8t耐重
ハンドホール-C		25t耐重

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄桒公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-13			
縮尺	図示(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号		47 葉ノ中 41		

既設配線・配管リスト

ルート名	撤去線種	撤去電線管 (FEP)	撤去延長		系統	ルート名	撤去線種	撤去電線管 (FEP)	撤去延長		系統	ルート名	撤去線種	撤去電線管 (FEP)	撤去延長		系統							
C 撤去済 ①	GV38sq-3c	50	28.0	m	スタンド本部席クーラ	撤去済 ①	CV14sq-3c	80	10.0	m	外灯	撤去済 ①	GVV3.5sq-2c	—	102.1	m	スピーカー	撤去済 ①	GV8sq-3c	—60= 存置	34.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	28.0	m	外灯		CV14sq-3c	—	10.0	m	外灯		CVV-2sq-2c	—	102.1	m	インターホン		CV8sq-2c	—60= 存置	34.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	28.0	m	外灯		CV5.5sq-2c	30	10.0	m	更衣室		CVV-2sq-2c	—	102.1	m	便所(駐車場)制御		GVV3.5sq-2c	—80= 存置	34.0	m	スピーカー	
	CV14sq-3c	50	28.0	m	便所(ライトスタンド)横		CVV3.5sq-2c	30	10.0	m	スピーカー		CVV-2sq-2c	—	102.1	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CVV-2sq-2c	—80= 存置	34.0	m	噴水制御	
	CV3.5sq-2c	50	28.0	m	便所浄化槽(ライトスタンド)横		CVV-2sq-2c	30	10.0	m	噴水制御		GVV-2sq-4c	—	102.1	m	身障者用トイレ		—	—50= 存置	34.0	m	ITV	
e 撤去済 ②	GV38sq-3c	50	34.0	m	スタンド本部席クーラ	撤去済 ②	CVV-2sq-2c	30	10.0	m	インターホン	撤去済 ②	GVV-2sq-2c	—	102.1	m	噴水制御	撤去済 ②	GV8sq-2c	—80= 存置	18.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	34.0	m	外灯		CVV-2sq-2c	30	10.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CVV3.5sq-2c	—80= 存置	40.0	m	スピーカー		CV8sq-3c	30	24.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	34.0	m	外灯		—	80	10.0	m	テニスコート		CV14sq-3c	—80= 存置	35.0	m	外灯		CVV-2sq-2c	30	24.0	m	噴水制御	
	CV14sq-3c	50	34.0	m	便所(ライトスタンド)横		CVV-2sq-2c	30	10.0	m	ITV		GVV3.5sq-2c	—80= 存置	35.0	m	スピーカー		CV8sq-3c	—80= 存置	6.0	m	外灯	
	CV3.5sq-2c	50	34.0	m	便所浄化槽(ライトスタンド)横		CV22sq-3c	60	4.0	m	便所(駐車場)浄化槽		CV14sq-3c	—80= 存置	36.0	m	外灯		CVV-2sq-2c	—80= 存置	6.0	m	噴水制御	
e 撤去済 ③	CVV3.5sq-2c	30	34.0	m	スピーカー	撤去済 ③	CVV-2sq-4c	30	12.0	m	身障者用トイレ	撤去済 ③	CV14sq-3c	—80= 存置	36.0	m	外灯	撤去済 ③	e	CV22sq-3c	50	29.0	m	便所(駐車場)更衣室
	—	50	34.0	m	ITV		CVV-2sq-2c	30	12.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CVV3.5sq-2c	—80= 存置	36.0	m	スピーカー		CV22sq-3c	50	29.0	m	便所(駐車場)更衣室	
	GV38sq-3c	50	38.0	m	スタンド本部席クーラ		CV14sq-3c	80	14.5	m	外灯		CV14sq-3c	—80= 存置	36.0	m	外灯		CV14sq-2c	50	29.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	38.0	m	外灯		CV14sq-3c	—	14.5	m	外灯		CVV3.5sq-2c	—80= 存置	36.0	m	スピーカー		CV14sq-3c	80	29.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	38.0	m	外灯		CV5.5sq-2c	30	14.5	m	更衣室		CV14sq-3c	—80= 存置	36.0	m	外灯		CV14sq-3c	—	80	29.0	m	テニスコート
d 撤去済 ④	CVV-2sq-2c	30	38.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御	撤去済 ④	CVV3.5sq-2c	30	14.5	m	スピーカー	撤去済 ④	CV14sq-3c	80	36.0	m	外灯	撤去済 ④	e	CV22sq-3c	50	10.0	m	便所(駐車場)更衣室
	CVV3.5sq-2c	30	38.0	m	スピーカー		CVV-2sq-4c	30	14.5	m	身障者用トイレ		CV14sq-3c	—80= 存置	33.0	m	外灯		CV5.5sq-2c	50	10.0	m	便所(駐車場)更衣室	
	—	50	38.0	m	ITV		CVV-2sq-2c	30	14.5	m	インターホン		CV14sq-3c	—80= 存置	33.0	m	外灯		CV22sq-3c	50	10.0	m	便所(駐車場)更衣室	
	GV5.5sq-3c	50	32.5	m	外灯		CVV-2sq-2c	30	14.5	m	便所(駐車場)制御		CV14sq-3c	—80= 存置	33.0	m	外灯		CV14sq-2c	80	10.0	m	外灯	
	CVV-2sq-2c	30	32.5	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CVV-2sq-2c	30	14.5	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CV8sq-2c	30	24.0	m	フロライト		CV14sq-3c	80	10.0	m	外灯	
d 撤去済 ⑤	CVV3.5sq-2c	30	32.5	m	スピーカー	撤去済 ⑤	CVV-2sq-2c	30	14.5	m	テニスコート	撤去済 ⑤	CV22sq-3c	50	42.0	m	便所(駐車場)更衣室	撤去済 ⑤	e	CV22sq-3c	50	10.0	m	便所(駐車場)更衣室
	—	50	32.5	m	ITV		—	50	14.5	m	ITV		CV5.5sq-2c	50	42.0	m	便所(駐車場)更衣室		CV14sq-2c	80	10.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	40.0	m	外灯		CV5.5sq-2c	30	16.0	m	更衣室		CV22sq-3c	50	42.0	m	便所(駐車場)更衣室		CV14sq-3c	80	10.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	40.0	m	外灯		CV14sq-3c	80	16.0	m	テニスコート		CV14sq-2c	80	42.0	m	外灯		—	80	10.0	m	テニスコート	
	CVV-2sq-2c	30	40.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CV14sq-3c	—	38.6	m	外灯		CV14sq-3c	—	42.0	m	外灯		—	50	10.0	m	ITV	
d 撤去済 ⑥	CVV3.5sq-2c	30	40.0	m	スピーカー	撤去済 ⑥	CV14sq-3c	80	38.6	m	外灯	撤去済 ⑥	CVV3.5sq-2c	30	42.0	m	スピーカー	撤去済 ⑥	CV38sq-3c	—40.5= 存置	40.5	m	ポンプ操作盤	
	—	50	40.0	m	ITV		CV14sq-3c	—	38.6	m	外灯		CVV-2sq-2c	30	42.0	m	噴水制御		CV8sq-2c	—33.0= 存置	33.0	m	外灯	
	CV5.5sq-3c	50	34.5	m	外灯		CVV3.5sq-2c	30	38.6	m	スピーカー		—	80	42.0	m	テニスコート		CVV-2sq-2c	—21.0= 存置	21.0	m	噴水制御	
	CV5.5sq-3c	50	34.5	m	外灯		CVV-2sq-4c	30	38.6	m	身障者用トイレ		—	50	42.0	m	ITV		—	—	—	—	m	NTT引込
	CVV-2sq-2c	30	34.5	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CVV-2sq-2c	30	38.6	m	インターホン		CV22sq-3c	50	32.0	m	便所(駐車場)更衣室		CV22sq-3c	50	10.0	m	便所(駐車場)更衣室	
e 撤去済 ⑦	CVV3.5sq-2c	30	34.5	m	スピーカー	撤去済 ⑦	CVV-2sq-2c	30	38.6	m	便所(駐車場)制御	撤去済 ⑦	CV22sq-3c	50	32.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御	撤去済 ⑦	e	DV2.6mm-2C	80	10.0	m	外灯(架空電線)
	—	50	34.5	m	ITV		CVV-2sq-2c	30	38.6	m	噴水制御		CV14sq-2c	80	32.0	m	便所(駐車場)更衣室		CEE5sq-4c.E2sq	—80= 存置	23.7	m	Z1 園路照明	
	CV5.5sq-3c	50	37.0	m	外灯		—	50	38.6	m	ITV		CV14sq-3c	80	32.0	m	外灯		CEE5sq-2c	—80= 存置	23.7	m	Z2 園内放送	
	CV5.5sq-3c	50	37.0	m	外灯		CV14sq-3c	80	38.6	m	外灯		CV14sq-3c	80	32.0	m	外灯		CEE8.0sq-4c.E2sq	—80= 存置	23.7	m	Z4 駐車場照明	
	CVV-2sq-2c	30	37.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CV14sq-3c	—	38.6	m	外灯		CV14sq-3c	80	32.0	m	外灯		CV38sq-3c	—PE-54	9.0	m	引込線 3φ3W	
d 撤去済 ⑧	CVV3.5sq-2c	30	37.0	m	スピーカー	撤去済 ⑧	CVV3.5sq-2c	30	38.6	m	スピーカー	撤去済 ⑧	CV14sq-3c	80	32.0	m	外灯	撤去済 ⑧	(A)	CV100sq-3c	—PE-62	9.0	m	引込線 1φ3W
	—	50	37.0	m	ITV		CVV-2sq-4c	30	38.6	m	身障者用トイレ		CVV3.5sq-2c	30	32.0	m	スピーカー		CV38sq-3c	—60= 存置	13.0	m	スタンド本部席クーラ	
	CVV-2sq-2c	30	37.0	m	インターホン		CVV-2sq-2c	30	38.6	m	インターホン		CVV-2sq-2c	30	32.0	m	噴水制御		CV38sq-3c	—60= 存置	13.0	m	スタンド本部席クーラ	
	—	50	37.0	m	ITV		CVV-2sq-2c	30	38.6	m	便所(駐車場)制御		—	80	32.0	m	テニスコート		CV38sq-3c	—664 存置	2.0	m	スタンド本部席クーラ	
	CVV3.5sq-2c	30	37.0	m	スピーカー		CVV-2sq-2c	30	38.6	m	便所(ライトスタンド)横)制御		—	50	32.0	m	ITV		CV38sq-3c	—664 存置	2.0	m	スタンド本部席クーラ	
e 撤去済 ⑨	CVV-2sq-2c	30	37.0	m	インターホン	撤去済 ⑨	CVV-2sq-2c	30	38.6	m	噴水制御	撤去済 ⑨	CV22sq-3c	50	29.5	m	便所(駐車場)更衣室	撤去済 ⑨	(C)	CVV-2sq-2c	—80= 存置	24.0	m	インターホン
	—	50	37.0	m	ITV		—	50	38.6	m	ITV		CV5.5sq-2c	50	29.5	m	便所(駐車場)更衣室		GV14sq-3c	—60= 存置	8.0	m	便所(ライトスタンド)横	
	CV14sq-3c	80	35.0	m	外灯		—	50	38.6	m	ITV		CV22sq-3c	50	29.5	m	便所(駐車場)更衣室		CV3.5sq-2c	—60= 存置	10.0	m	便所浄化槽(ライトスタンド)横	
	CV14sq-3c	80	35.0	m	外灯		CV14sq-3c	50	7.0	m	外灯		CV14sq-2c	80	29.5	m	外灯		CVV-2sq-2c	—30= 存置	8.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御	
	CV22sq-3c	50	35.0	m	便所(駐車場)		CVV3.5sq-2c	30	7.0	m	スピーカー		CV14sq-3c	80	29.5	m	外灯		—	—	—	—	—	—
撤去済 ⑩	CV5.5sq-2c	30	35.0	m	更衣室	撤去済 ⑩	CVV-2sq-2c	30	7.0	m	便所(駐車場)制御	撤去済 ⑩	CVV3.5sq-2c	30	29.5	m	スピーカー	撤去済 ⑩	(D)	CV38sq-3c	—PE-54	9.0	m	引込線 3φ3W
	CVV3.5sq-2c	30	35.0	m	スピーカー		CVV-2sq-2c	30	7.0	m	便所(ライトスタンド)横)制御		CVV3.5sq-2c	30	29.5	m	スピーカー		CV100sq-3c	—PE-62	9.0	m	引込線 1φ3W	
	CVV-2sq-2c	30	35.0	m	噴水制御		CVV-2sq-4c	30																

撤去配線系統図（参考）

ルート名	線種	電柱管 (FEP)	系統
③	CV5.5sq-3c	50	外灯
	CV5.5sq-3c		外灯
	CVV-2sq-2c	30	復旧(ラッシュ・様)制御
	CVV-2sq-2c	30	インターネット
	CVV3.5sq-2c	30	スピーカー
	—	50	ITV

機種名	機種	電圧管 (FEP)	系統
②	CV5.5sq-3c	50	外灯
	CV5.5sq-3c		外灯
	CVV-2sq-2c	30	探照(ライトスタンド)制御
	CVV-2sq-2c	30	インターホム
	CVV3.5sq-2c	30	スピーカー
	—	50	HTV

ルータ名	線種	電圧番 (FEP)	系統
⑤	CVS5sq-3c	50	外灯
	CVS5sq-3c		外灯
	CVV-2sq-2c	30	便所(トイレット)給湯
	CVV3sq-2c	30	2c-h-
	--	50	ITV

ユニット名	機種	電圧管 (FEP)	系統
⑤	CVS 5sq-3c	50	外灯
	CVS 5sq-3c		外灯
	CVV-2sq-2c	30	便所(ラベスタンド)制御
	CVV3.5sq-2c	30	スピーカー
	—	50	ITV

品名	機種	規格書 (FEP)	系統
⑤	CV55sq-3c	50	外灯
	CV55sq-3c		外灯
	CVV-2sq-2c	30	機内(ラジスタ)制御
	CVV3.5sq-2c	30	LEDカー
	—	50	PIV

ルータ名	機種	番付 (FIP)	系統
③	CV38sq-3c	50	スタンダード庫カーラー
	CV5.5sq-3c	50	外灯
	CV5.5sq-3c		外灯
	CVV-2sq-2c	30	便所(ライトスリム)制御
	CVV3.5sq-2c	30	LED-カ-
	—	50	ITV

ルート名	線種	遮線管 (FEP)	系統
⑤	CVJ89q-3a	50	ポンプ操作盤

儿一ト名	機種	電線管	系統
①	CV60sq-3c	FE-54	引込線 3φ3W

車種	車種記号 (EEP)	系統
CV22sq-3c	50	便所(駐車場)更衣室
CV55sq-2c	50	便所(駐車場)更衣室
CV22sq-3b	50	便所(駐車場)更衣室
CV14sq-2c	80	外灯
CV14sq-3a	80	外灯
	80	テニスコート
	50	ITV

ルート名	経理	遅延率 (FEP)	系統
②	GV22sq-3c	50	便所(駐車場)更衣室
	GV5.5sq-2c		
	GV22sq-3c	50	便所(駐車場)更衣室
	GV14sq-2c		
	GV14sq-3c	80	外灯
	GV14sq-3c		外灯
		80	テニスコート
		50	PTV

ルート名	機種	電線管 (FEP)	系統
②	CV138q-3c	50	スタンド本部席ケーブル
	CV55sq-3c	50	外灯
	CV55sq-3c		外灯
	CV14sq-3c	50	便所(ライトスタンド)鏡
	CV35sq-2c		便所浄化槽(ライトスタンド)鏡
	CVV35sq-2c	30	スピーカー
	—	50	ITV

ルート名	線種	添設管 (FEP)	系統
①	CV18sq-3c	50	スダン本部専用ター
	CV5.8sq-3c	50	外灯
	CV5.5sq-3c		外灯
	CV3.8sq-2c	50	便所(ライトスダン)換
	CV38sq-3c		スダン本部専用ター

ポート名	線種	電線管 (FEP)	系統
③3	CE55sq-4c E2sq	既設50	廊路照明
	CE55sq-4c E2sq		廊路照明
	—φ—	既設30	
	—φ—	既設30	
	—φ—	既設50	

K13

ルート名	線種	電柱管 (FEP)	系統
⑤5	CE5.5sq-4c,E2sq	鋼設30	道路照明
		鋼設30	

[illegible]

ルート名	機種	帯域幅 (FEP)	系統
(A)	CV38sq-3c	50	スタンド本部席クレー
	CV38sq-3c	50	スタンド本部席クレー

ルート名	線種	電線管	系統
(B)	CV38sq-3c	G54	スラット本部床クーラー
	CV38sq-3c	G54	スラット本部床クーラー

ルート名	線種	電線管 (FEP)	系統
(C)	CVV-2sq-2c	30	インターホン

ルート名	機種	電機管 (FEP)	系統
(D)	CV14sq-3c	50	便所(ウイスタン)機
	CV3.5sq-2c		便所浄化槽(ウイスタン)機
	CVV-2sq-2c	30	便所(ウイスタン)機射出

ルート名	機種	遊技台 (FEP)	系統
15	CV5.5sq-2c	30	更衣室
	—	80	デパート


[illegible]

ルート名	総理	乗客数 (FEP)	系統
②	GW-35q-2c	30	SE-1号
	GW-25q-2c	30	インターン
	GVV-25q-2c	30	便所(駐車場)制御
	GVV-25q-2c	30	便所(トイレ外)制御
	GVV-25q-4c	30	身障者用トイレ
	GVV-25q-2c	30	洪水制御

ルート名	線種	乗降人員 (人/日)	系統
⑫	GV22sq-2c	50	便所(駐車場)更衣室
	GV5.5sq-2c		
	GV22sq-2c	50	便所(駐車場)更衣室
	GV14sq-2c		
	GV14sq-3c	60	外灯
	GV14sq-3c		
	GVV3.6sq-2c	50	スピーカー
	GVV-2sq-2c		洪水制御
	—	50	エスコート
	—	50	ITV

ルータ名	接続	接続先 (FEP)	系統
②	CV22sq-3c	50	便所(駐車場)更衣室
	CV55sq-2c		
	CV25sq-3c	50	便所(駐車場)更衣室
	CV14sq-2c		
	CV14sq-3c	50	外灯
	CV14sq-3c		外灯
	CV37sq-2c	2ビ-5	
	GVV-2sq-2c	噴水制御	
	—	60	テニスコート
—	50	ITV	

ルート名	機種	機器容量 (FEP)	系統
④	CV22g-3c	50	便所(駐車場)更衣室
	CV55g-2c		
	CV22g-3c	50	便所(駐車場)更衣室
	CV14g-2c		
	CV14g-3c	60	外灯
	CV14g-3c		
	CVQ35g-2c	60	LED点灯
	CVV-2sq-2c		
	--	60	ゴミ箱
	--	60	TV

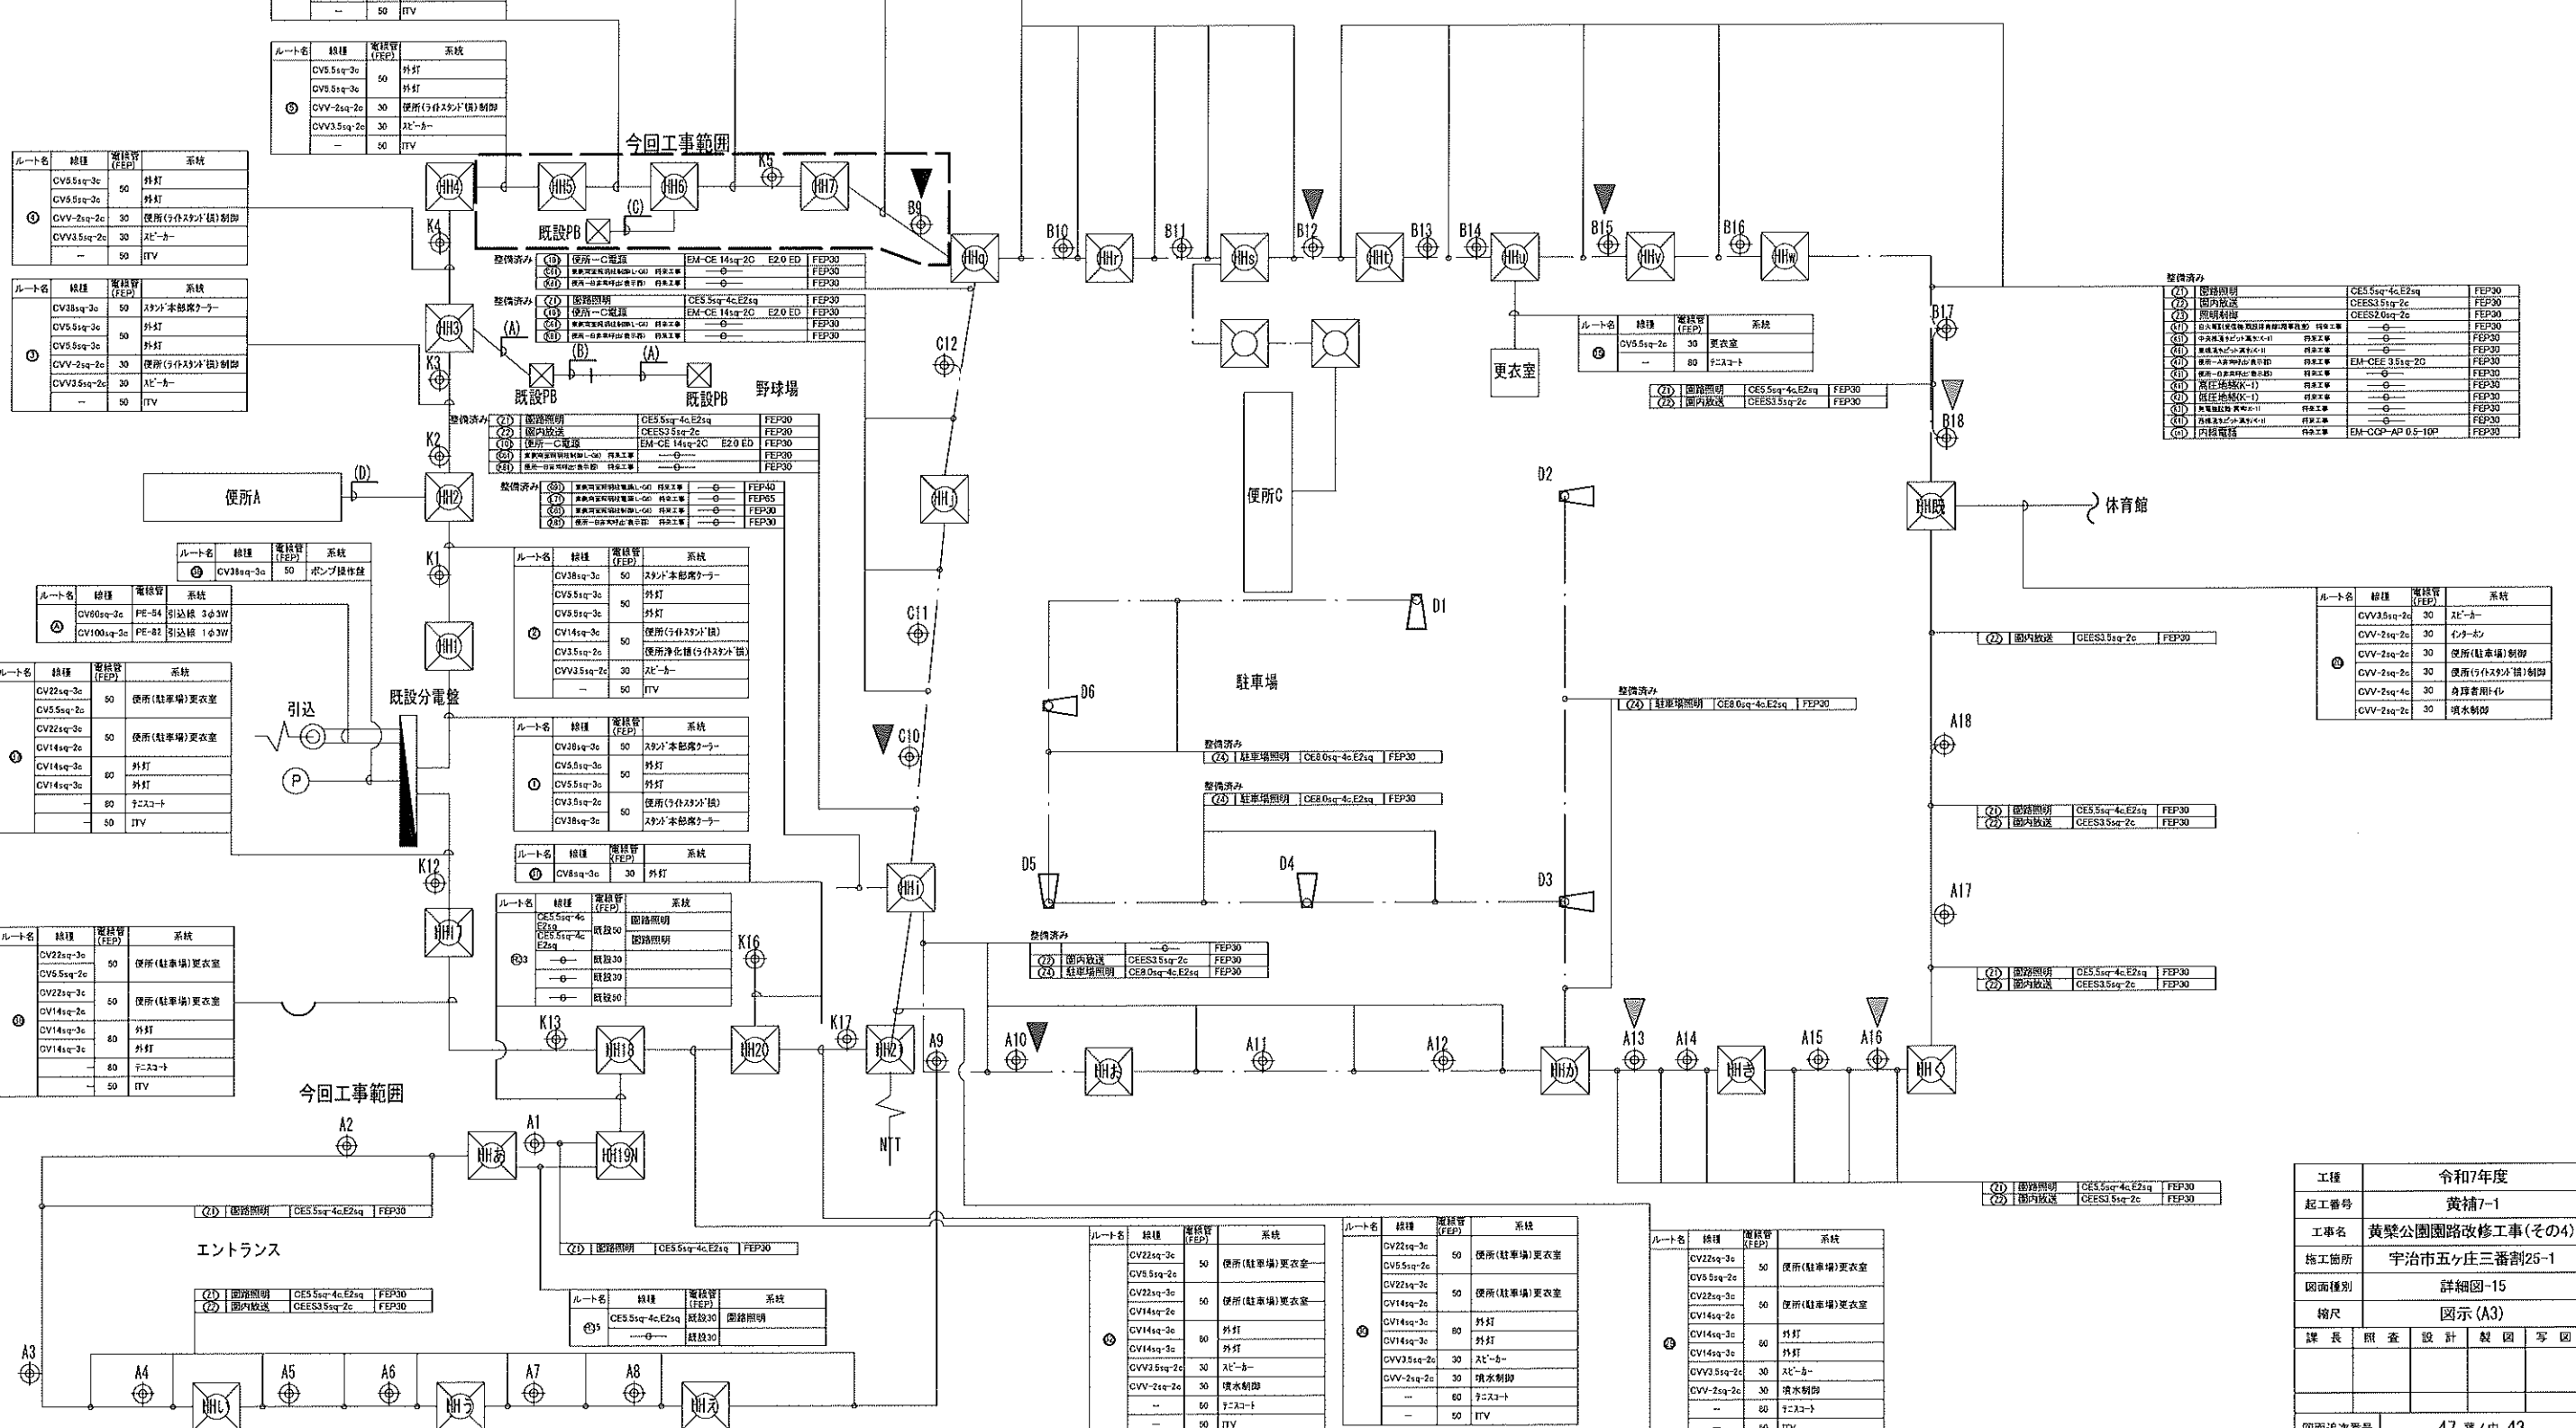


今回工事範囲

 既設照明灯

整備済みまたは計画照明灯

工種	令和7年度			
起工番号	黄楠7-1			
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-15			
縮尺	図示(A3)			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
図面追次番号	47 葉 / 中 43			

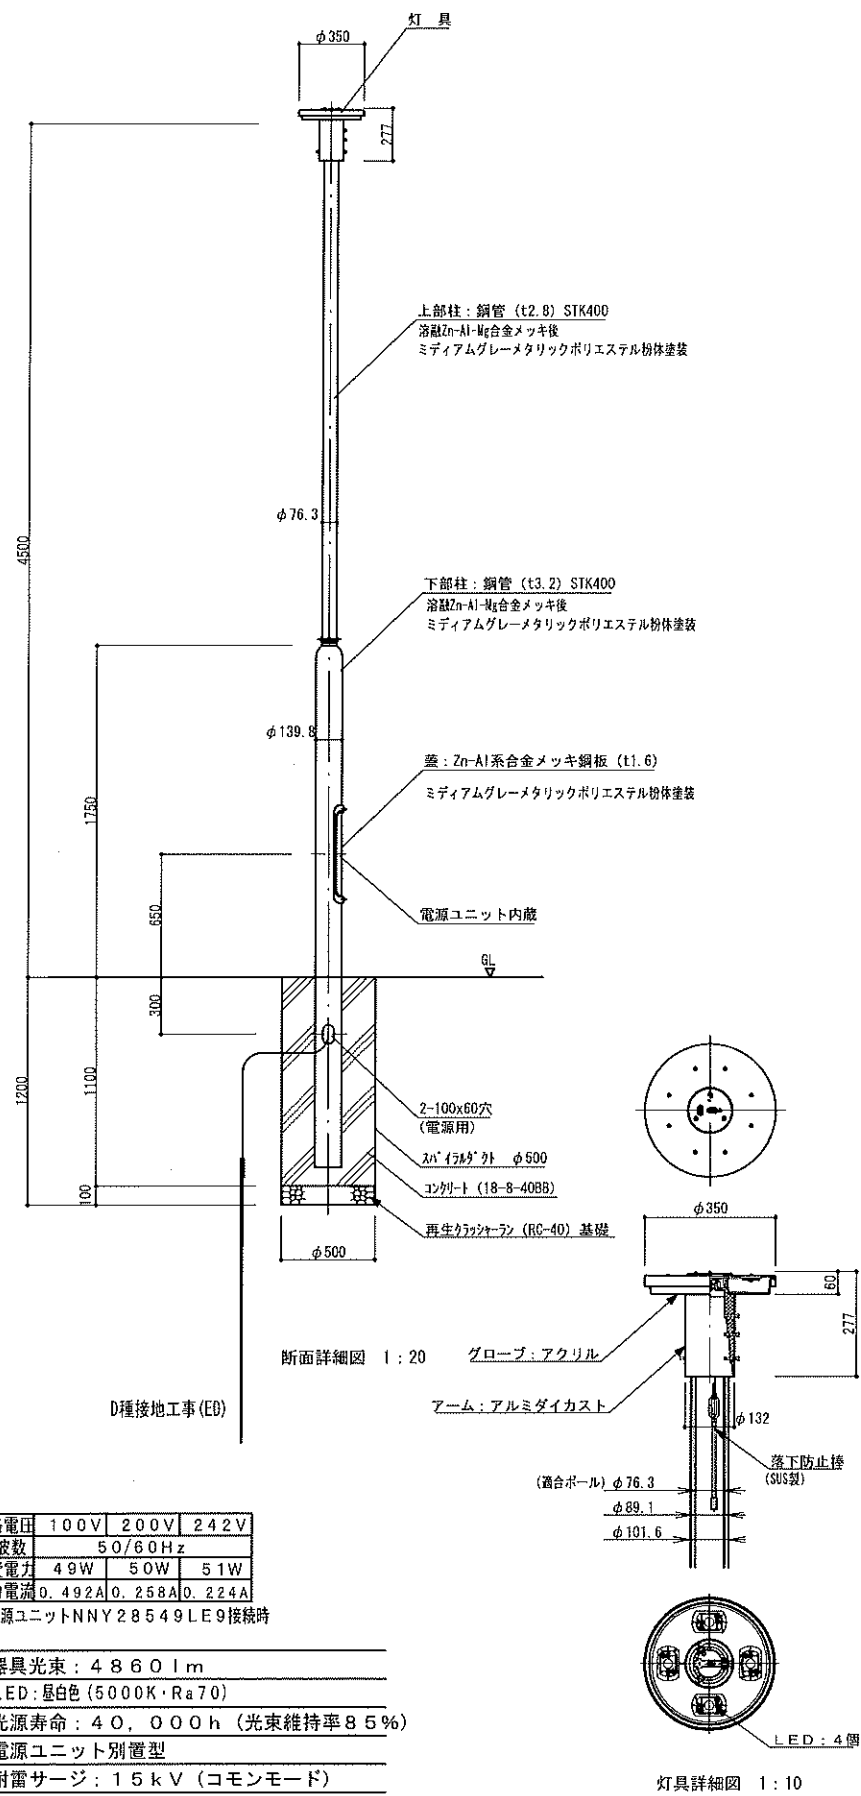


定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
消費電力	49W	50W	51W
入力電流	0.492A	0.258A	0.224A

※電源ユニットNNY28549LE9接続時

器具光束：4860lm
LED：昼白色(5000K・Ra70)
光源寿命：40,000h(光束維持率85%)
電源ユニット別置型
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
灯具 XY7670LE9 相当品
ポール XY4963HN 相当品


電線、電線管、配管掘削断面(参考)

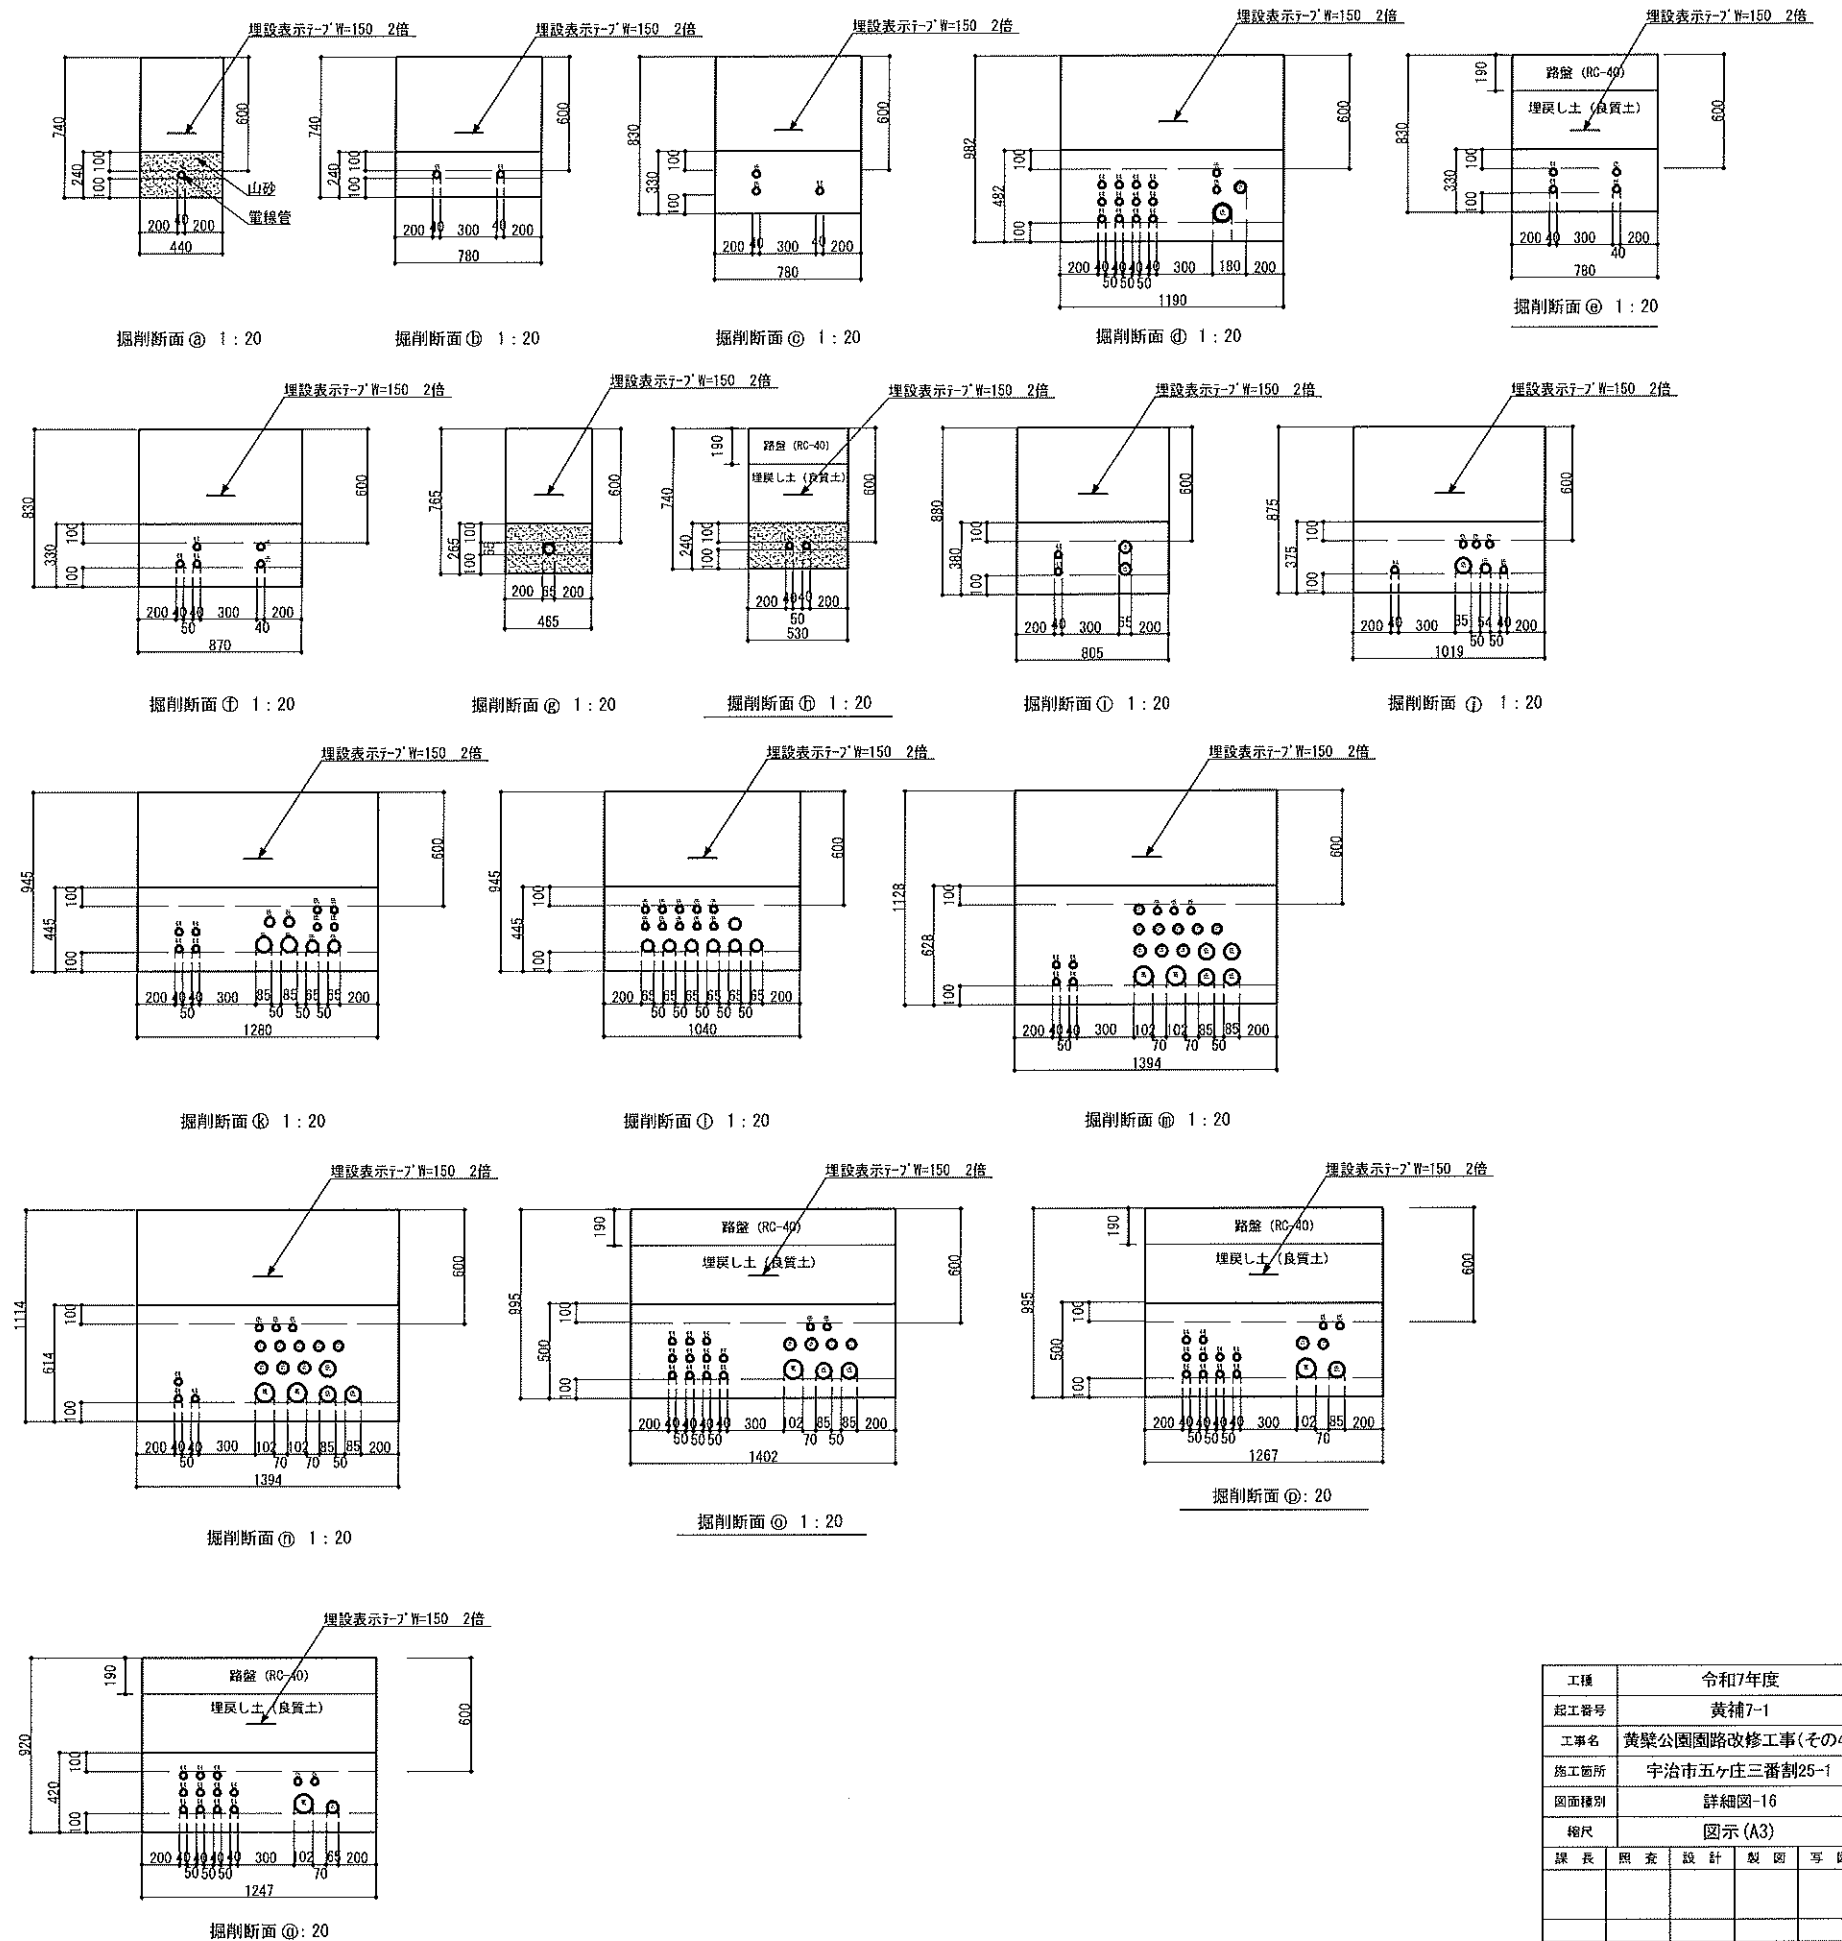

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割2-1			
図面種別	詳細図-16			
縮尺	図示 (A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号	47 葉ノ中 44			

整備済みまたは計画照明灯

(A) は、配線リスト参照

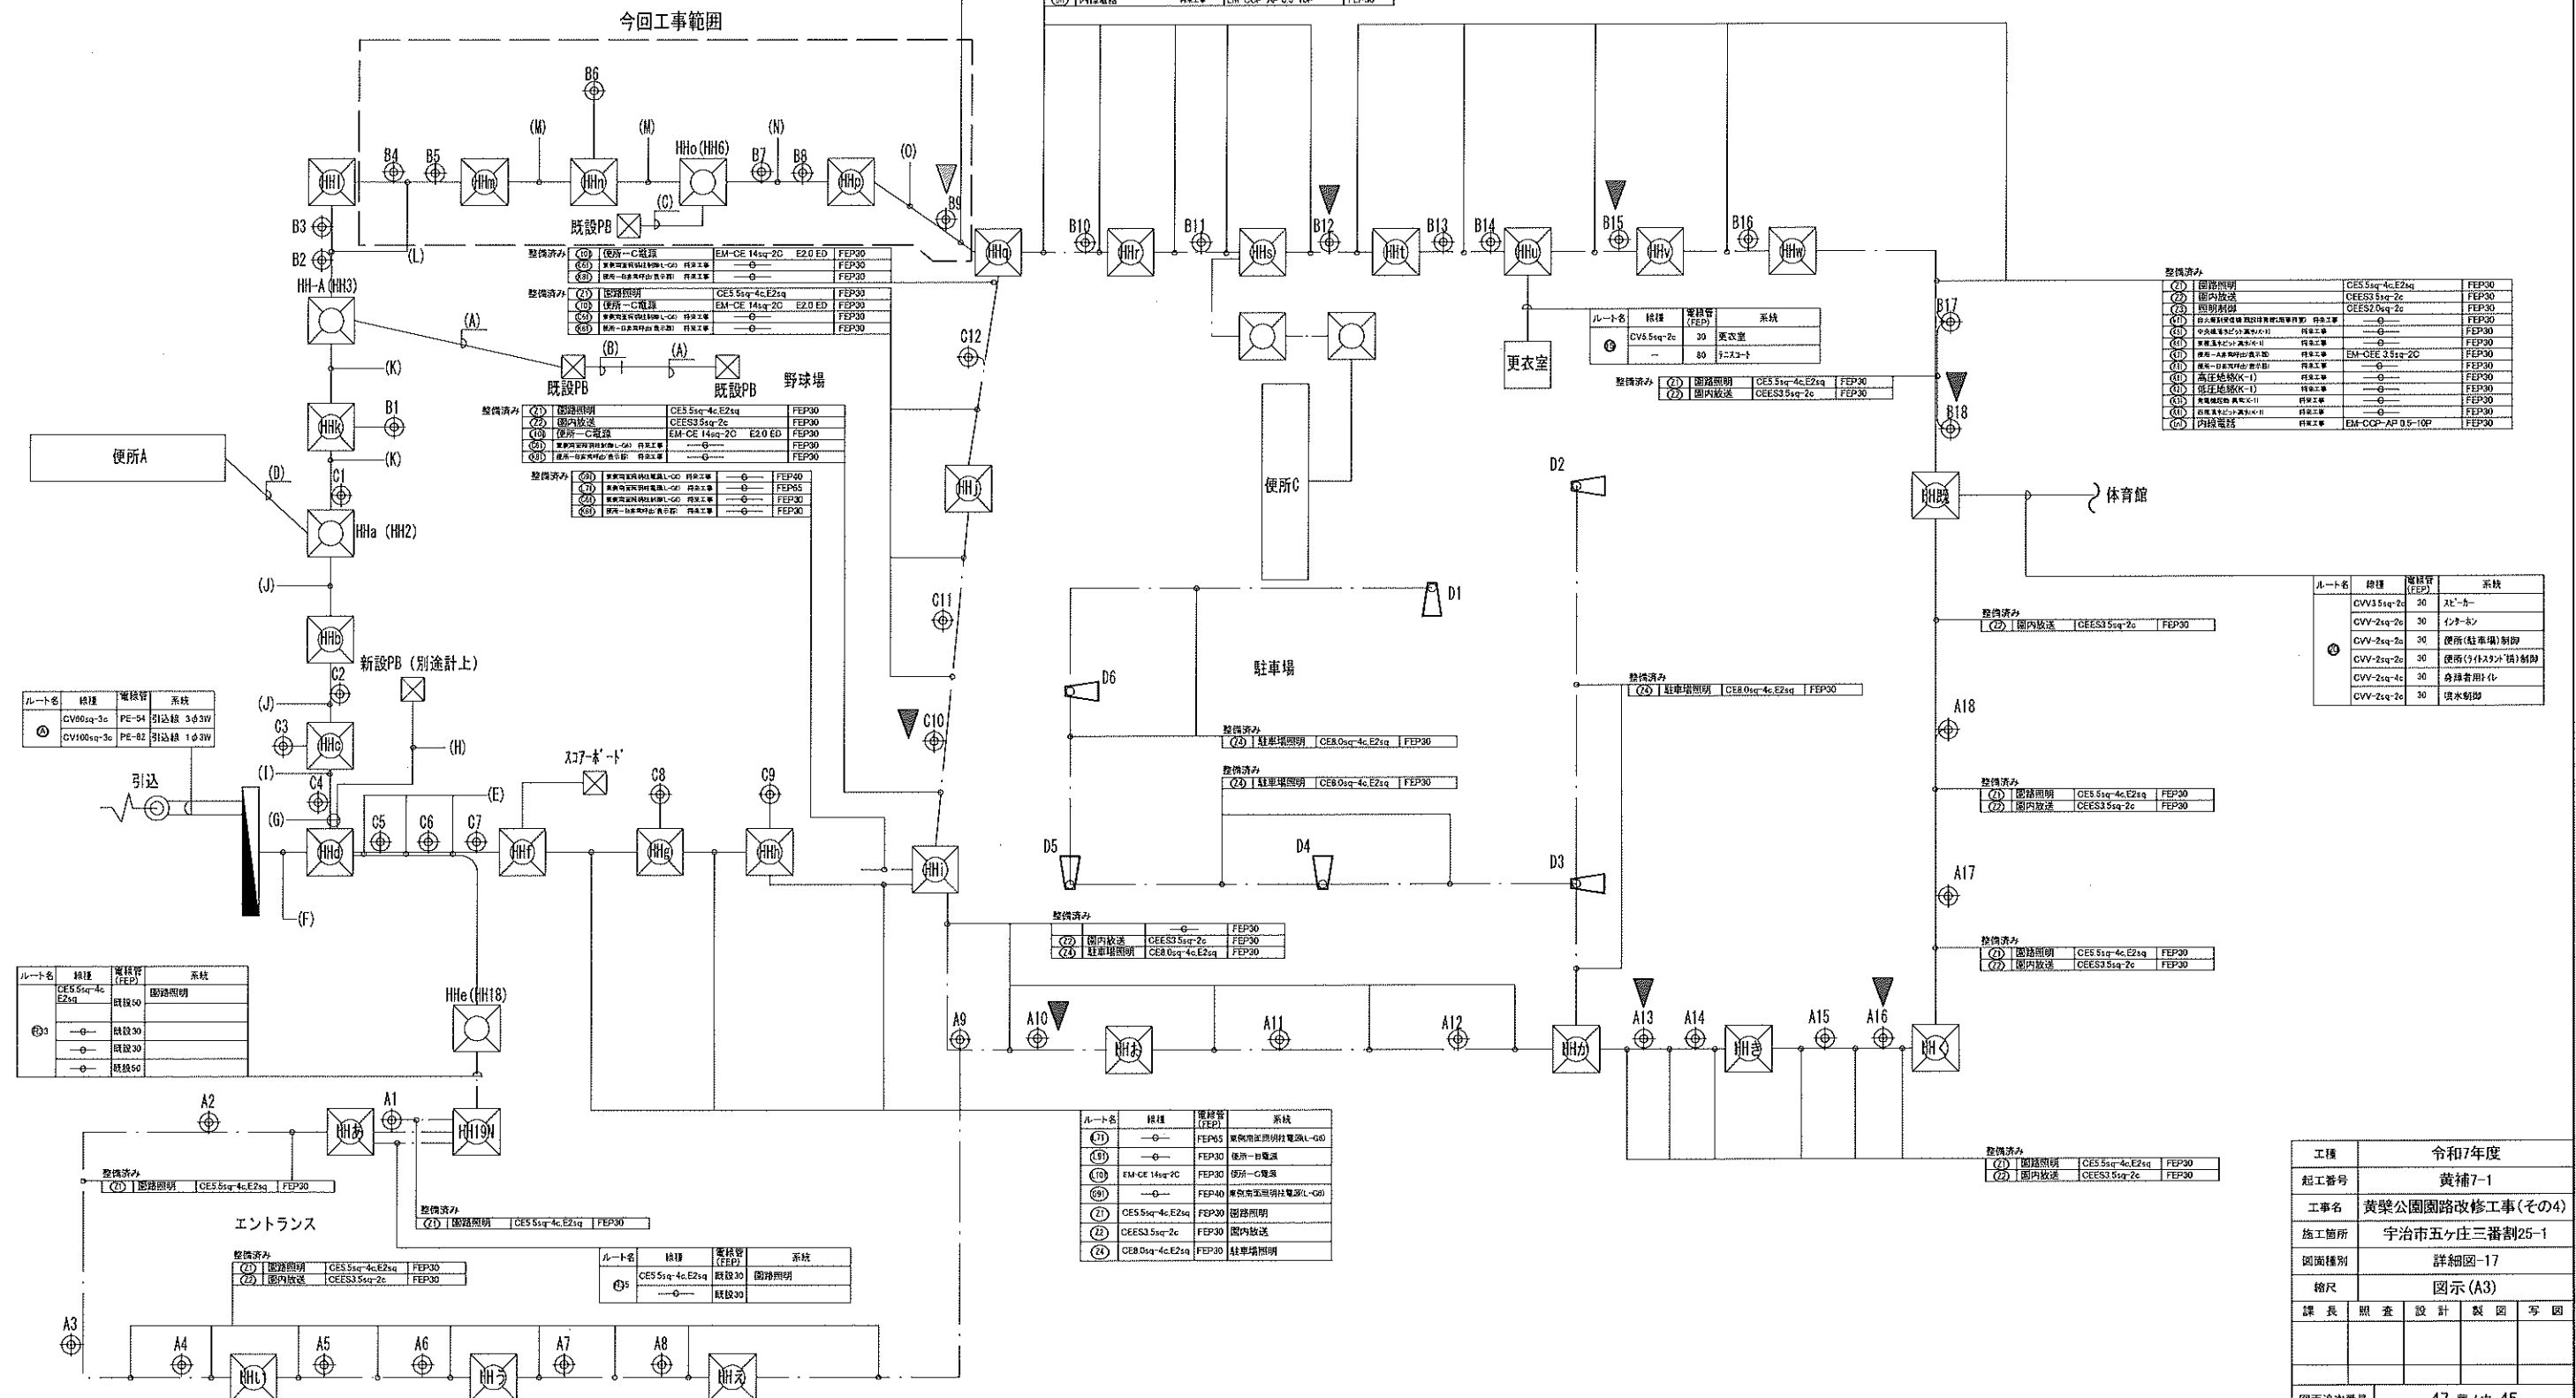

配線リスト

(A)

ルート名	経路	電線管 (FEP)	系統
⑪	CV38sq-3c	50	スタン本部席カー
⑫	CV38sq-3c	50	スタン本部席カー

(B)

ルート名	線種	電線管	系統
①E	CV38sq-3c	G54	ｽﾀﾝﾄﾞ本館階ｸｰﾗｰ
②E	CV38sq-3c	G54	ｽﾀﾝﾄﾞ本館階ｸｰﾗｰ

ルート名	線種	電線管 (FEP)	系統
(内)	EM-CCP -AP 0.5-10P	30	内線電話

(D) 便所A系統

ルート名	機種	電線管 (FEP)	系統
(D)	GV14sq-3c	50	便所(ライクスト)機
	GV3.5sq-2c		便所浄化槽(ライクスト)機
	GVV-2sq-2c	30	便所(ライクスト)機制御

ル一十名	接続	送信機 (BEP)	系統
(48)	—	05	西宮南宮須田村電線(L-C6)
(7)	—	65	三好南宮須田村電線(L-C6)
(19)	—	30	徳田一電線
(10)	EM-CET 140w-20	30	徳田一電線
(61)	—	40	西宮南宮須田村電線(L-C6)
(61)	—	40	西宮南宮須田村電線(L-C6)
(61)	—	40	西宮南宮須田村電線(L-C6)
(61)	—	40	西宮南宮須田村電線(L-C6)
(21)	CE5 53w-4c E22g	30	徳田照明
(22)	CE5 53w-2c	30	徳田放送
(74)	CE8 04w-4c E22g	30	徳田照明
(58)	EM-CET 422w	50	スノーボード電線
(58)	—	50	—
(58)	EM-US-SMA-9.5/125-4c	30	スノーボード通信
(58)	—	30	—

(F)	ユニット名	線種	巻数等 (FEP)	系統
(17)	CV38sq-3o	—	50	タナノ本部高クレー
(18)	EM-CE 14sq-2o	E2.6	30	保所-A電源
(19)	—	—	30	保所-B電源
(20)	EM-CE 14sq-2o	—	30	保所-C電源
(21)	EM-CE 38sq-2o	E2.6 E2.5	50	サニタース用 既在変圧器用線(1次)
(22)	CV38sq-3o	—	50	タナノ本部高クレー
(23)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(24)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(25)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(26)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(27)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(28)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(29)	CE 5sq-4c E2sq-3c	—	30	扇路照明
(30)	EM-CE T2sq-2o	—	50	スカーボード電源

ループ名	接続	電圧値 (V _{CC})	系統
(17)	CV38a-c-3a	50	スラット本館制御ロー
(21)	—	65	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G1)
(31)	—	65	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G2)
(41)	—	65	高槻中央駅照明電線 (L-G1)
(45)	—	65	高槻中央駅照明電線 (L-G4)
(8)	EM-C 14c 7c E2.0	30	使用—A電線
(13)	EM-C 36c 12c E2.0 22.0	50	ゲニウス—用 西宮駅西宮南方面
(14)	—	60	ゲニウス—用 西宮駅西宮南方面—電線
(411)	CV38a-c-3a	50	スラット本館制御ロー
(611)	—	40	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G1)
(612)	—	40	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G2)
(631)	—	40	高槻中央駅照明電線 (L-G1)
(632)	—	40	高槻中央駅照明電線 (L-G2)
(651)	—	40	高槻中央駅照明電線 (L-G4)
(661)	—	40	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G2)
(671)	—	40	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G3)
(672)	—	40	高槻中央駅照明電線 (L-G3)
(652)	—	30	西宮線西宮南方面照明電線 (L-G3)
(21)	CE5.5c 4c-E2eq	30	普通用電線
(23)	CE5.5c 5c-2e	30	箱内放送
(25)	CE5.5c 5c-2c	30	照明制御
	EM-U-SSMA- 9.5/123-40	30	スロー—ボード通信
	—	40	—

(H)

ルート名	機種	電線管 (FEP)	系統
(S)	EM-U-SSMA- 9.5/125-40	30	スコアーボード通信
	—φ—	30	

ルータ名	仕様	受信帯域 (FEP)	系統
(1)	CV38q-3c	50	システム本部データ
(2)	〇	55	高松地区有線放送局電話
(3)	〇	65	高松地区有線放送局電話 (L-6)
(4)	〇	65	高松地区有線放送局電話 (L-6)
(5)	〇	65	高松地区有線放送局電話 (L-6)
(6)	EM-CE 146c-20	30	放送局一電線
(7)	EM-CE 35q-20 E20 ED	50	データシステム
(8)	〇	60	データシステムデータ
(9)	CV38q-3c	50	システム本部データ
(10)	〇	40	中央無線局セント電線
(11)	〇	40	中央無線局セント電線
(12)	〇	40	中央無線局セント電線
(13)	〇	40	中央無線局セント電線
(14)	〇	40	中央無線局セント電線
(15)	〇	40	中央無線局セント電線
(16)	〇	40	中央無線局セント電線
(17)	〇	40	中央無線局セント電線
(18)	〇	40	中央無線局セント電線
(19)	〇	40	中央無線局セント電線
(20)	〇	40	中央無線局セント電線
(21)	CE55q-4c, E22q	30	放送局照明
(22)	CEES2.35q-2c	30	圏内放送
(23)	CEES2.35q-2c	30	圏内制御

ループ名	結線	監視種別 (FEF)	系統
(11)	CV38aq-2o	0	オキナボト本部送電線
(12)	—	65	宮崎県宮崎市須賀野田電柱
(13)	—	65	宮崎県宮崎市須賀野田電柱
(14)	—	65	宮崎県宮崎市須賀野田電柱
(15)	—	65	宮崎県宮崎市須賀野田電柱
(16)	EM-CE 14sq-2o E2o	30	徳島一ノ宮電線
(17)	EM-CE 35sq-2o E2o	30	徳島一ノ宮電線
(18)	—	65	徳島県徳島市徳島電柱(1-0)
(19)	—	65	徳島県徳島市徳島電柱(1-0)
(20)	CV38sq-3o	80	オキナボト本部送電線
(21)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(22)	—	80	所管電柱コンポスト電柱
(23)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(24)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(25)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(26)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(27)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(28)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(29)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(30)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(31)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(32)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(33)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(34)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(35)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(36)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(37)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(38)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(39)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(40)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(41)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(42)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(43)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(44)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(45)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(46)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(47)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(48)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(49)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(50)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(51)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(52)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(53)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(54)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(55)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(56)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(57)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(58)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(59)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(60)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(61)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(62)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(63)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(64)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(65)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(66)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(67)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(68)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(69)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(70)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(71)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(72)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(73)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(74)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(75)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(76)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(77)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(78)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(79)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(80)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(81)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(82)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(83)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(84)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(85)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(86)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(87)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(88)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(89)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(90)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(91)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(92)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(93)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(94)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(95)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(96)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(97)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(98)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(99)	—	40	所管電柱コンポスト電柱
(100)	—	40	所管電柱コンポスト電柱

(K)	ル-ト名	機種	電燈倍率 (E/F)	系統
(1)	CV38sq-3c	—	5	スチル本館用クーラー
(2)	—	—	65	放送局客員室用冷暖気源
(3)	—	—	65	放送局客員室用冷暖気源
(4)	—	—	65	放送局客員室用冷暖気源
(5)	—	—	65	東京中突明用電燈
(13)	EM-CEE 35sq-2c E2.0c	—	30	テレビセンター用冷暖気源
(14)	—	—	30	ニュースセンター用冷暖気源
(15)	CV38sq-3c	—	5	スチル本館用クーラー
(61)	—	—	40	西陣本館用電燈
(62)	—	—	80	放送局用コンセント電燈
(63)	—	—	40	放送局用コンセント電燈
(64)	—	—	40	放送局用コンセント電燈
(65)	—	—	40	放送局用コンセント電燈
(66)	—	—	40	放送局用コンセント電燈
(67)	—	—	30	放送局用コンセント電燈
(68)	—	—	30	放送局用コンセント電燈
(69)	—	—	30	放送局用コンセント電燈
(70)	—	—	30	放送局用コンセント電燈
(71)	EM-CEE 35sq-2c	—	30	放送局用コンセント電燈
(72)	CEE55sq-4c, E2sq	—	30	放送局用コンセント電燈
(73)	CEE53.5sq-2c	—	30	放送局用コンセント電燈
(74)	CEE52.5sq-2c	—	30	放送局用コンセント電燈

ルート名	線路	乗客容量 (人)	系統
(13)	—	65	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(15)	—	85	京浜東北線有馬町駅東武東上線 (L-G2)
(19)	EM-CE 33q-2C E2G E2D	60	デニースト用 東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(14)	—	60	デニースト用デニースト用 東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(51)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(52)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(53)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(54)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(55)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(56)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(57)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(58)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(59)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(60)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(61)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(62)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(63)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(64)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(65)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(66)	—	40	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(67)	EM-CEE 35q-10	30	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(71)	CEE S3 51q-4 E2 2q	30	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(72)	CEE S3 55q-2C	30	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)
(73)	CEE S2 05q-2q	30	東武東上線有馬町駅西武池袋線 (L-G2)

(M)	ルート名	線種	家賃等 6P	系統
(55)	—	〇	85	豊前中央駅往延宝(1)
(13)	EML-CE 31ur-20	F2/F2	50	テニスコート南
(19)	—	〇	80	テニスコート東部バス停
(79)	—	〇	80	青森中央駅前電庫(1)
(24)	—	〇	30	青森中央駅前研習所(1-G4)
(26)	—	〇	30	東洋通船具利村(1-G4)
(21)	—	〇	30	高庄植樹(K-1)
(22)	—	〇	30	低庄植樹(K-1)
(63)	—	〇	30	免駕塾校・実習(K-1)
(64)	—	〇	30	西洋湧水池と淡水池(K-1)
(65)	—	〇	30	中央泳水ビツ淡水池(K-1)
(66)	—	〇	30	東洋湧水池と淡水池(K-1)
(78)	EML-OEE 0 5sq-20	—	30	使用一六年計出(表示器) 可(可成り劣化) 改良後利用(改善装置)
(7)	CES 5sq-4n-E2sq	—	30	図形描画機
(22)	CEES 5sq-2p-2c	—	30	国内放送
(23)	CE-SZ 5sq-2c	—	30	照明制御

凡一卜名	機種	電圧管 (EEP)	系統
(45)	—	65	東京中央研究所用電線 (L-Gd)
(19)	EM-CE 3810-70 620 ED	50	アースノード用
(14)	—	80	アースノード用のイター・電源
(97)	—	40	東京中央研究所用電線 (L-Gd)
(4)	—	30	東京中央研究所用電線 (L-Gd)
(58)	—	70	東京中央研究所用電線 (L-Gd)
(11)	—	30	高圧注給(K-1)
(2)	—	30	低圧注給(K-1)
(4)	—	30	気密連結器 異鋼(K-1)
(4)	—	30	西武通水ピット用鋼(K-1)
(2)	—	30	中東通水ピット用鋼(K-1)
(66)	—	30	東武通水ピット用鋼(K-1)
(67)	EM-CEE 3.55g-2C	30	管頭一A形異鋼(出表器部)
(15)	EM-GCP -AP 0.5-10p	—	内線電線
(21)	CE5.55g-4C, CE2.5g	—	管内照明
(2)	CE5.55g-2c	—	管内放送
(2)	CE5.55g-2c	—	照明制御


ルータ名	線種	電線径 (F/P)	系統
(13)	EM-CE 35sq-2C E2 ED	0	デニースト用 既設変圧器用(1-W)
(14)	—	60	デニースト用40kV用変圧器 変圧器用保護用制御 (1-W)
(15)	—	0	—
(16)	—	0	高圧地絡(K-1)
(17)	—	0	低圧地絡(K-1)
(18)	—	0	変圧器用(1-W 気密-K)
(19)	—	0	西濃用水配水-K(1)
(20)	—	0	東濃用水配水-K(1)
(21)	—	0	東濃用水配水-K(1)
(22)	EM-CEE 35sq-2C	—	既設トランス用(出線用)
(23)	—	6	既設トランス用(出線用)
(24)	EM-CCP AP 2.1-6P	—	変圧器用(保護用) 変圧器用(保護用)
(25)	CEE5Sq-4C-E2sq	—	内線電圧
(26)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(27)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(28)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(29)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(30)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(31)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(32)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(33)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(34)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(35)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(36)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(37)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(38)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(39)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(40)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(41)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(42)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(43)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(44)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(45)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(46)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(47)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(48)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(49)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(50)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(51)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(52)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(53)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(54)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(55)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(56)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(57)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(58)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(59)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(60)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(61)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(62)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(63)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(64)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(65)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(66)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(67)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(68)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(69)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(70)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(71)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(72)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(73)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(74)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(75)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(76)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(77)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(78)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(79)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(80)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(81)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(82)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(83)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(84)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(85)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(86)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(87)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(88)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(89)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(90)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(91)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(92)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(93)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(94)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(95)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(96)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(97)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(98)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(99)	CEE5Sq-2C	—	節電照明
(100)	CEE5Sq-2C	—	節電照明

配管配線内訳表

配管配線内訳

配線 NO.	名称	配線サイズ	配管	備考
(E1)	高圧引込	0KV-EM-CET38sq	PE(70)	将来工事
(E2)	集中開閉器内ZCT	EM-CEE-3-2sq-3C	FEP(30)	将来工事
(E3)	集中開閉器内F0他	EM-CEE-2sq-6C	FEP(30)	将来工事
(E4)	スタンド本部クーラ電源	EM-CET38sq	FEP(50)	
(E5)	スタンド本部クーラ電源	EM-CET38sq	FEP(50)	
(E6)	西側観客席背面照明柱電源(L-G1)	〃	FEP(65)	将来工事 EM-CET 100 E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E7)	東側観客席背面照明柱電源(L-G2)	〃	FEP(65)	将来工事 EM-CET 100 E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E8)	西側中央照明柱電源(L-G3)	〃	FEP(65)	将来工事 EM-CET 100 E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E9)	東側中央照明柱電源(L-G4)	〃	FEP(65)	将来工事 EM-CET 100 E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E10)	西側南面照明柱電源(L-G5)	〃	FEP(65)	将来工事 EM-CET 100 E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E11)	東側南面照明柱電源(L-G6)	〃	FEP(65)	将来工事 EM-CET 100 E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E12)	便所 A電源	EM-CE-14sq-2C E2.0 ED	FEP(30)	
(E13)	便所 B電源	〃	FEP(30)	
(E14)	便所 C電源	EM-CE-14sq-2C E2.0 ED	FEP(30)	将来工事 EM-CE 14sq-2C E2.0 ED
(E15)	園路照明電源(L-E)	EM-CET-14sq E2.0 ELB E2.0 ED	FEP(40)	HPL~HPL区間は仮設
(E16)	スコアボード用一般電源(L-S)	EM-CET-22sq E2.0 ELB E2.0 ED	FEP(40)	将来工事
(E17)	テニスコート用既存更衣室電源(L-K)	EM-CE-38sq-2C E2.0 ED	FEP(50)	将来工事
(E18)	テニスコート将来ナイター電源	〃	FEP(80)	将来工事 CET100sq E2sq
(E19)	西棟電灯コンセント電源(L-K-1)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq E2.0 ELB E2.0 ED
(E20)	中央棟電灯コンセント電源(L-MK-1)	〃	FEP(60)	将来工事 EM-CET 150sq E5.5sq ELB E5.5sq ED
(E21)	東棟電灯コンセント電源(L-K-2)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq E2.0 ELB E2.0 ED
(E22)	西側観客席背面照明柱電源(L-G1)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq E2.0 ELB E2.0 ED
(E23)	東側観客席背面照明柱電源(L-G2)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq E2.0 ELB E2.0 ED
(E24)	西側中央照明柱電源(L-G3)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq E2.0 ELB E2.0 ED
(E25)	東側中央照明柱電源(L-G4)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq E2.0 ELB E2.0 ED
(E26)	西側南面照明柱電源(L-G5)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq ELB E2.0 E2.0 ED
(E27)	東側南面照明柱電源(L-G6)	〃	FEP(40)	将来工事 EM-CET 22sq ELB E2.0 E2.0 ED
(E28)	園路照明電源(L-E)	EM-CET-14sq E2.0 ELB E2.0 ED	FEP(40)	将来工事
(E29)	西側観客席背面照明柱制御(L-G1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 2sq-10C
(E30)	東側観客席背面照明柱制御(L-G2)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 2sq-10C
(E31)	西側中央照明柱制御(L-G3)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 2sq-10C
(E32)	東側中央照明柱制御(L-G4)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 2sq-10C
(E33)	西側南面照明柱制御(L-G5)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 2sq-10C
(E34)	東側南面照明柱制御(L-G6)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 2sq-10C
(E35)	西側タッグアウト用ブース配線(L-G1)	EM-CEE 5.5sq-2C	FEP(30)	将来工事
(E36)	東側タッグアウト用ブース配線(L-G2)	EM-CEE 5.5sq-2C	FEP(30)	将来工事
(K1)	高圧地絡(K-1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-2C
(K2)	高圧地絡(K-1)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	(体育館渡り部)
(K3)	低圧地絡(K-1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-2C
(K4)	低圧地絡(K-1)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	(体育館渡り部)
(K5)	発電機起動・異常(K-1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-4C
(K6)	発電機起動・異常(K-1)	EM-CEE 3.5sq-4C	既設配管	(体育館渡り部)
(K7)	西棟湧水ビット満水(K-1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-2C
(K8)	西棟湧水ビット満水(K-1)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	(体育館渡り部)
(K9)	中央棟湧水ビット満水(K-1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-2C
(K10)	中央棟湧水ビット満水(K-1)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	(体育館渡り部)
(K11)	東棟湧水ビット満水(K-1)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-2C
(K12)	東棟湧水ビット満水(K-1)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	(体育館渡り部)
(K13)	便所 A非常呼出(表示器)	EM-CEE 3.5sq-2C	FEP(30)	将来工事
(K14)	便所 A非常呼出(表示器)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	
(K15)	便所 B非常呼出(表示器)	〃	FEP(30)	将来工事 EM-CEE 3.5sq-2C
(K16)	便所 B非常呼出(表示器)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	将来工事
(K17)	便所 C非常呼出(表示器)	EM-CEE 3.5sq-2C	FEP(30)	将来工事
(K18)	便所 C非常呼出(表示器)	EM-CEE 3.5sq-2C	既設配管	将来工事
(T1)	電話引込	〃	FEP(30)×2	将来工事
(T2)	情報引込	〃	FEP(30)	将来工事
(T3)	CATV引込	〃	FEP(30)	将来工事
(I1)	内線電話	EM-CCP-AP 0.5-10P	FEP(30)	
(I2)	内線電話	EM-CCP-AP 0.5-10P	既設配管	
(F1)	自火報副受信機(既設体育館2階事務室)	〃	FEP(30)	将来工事 EM+HP 1.2-10P
(F2)	自火報副受信機(既設体育館2階事務室)	EM-HP 1.2-10P	既設配管	(体育館渡り部)
(Z1)	園路照明	CE5.5sq-4c E2sq	FEP30	
(Z2)	園内放送	CEES3.5sq-2c	FEP30	
(Z3)	照明制御	CEES2.0sq-2c	FEP30	
(Z4)	駐車場照明	CE8.0sq-4c E2sq	FEP30	
(S1)	スコアボード電源	EM-CET22sq	FEP50	入線は別途工事
		〃	FEP50	
(S2)	スコアボード通信	EM-U-SSMA-9.5/125-4C	FEP30	入線は別途工事
		〃	FEP30	
(Y1)	予備	〃	FEP30×2	
		〃	FEP50×2	
(A)	スタンド本部クーラ電源	EM-CET38sq×2	FEP50×2(既設)	
(B)	スタンド本部クーラ電源	EM-CET38sq×2	654×12(既設)	
(C)	スタンド本部クーラ電源	EM-CET38sq×2	FEP50×2(既設)	
(D)	スタンド本部クーラ電源	EM-CET38sq×2	654×12(既設)	

工種	令和7年度				
起工番号	黄補7-1				
工事名	黄葉公園園路改修工事(その4)				
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1				
図面種別	詳細図-18				
縮尺	図示(A3)				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 真	
図面追次番号	47 案 / 中 46				

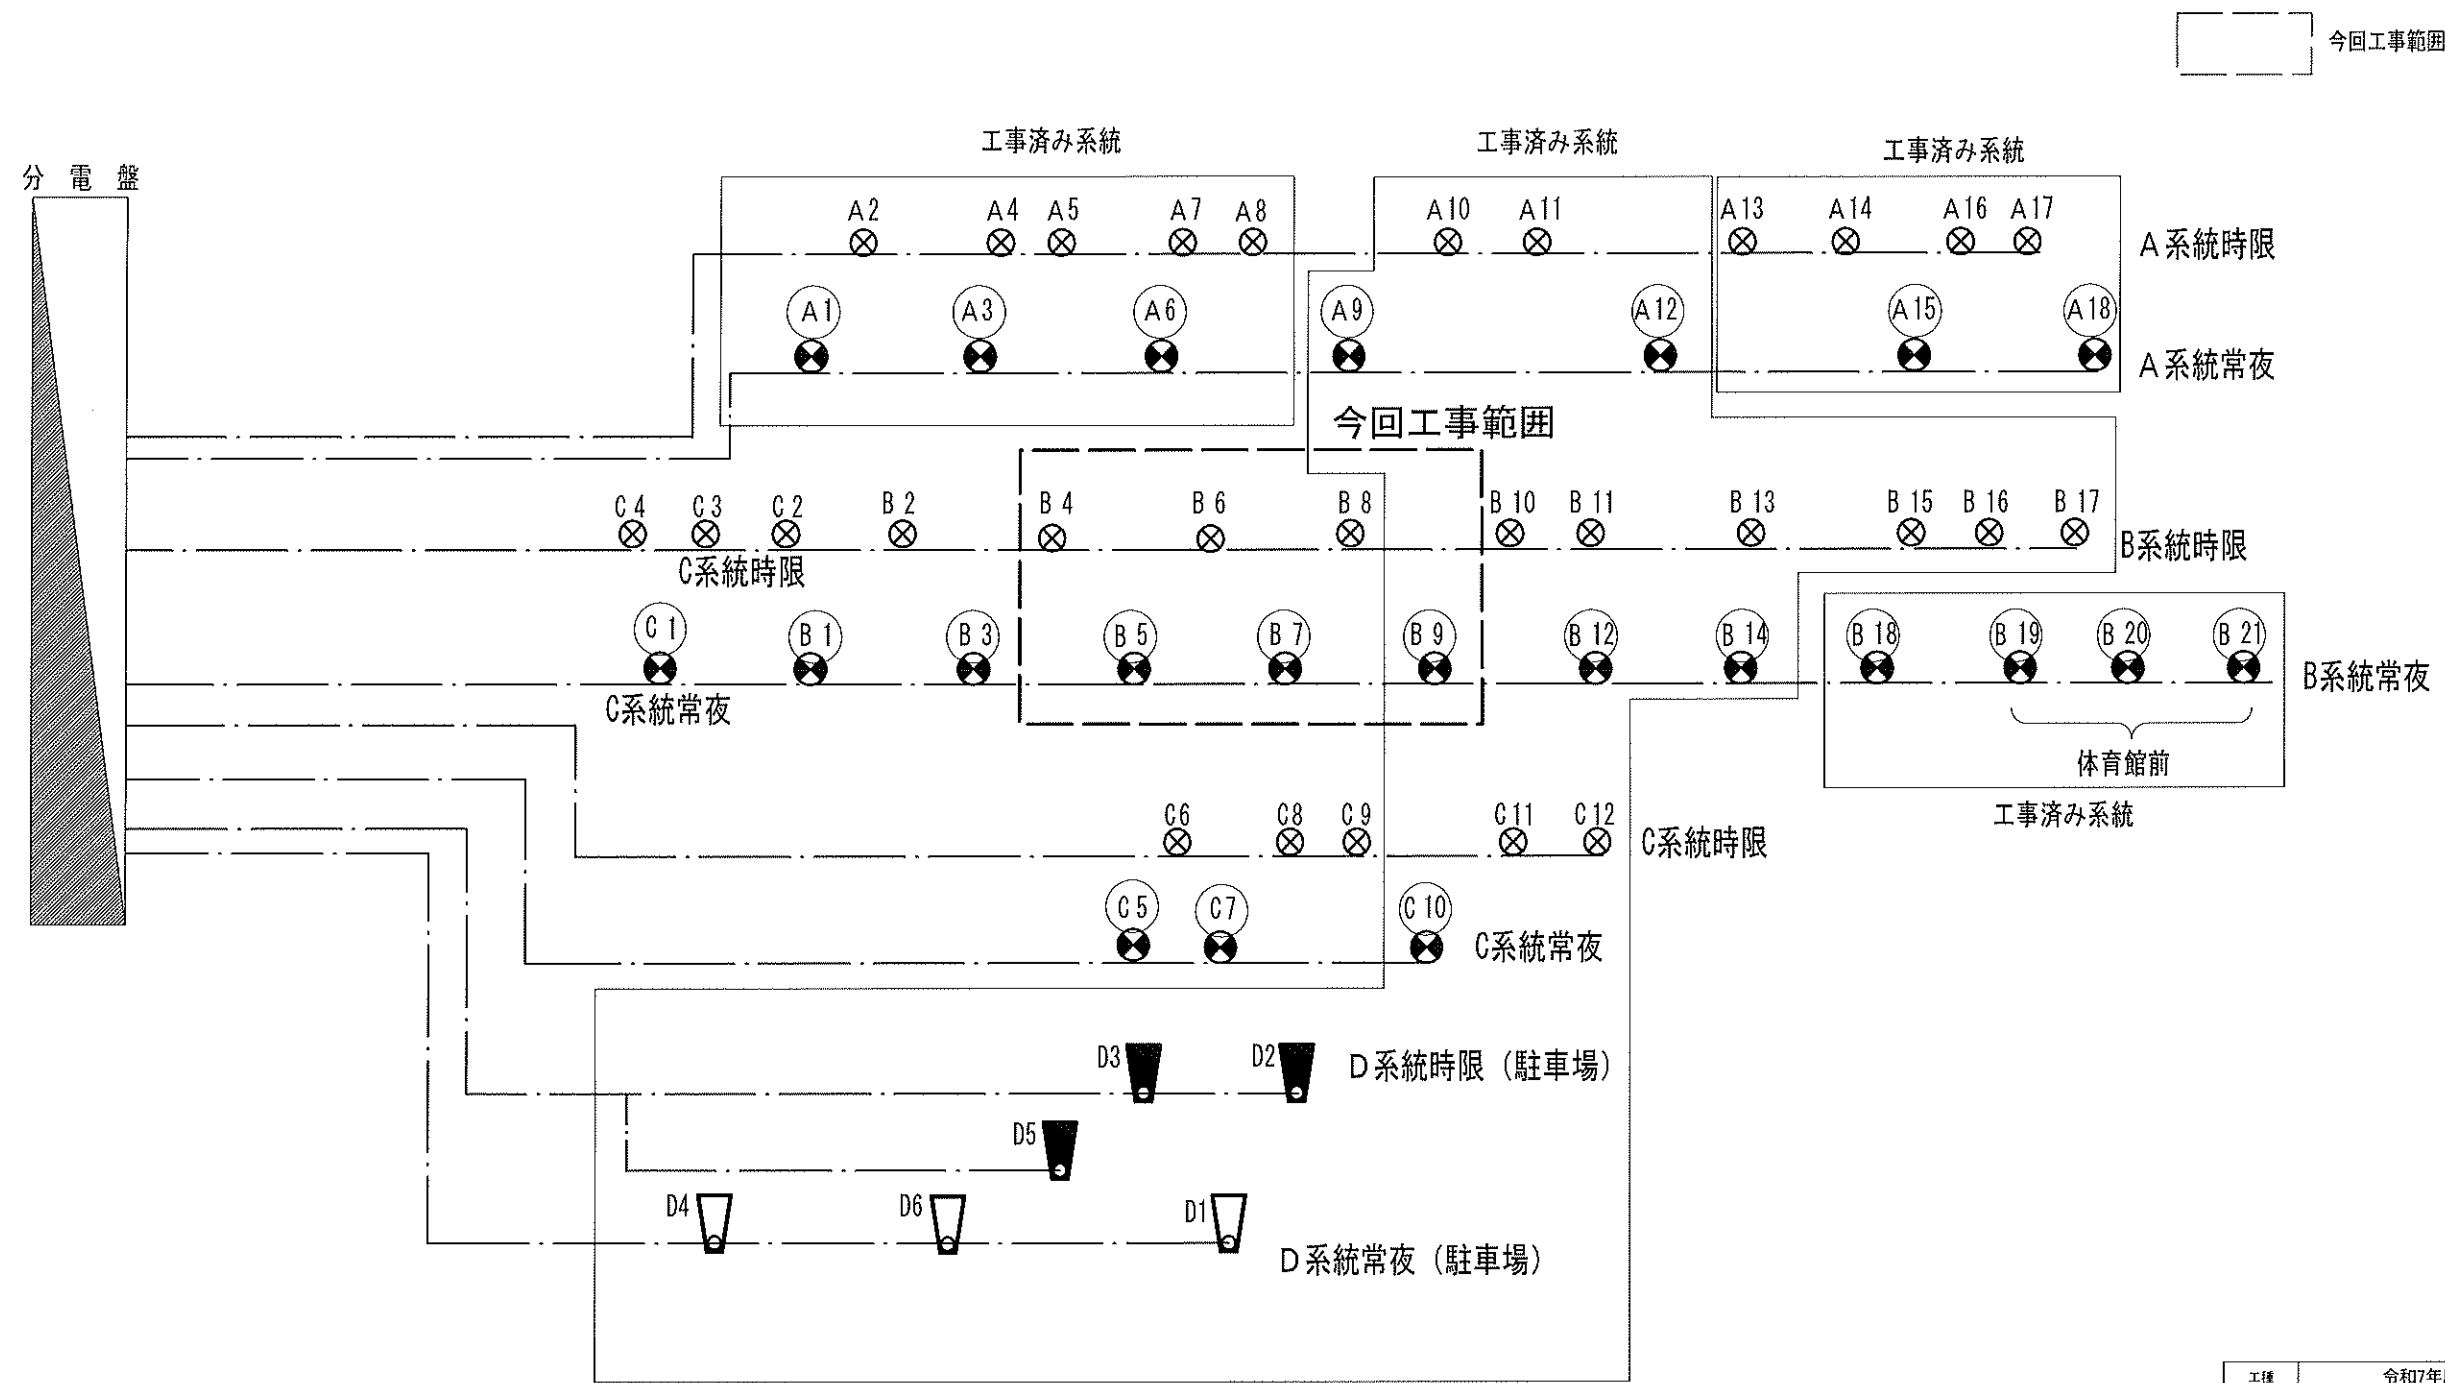

工種	令和7年度			
起工番号	黄補7-1			
工事名	黄槿公園園路改修工事(その4)			
施工箇所	宇治市五ヶ庄三番割25-1			
図面種別	詳細図-19			
縮尺	図示(A3)			
課長	照査	設計	製図	写図
図面追次番号		47 葉ノ中 47		